

令和 6 年 2 月 1 6 日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928

瀬野川水系における有機フッ素化合物の 調査結果について（第 4 報）

令和 5 年 1 1 月に実施した瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の調査において、則重橋で暫定指針値を超過する結果となったため、上流域の地下水調査を実施しました。

1 概要

令和 6 年 1 月 1 2 日以降に採水した瀬野川水系 5 8 か所の地下水のうち、第 3 報の報告の後、新たに瀬野川沿い、宗吉川沿い及び宗吉川周辺の 2 1 か所の結果が判明し、いずれも、暫定指針値以下となりました。

2 調査結果（調査地域は別図参照）

（1）瀬野川沿い

採水日	指針値との比較	検出濃度範囲 (ng/L)	地点数	特記事項
R6. 1. 23	暫定指針値 (50ng/L) 以下	50 以下	1	
	暫定指針値 (50ng/L) 超過	50 超過	0	
計			1	


（2）宗吉川沿い

採水日	指針値との比較	検出濃度範囲 (ng/L)	地点数	特記事項
R6. 1. 16	暫定指針値 (50ng/L) 以下	50 以下	9	
～ 1. 18	暫定指針値 (50ng/L) 超過	50 超過	0	
計			9	

(3) 宗吉川周辺

採水日	指針値との比較	検出濃度範囲 (ng/L)	地点数	特記事項
R6. 1. 23	暫定指針値 (50ng/L) 以下	50 以下	1 1	
	暫定指針値 (50ng/L) 超過	50 超過	0	
計			1 1	

【別図 有機フッ素化合物地下水調査地域及び、これまでの結果】

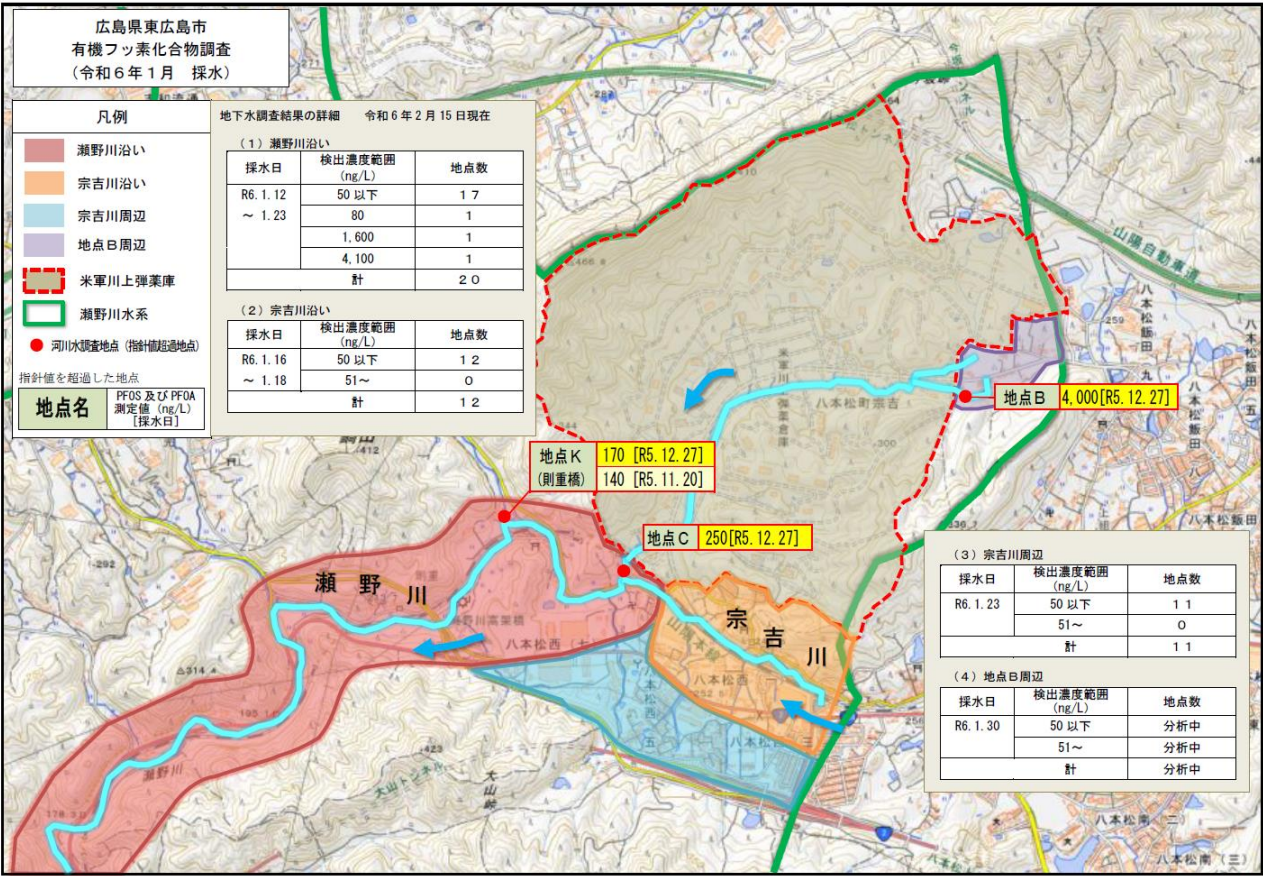

これまでの調査結果の内訳

第1報 (令和5年12月14日公表)	河川	3 か所
第2報 (令和6年 1月25日公表)	河川	1 1 か所
第3報 (令和6年 2月 6日公表)	地下水	2 2 か所
第4報 (令和6年 2月15日公表)	地下水	2 1 か所