

令和6年5月22日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928


## モニタリング調査結果（令和6年4月26日調査結果）

### 1 概要

瀬野川水系における有機フッ素化合物モニタリング方針に基づく調査を4月から開始した。このたび、4月26日の調査結果が判明した。

### 2 河川モニタリング結果について

#### (1) 調査概要

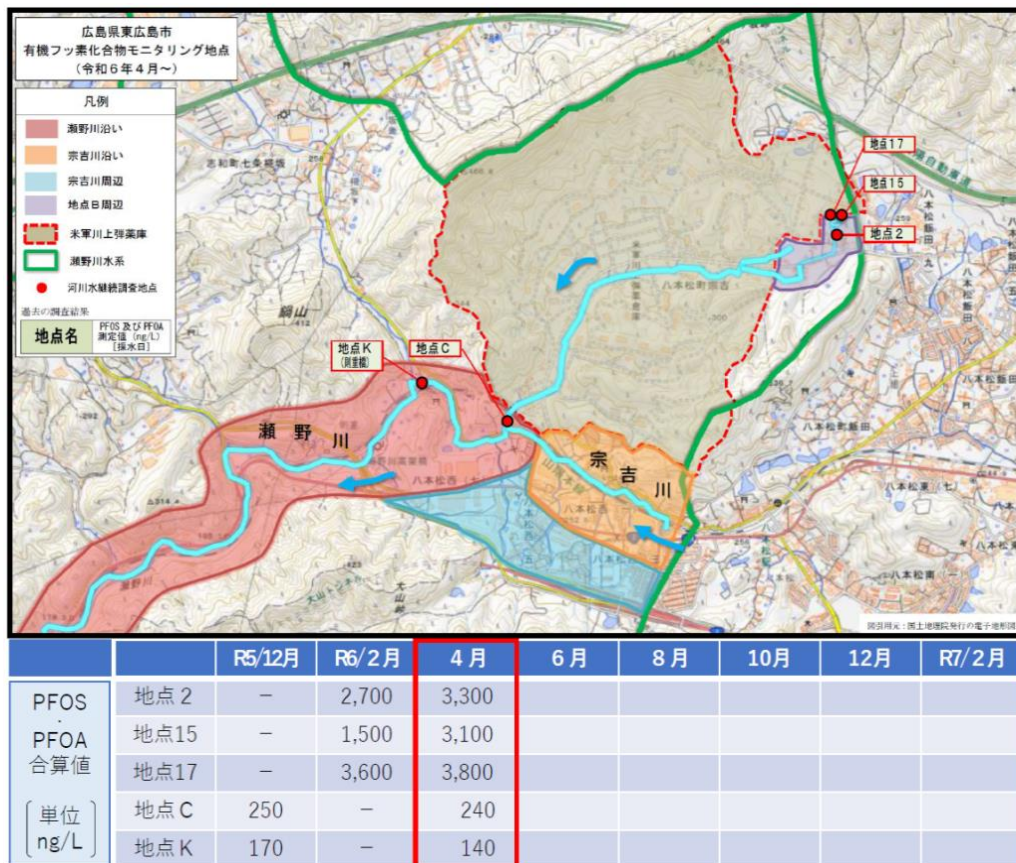

#### (2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 4. 26	地点 2	3,300	3,200	100	〔 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値 〕
	地点 15	3,100	3,000	85	
	地点 17	3,800	3,700	100	
	地点 C	240	230	8.0	
	地点 K (則重橋)	140	130	6.5	