

令和 7 年 1 月 1 7 日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928


モニタリング調査結果（令和 6 年 12 月 19 日調査結果）

1 概要

瀬野川水系における有機フッ素化合物モニタリング方針に基づく調査を 4 月から開始した。このたび、1 2 月 1 9 日の河川調査の結果が判明した。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

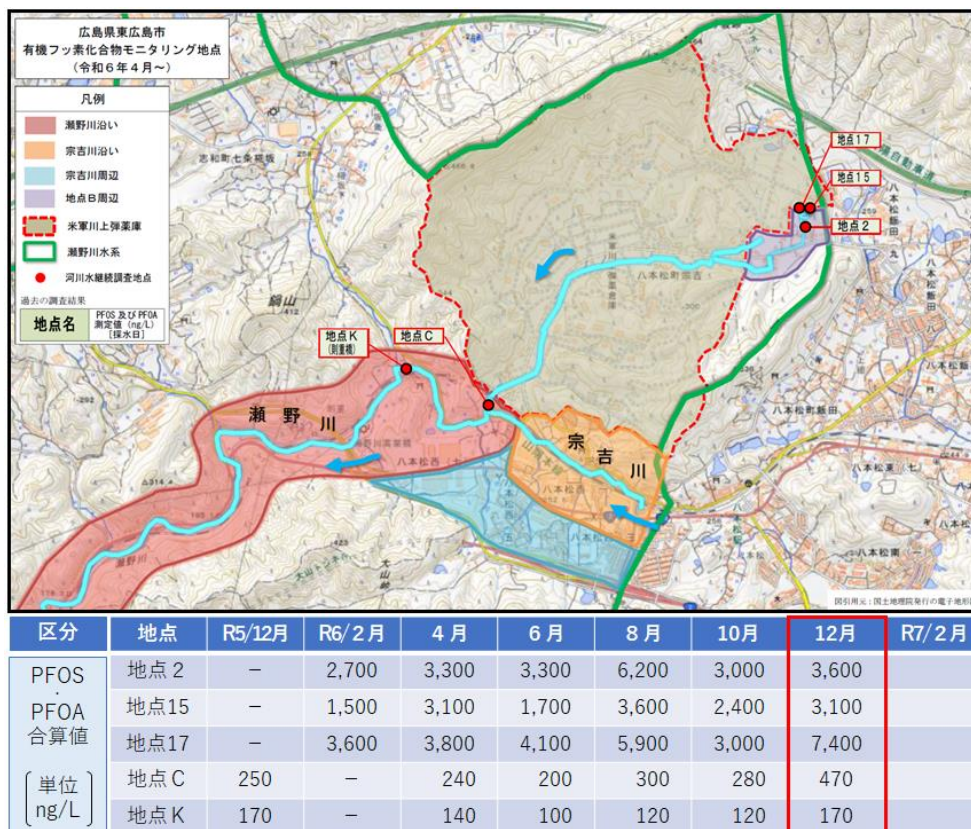

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 12. 19	地点 2	3, 600	3, 500	92	〔 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値 〕
	地点 15	3, 100	3, 100	75	
	地点 17	7, 400	7, 300	100	
	地点 C	470	460	10	
	地点 K (則重橋)	170	170	6. 5	