

令和6年7月16日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928


モニタリング調査結果（令和6年6月21日調査結果）

1 概要

瀬野川水系における有機フッ素化合物モニタリング方針に基づく調査を4月から開始した。このたび、6月21日の河川調査の結果が判明した。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

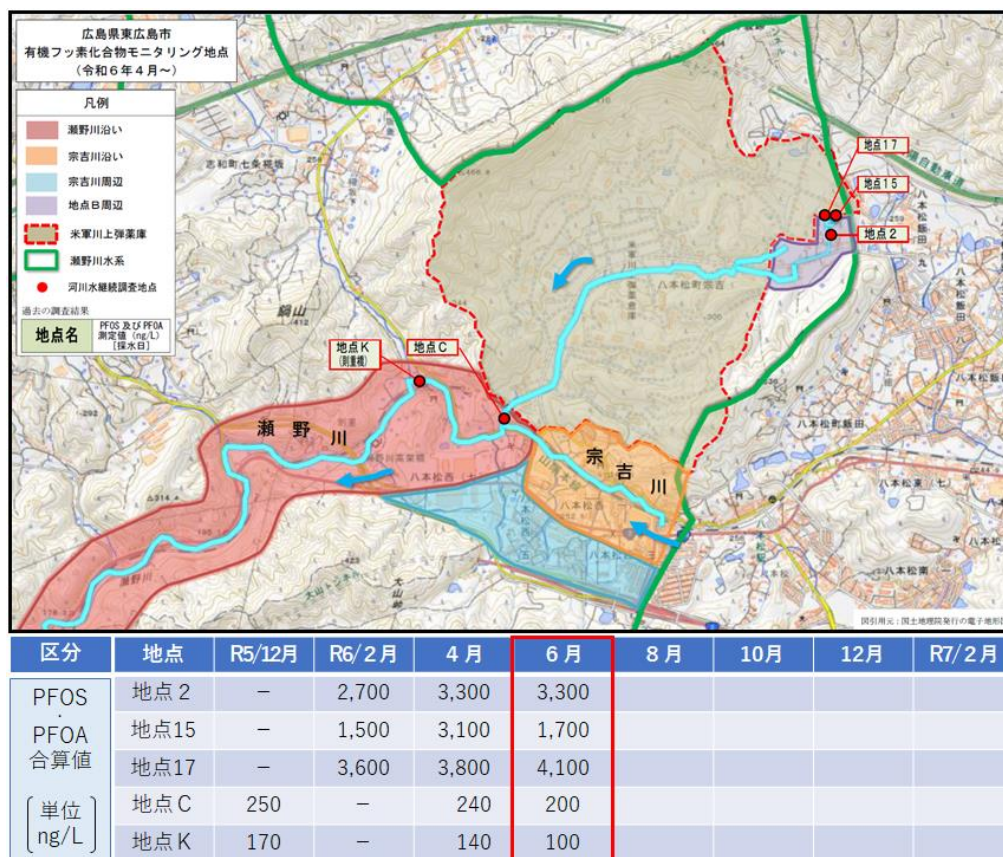

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 6. 21	地点 2	3, 300	3, 200	81	50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値
	地点 15	1, 700	1, 600	50	
	地点 17	4, 100	4, 000	82	
	地点 C	200	200	6. 0	
	地点 K (則重橋)	100	97	4. 6	