

令和6年9月12日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928


モニタリング調査結果（令和6年8月23日調査結果）

1 概要

瀬野川水系における有機フッ素化合物モニタリング方針に基づく調査を4月から開始した。このたび、8月23日の河川調査の結果が判明した。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

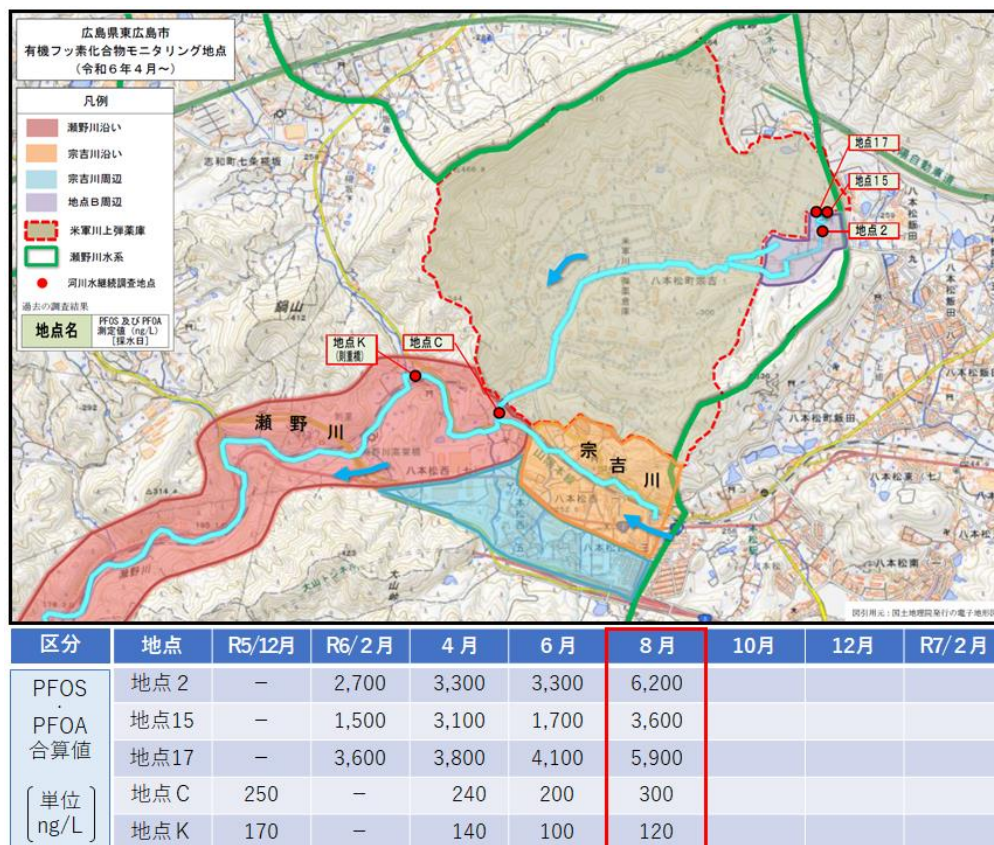

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 8. 23	地点 2	6,200	6,100	130	〔 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値 〕
	地点 15	3,600	3,500	99	
	地点 17	5,900	5,800	120	
	地点 C	300	290	8.4	
	地点 K (則重橋)	120	110	7.2	