

令和6年9月24日

部 署：生活環境部環境先進都市推進課

電話番号：(082) 420-0928

瀬野川水系における有機フッ素化合物の 地下水モニタリング調査結果（第1回目）


瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の暫定指針値超過について、指針値超過が見られた井戸から6つの地点を今後モニタリングして行くことを決定し、令和6年8月27日に1回目のモニタリング調査を実施しました。

1 概要

瀬野川水系の6つのモニタリング地点の地下水のPFOS等の濃度は、いずれも暫定指針値を超過していました。

2 調査結果

(1) 調査概要

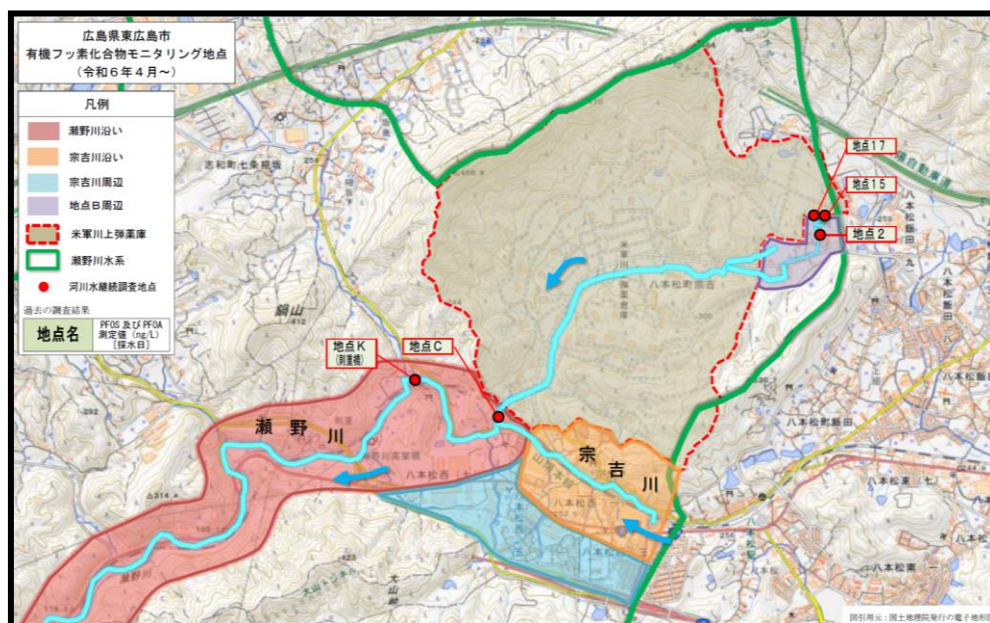

区分	地点	R6/1~7月	8月		
PFOS ・ PFOA 合算値 〔単位〕 〔ng/L〕	地下水	地点B 周辺	1,300	640	
			15,000	5,200	
		瀬野川 沿い	4,100	6,000	
			1,600	2,300	
			80	61	
			1,100	1,000	

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R6. 8. 27	地点 B 周辺	640	620	17	50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値
		5, 200	5, 100	79	
	瀬野川沿い	6, 000	5, 800	150	
		2, 300	2, 200	44	
		61	39	21	
		1, 000	240	770	