

令和7年6月10日
 部 署：生活環境部生活衛生課
 電話番号：(082) 422-1048


モニタリング調査結果（令和7年4月30日調査結果）

1 概要

瀬野川水系における有機フッ素化合物モニタリング方針に基づく調査を令和6年4月から開始した。このたび、令和7年4月30日の河川調査の結果が判明した。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

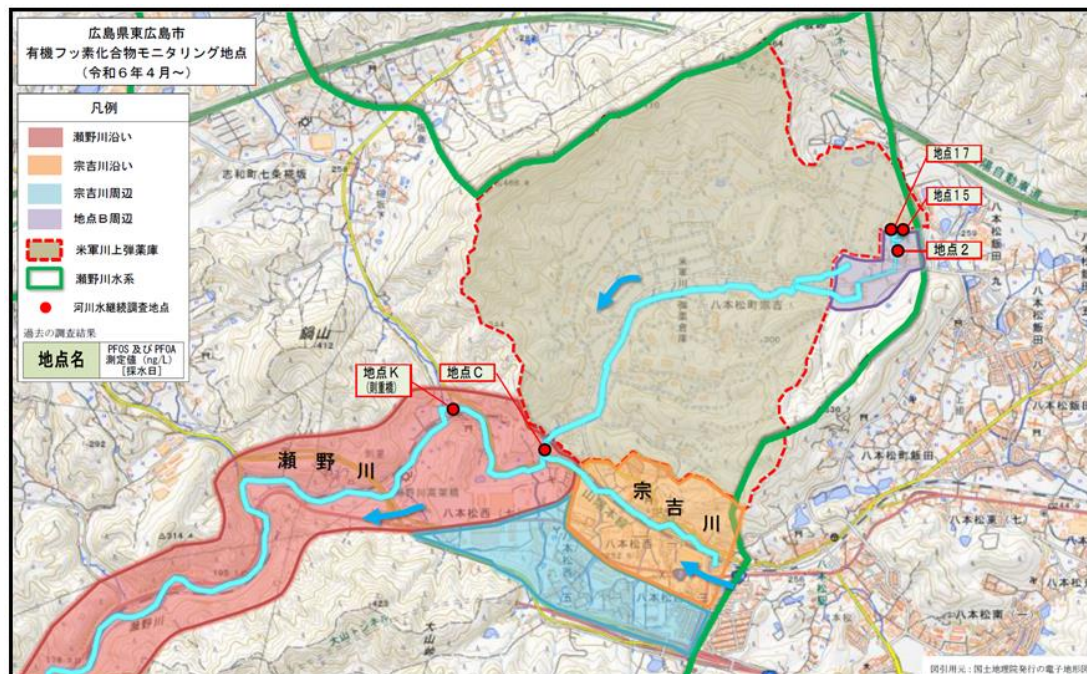

区分	地点	R6/4月	6月	8月	10月	12月	R7/2月	4月
PFOS PFOA 合算値 [単位] [ng/L]	地点2	3,300	3,300	6,200	3,000	3,600	2,800	2,600
	地点15	3,100	1,700	3,600	2,400	3,100	2,500	1,800
	地点17	3,800	4,100	5,900	3,000	7,400	4,100	2,500
	地点C	240	200	300	280	470	470	230
	地点K	140	100	120	120	170	190	86

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS及びPFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R7.4.30	地点2	2,600	2,600	63	50ng/L PFOS及び PFOAの合算値
	地点15	1,800	1,800	48	
	地点17	2,500	2,500	51	
	地点C	230	230	5.0	
	地点K (則重橋)	86	83	3.7	