

瀬野川水系における有機フッ素化合物の 河川モニタリング調査結果（令和7年度第2回目）


瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の指針値超過について、指針値超過が見られた河川の内5つの地点において令和6年度からモニタリングを開始し、令和7年6月18日に令和7年度第2回目のモニタリング調査を実施しました。

1 概要

瀬野川水系の5つのモニタリング地点の河川のPFOS等の濃度は、いずれも暫定指針値を超過していました。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

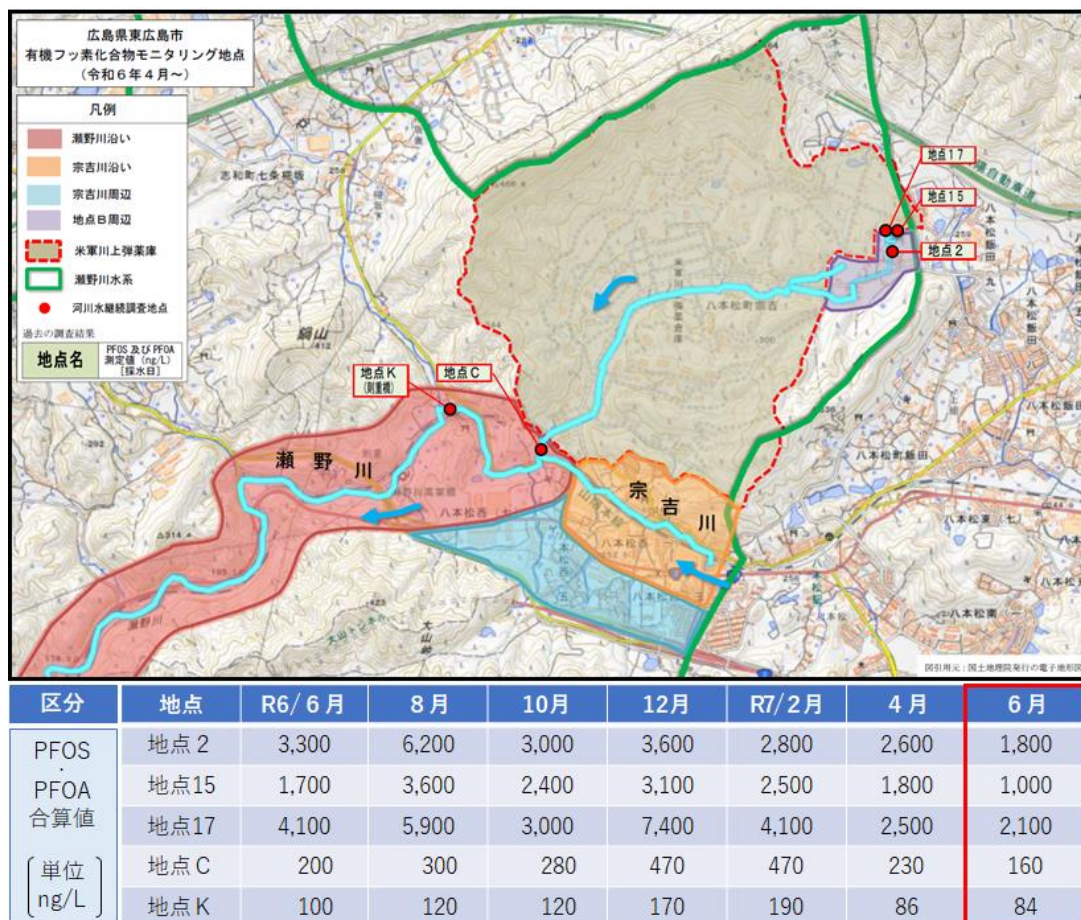

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			暫定指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R7. 6. 18	地点 2	1, 800	1, 800	55	〔 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値 〕
	地点 15	1, 000	1, 000	36	
	地点 17	2, 100	2, 100	54	
	地点 C	160	160	4. 2	
	地点 K (則重橋)	84	81	3. 1	