

瀬野川水系における有機フッ素化合物の 河川モニタリング調査結果（令和 8 年度第 2 回目）


瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の指針値超過について、指針値超過が見られた河川の内 5 つの地点において令和 6 年度からモニタリングを開始し、令和 8 年 6 月 19 日に令和 8 年度第 2 回目のモニタリング調査を実施しました。

1 概要

瀬野川水系の 5 つのモニタリング地点の河川の PFOS 等の濃度は、いずれも指針値を超過していました。

2 河川モニタリング結果について

(1) 調査概要

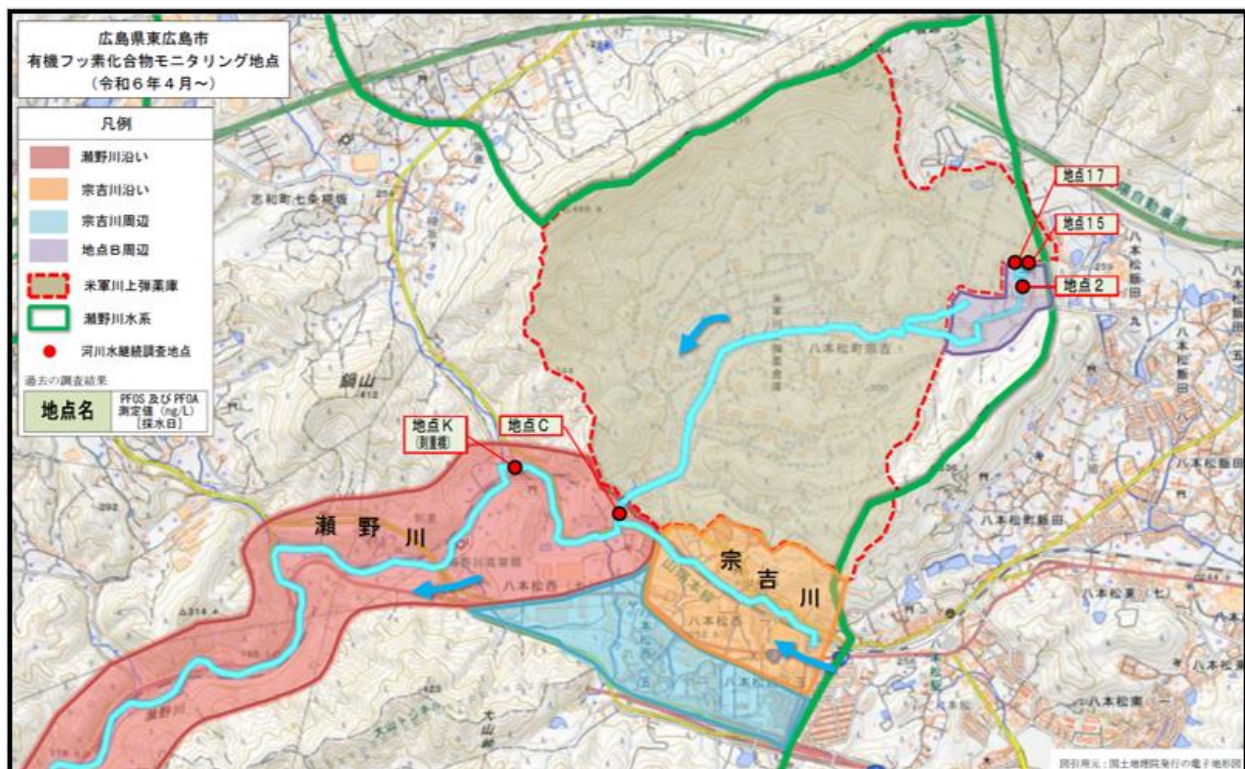

区分	地点	R7/ 6 月	8 月	10 月	12 月	R8/2 月	4 月	6 月
PFOS PFOA 合算値	地点 2	1,800	2,300	3,000	2,100	2,100	2,500	5,400
	地点 15	1,000	1,900	1,300	1,500	1,600	1,000	2,100
	地点 17	2,100	2,900	3,100	3,000	4,600	3,800	3,300
〔単位〕 [ng/L]	地点 C	160	310	140	150	370	120	450
	地点 K	84	120	98	100	130	86	150

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R8. 6. 19	地点 2	5, 400	5, 300	110	〔 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値 〕
	地点 15	2, 100	2, 100	58	
	地点 17	3, 300	3, 300	66	
	地点 C	450	440	7. 7	
	地点 K (則重橋)	150	150	6. 3	