

令和8年9月8日

部 署：生活環境部生活衛生課

電話番号：(082) 422-1048

瀬野川水系における有機フッ素化合物の 河川モニタリング調査結果（令和8年度第3回目）


瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の指針値超過について、指針値超過が見られた河川の内5つの地点において令和6年度からモニタリングを開始し、令和8年8月20日に令和8年度第3回目のモニタリング調査を実施しました。

1 概要

瀬野川水系の5つのモニタリング地点の河川のPFOS等の濃度は、いずれも指針値を超過していました。

2 河川モニタリング結果について

(1) 過去1年間の濃度推移

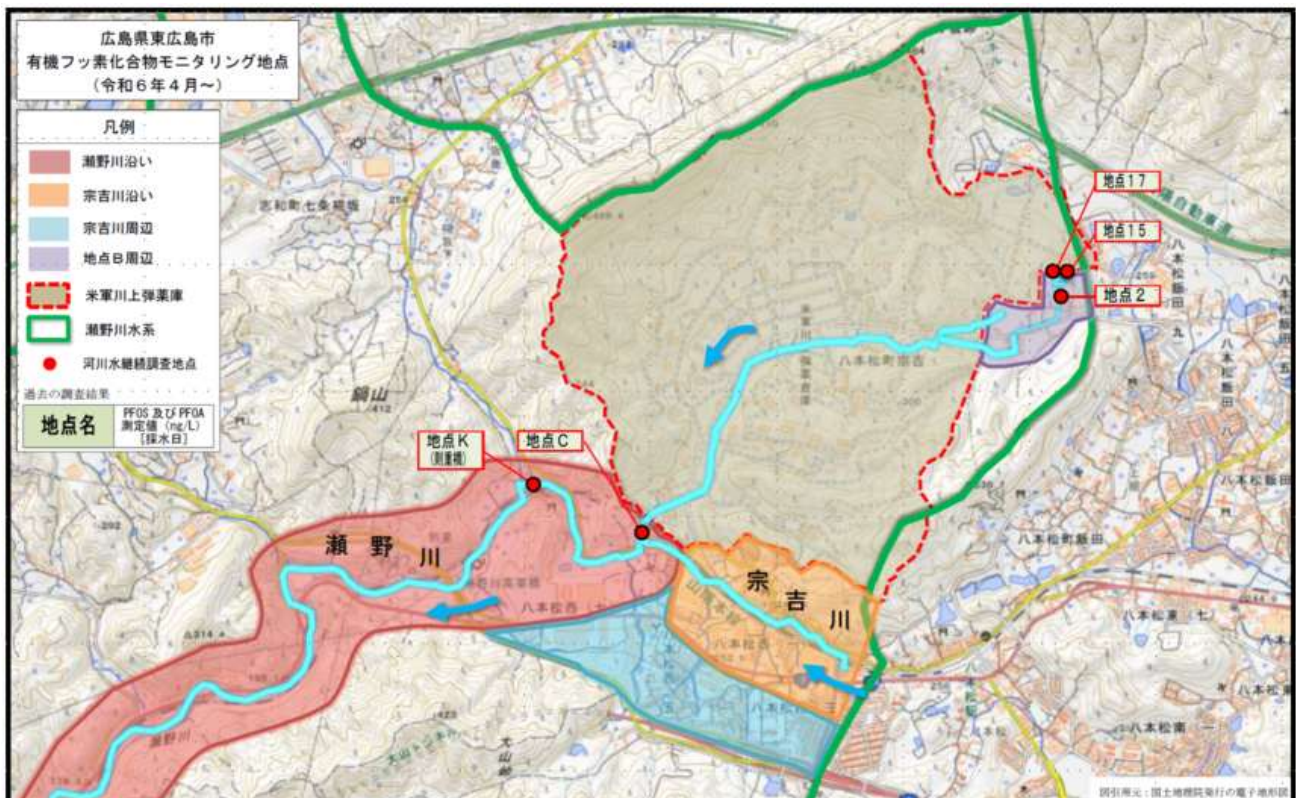

区分	地点	R7/8月	10月	12月	R8/2月	4月	6月	8月
PFOS PFOA 合算値	地点2	2,300	3,000	2,100	2,100	2,500	5,400	3,900
	地点15	1,900	1,300	1,500	1,600	1,000	2,100	2,300
	地点17	2,900	3,100	3,000	4,600	3,800	3,300	4,900
〔単位〕 ng/L	地点C	310	140	150	370	120	450	340
	地点K	120	98	100	130	86	150	140

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			指針値
		PFOS 及び PFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R8. 8. 20	地点 2	3, 900	3, 800	74	50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値
	地点 15	2, 300	2, 300	60	
	地点 17	4, 900	4, 800	94	
	地点 C	340	330	7. 4	
	地点 K (則重橋)	140	130	5. 9	