

令和 8 年 7 月 8 日

部 署：生活環境部生活衛生課

電話番号：(082) 422-1048

瀬野川水系における有機フッ素化合物の
地下水モニタリング調査結果（令和８年度第１回目）


瀬野川水系におけるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の指針値超過について、指針値超過が見られた井戸の内6つの地点において令和6年度からモニタリングを開始し、令和8年6月19日に令和8年度第1回目のモニタリング調査を実施しました。

1 概要

瀬野川水系の 6 つのモニタリング地点の地下水の PFOS 等の濃度は、5 地点で指針値を超過していました。

2 調査結果

(1) 調査概要

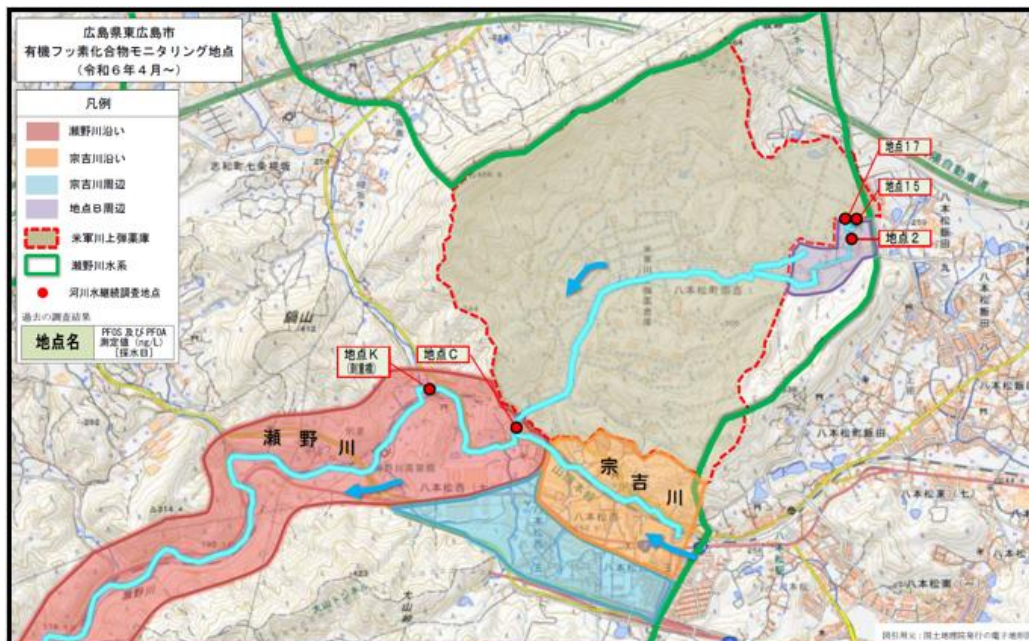

区分	地点		R6/1~7月 (初期値)	8月	R7/1 月	6月	10月	R8/2 月	6月
PFOS ・ PFOA 合算値 〔単位〕 〔ng/L〕	地下水	地点 B 周辺	1,300	640	970	560	700	760	910
			15,000	5,200	4,300	3,800	4,300	4,200	4,700
		瀬野 川沿 い	4,100	6,000	3,500	1,000	5,300	3,900	6,600
			1,600	2,300	980	4,800	1,300	850	1,500
			80	61	68	150	59	64	32
			1,100	1,000	990	390	160	130	110

(2) 調査結果

採水日	採水地点	濃度 (ng/L)			指針値 50ng/L PFOS 及び PFOA の合算値
		PFOS 及びPFOA (合計値)	PFOS	PFOA	
R8. 6. 19	地点 B 周辺	910	890	24	
		4, 700	4, 700	73	
	瀬野川沿い	6, 600	6, 300	210	
		1, 500	1, 500	50	
		32	24	8. 0	
		110	40	69	