

令和4年第1回東広島市議会定例会  
提出議案添付資料（その2）

資	料	1	議案第82号……………	1
資	料	2	議案第83号……………	2

## 排水用可搬エンジンポンプ




仕様表

ポンプ	吸込口径	mm	150
	吐出口径	mm	150
	吐出し量(最大)	m <sup>3</sup> /min	3.3
	全揚程(最高)	m	28
	回転速度	min <sup>-1</sup>	3600
エンジン	機関名称		空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量	mℓ	627
	出力	KW/min <sup>-1</sup>	17.2/3600
	使用燃料		レギュラー無鉛ガソリン
	タンク容量	ℓ	55
	始動方式		セルモータ式/リコイル式(併用)
	乾燥質量	kg	200

(仮称) 東広島消防署高屋分署新築工事 (建築) その2 位置図



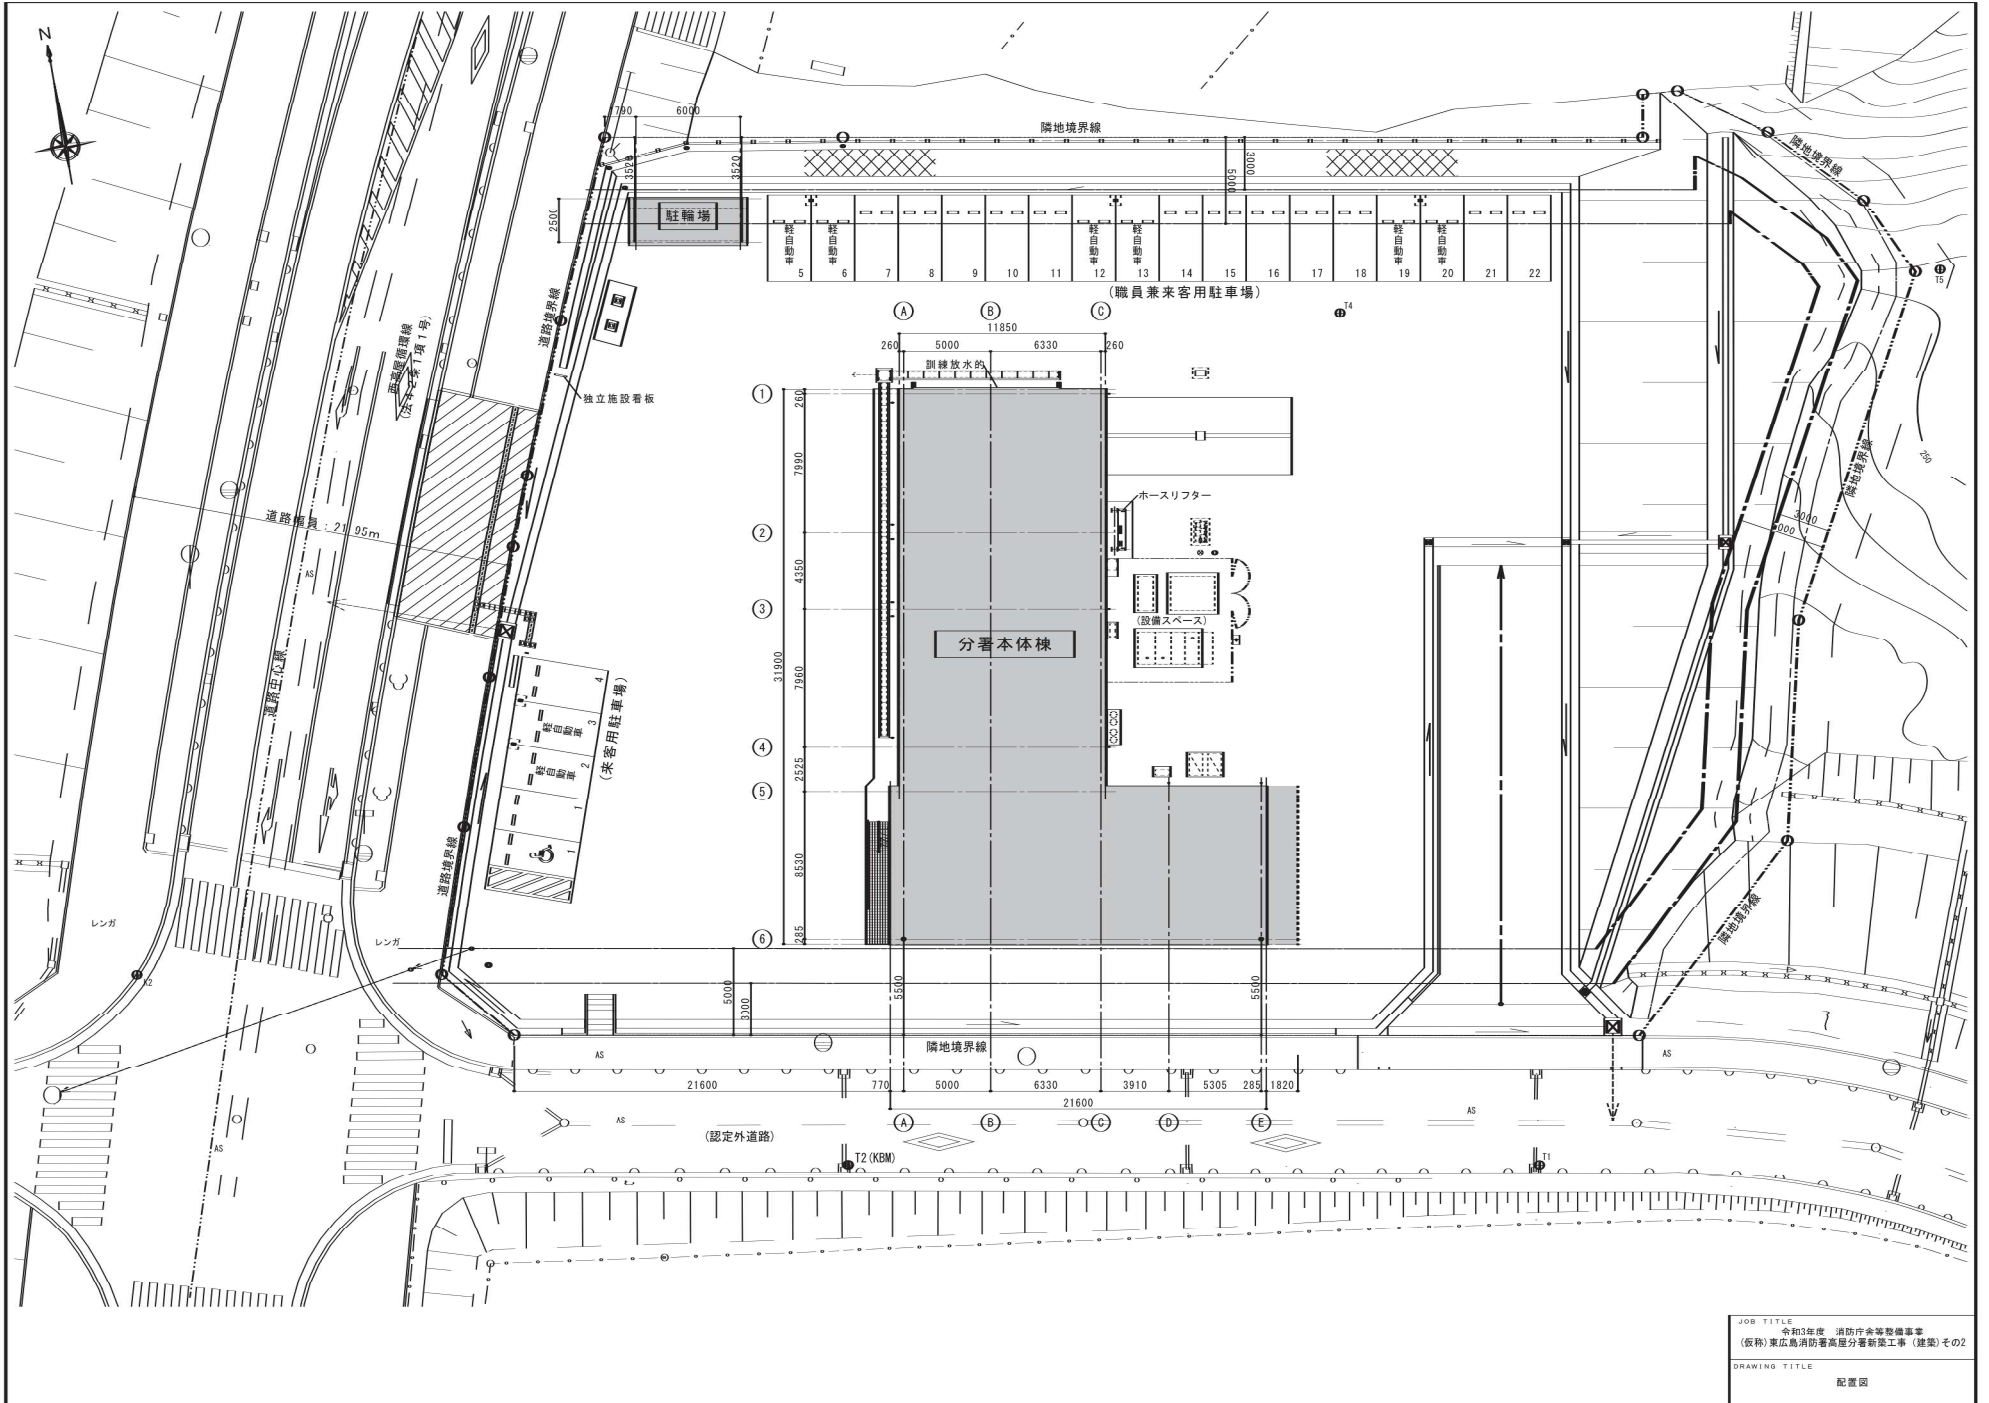

JOB TITLE  
令和3年度 消防庁舎等整備事業  
(仮称)東広島消防署高層分署新築工事(建築)その2  
DRAWING TITLE  
配置図