

# 入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

平成31年 1月25日

東広島市長 高垣 廣徳

## 1 入札に付する事項

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 物品・委託役務の名称  | 平成30年度東広島市園芸センター深井戸水中ポンプ取替修繕              |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18300073                                  |
| (3) 物品委託役務内容    | 園芸センターの井戸水くみ上げ用水中ポンプが耐用年数を超えたため交換をおこなうもの。 |
| (4) 納入・履行期間     | 契約締結日の翌日から平成31年 3月15日まで                   |
| (5) 納入・履行（就業）場所 | 東広島市園芸センター                                |
| (6) 予定価格        | 非公表                                       |
| (7) 最低制限価格      | なし  |
| (8) 入札方式        | 一般競争入札                                    |
| (9) 入札区分        | 紙入札                                       |
| (10) 使用する契約約款   | 修繕請負契約約款                                  |
| (11) 契約種別       | 総価契約                                      |
| (12) 収入印紙       | 要   |

## 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	修繕>備品・施設<小規模>修繕 設備類
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所等所在地 本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	平成31年1月25日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

## 3 その他の入札条件

(1) 入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した額（当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする。

4 日程等

手続等	期間・期日等	場所・留意事項
ア 公告日	平成31年 1月25日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成31年 1月25日～ 平成31年 2月15日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無： 無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成31年 1月25日～ 平成31年 2月1日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 産業部 東広島市園芸センター 東広島市志和町別府10247番地 電話番号 082-433-4411 /ファックス番号 082-433-6432 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成31年 2月6日～ 平成31年 2月15日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成31年 2月13日～ 平成31年 2月14日 (午前 8時30分～午後 5時15分)	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	平成31年 2月15日 午前 11時00分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 ( 印 )	備考
ア 入札参加資格要件確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係  
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）  
電話番号 082-420-0930  
ファックス番号 082-431-0077

## 平成30年度東広島市園芸センター深井戸水中ポンプ取替修繕仕様書

1 修繕名称 平成30年度東広島市園芸センター深井戸水中ポンプ取替修繕  
(以下「本修繕」という。)

2 履行場所 東広島市園芸センター

3 履行期間 契約締結日の翌日から平成31年3月15日まで

### 4 概要

園芸センター敷地内に設置してある深井戸水中ポンプ及びステンレス鋼管（既設管）の取替を行うもの。（ポンプ処分も含む）

### 5 使用材料等

内訳	品名	仕様、標準品等	数量	単位
1	深井戸水中ポンプ	(仕様) 100mm井戸用、 $\Phi 32 \times 80$ $\frac{1}{2}$ "/min $\times 60$ m 三相、60Hz、200v、1.5kw 電極付低水位ケーブル 70m  (標準品) 荏原製作所 32BHS1261.5B  (既設型式) 荏原製作所 32BHS1261.5	1	台
2	ステンレス鋼管	32A $\times 4$ m	17	本

### 6 施設図面等

別紙1「現況写真」、別紙2「ポンプ図面」及び別紙3「施設位置図」のとおり。

### 7 使用材料の仕様及び作業上の注意等

- (1) 使用材料に添付の取扱説明書等に記載のない事項については、国土交通省官庁営繕部が制定した公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年度版 第1章「一般共通事項」に定めるところによる。
- (2) 5に記載した参考型式以外の機材を使用するときは、参考型式と同等以上の品質・性能を有することを示す書類を発注者に提出し、事前に承認を得ること。
- (3) 本修繕は、関係法令を遵守して実施すること。

## 8 事前見学等

修繕対象施設の事前見学は、事前に申し出た上で、平成31年1月31日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めることとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。

(質問書提出期限：平成31年2月1日)

## 9 その他

- (1) 本修繕の実施に際し、修繕の受注者は履行場所の施設の運営に影響が出ないよう配慮すること。
- (2) 本修繕の実施期間中、履行場所の施設の利用者の安全に十分配慮すること。
- (3) 本修繕の作業日程は、あらかじめ発注者と協議すること。
- (4) 受注者は、本修繕の実施にあたり修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第11条により修繕実施責任者を定めて発注者に通知すること。
- (5) 本修繕において必要となる電気、水道用水は履行場所の設備に接続して使用できるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。
- (6) 本修繕において、履行場所に備付けの備品等の用具を使用したいときは、事前に発注者の承諾を得ること。また、承諾を受けてこれを使用する際は丁寧に取り扱うこと。
- (7) 本修繕では、作業員の安全に十分配慮すること。
- (8) 本修繕の実施にあたっては、原材料の包装紙等を散在させること等のないよう配慮し、衛生的な作業環境の維持に努めること。
- (9) 本修繕にあたり交換する等により取り外された部品等については、発注者の指示のあったものを除いて受注者の責任において、関係法令に基づき適切に搬出及び処分すること。産業廃棄物管理票（マニフェスト）を作成すること。
- (10) 修繕の各実施段階において、作業前・作業後の写真撮影を行い、作業記録として修繕完了後に提出すること。ただし、発注者が指示した場合は本修繕の完了前であっても写真の提出に応じること。
- (11) 本修繕に係る瑕疵担保責任は約款に定めるとおりとする。
- (12) 本修繕にあたり、建物又は備品等を損傷したときは、受注者の責任と負担により復旧すること。
- (13) 本修繕の実施中に受注者の責めに帰すべき事由により、修繕を継続できなくなったときは、速やかに作業を中止して発注者に報告の上、発注者の指示のもと復旧すること。
- (14) 発注者は、東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団等の排除に関する要綱（平成21年10月1日訓令第47号）（以下、「暴力団排除要綱」という。）に定める事項を遵守した履行管理を行うので、受注者は、暴力団排除要綱第5条に定める不当介入を受ける等の事態となったときは、速やかに発注者に報告すること。
- (15) 本修繕に際し、本修繕関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
- (16) その他、本修繕に関して疑義が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。

## 10 問い合わせ先

### (1) 発注担当課

産業部 東広島市園芸センター 園芸振興係

東広島市志和町別府 10247

電話 082-433-4411

F A X 082-433-6432


### (2) 修繕対象施設

同上

(通常開館日時 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで)



浸出性能基準適合品はステンレス製ポンプのみとなります。

**BHS**  **イドボーイ BHS型深井戸水中モータポンプ**

■外形寸法図（ステンレス製） 計画・実施に際しては納入仕様書をご請求ください。

(標準品)

75mm井戸用  
呼び径 25

75mm井戸用



単位：mm

呼び径	機名	吐出しサイズ	ポンプ及び電動機				質量 kg
			LP	LM	L	DM	
25	25BHS 11 6.4S	Rc1	441	540	981	74	13

100mm井戸用  
呼び径 25~50

75mm井戸用  
25BHS

100mm井戸用  
25~50BHS

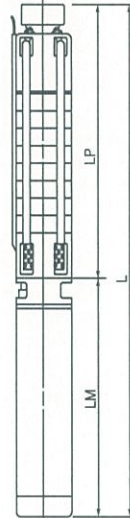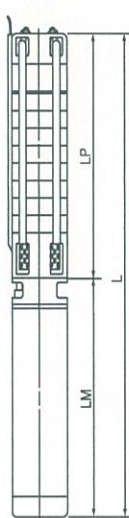

清水

100mm井戸用

単位：mm


呼び径	機名	吐出しサイズ	ポンプ及び電動機				質量 kg
			LP	LM	L	DM	
25	25BHS 10 6.6SB	Rc1	427	378	805	95	18
	25BHS 11 6.75B	Rc1	448	348	796	95	17
	25BHS 16 61.1B	Rc1	553	378	931	95	20
	25BHS 20 61.5B	Rc1	637	417	1054	95	23
	25BHS 26 61.9B	Rc1	763	477	1240	95	29
32	25BHS 29 62.2B	Rc1	826	477	1303	95	31
	32BHS 4 6.6SB	Rc1 <sup>1/4</sup>	301	378	679	95	16
	32BHS 5 6.75B	Rc1 <sup>1/4</sup>	322	348	670	95	15
	32BHS 8 61.1B	Rc1 <sup>1/4</sup>	385	378	763	95	17
	32BHS 12 61.5B	Rc1 <sup>1/4</sup>	469	417	886	95	20
	32BHS 17 62.2B	Rc1 <sup>1/4</sup>	574	477	1051	95	26
40	32BHS 20 62.7B	Rc1 <sup>1/4</sup>	637	557	1194	95	31
	32BHS 27 63.7B	Rc1 <sup>1/4</sup>	784	557	1341	95	33
	40BHS 4 61.1B	Rc1 <sup>1/2</sup>	353	378	731	95	16
	40BHS 6 61.5B	Rc1 <sup>1/2</sup>	416	417	833	95	19
	40BHS 9 62.2B	Rc1 <sup>1/2</sup>	511	477	988	95	24
50	40BHS 11 62.7B	Rc1 <sup>1/2</sup>	574	557	1131	95	29
	40BHS 14 63.7B	Rc1 <sup>1/2</sup>	668	557	1225	95	30
	50BHS 4 61.5B	Rc2	430	417	847	95	19
	50BHS 6 62.2B	Rc2	514	477	991	95	24
	50BHS 7 62.7B	Rc2	556	557	1113	95	28
	50BHS 10 63.7B	Rc2	682	557	1239	95	30

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)  
EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

外形寸法図  
DIMENSIONS

適用範囲 APPLICATION 32BHS4B

井戸径 WELL SIZE 100 mm

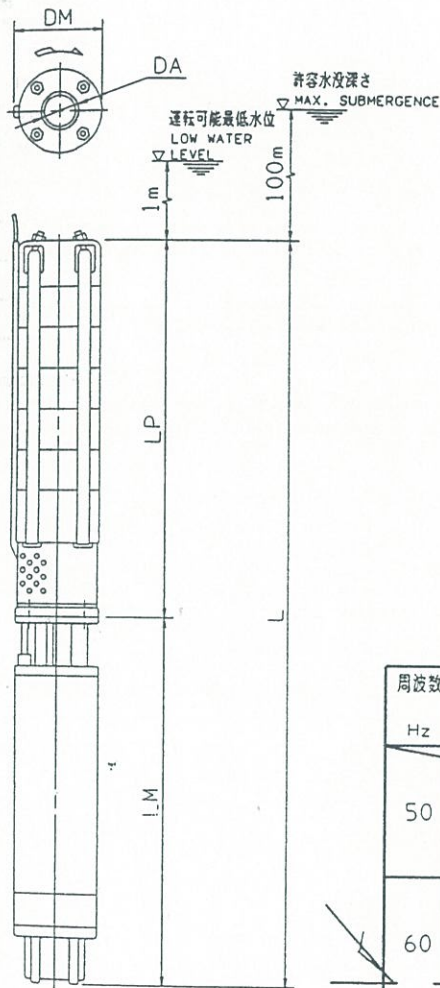

(既設型式)

周波数 Hz	機名 MODEL	吐出しサイズ DIS. SIZE DA	ポンプ及びモータ PUMP&MOTOR				重量 WEIGHT kg
			LP	LM	L	DM	
50	32BHS 8 5.6S	PT1 1/4	419	450	869	95	22
	32BHS 10 5.75	PT1 1/4	467	385	852	95	22
	32BHS 15 51.1	PT1 1/4	587	420	1007	95	25
	32BHS 20 51.5	PT1 1/4	707	460	1167	95	27
	32BHS 29 52.2	PT1 1/4	923	540	1463	95	33
60	32BHS 4 6.6S	PT1 1/4	323	450	773	95	20
	32BHS 5 6.75	PT1 1/4	347	385	732	95	20
	32BHS 8 61.1	PT1 1/4	419	420	839	95	22
	32BHS 12 61.5	PT1 1/4	515	460	975	95	25
	32BHS 17 62.2	PT1 1/4	635	540	1175	95	29

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	モータ MOTOR	8	ニップル NIPPLE	1	水中ケーブルφ2	周波数 Hz	60 Hz
2	井戸蓋 WELL COVER	9	基礎ボルト ANCHOR BOLT	2	連成計 φ60	電圧 V	200 V
3	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	10	制御盤(三相機種のみ別売) CONTROL PANEL (ONLY SINGLE PHASE MODEL)	3	低水位ケーブル70m	出力 kW	1.5 kW
4	自動空気抜き弁 AIR VENT VALVE			4		形式 TYPE	
5	スルース弁 GATE VALVE	11		5		×-カ MAKER	
6	チェック弁 CHECK VALVE	12		6			
7	ユニオン UNION	13		7			

御注文主 CUSTOMER		御使用先 FINAL USER 東広島市園芸センター		段	機器番号 ITEM NO. 0020		
庄原製番 SER.NO.		機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
		32BHS1261.5	27 m <sup>3</sup> /m	65 m	3600 min <sup>-1</sup>	1.5 kW	1



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D32BHS4B 000  
D32BHS4B

6/ 920317



別紙 3

