


— 新設部		保護管	
- - - 既設部			
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)			
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	イ	イ	露出部
	AE1.2-2C	(PF16)	(E19)
	エ	エ	(E19)
	AE1.2-3C	(PF16)	(E19)
ただし、二重天井内はコログシ配線とし、その他は保護管を用いること。			
「配管配線凡例」			
— 天井・壁隠蔽配管配線			
- - - 床隠蔽配管配線			
- - - 天井内コログシ配線			
- - - 露出配管配線			
— 部の引下げは、MM-Aにて保護			
— B 部の引下げは、MM-Bにて保護			
— C 部の引下げは、MM-Cにて保護			
— 部の引下げは、既設管に入線			

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き紐付き	
○	トイレ呼出表示灯 ブザー付	
□	トイレ呼出復旧ボタン	
🔊	天井埋込形スピーカー アッテネーター付	


平面詳細図 (改修前) 1/50

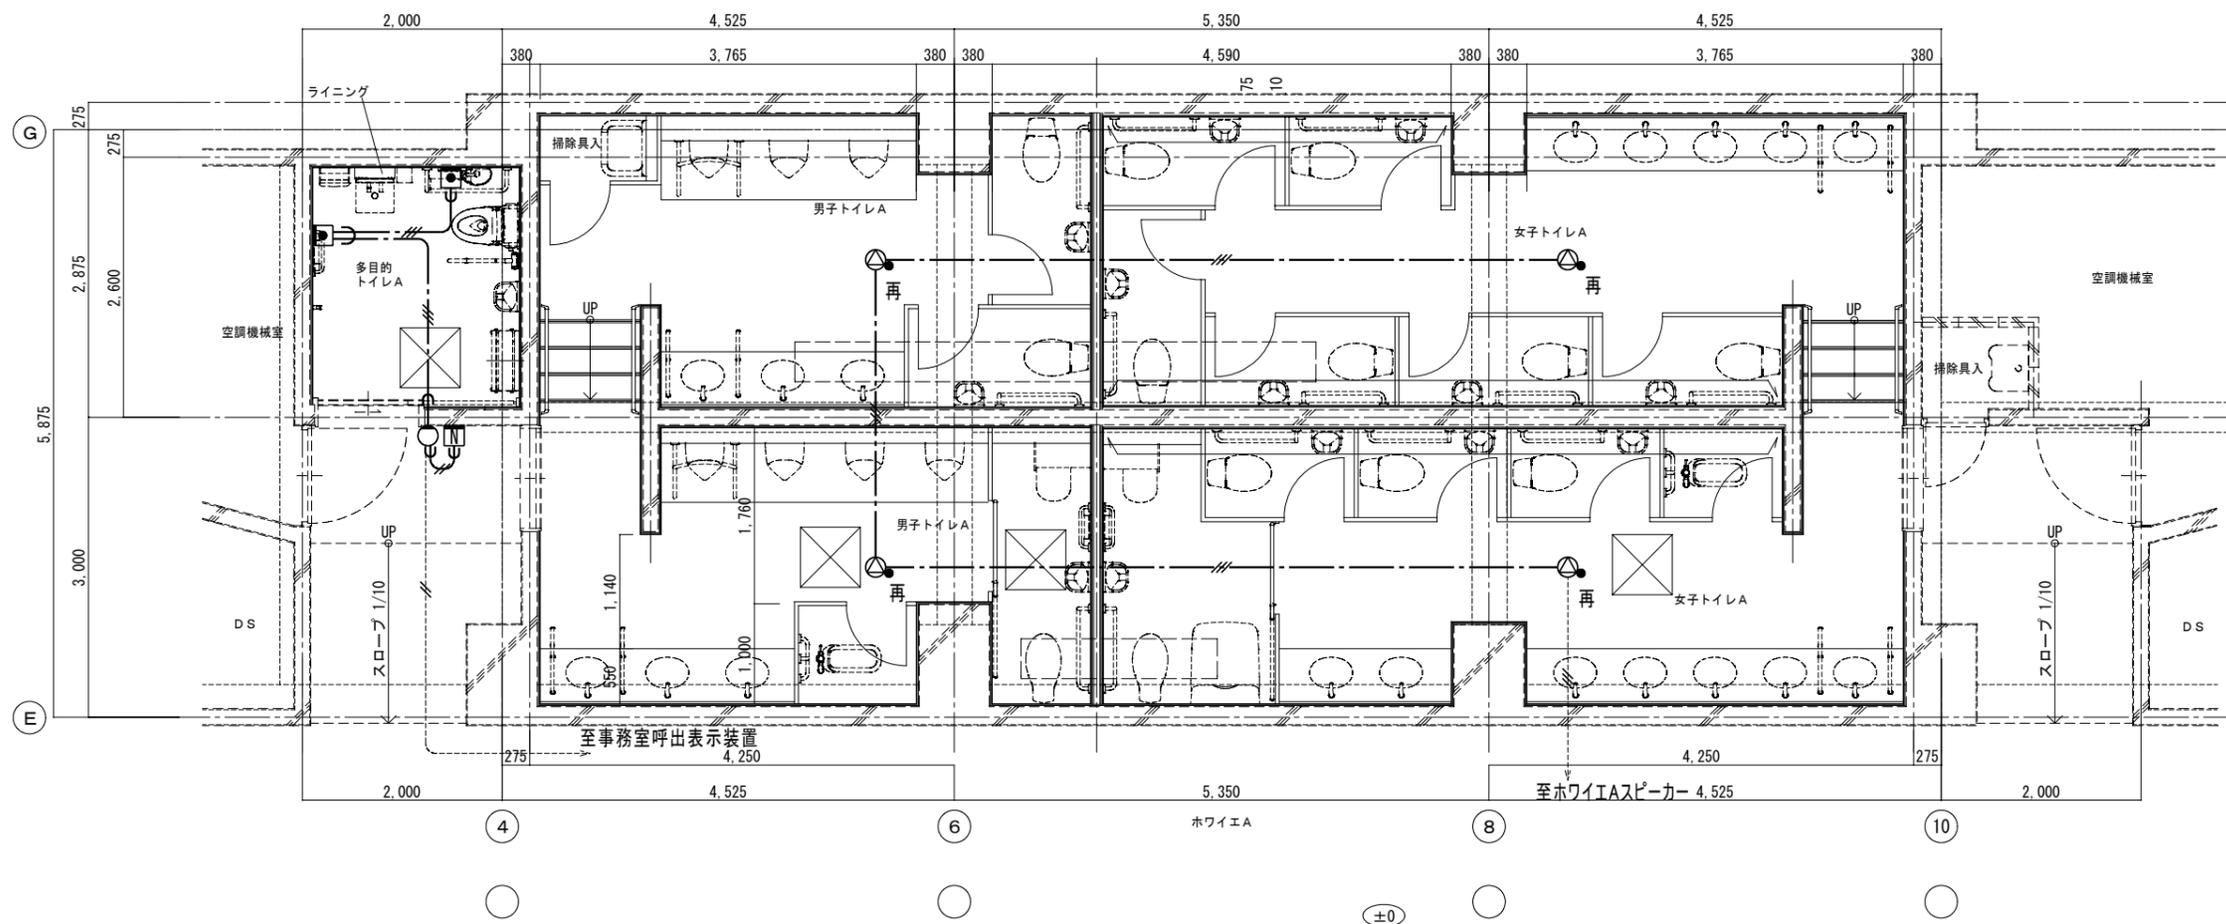

— 新設部		保護管	
- - - 既設部			
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)			
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	イ	イ	露出部
	EM-AE1.2-2C	(PF16)	(E19)
	エ	エ	(E19)
	EM-AE1.2-3C	(PF16)	(E19)
ただし、二重天井内はコログシ配線とし、その他は保護管を用いること。			
「配管配線凡例」			
— 天井・壁隠蔽配管配線			
- - - 床隠蔽配管配線			
- - - 天井内コログシ配線			
- - - 露出配管配線			
— 部の引下げは、MM-Aにて保護			
— B 部の引下げは、MM-Bにて保護			
— C 部の引下げは、MM-Cにて保護			
— 部の引下げは、既設管に入線			

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き紐付き	
○	トイレ呼出表示灯 ブザー付	
□	トイレ呼出復旧ボタン	
🔊	天井埋込形スピーカー アッテネーター付	


平面詳細図 (改修後) 1/50

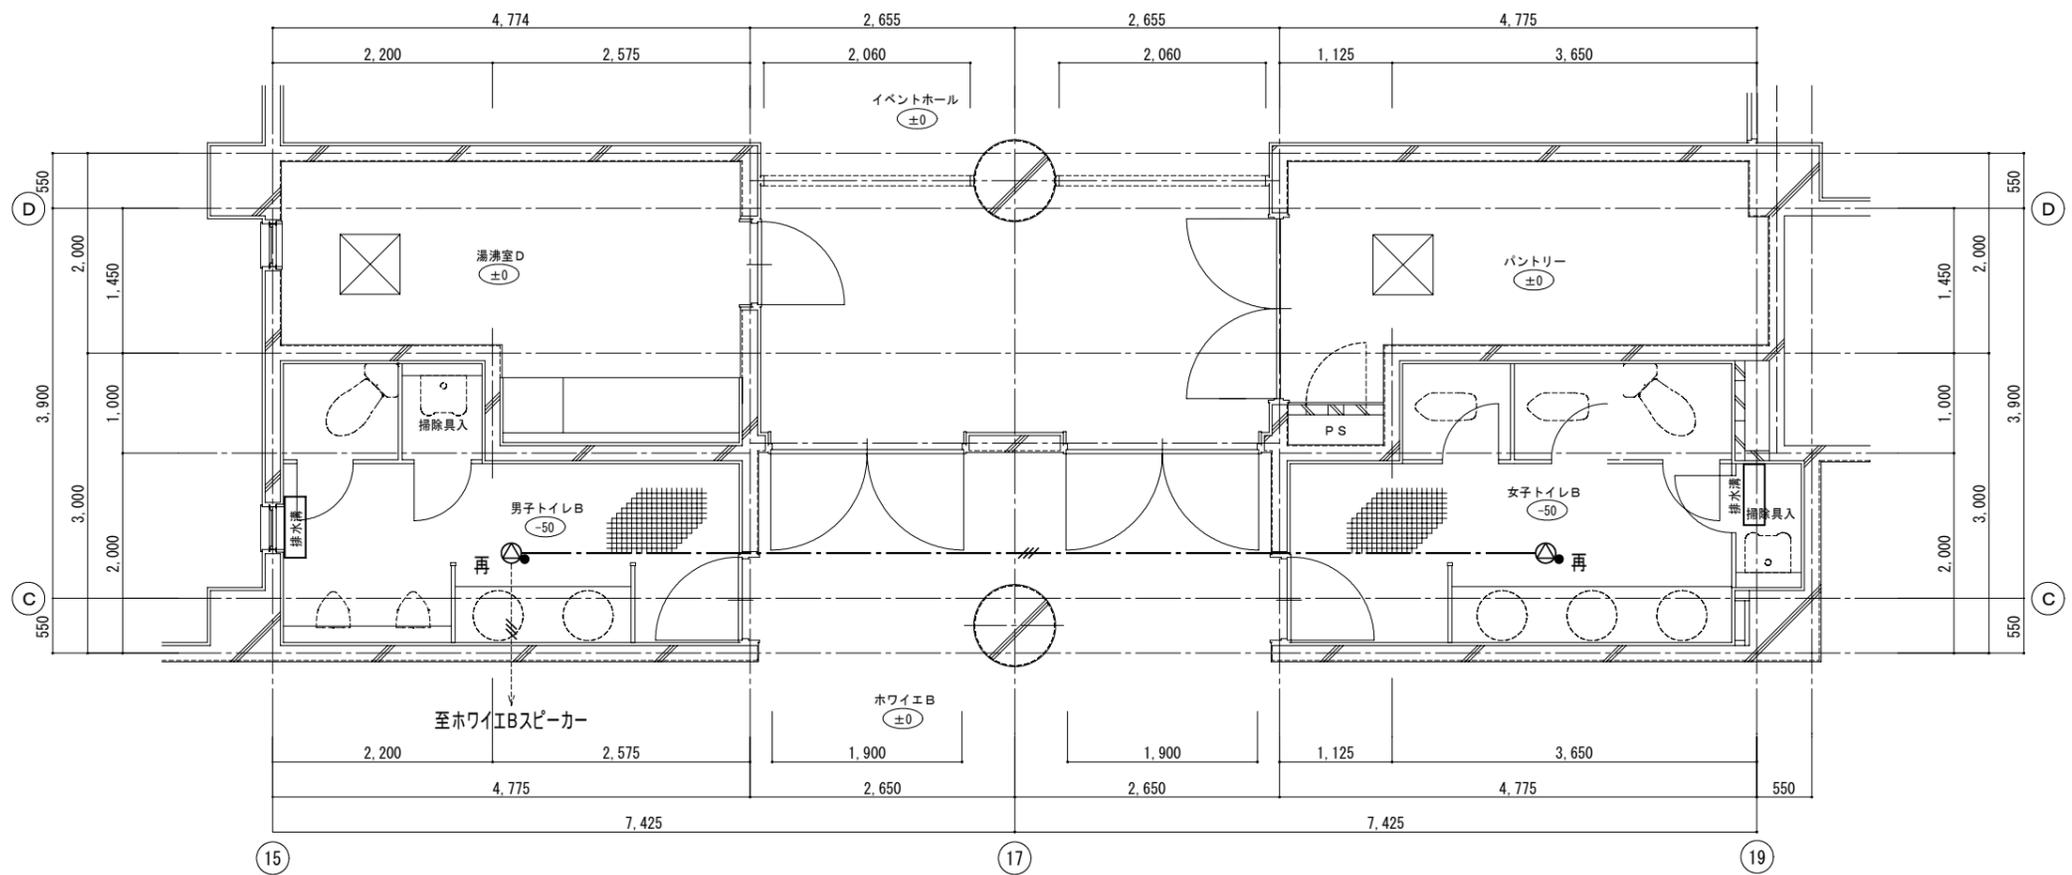

——	新設部	
----	既設部	
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)		
保護管		
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	イバィ部	露出部
——	AE1. 2-2C	(PF16) (E19)
——	AE1. 2-3C	(PF16) (E19)
ただし、二重天井内はコロガシ配線とし、その他は保護管を用いること。		
「配管配線凡例」		
——	天井・壁隠蔽配管配線	
----	床隠蔽配管配線	
----	天井内コロガシ配線	
----	露出配管配線	
——	部の引下げは、MM-Aにて保護	
——	部の引下げは、MM-Bにて保護	
——	部の引下げは、MM-Cにて保護	
——	部の引下げは、既設管に入線	

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き紐付き	
○	トイレ呼出表示灯 ブザー付	
□	トイレ呼出復旧ボタン	
⊗	天井埋込形スピーカー アッテネーター付	


平面詳細図 (改修前) 1/50

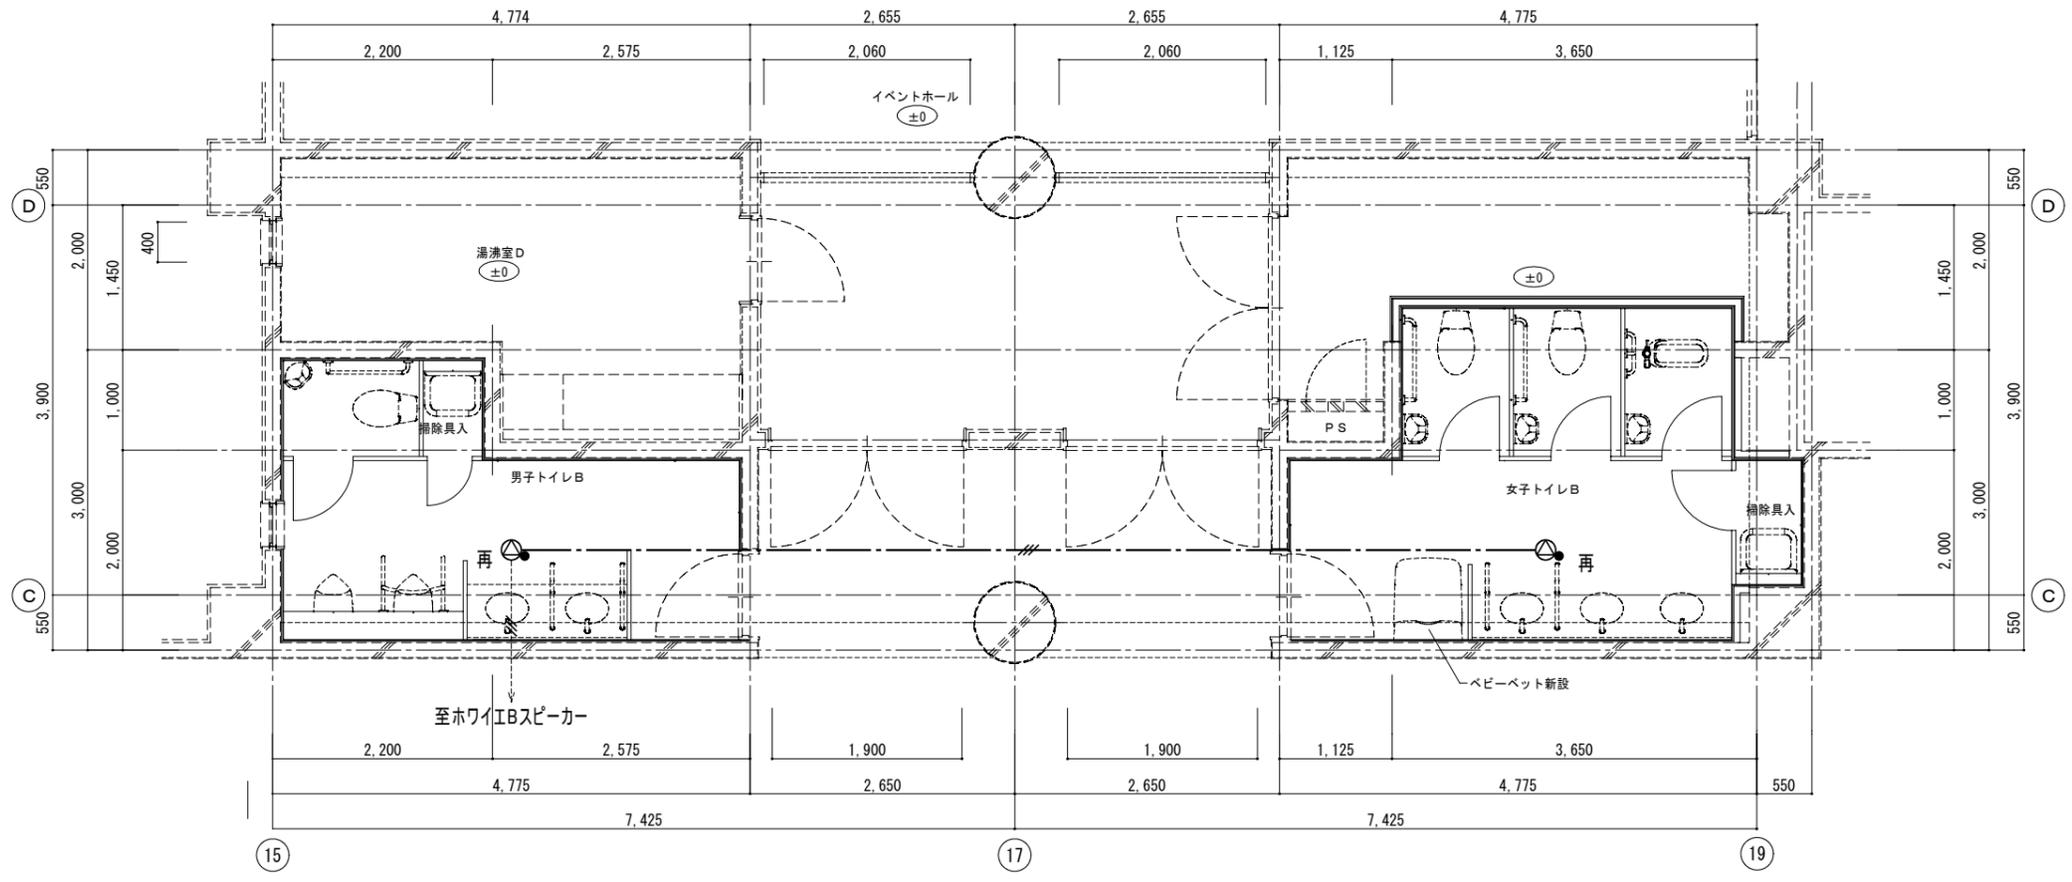


——	新設部	
----	既設部	
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)		
保護管		
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	イバィ部	露出部
——	EM-AE1. 2-2C	(PF16) (E19)
——	EM-AE1. 2-3C	(PF16) (E19)
ただし、二重天井内はコロガシ配線とし、その他は保護管を用いること。		
「配管配線凡例」		
——	天井・壁隠蔽配管配線	
----	床隠蔽配管配線	
----	天井内コロガシ配線	
----	露出配管配線	
——	部の引下げは、MM-Aにて保護	
——	部の引下げは、MM-Bにて保護	
——	部の引下げは、MM-Cにて保護	
——	部の引下げは、既設管に入線	

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き紐付き	
○	トイレ呼出表示灯 ブザー付	
□	トイレ呼出復旧ボタン	
⊗	天井埋込形スピーカー アッテネーター付	





平面詳細図 (改修後) 1/50

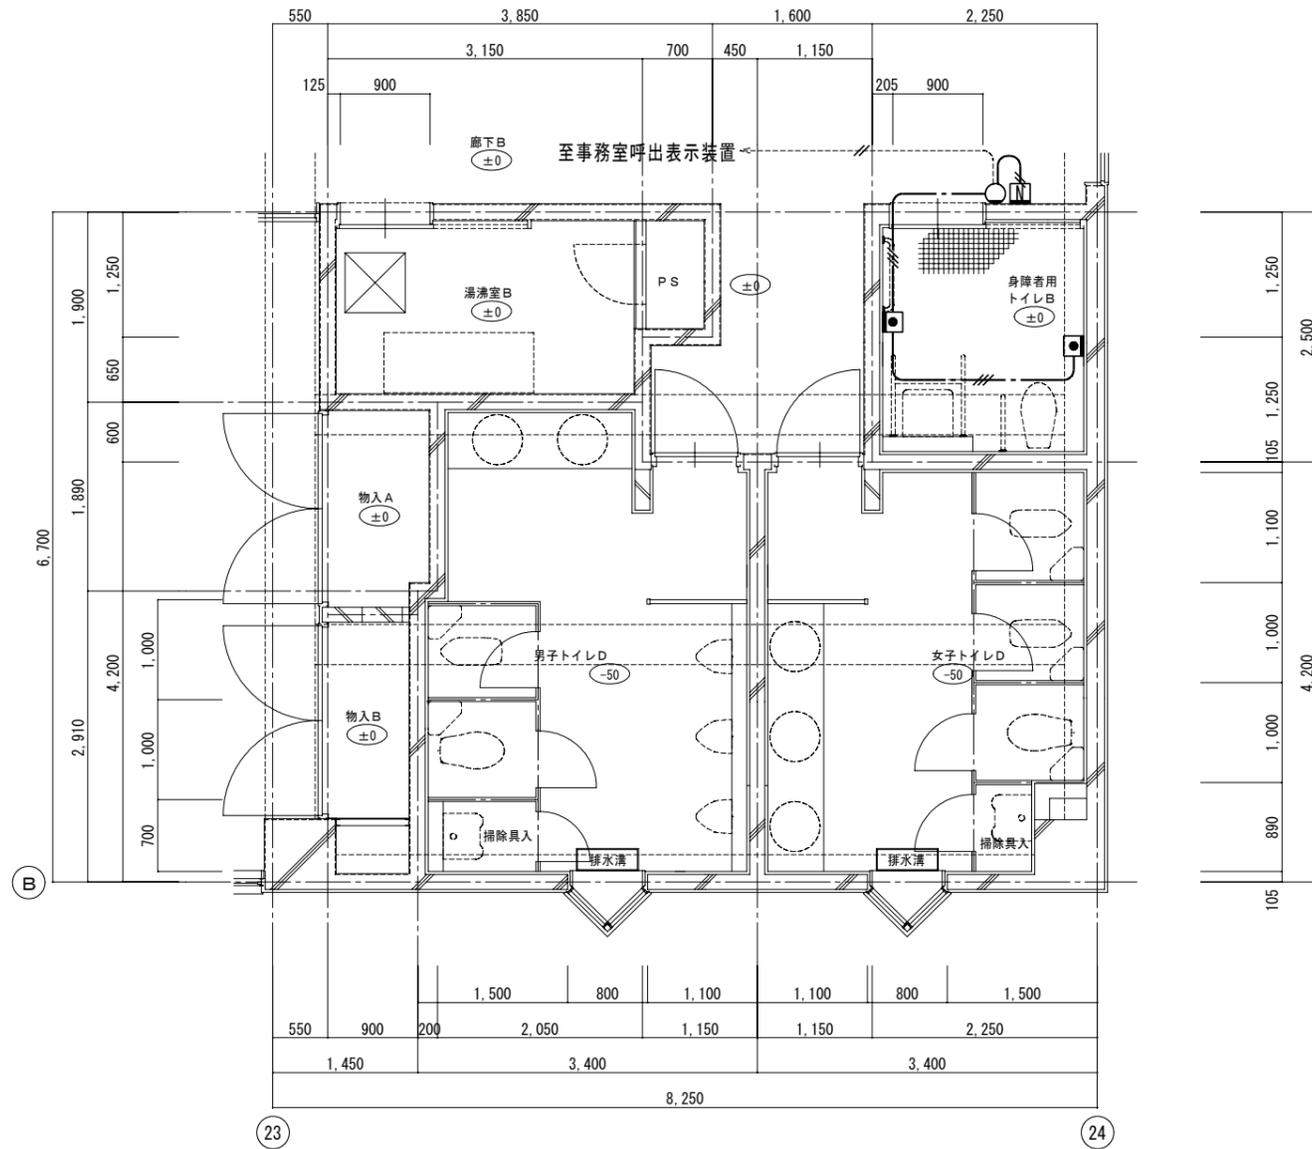


平面詳細図 (改修前) 1/50

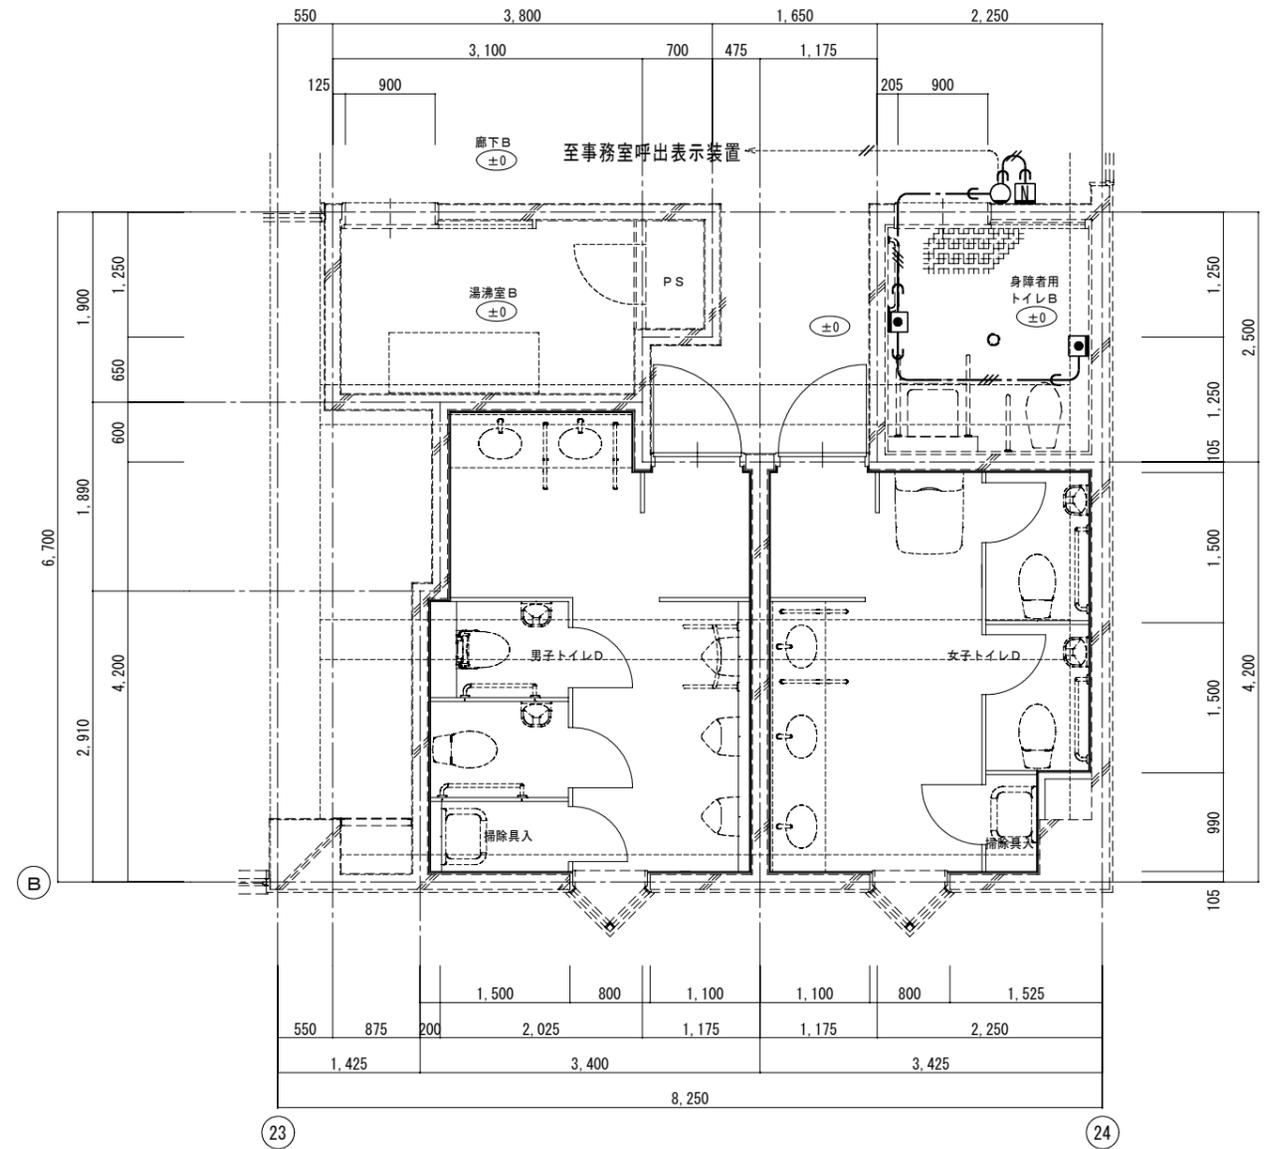


平面詳細図 (改修後) 1/50

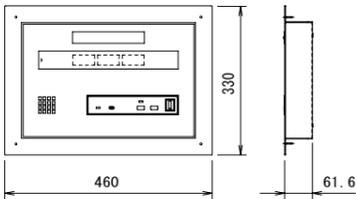 トイレ呼出押ボタン (引き紐付き)	 トイレ呼出表示器 3窓	 トイレ呼出表示灯	 トイレ呼出復旧ボタン																														
 <table border="1" data-bbox="964 1701 1424 1837"> <tr><td>形状</td><td>壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材質</td><td>自己消火性樹脂</td></tr> <tr><td>備考</td><td>引きひも式、押しボタン式両用 点字案内文有 JIS C 0920 IPx4 (防まつ形) JIS規格準拠 (JIS S 0026相当) (※)「緊急時に押ししてください」</td></tr> </table>	形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)	材質	自己消火性樹脂	備考	引きひも式、押しボタン式両用 点字案内文有 JIS C 0920 IPx4 (防まつ形) JIS規格準拠 (JIS S 0026相当) (※)「緊急時に押ししてください」	 <table border="1" data-bbox="1454 1711 1914 1837"> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)</td></tr> <tr><td>形状</td><td>総合壁組込</td></tr> <tr><td>材質</td><td>SPCC t1.2</td></tr> <tr><td>窓数</td><td>3窓</td></tr> <tr><td>表示方式</td><td>呼出音と表示窓点灯</td></tr> <tr><td>備考</td><td>(※)「多目的トイレで複数ボタンが押されたので、至急調査して下さい」</td></tr> </table>	電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)	形状	総合壁組込	材質	SPCC t1.2	窓数	3窓	表示方式	呼出音と表示窓点灯	備考	(※)「多目的トイレで複数ボタンが押されたので、至急調査して下さい」	 <table border="1" data-bbox="1944 1753 2389 1837"> <tr><td>形状</td><td>壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>材質</td><td>プレート: 自己消火性 表示灯カバー: ポリカーボネート</td></tr> <tr><td>備考</td><td>LED方式 (赤色)</td></tr> </table>	形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックスカバー付)	材質	プレート: 自己消火性 表示灯カバー: ポリカーボネート	備考	LED方式 (赤色)	 <table border="1" data-bbox="2433 1774 2878 1837"> <tr><td>形状</td><td>壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)</td></tr> <tr><td>材質</td><td>樹脂</td></tr> <tr><td>備考</td><td>非防水形</td></tr> </table>	形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)	材質	樹脂	備考	非防水形
形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)																																
材質	自己消火性樹脂																																
備考	引きひも式、押しボタン式両用 点字案内文有 JIS C 0920 IPx4 (防まつ形) JIS規格準拠 (JIS S 0026相当) (※)「緊急時に押ししてください」																																
電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)																																
形状	総合壁組込																																
材質	SPCC t1.2																																
窓数	3窓																																
表示方式	呼出音と表示窓点灯																																
備考	(※)「多目的トイレで複数ボタンが押されたので、至急調査して下さい」																																
形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックスカバー付)																																
材質	プレート: 自己消火性 表示灯カバー: ポリカーボネート																																
備考	LED方式 (赤色)																																
形状	壁埋込形 (JIS1個用スイッチボックス)																																
材質	樹脂																																
備考	非防水形																																

トイレ呼出機器参考図

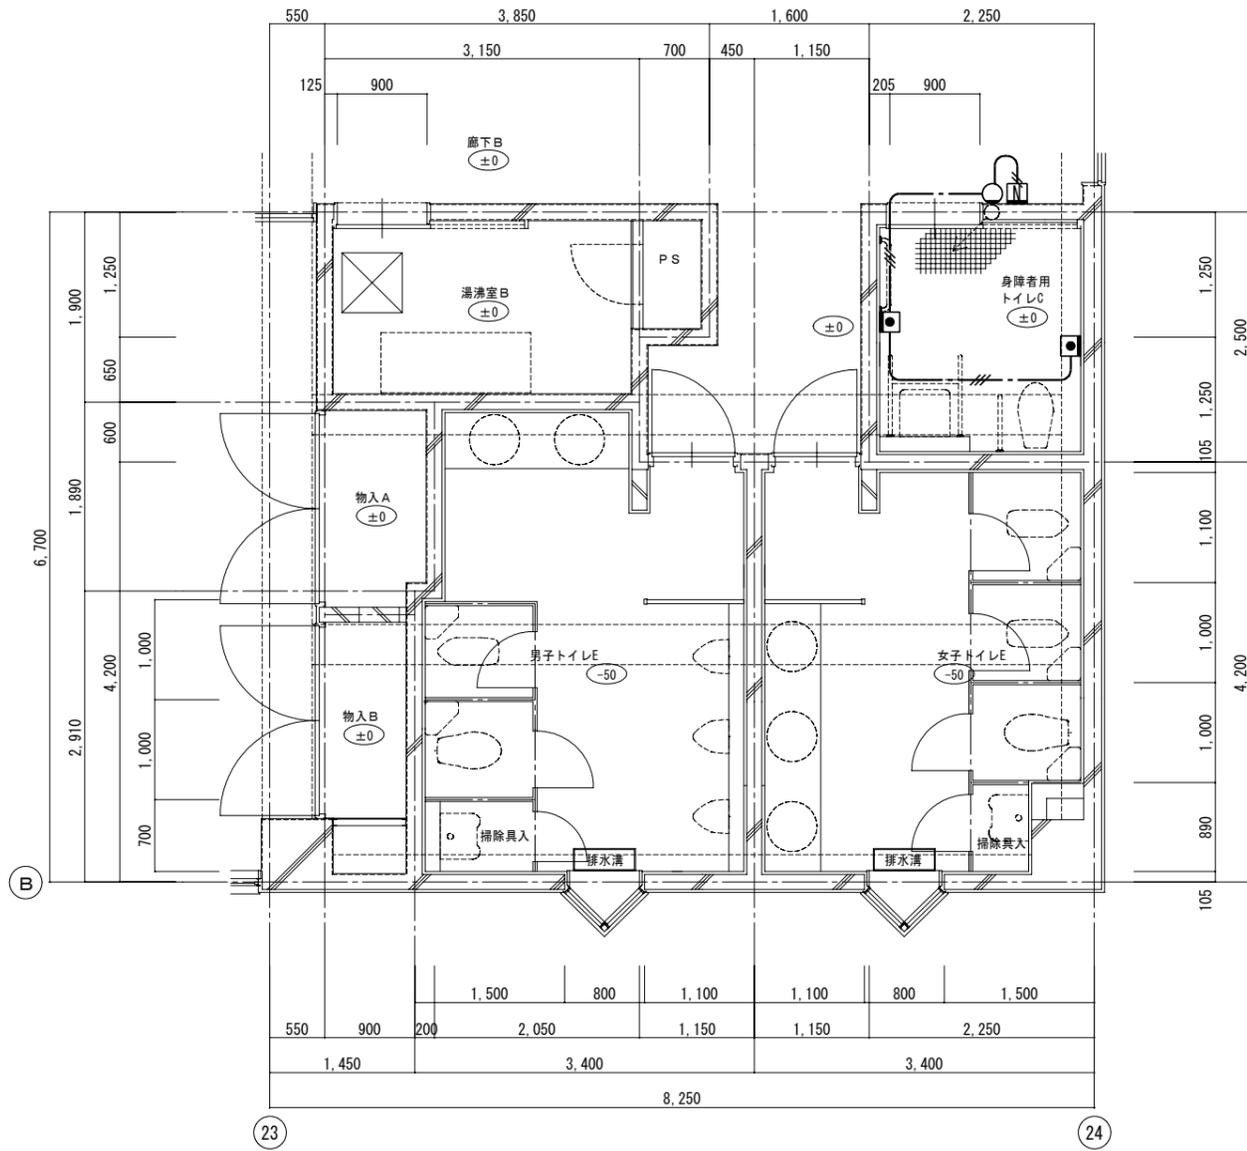

平面詳細図 (改修前) 1/50

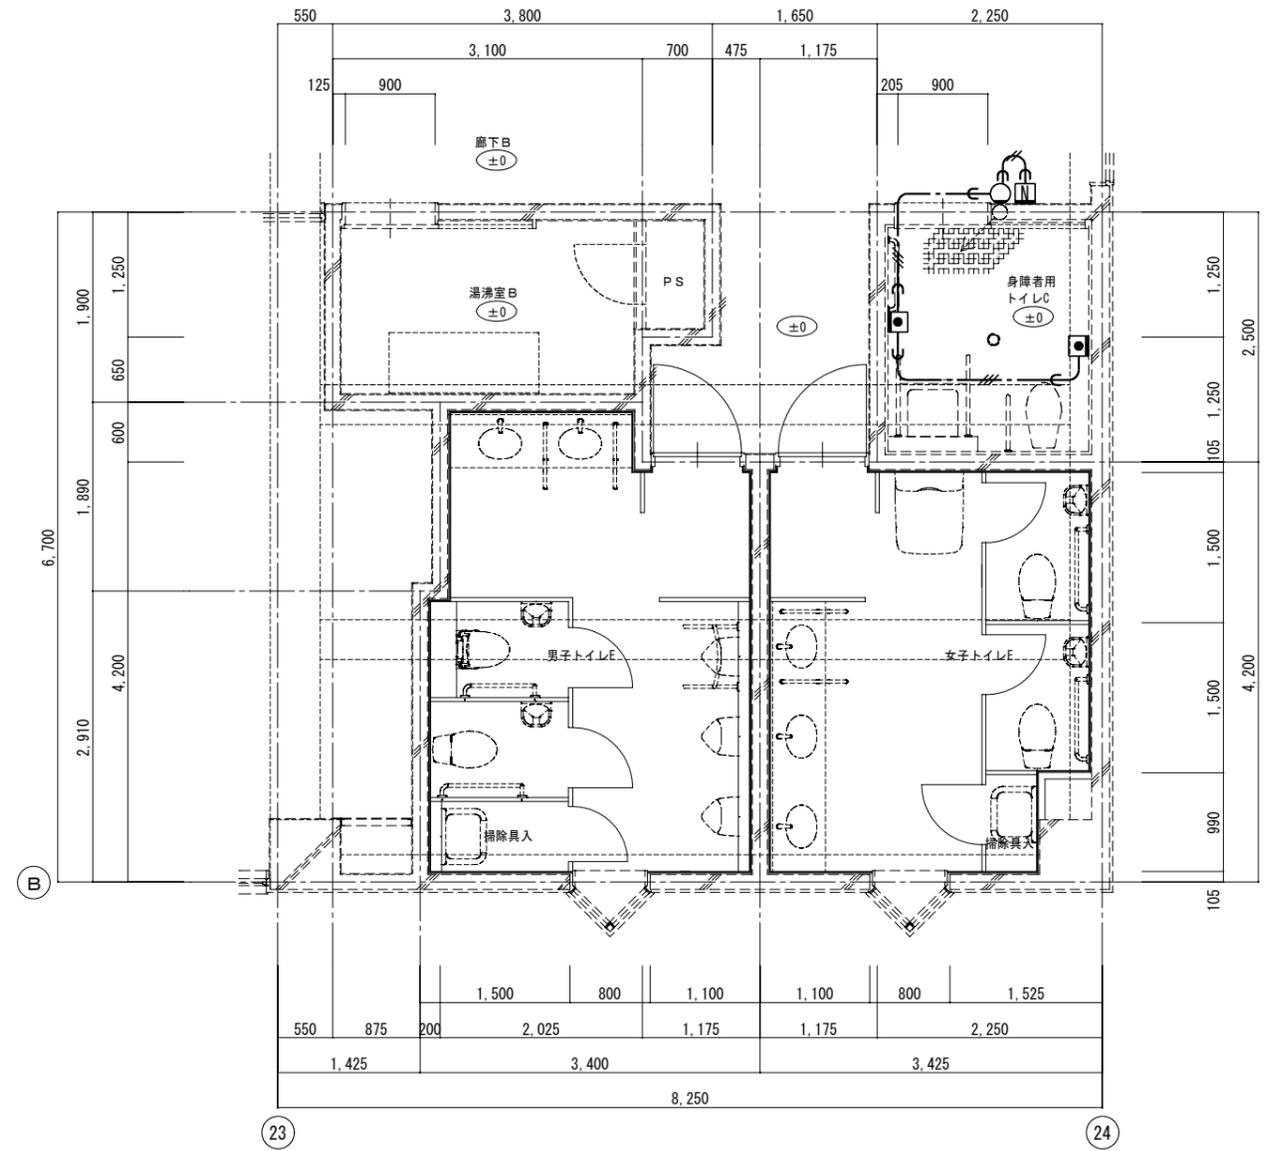


平面詳細図 (改修後) 1/50

— 新設部	
- - - 既設部	
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)	
保護管	
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	インハイ部 露出部
AE1. 2-2C	(PF16) (E19)
AE1. 2-3C	(PF16) (E19)
ただし、二重天井内はコログシ配線とし、その他は保護管を用いること。	
「配管配線凡例」	
—	天井・壁隠蔽配管配線
- - -	床隠蔽配管配線
- - -	天井内コログシ配線
- - -	露出配管配線
- - -	部の引下げは、MM-Aにて保護
- - -	部の引下げは、MM-Bにて保護
- - -	部の引下げは、MM-Cにて保護
- - -	部の引下げは、既設管に入線

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き継ぎ	
○	トイレ呼出表示灯 プザー付	
○	トイレ呼出復旧ボタン	
⊗	天井埋込形スピーカー アッチネーター付	

— 新設部	
- - - 既設部	
"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)	
保護管	
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	インハイ部 露出部
EM-AE1. 2-2C	(PF16) (E19)
EM-AE1. 2-3C	(PF16) (E19)
ただし、二重天井内はコログシ配線とし、その他は保護管を用いること。	
「配管配線凡例」	
—	天井・壁隠蔽配管配線
- - -	床隠蔽配管配線
- - -	天井内コログシ配線
- - -	露出配管配線
- - -	部の引下げは、MM-Aにて保護
- - -	部の引下げは、MM-Bにて保護
- - -	部の引下げは、MM-Cにて保護
- - -	部の引下げは、既設管に入線

記号	名称・適用	備考
□	トイレ呼出ボタン 引き継ぎ	
○	トイレ呼出表示灯 プザー付	
○	トイレ呼出復旧ボタン	
⊗	天井埋込形スピーカー アッチネーター付	

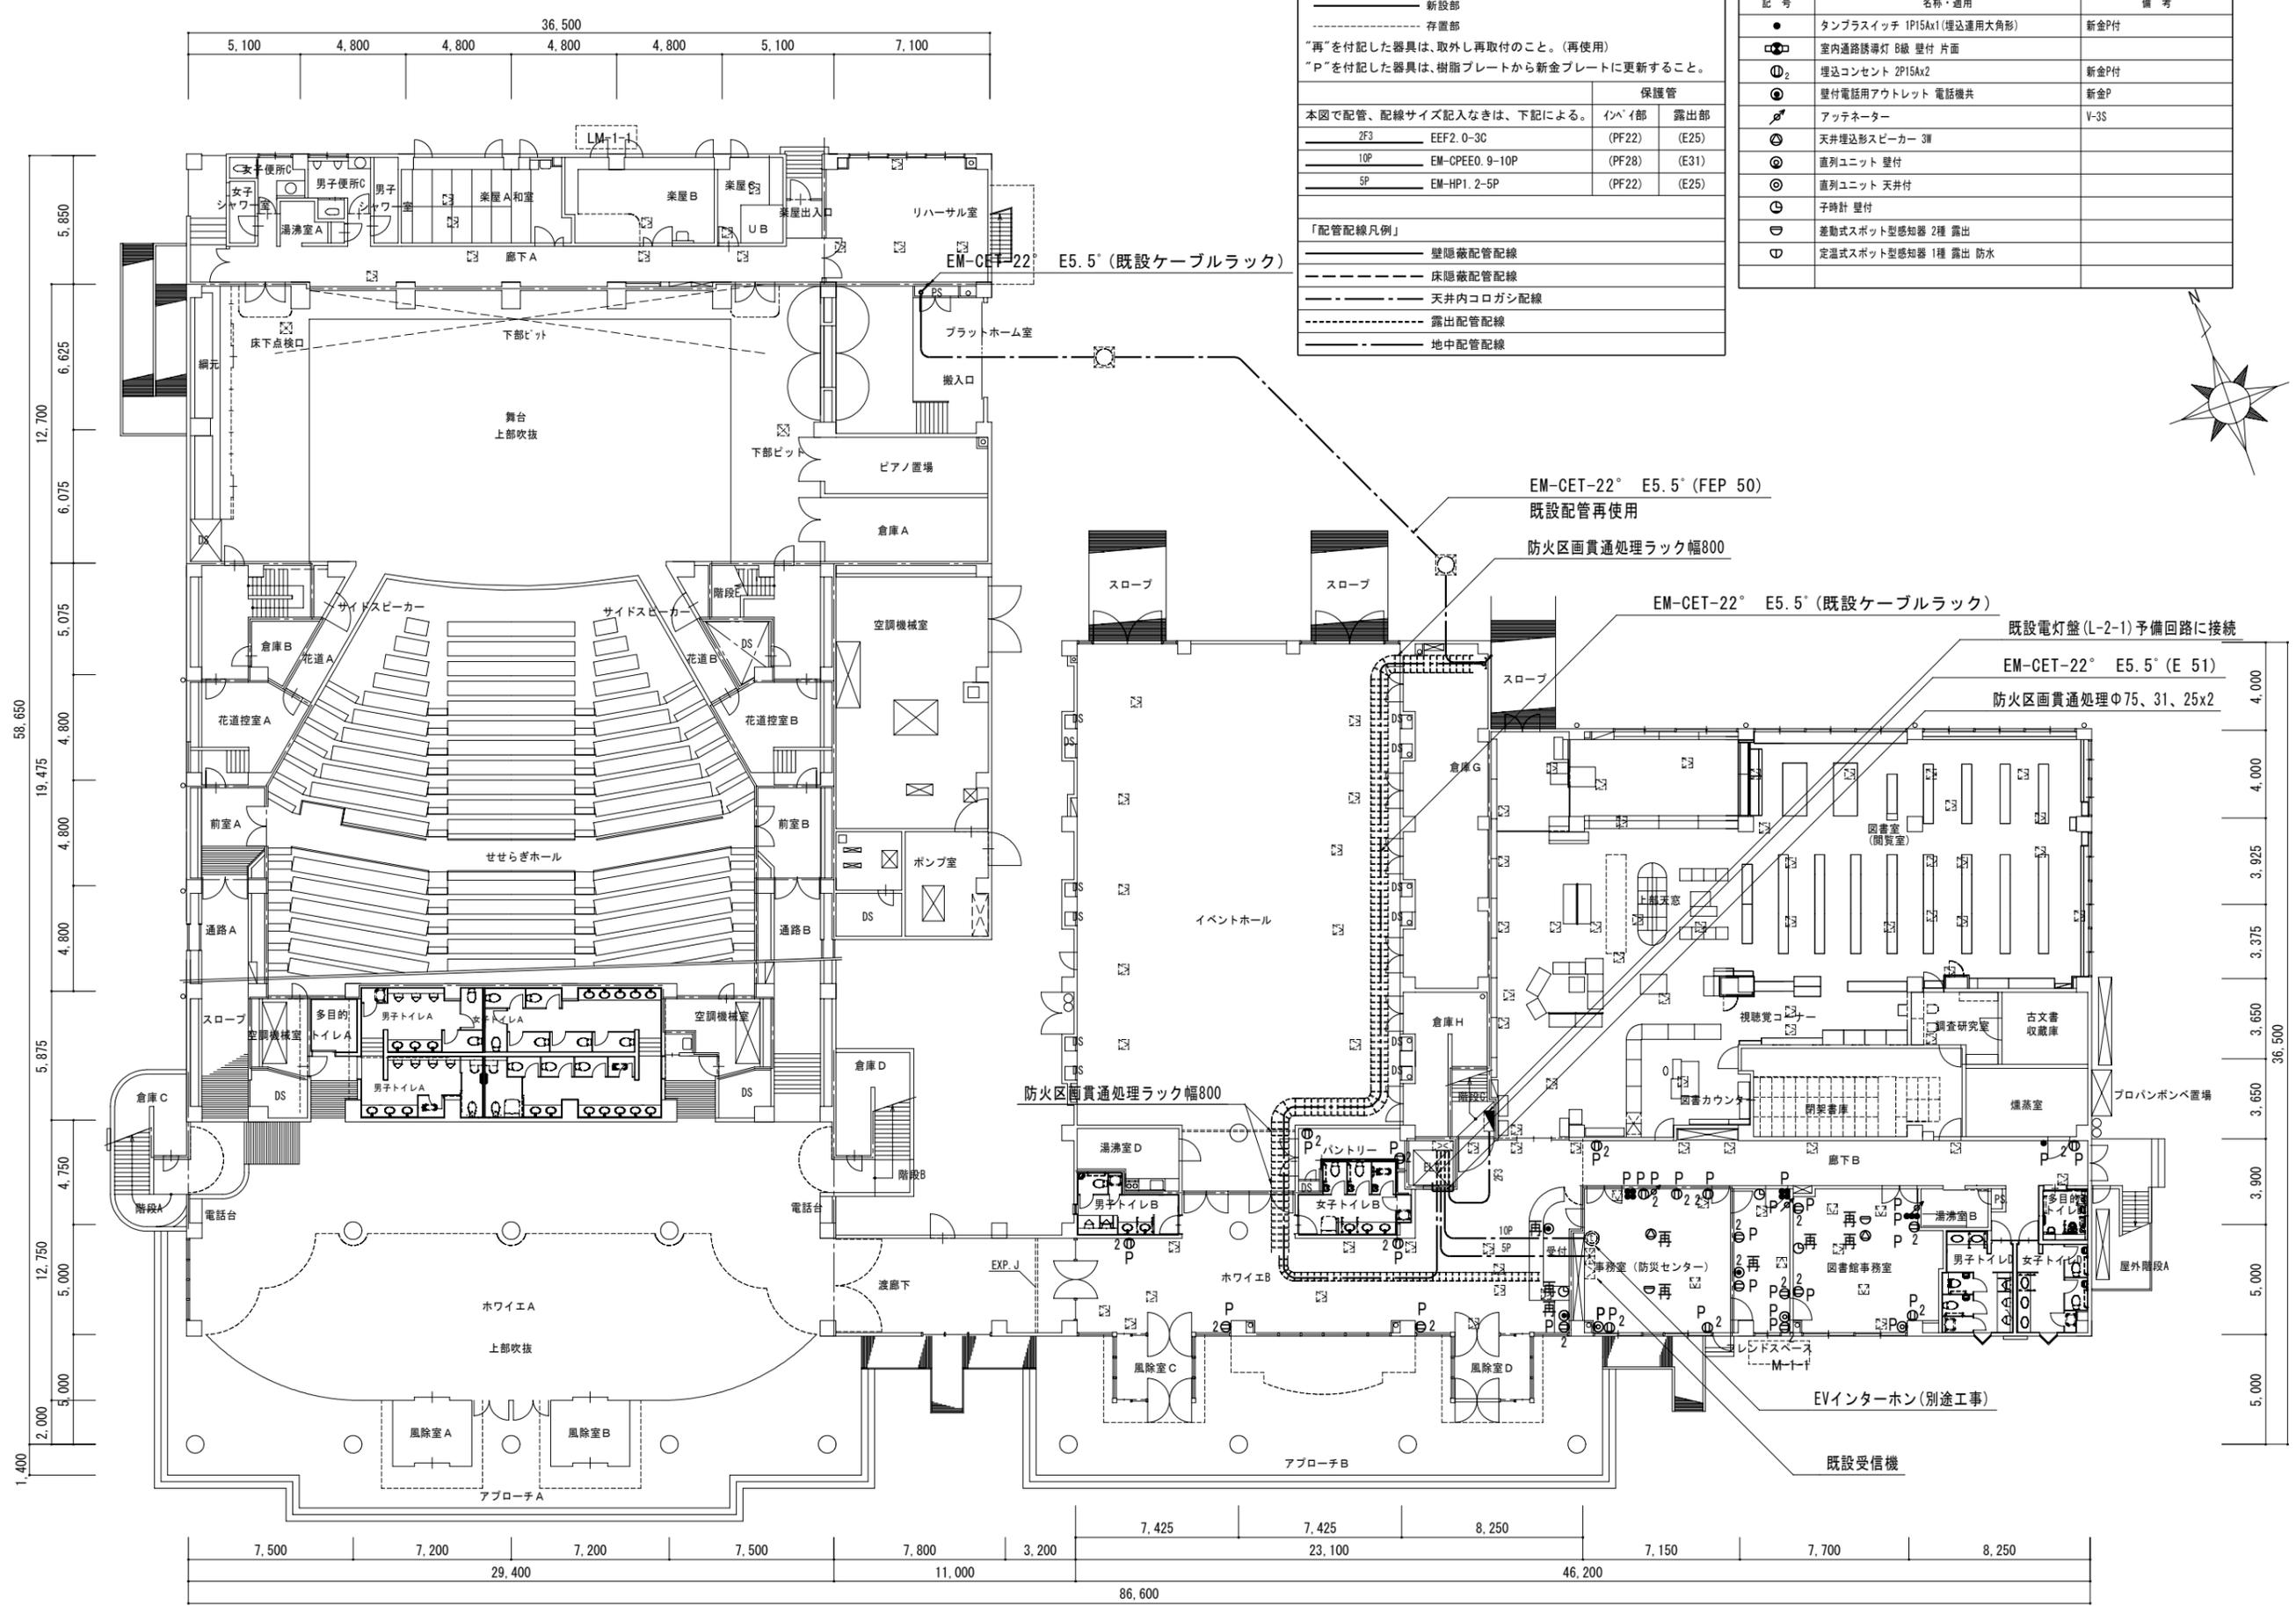


〓 新設部  
 - - - 存置部  
 “再”を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)  
 “P”を付記した器具は、樹脂プレートから新金プレートに更新すること。

保護管		イハイ部	露出部
2F3	EEF2. 0-3C	(PF22)	(E25)
10P	EM-CPEE0. 9-10P	(PF28)	(E31)
5P	EM-HP1. 2-5P	(PF22)	(E25)


「配管配線凡例」  
 — 壁隠蔽配管配線  
 - - 床隠蔽配管配線  
 - - 天井内コロガシ配線  
 - - 露出配管配線  
 - - 地中配管配線



記号	名称・適用	備考
●	タンプスイッチ 1P15Ax1 (埋込適用大角形)	新金P付
⊕	室内通路誘導灯 B級 壁付 片面	
⊕ <sub>2</sub>	埋込コンセント 2P15Ax2	新金P付
⊕	壁付電話用アウトレット 電話機共	新金P
⊕	アツチネーター	V-3S
⊕	天井埋込形スピーカー 3W	
⊕	直列ユニット 壁付	
⊕	直列ユニット 天井付	
⊕	子時計 壁付	
⊕	差動式スポット型感知器 2種 露出	
⊕	定温式スポット型感知器 1種 露出 防水	

1階平面図 1/200

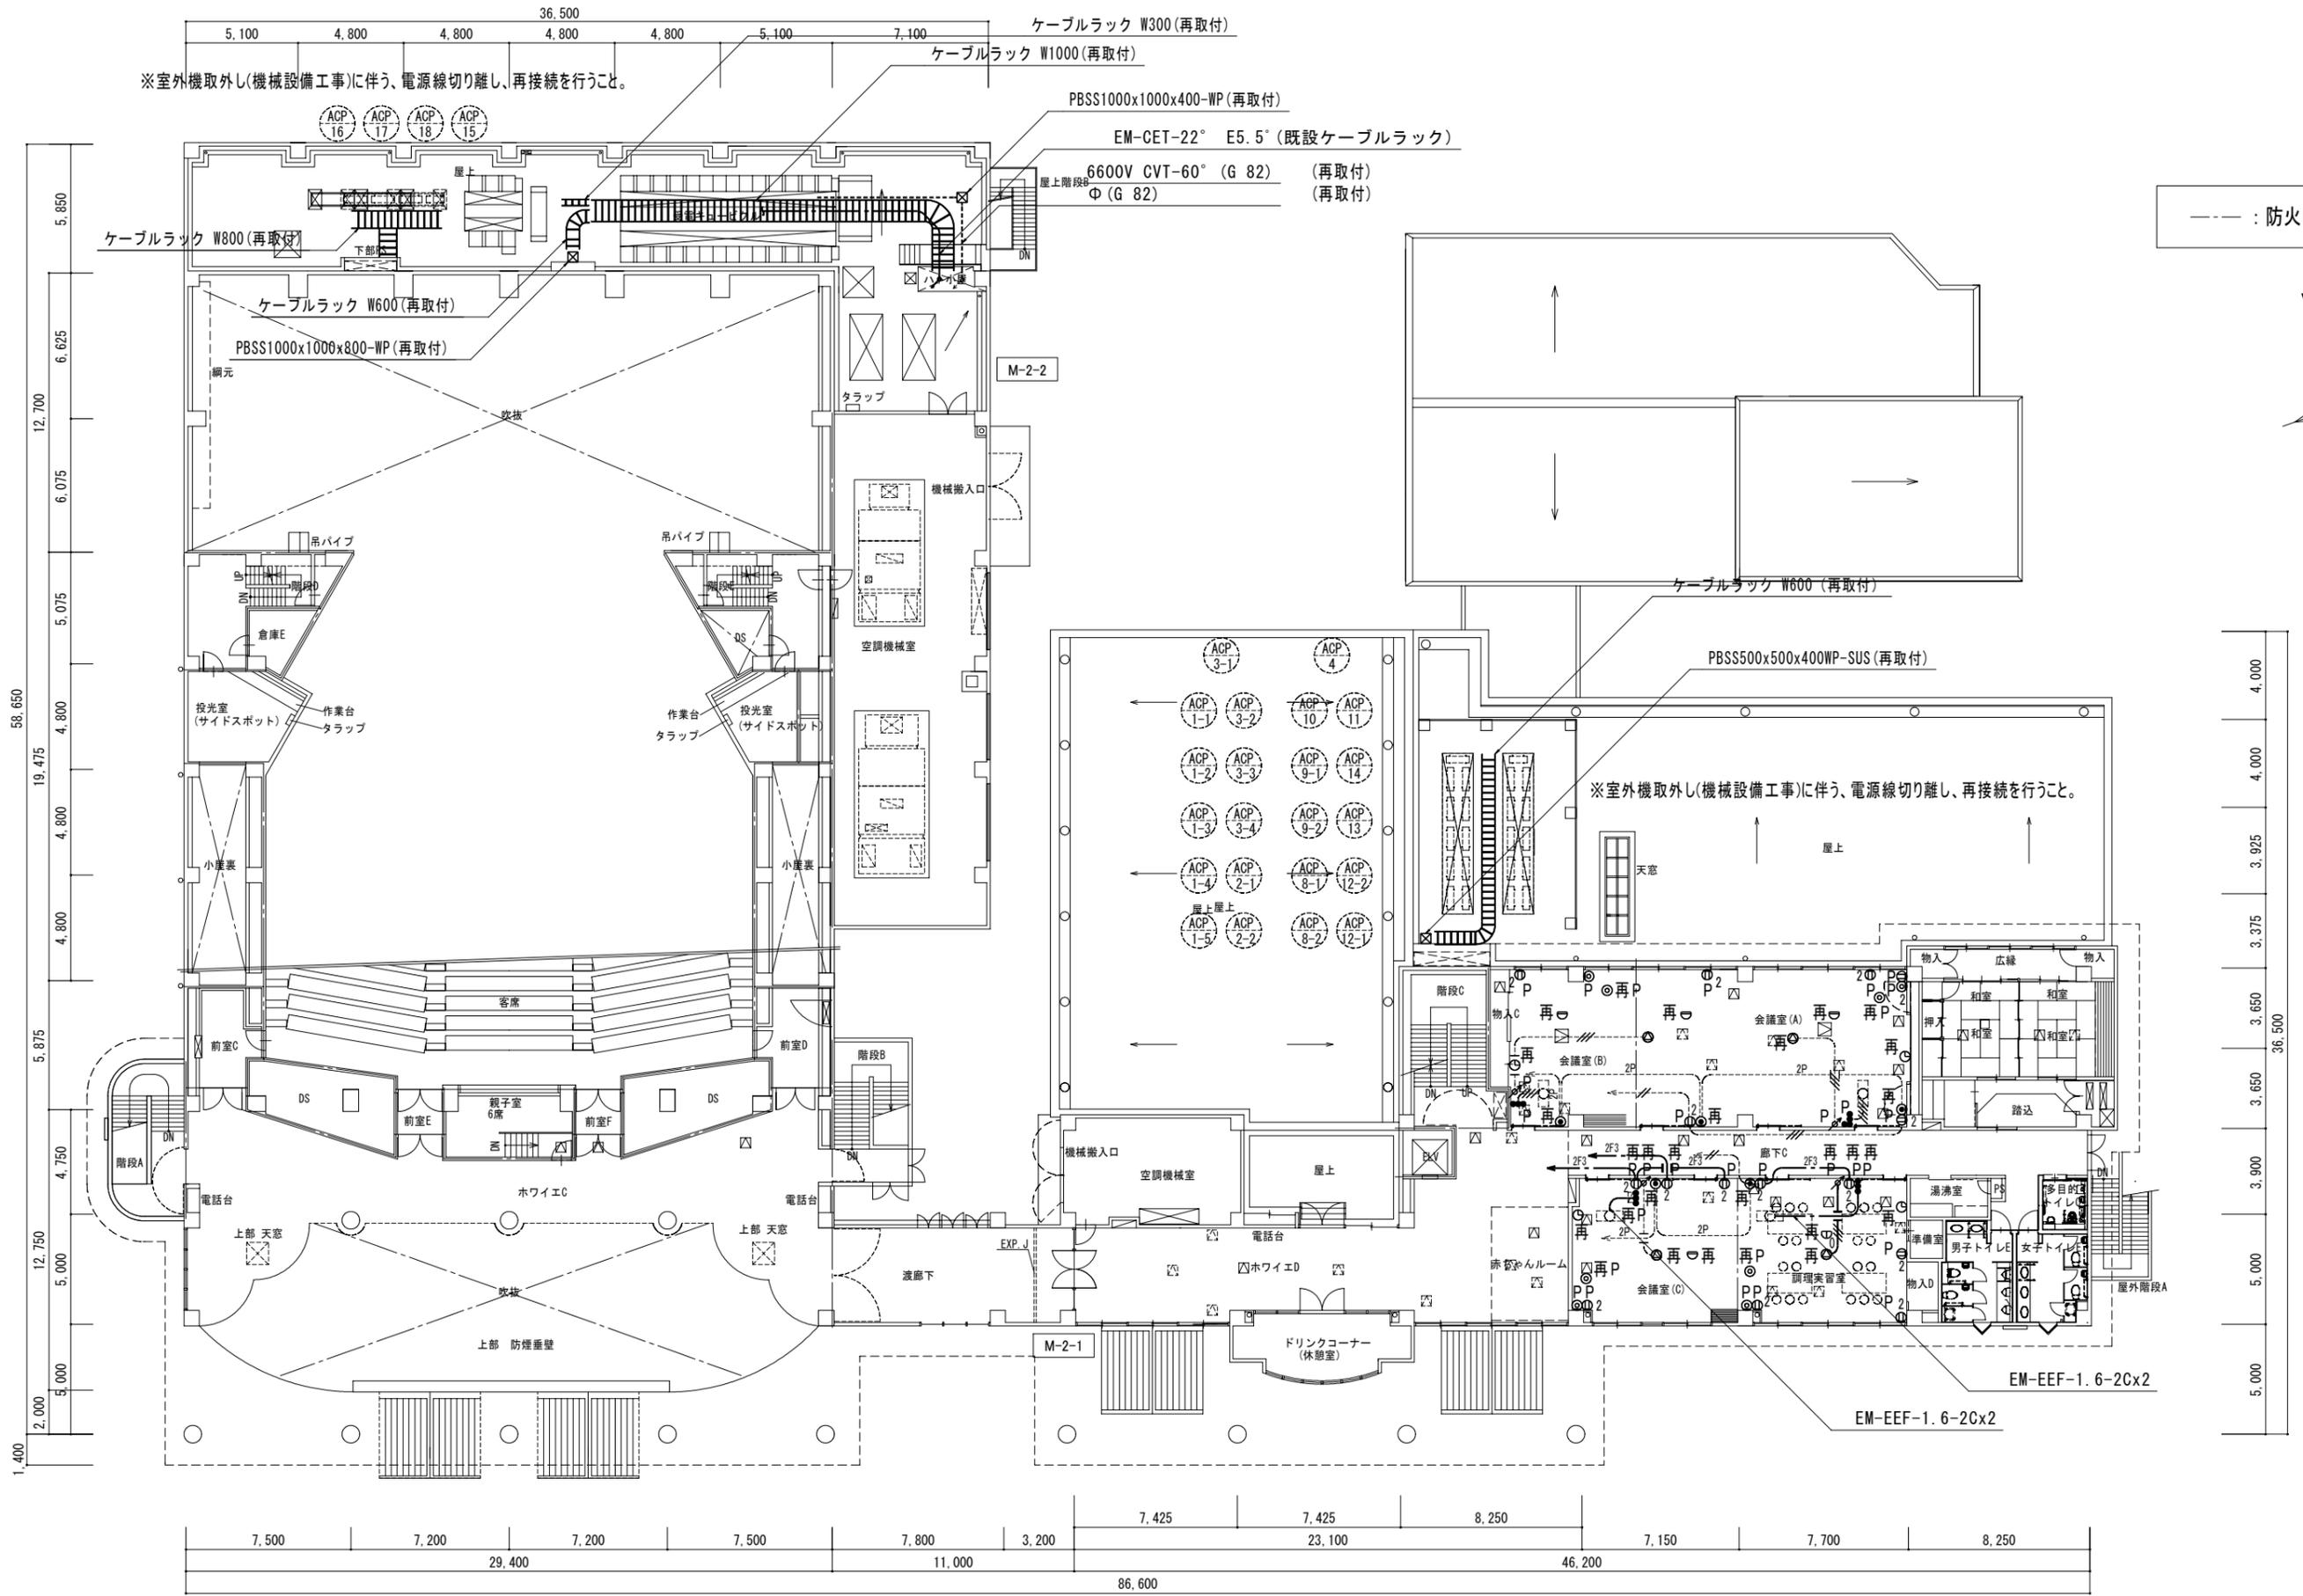


--- : 防火区画



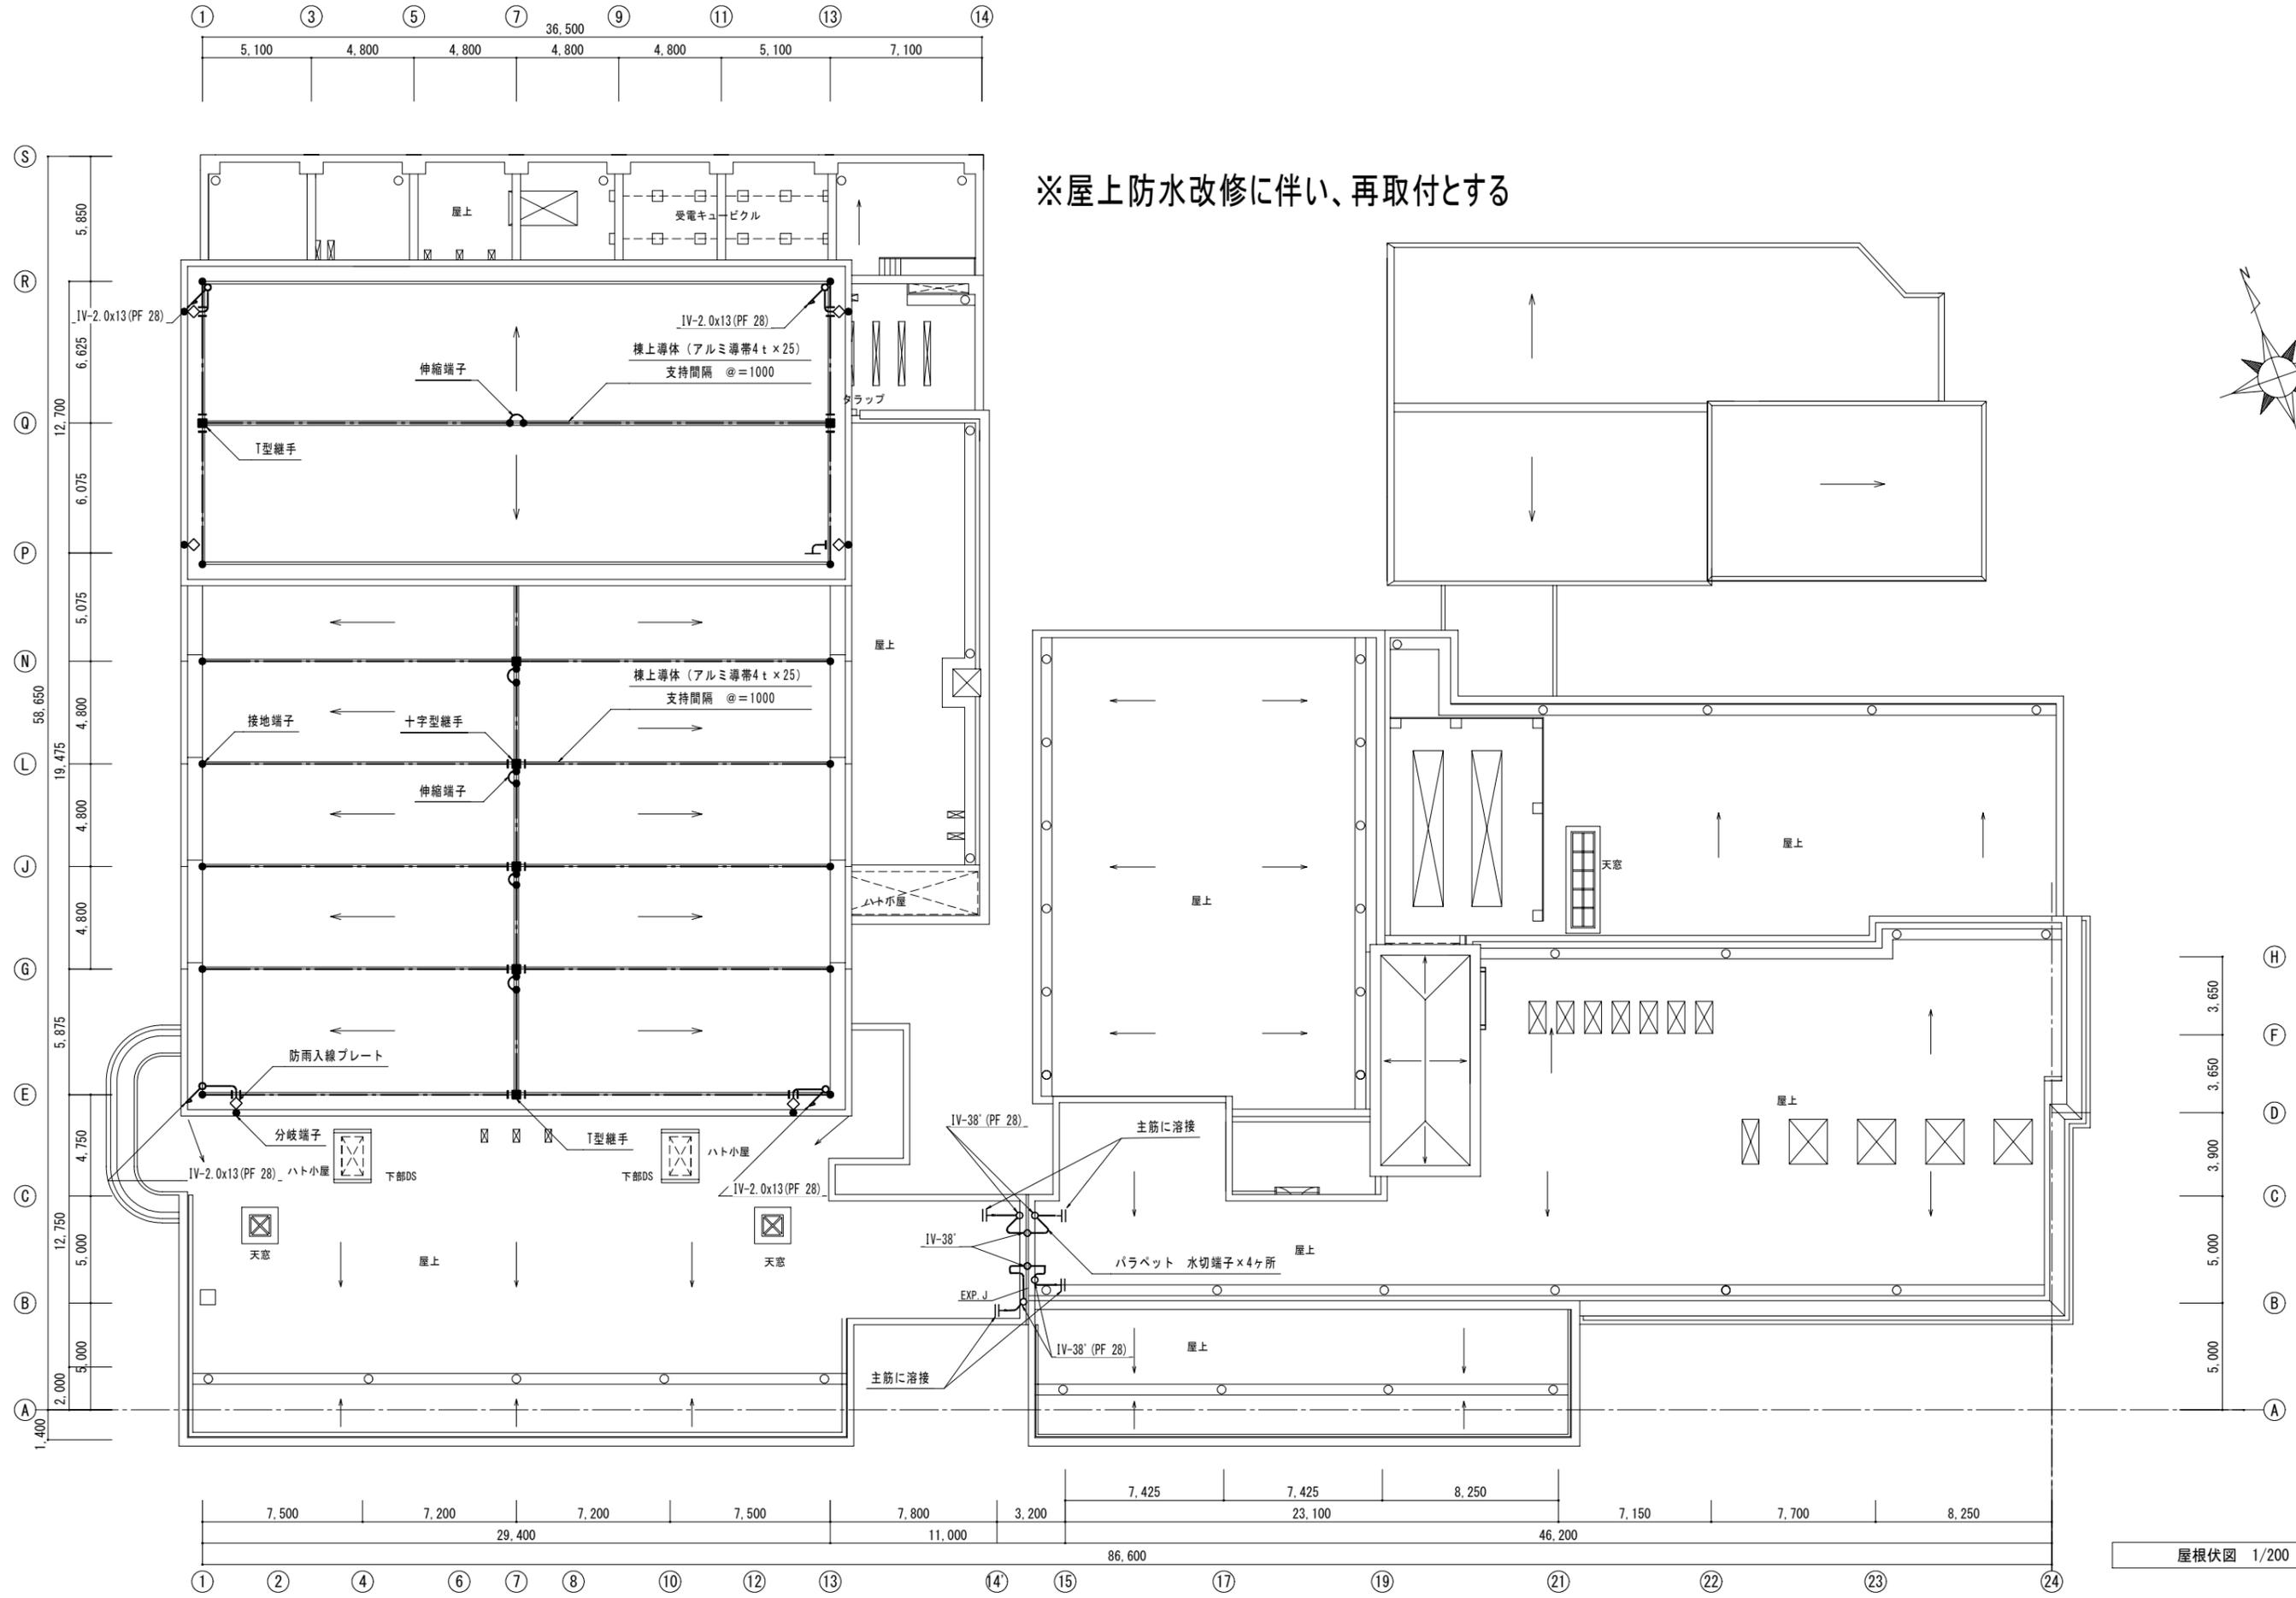


屋根伏図 1/200

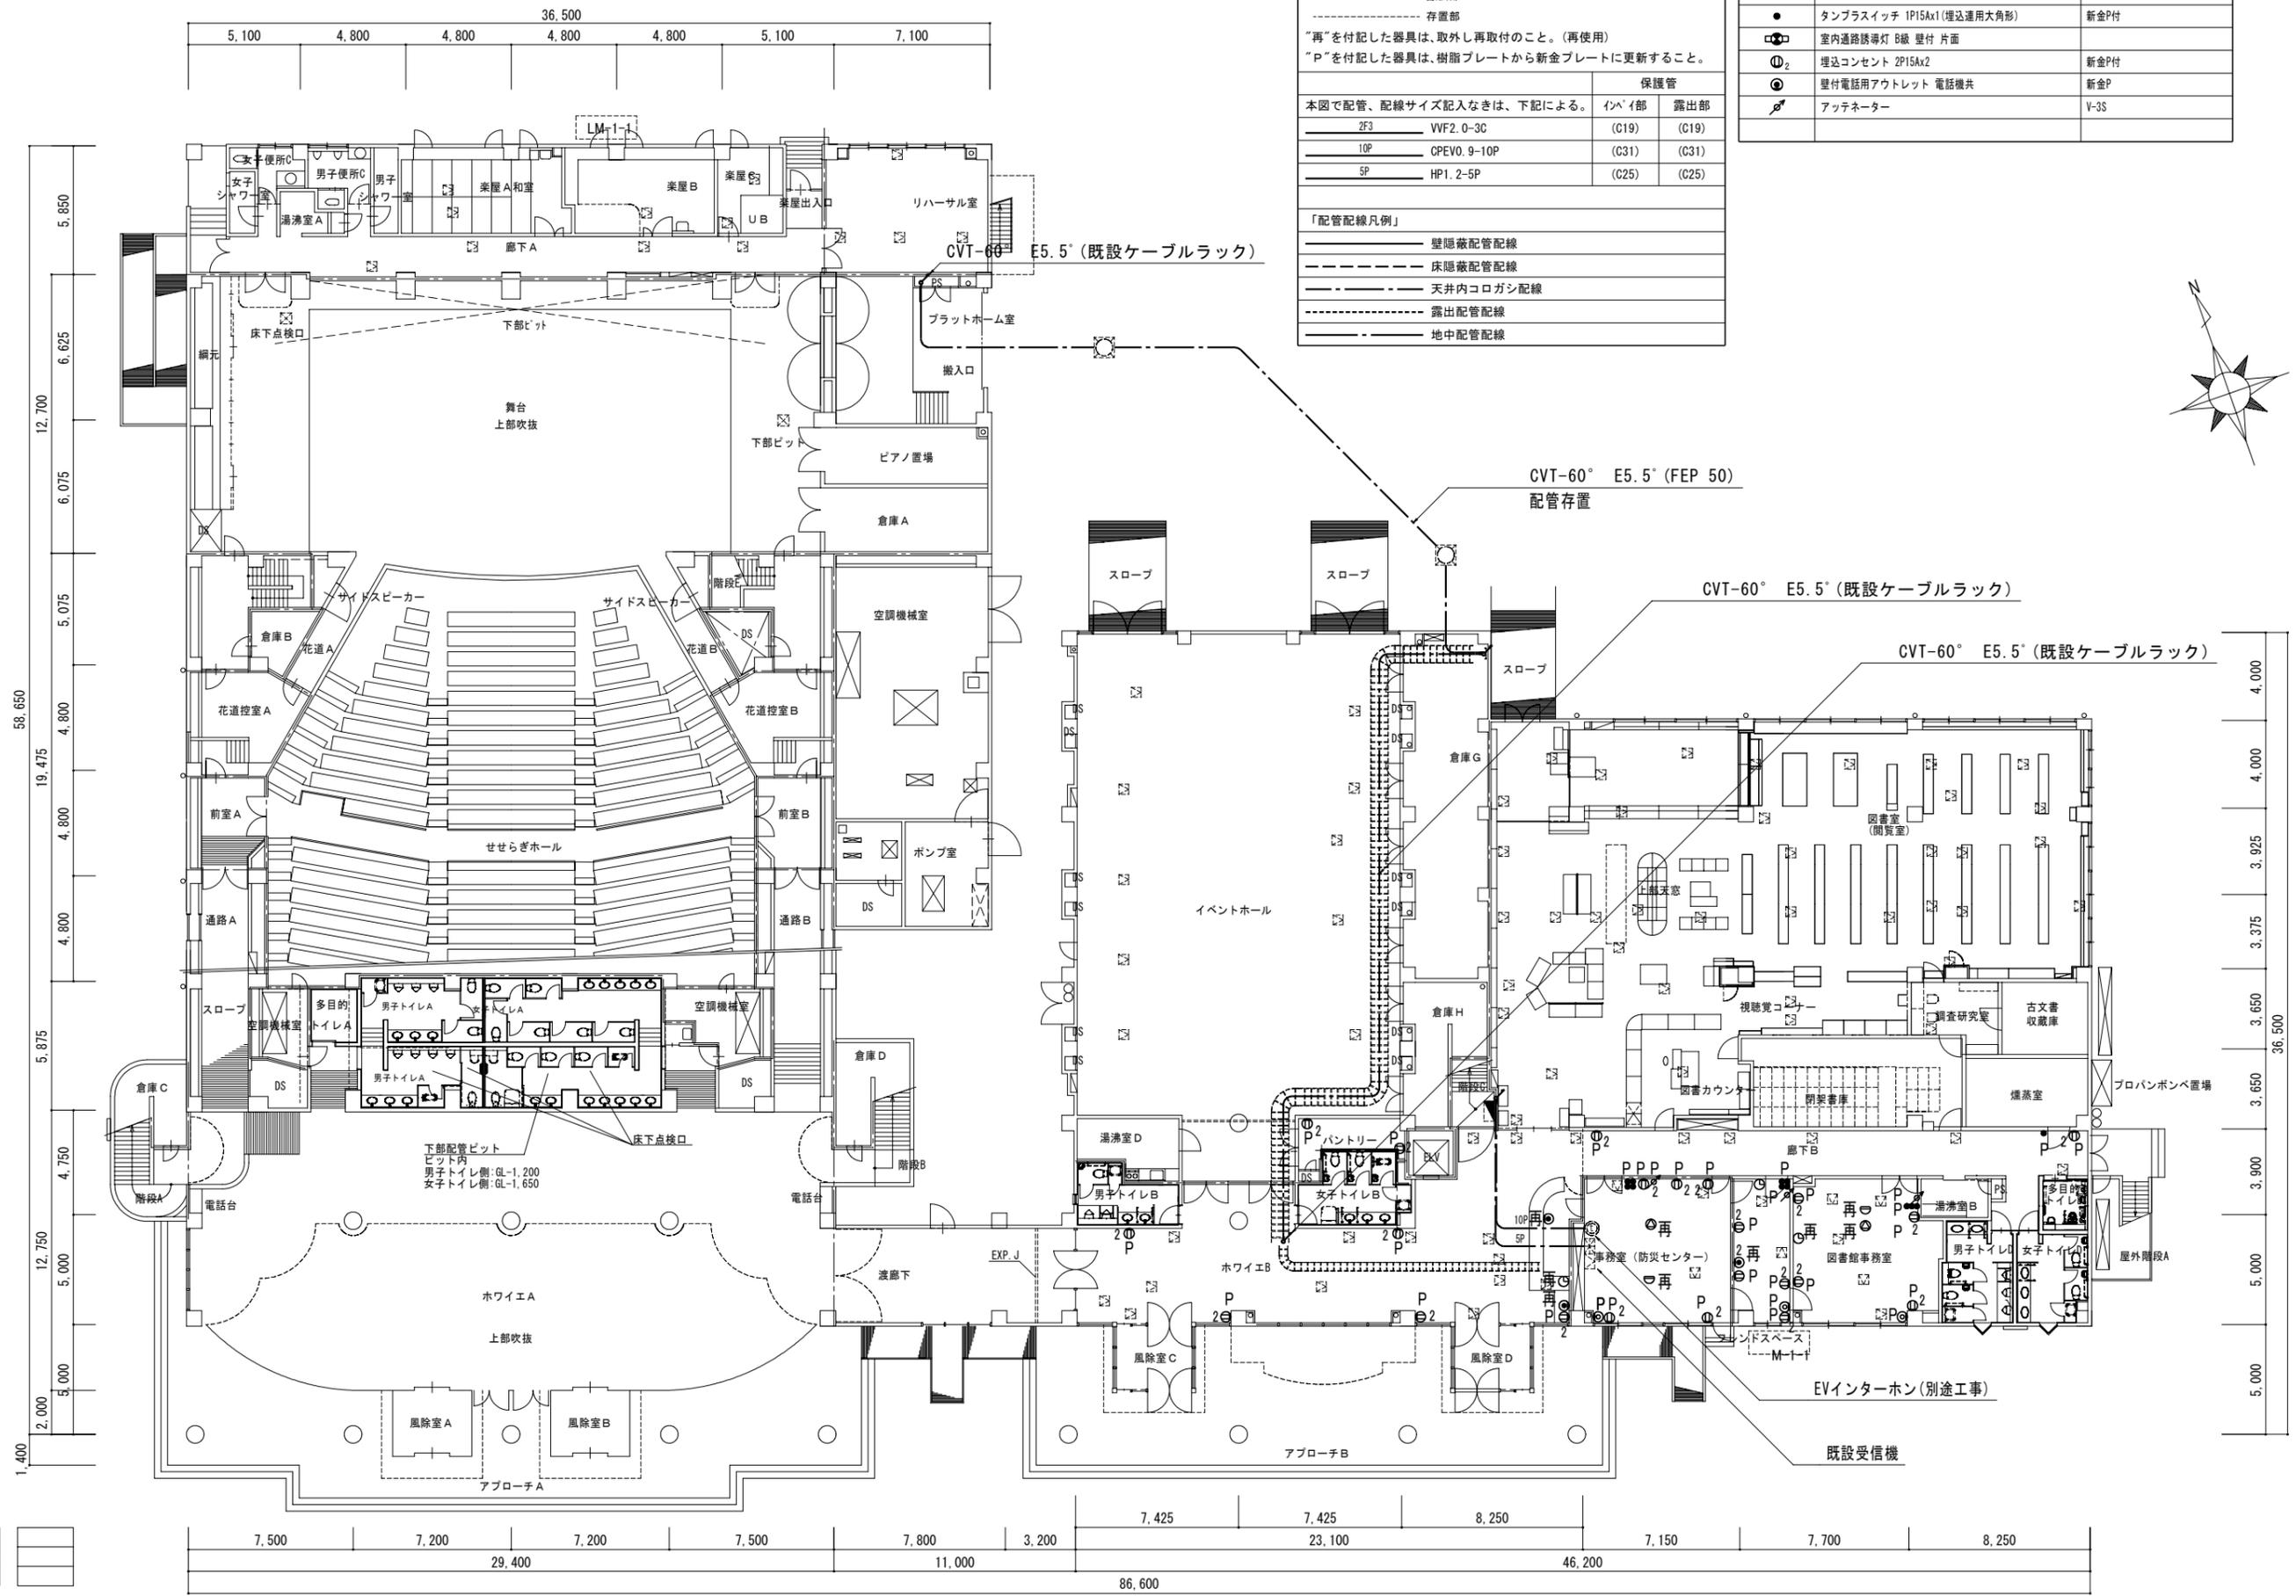




—	撤去部		
- - -	存置部		
●	再	"再"を付記した器具は、取外し再取付のこと。(再使用)	
○	P	"P"を付記した器具は、樹脂プレートから新金プレートに更新すること。	
保護管			
本図で配管、配線サイズ記入なきは、下記による。	イハイ部	露出部	
2F3	VVF2. 0-3C	(C19)	(C19)
10P	CPEVO. 9-10P	(C31)	(C31)
5P	HP1. 2-5P	(C25)	(C25)
「配管配線凡例」			
—	壁隠蔽配管配線		
- - -	床隠蔽配管配線		
- - -	天井内コログシ配線		
- - -	露出配管配線		
- - -	地中配管配線		


記号	名称・適用	備考
●	タンブラスイッチ 1P15Ax1 (埋込適用大角形)	新金P付
○	室内通路誘導灯 B級 壁付 片面	
Ⓜ	埋込コンセント 2P15Ax2	新金P付
Ⓜ	壁付電話用アウトレット 電話機共	新金P
Ⓜ	アッチネーター	V-3S



1階平面図 1/200

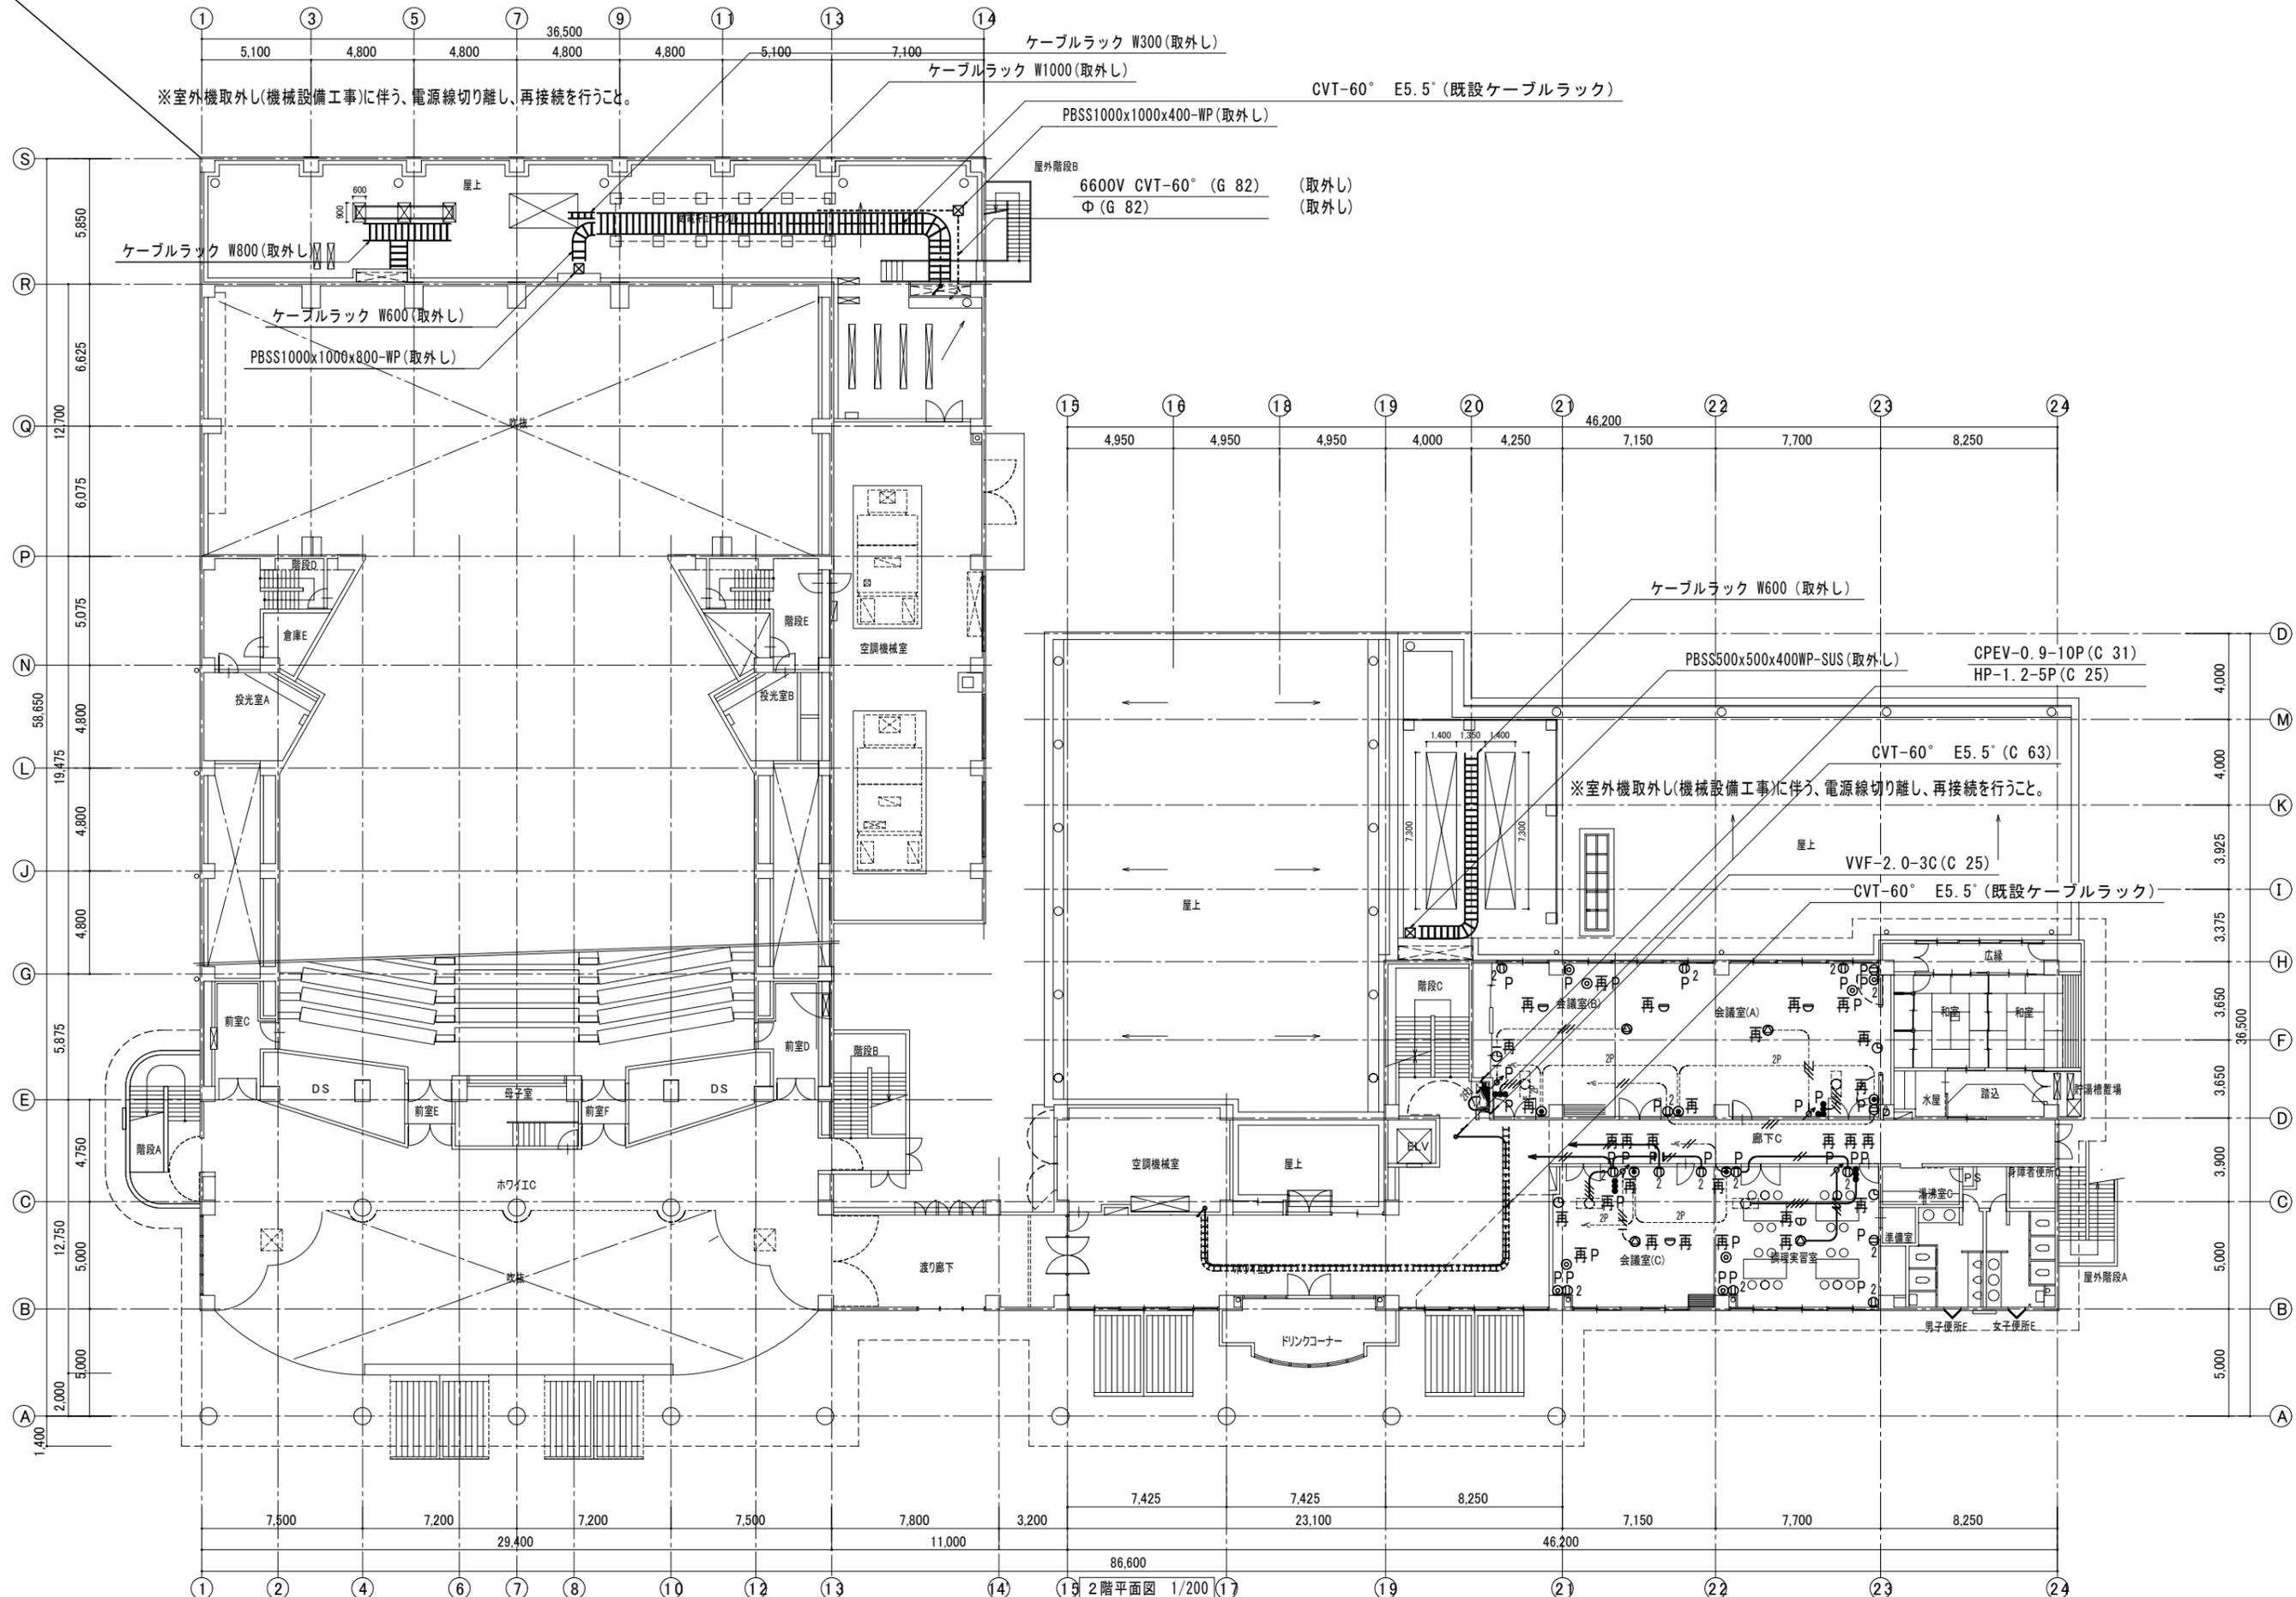

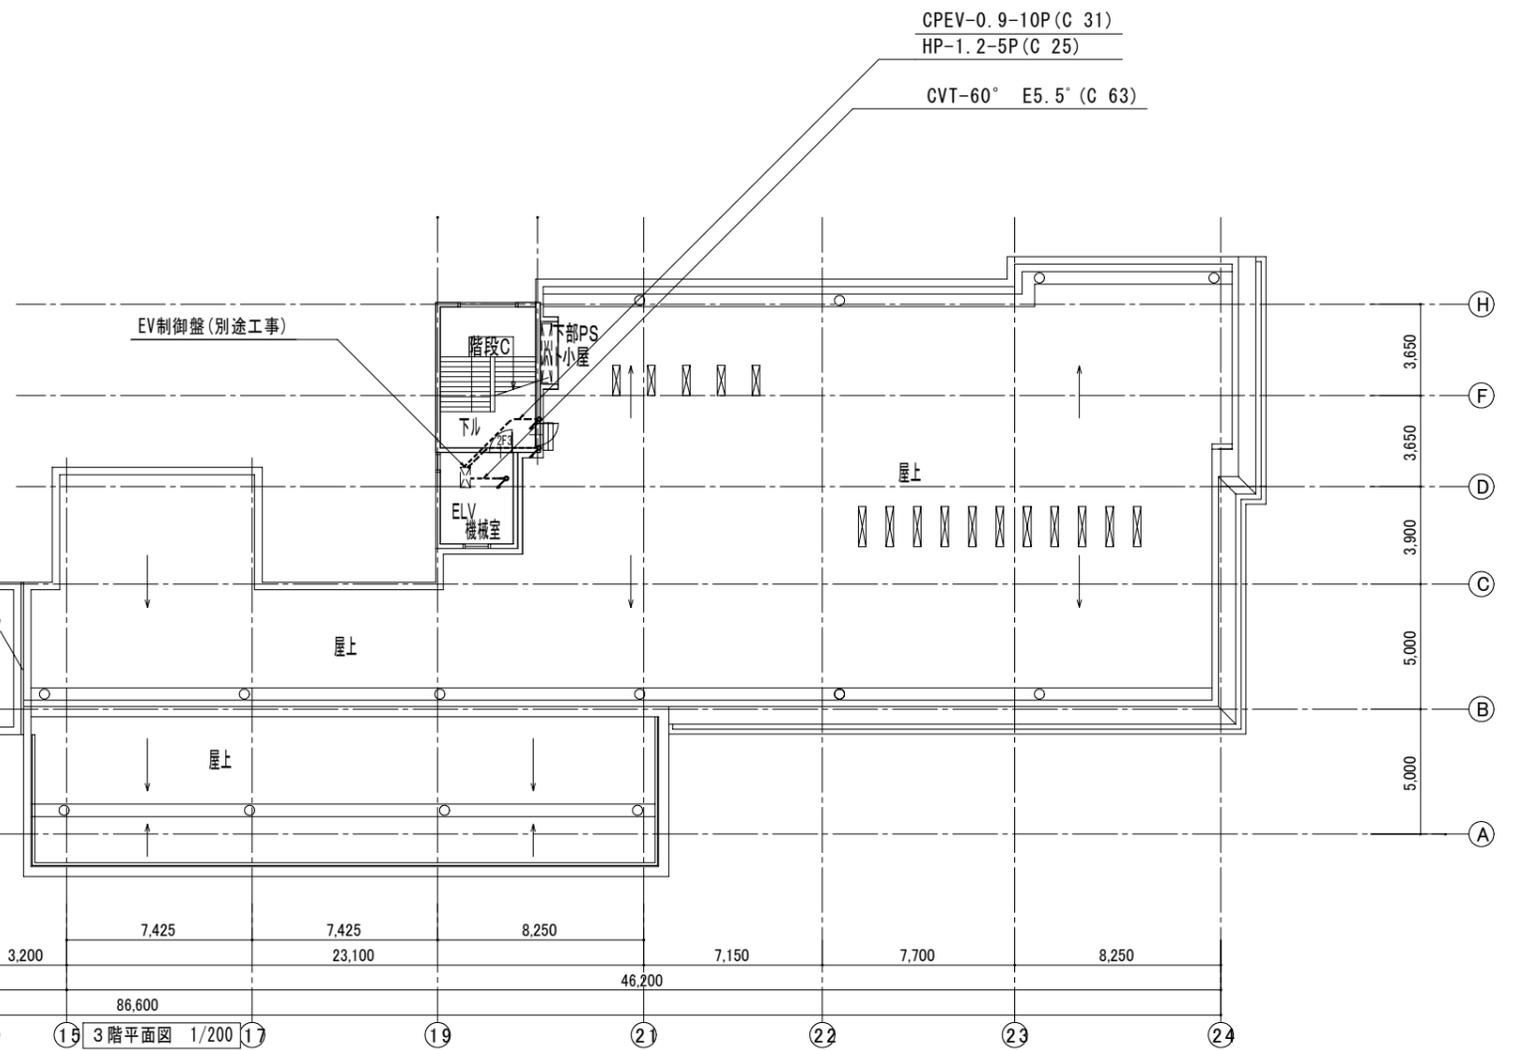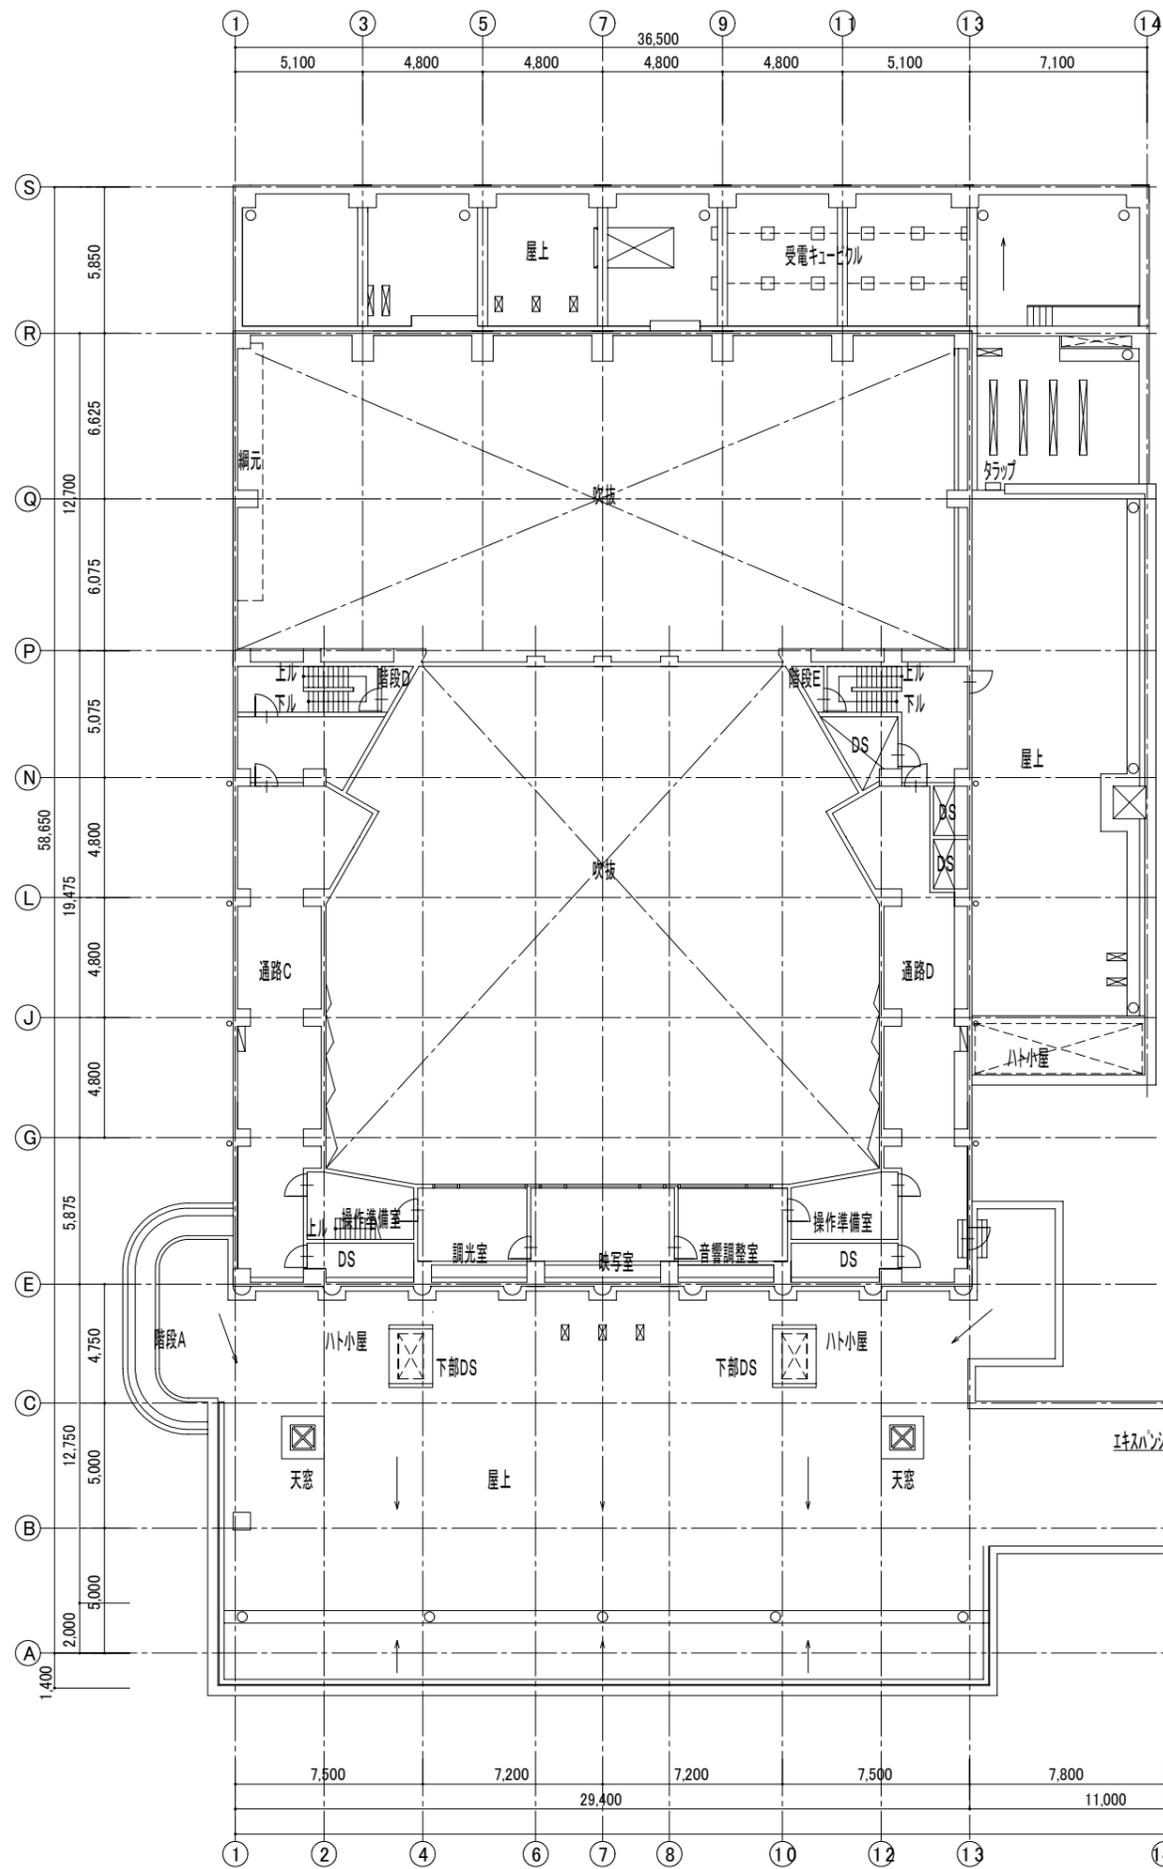

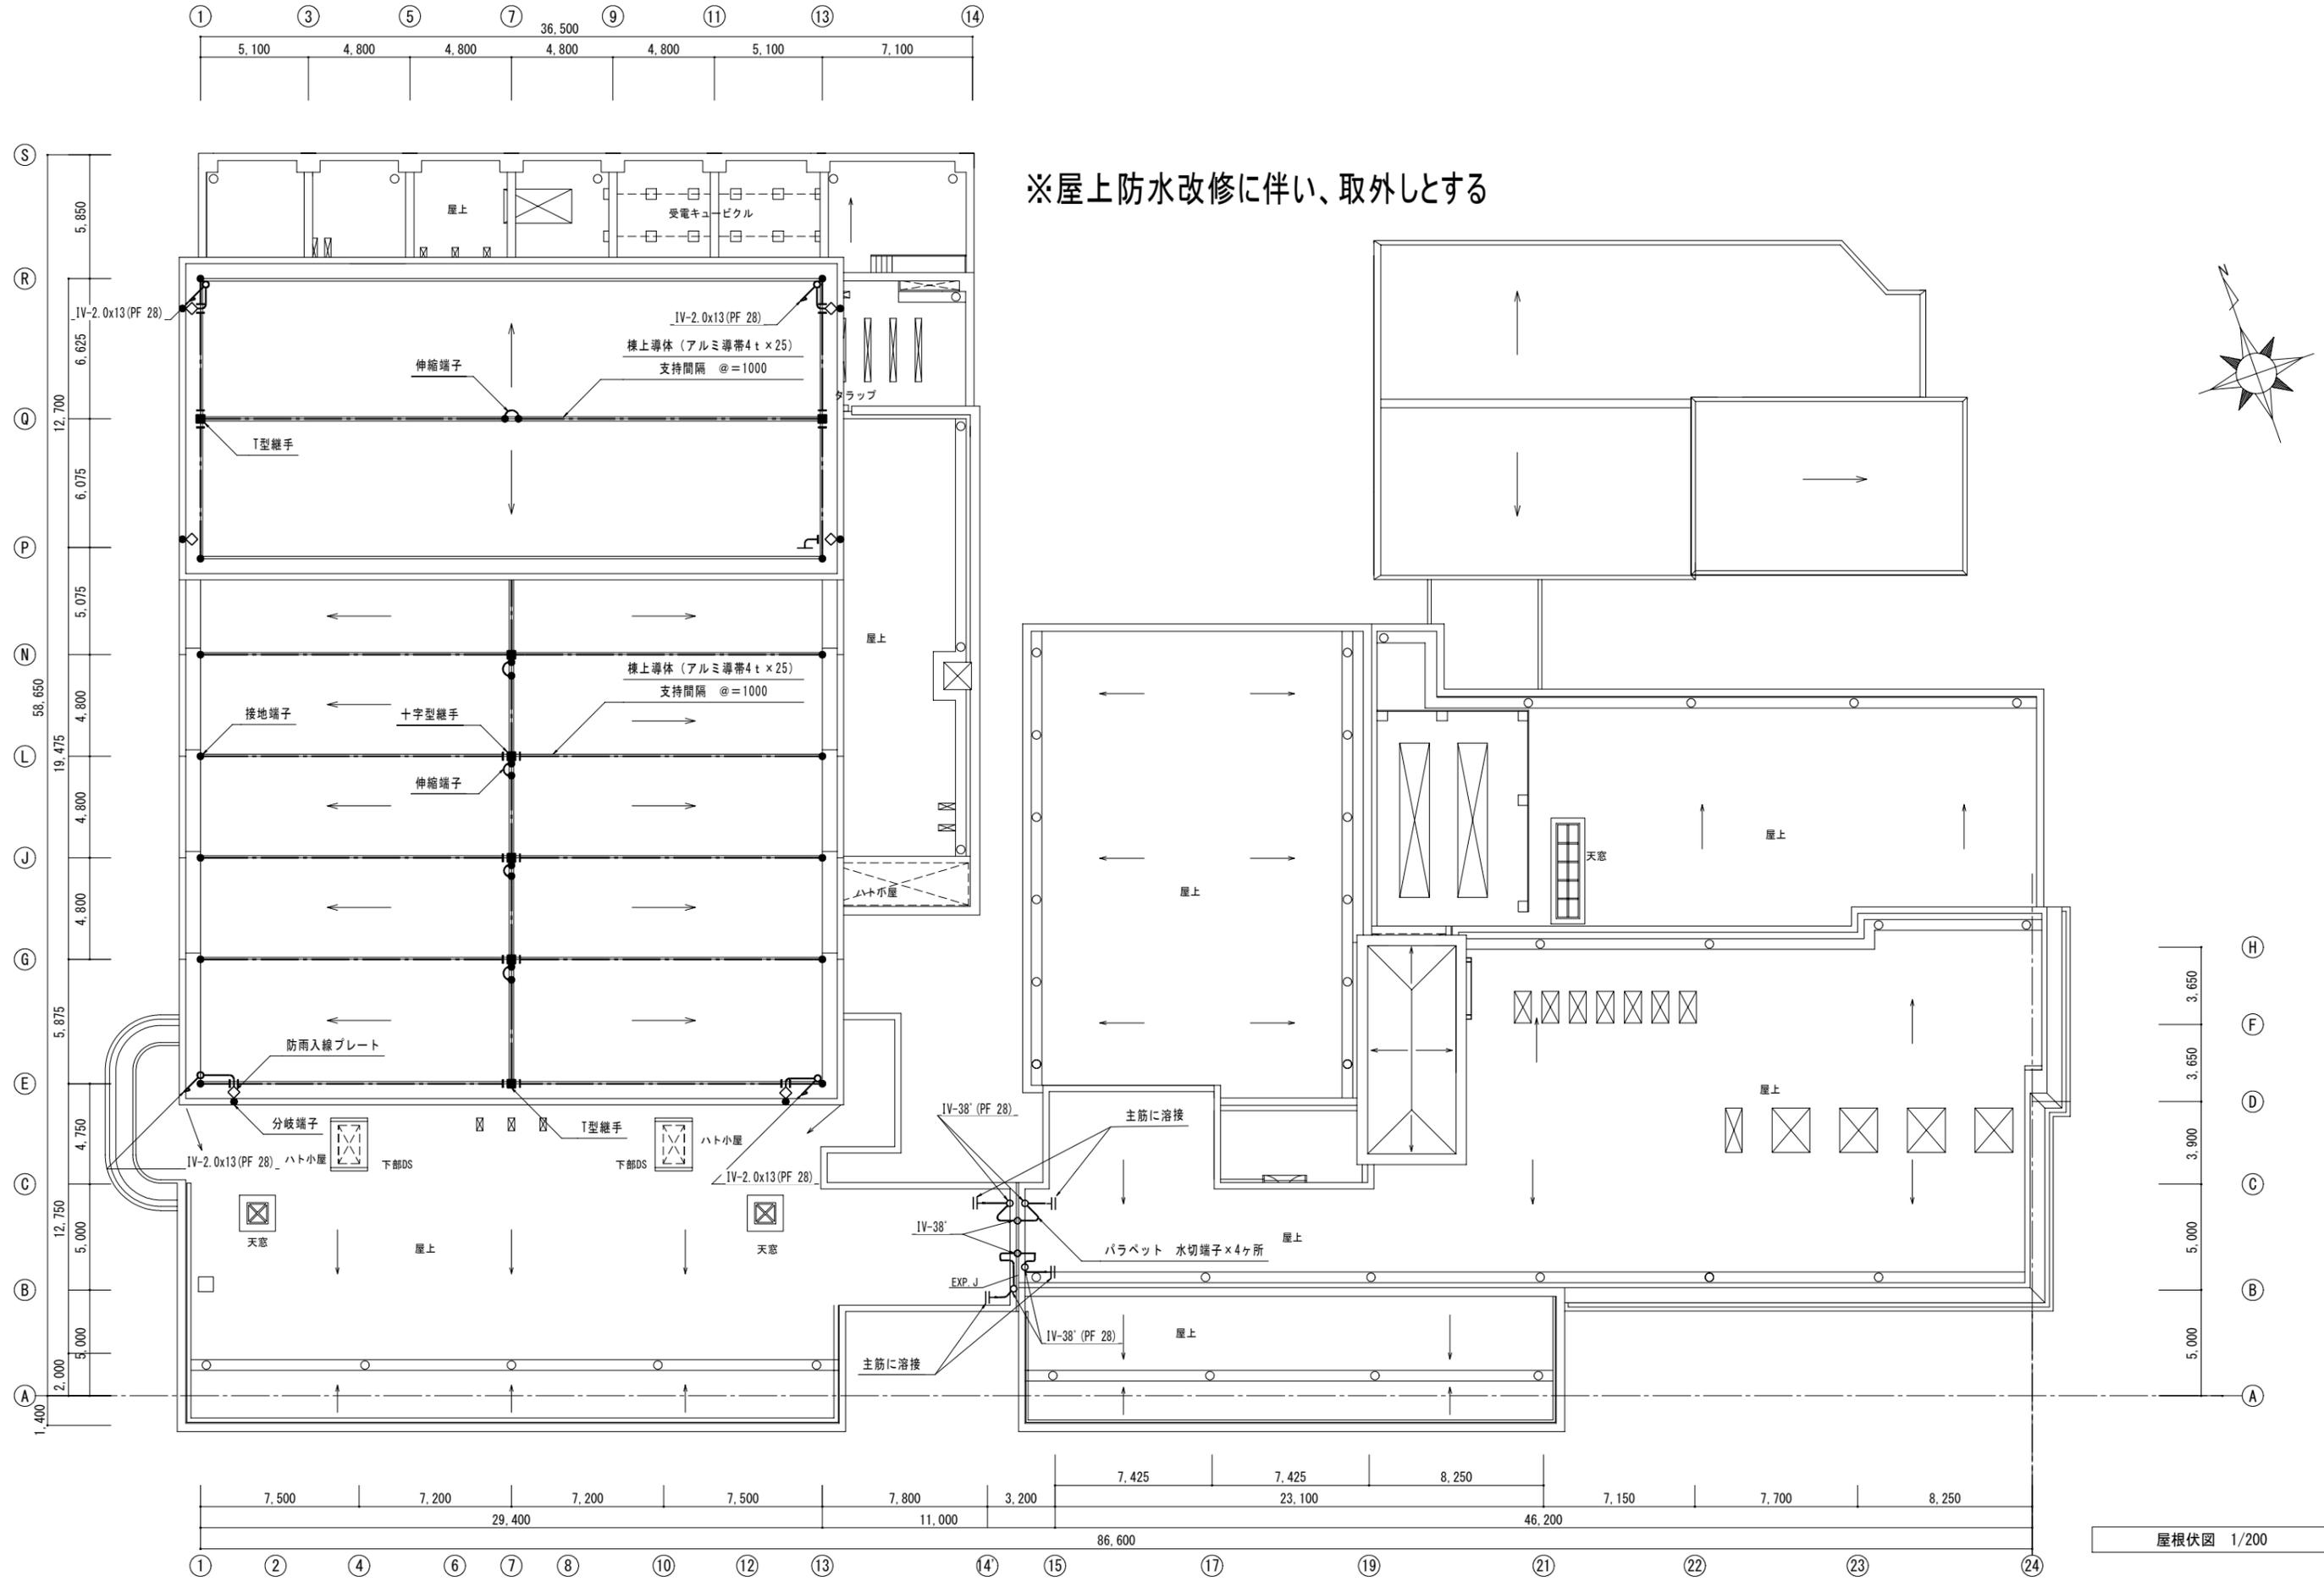

黒潮生涯学習センター長寿化改修工事概略工程表

工 程	令和7年												令和8年					備 考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月						
契約事務等				現場での工事着手														
準 備				図書室の仮設														
仮 設 (仮囲い等)																		
金属屋根改修																		安全の為、足場がある時に屋根・防水の改修を行う
屋上防水改修 (空調改修含む)																		停電時に図書室の空調屋外機とキュービクル屋場の防水改修を行う
外壁改修																		
内部(せせらぎホール)改修 内部・LED(劇場棟)改修																		
内部(便所)改修																		作業中の仮設機材
内部(図書室)改修 (建具改修共)																		停電時以外は図書室の利用がある為、停電時に改修を行う
内部・LED(研修棟)改修																		10月いっぱいまでホワイエを空けて図書室を利用する為、11月以降改修を行う
E V改修																		
図書室外部(スロープ)改修																		11月からスロープが使用出来るように10月いっぱいまでに改修を行う
外構改修																		図書室利用者等の安全に配慮を行う為、11月以降改修を行う
キュービクル改修																		
検査																		空調設備の 再付け工事


※各工程には、電気・機械設備も含んでいる。

凡 例



-  改修建物を示す
-  仮囲い 鋼板 H=2.0m
-  キャスターゲート (W=6.0m, H=1.8m)
-  仮囲い (ガードフェンス H=1.8m)
-  枠組本足場 (枠幅900 手すり先行足場)  
※ 周囲ネット状シート張りとする。但し、工事ヤード以外は、  
H=1,800以下: 枠付金網張り (出入口は縦取付け)、  
H=1,800以上: ネット状シート張り
-  単管本足場
-  脚立足場
-  施設利用者用出入口
-  工事関係者出入口
-  交通誘導員 (敷地内誘導も行うこと)

特記事項

1. 仮設工事においては現場状況を確認のうえ計画を行うこと。
2. 仮置場、仮設位置・期間及び作業員駐車スペース等は監督員・施設関係者と協議の上、決定すること。
3. 工事関係者と施設関係者及び利用者との動線交差に十分注意し、安全対策等を行い施工すること。
4. 施設関係者及び利用者の移動が集中する時間帯は重機、資材の搬入を避け、工事車両の進入を行わないこと。
5. 工事用車両出入時には安全確認を行い、適宜、交通誘導員を配置する。
6. 外部足場設置部の出入口には3方養生を施すこと。
7. 工事期間中でも図書室及び楽屋便所の利用があるため、施設利用者及び関係者に十分注意し、安全対策等を行い施工すること。
8. キュービクル搬入・搬出時には交通誘導員を配置し、カラーコーン等で囲いを設けること。

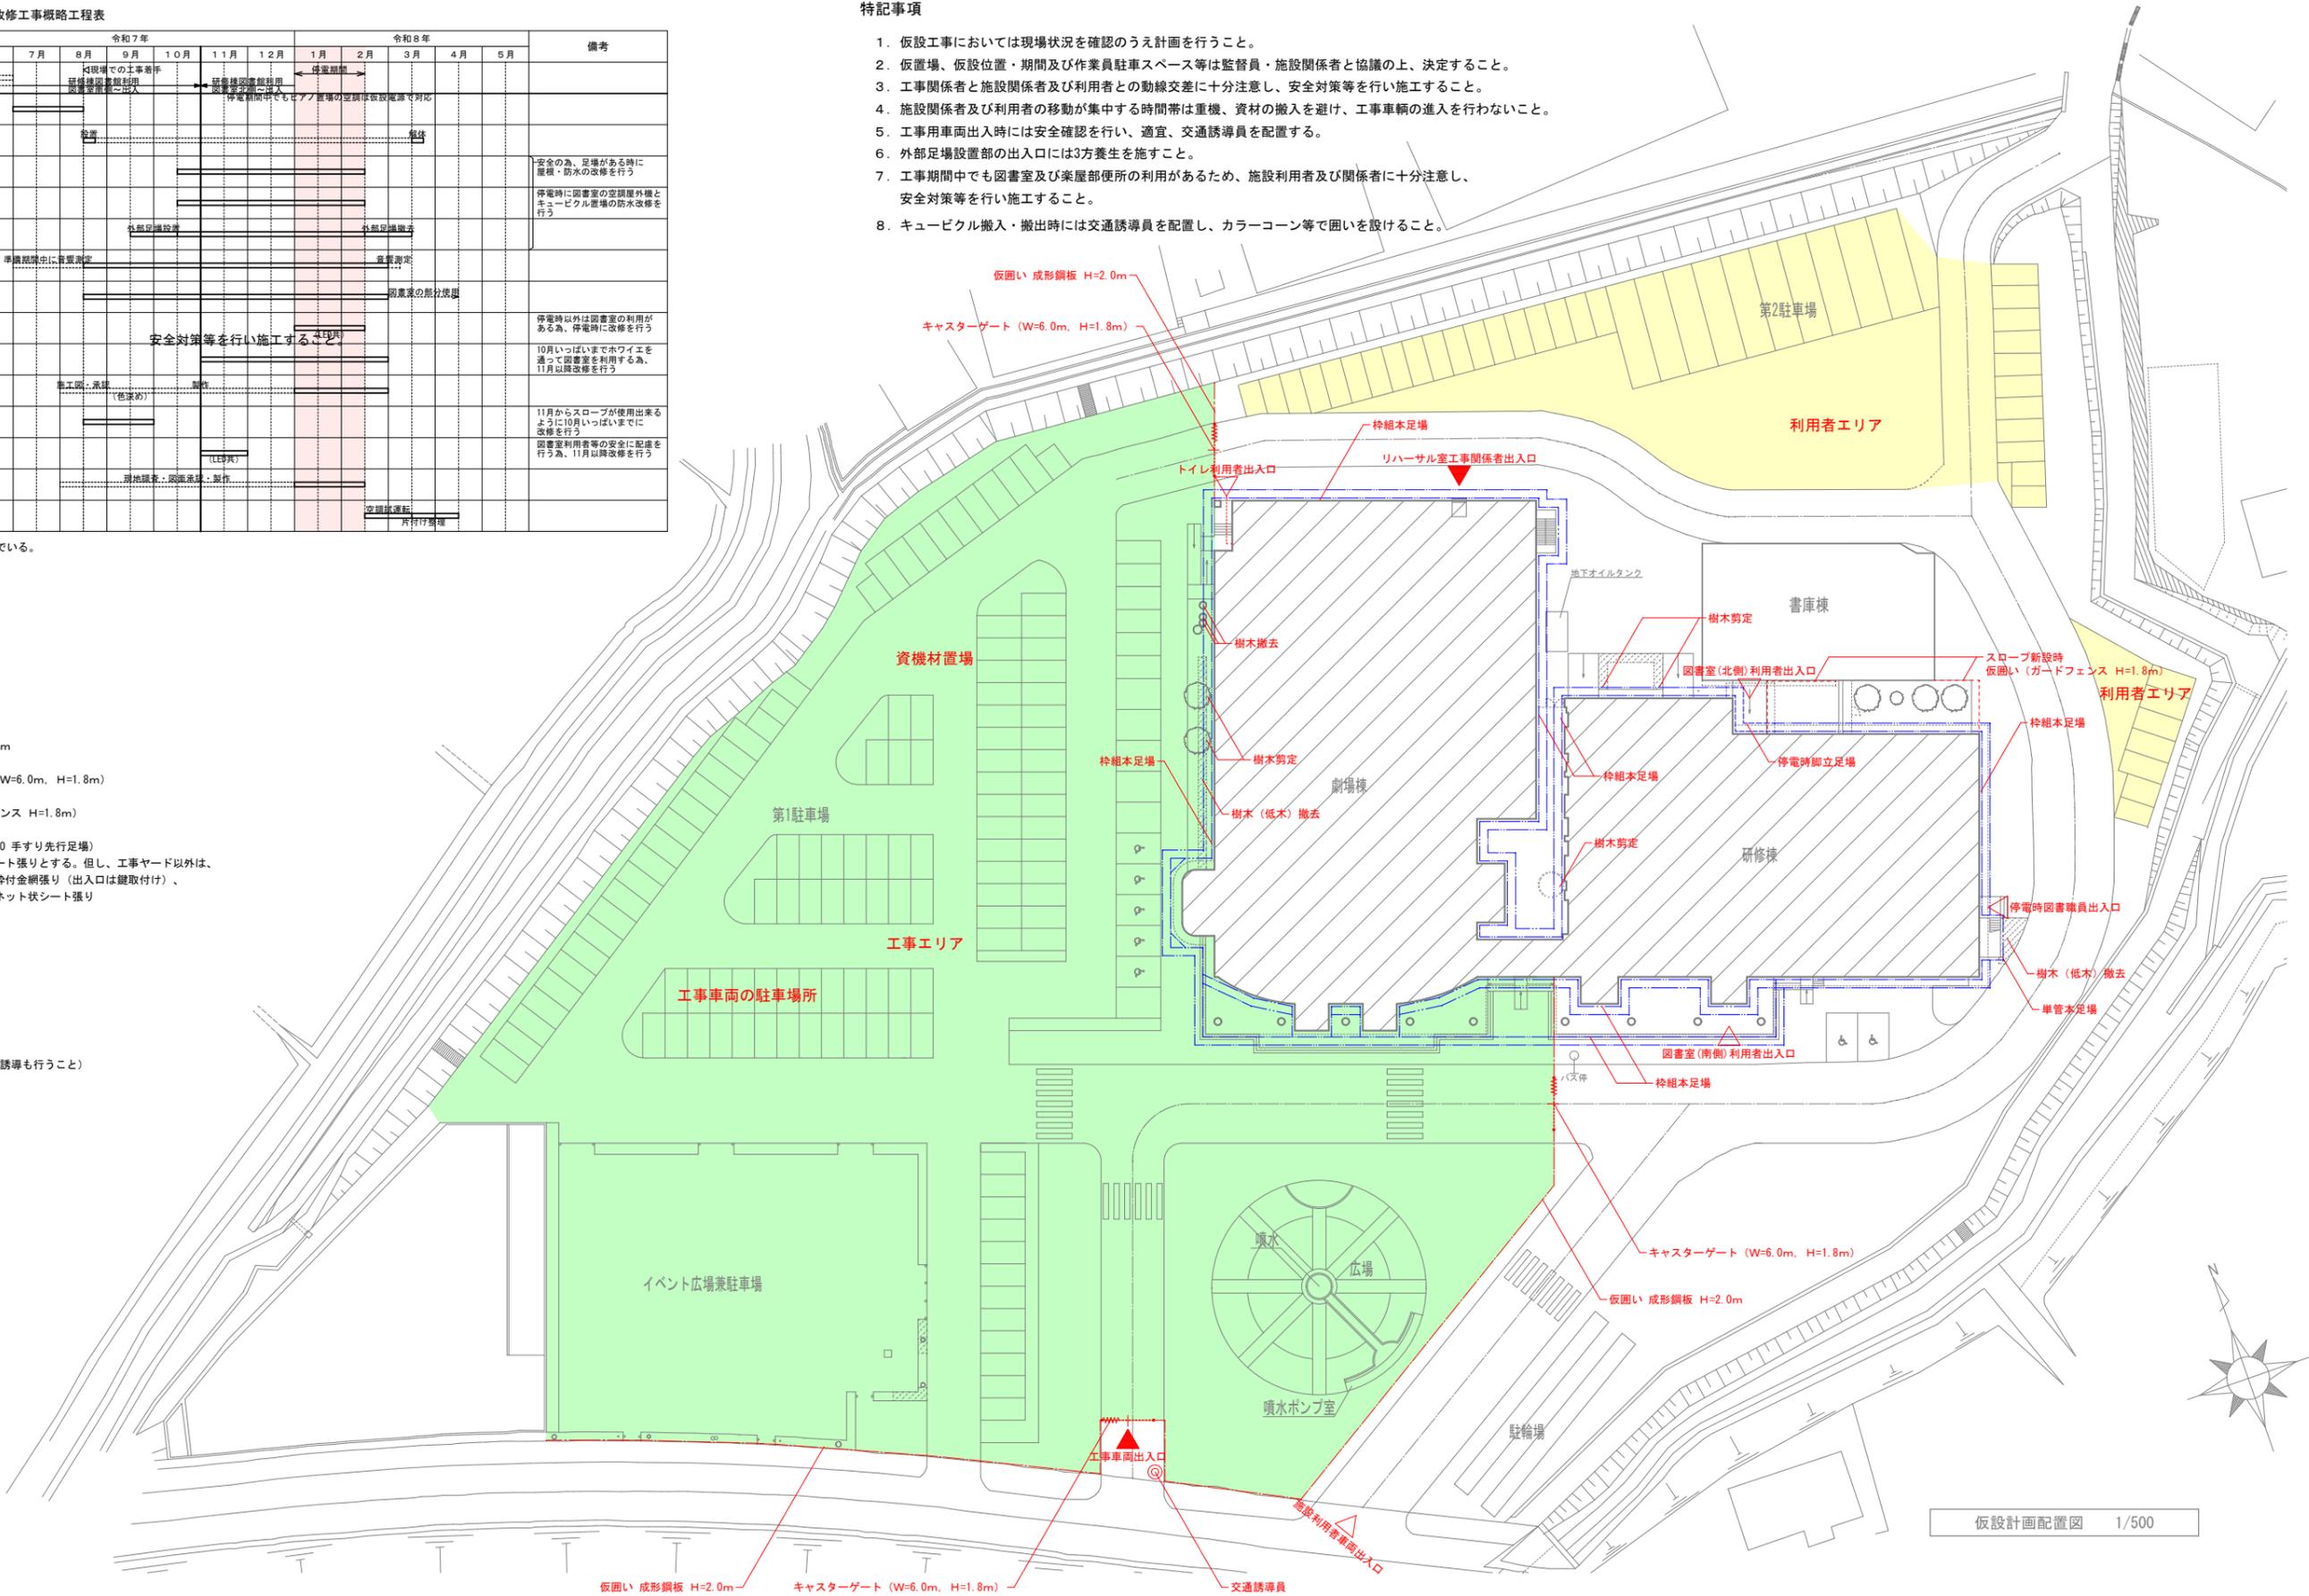


仮設計画配置図 1/500

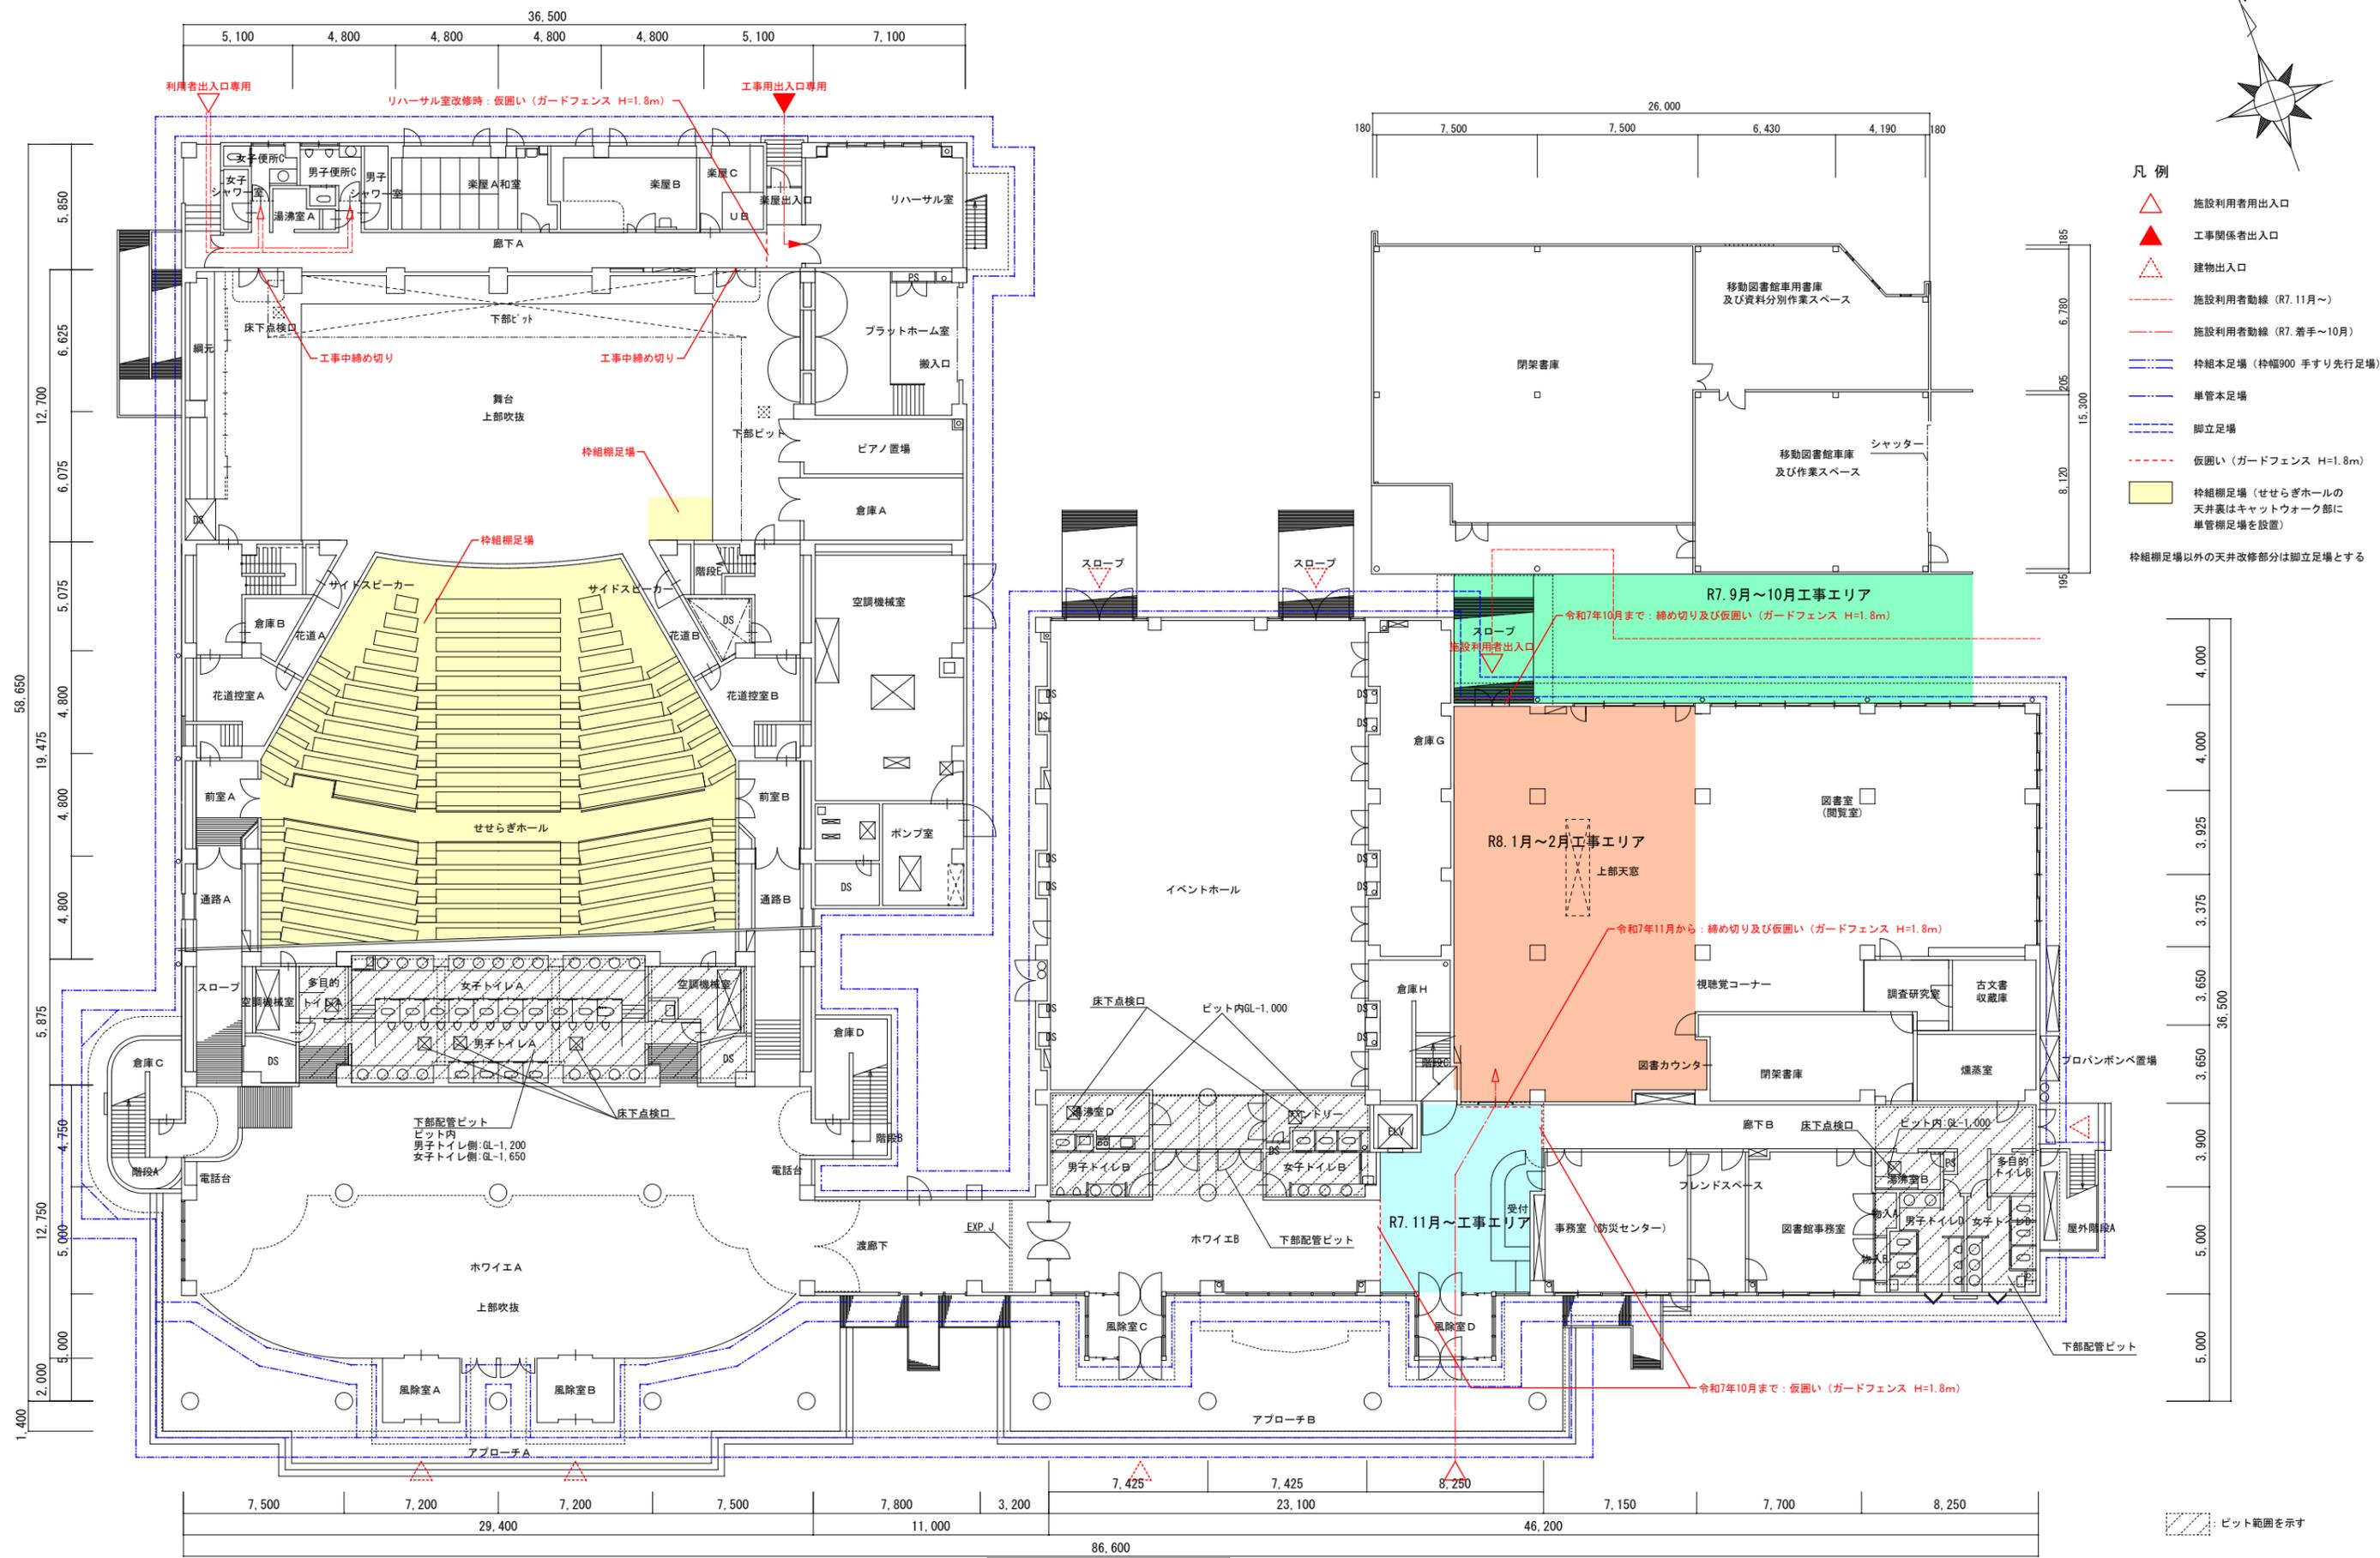


- 凡例
- △ 施設利用者出入口
  - ▲ 工事関係者出入口
  - △ 建物出入口
  - 施設利用者動線 (R7.11月~)
  - 施設利用者動線 (R7.着手~10月)
  - 枠組本足場 (枠組900 手すり先行足場)
  - 単管本足場
  - 脚立足場
  - 仮囲い (ガードフェンス H=1.8m)
  - 枠組本足場 (せせらぎホールの天井裏はキャットウォーク部に単管本足場を設置)
- 枠組本足場以外の天井裏部分は脚立足場とする


1階平面図 1/200

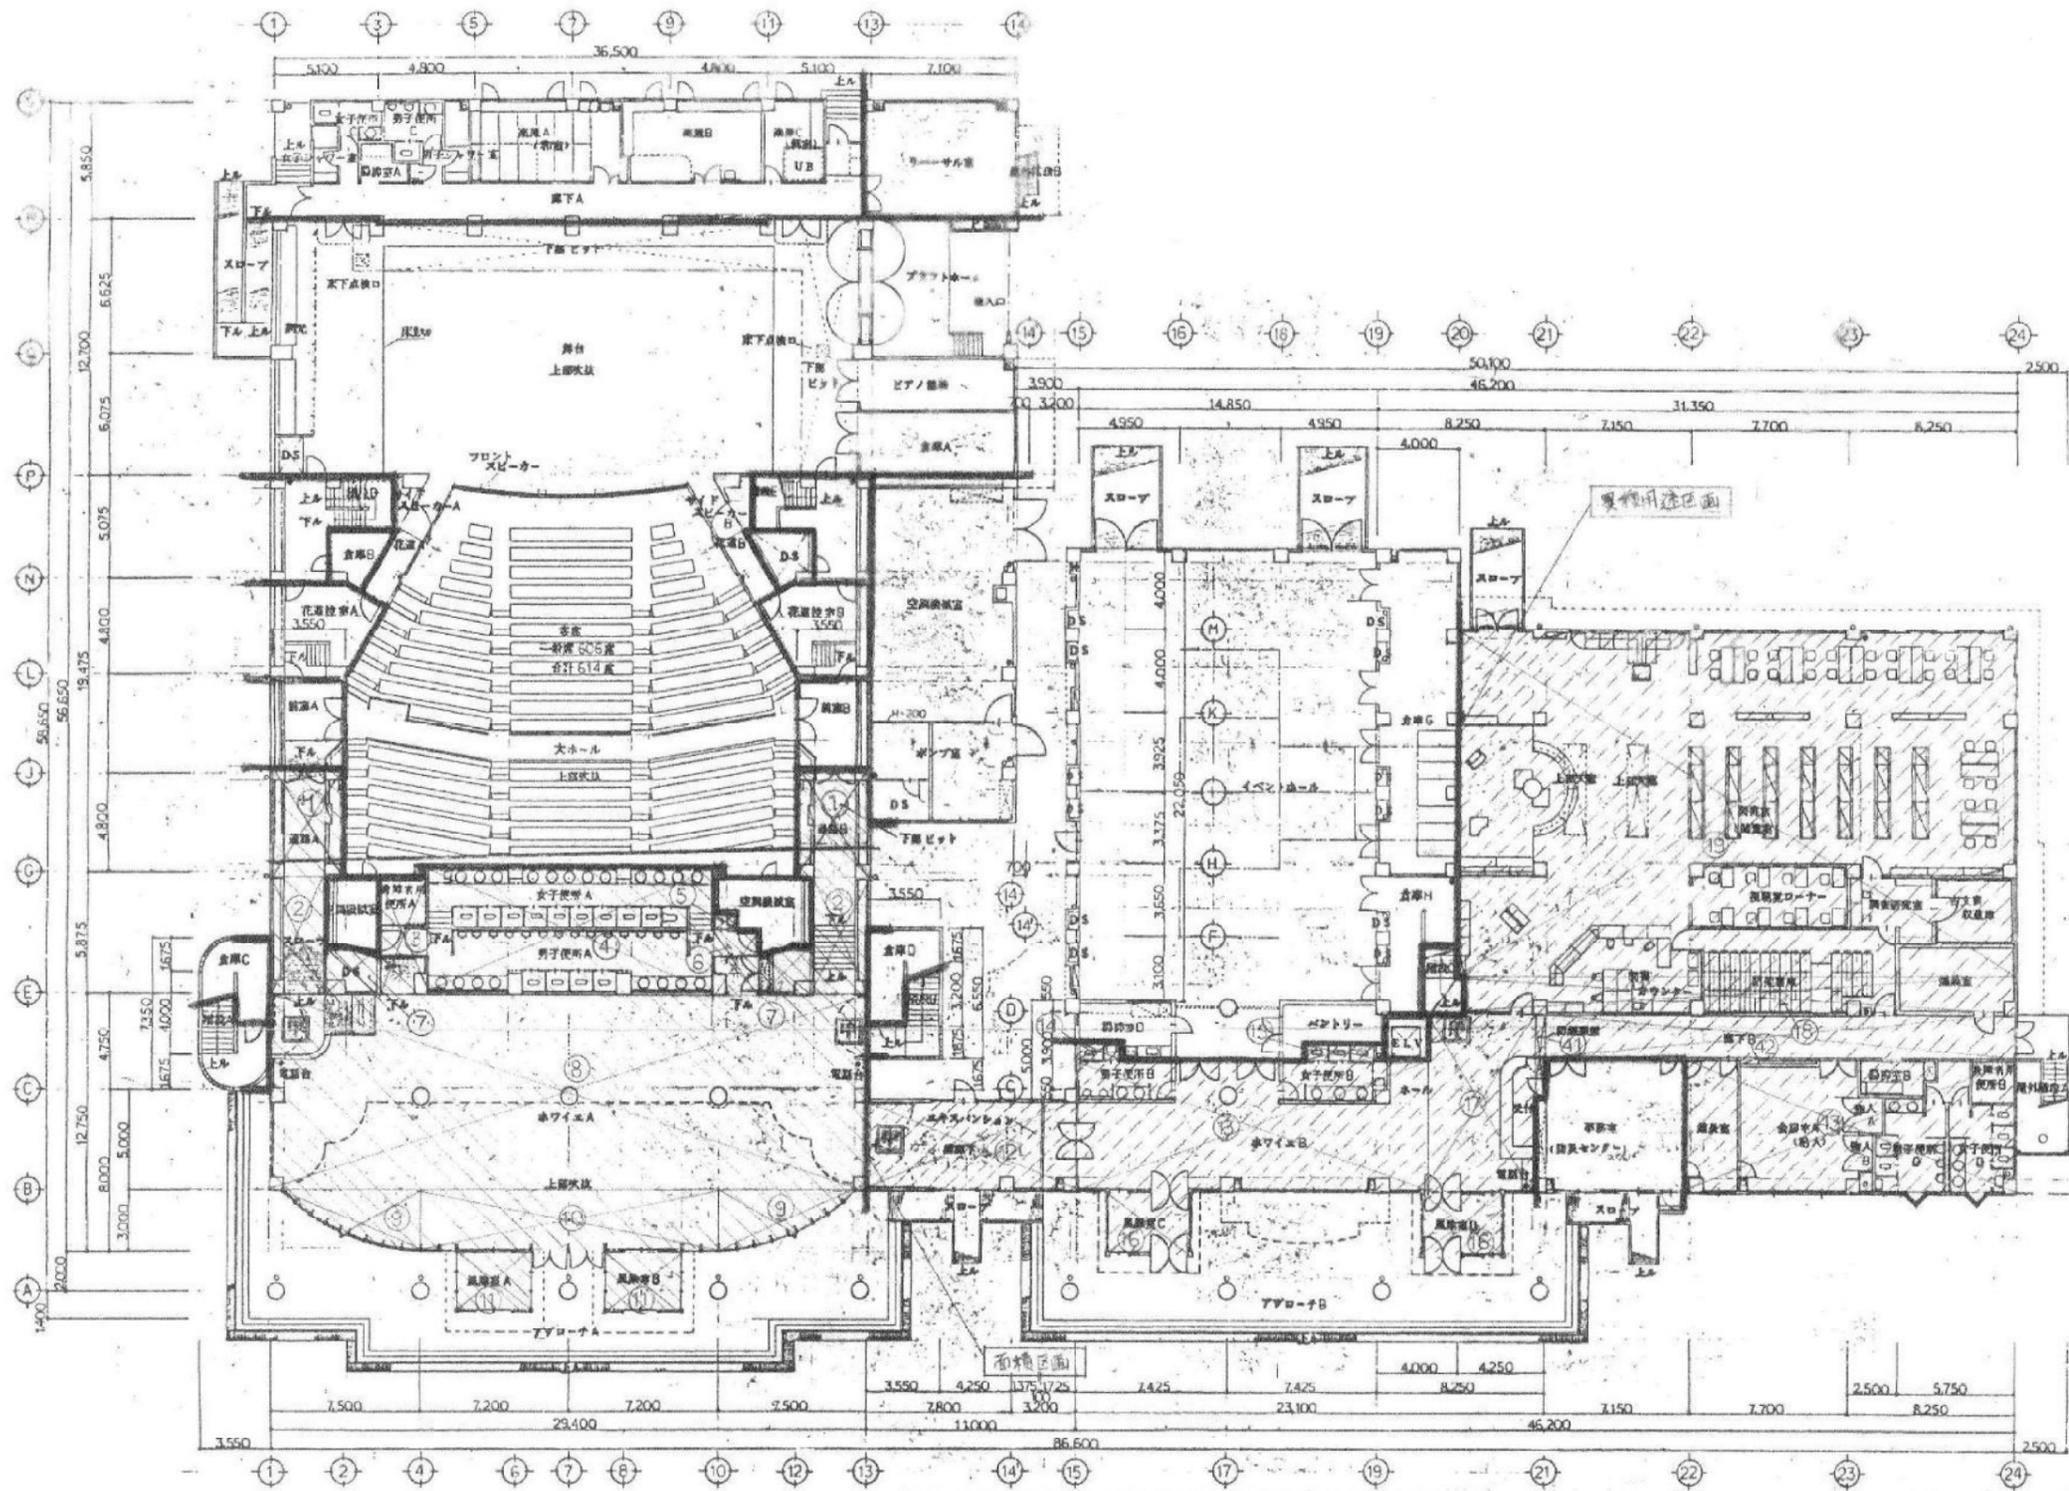




太線：防火区画

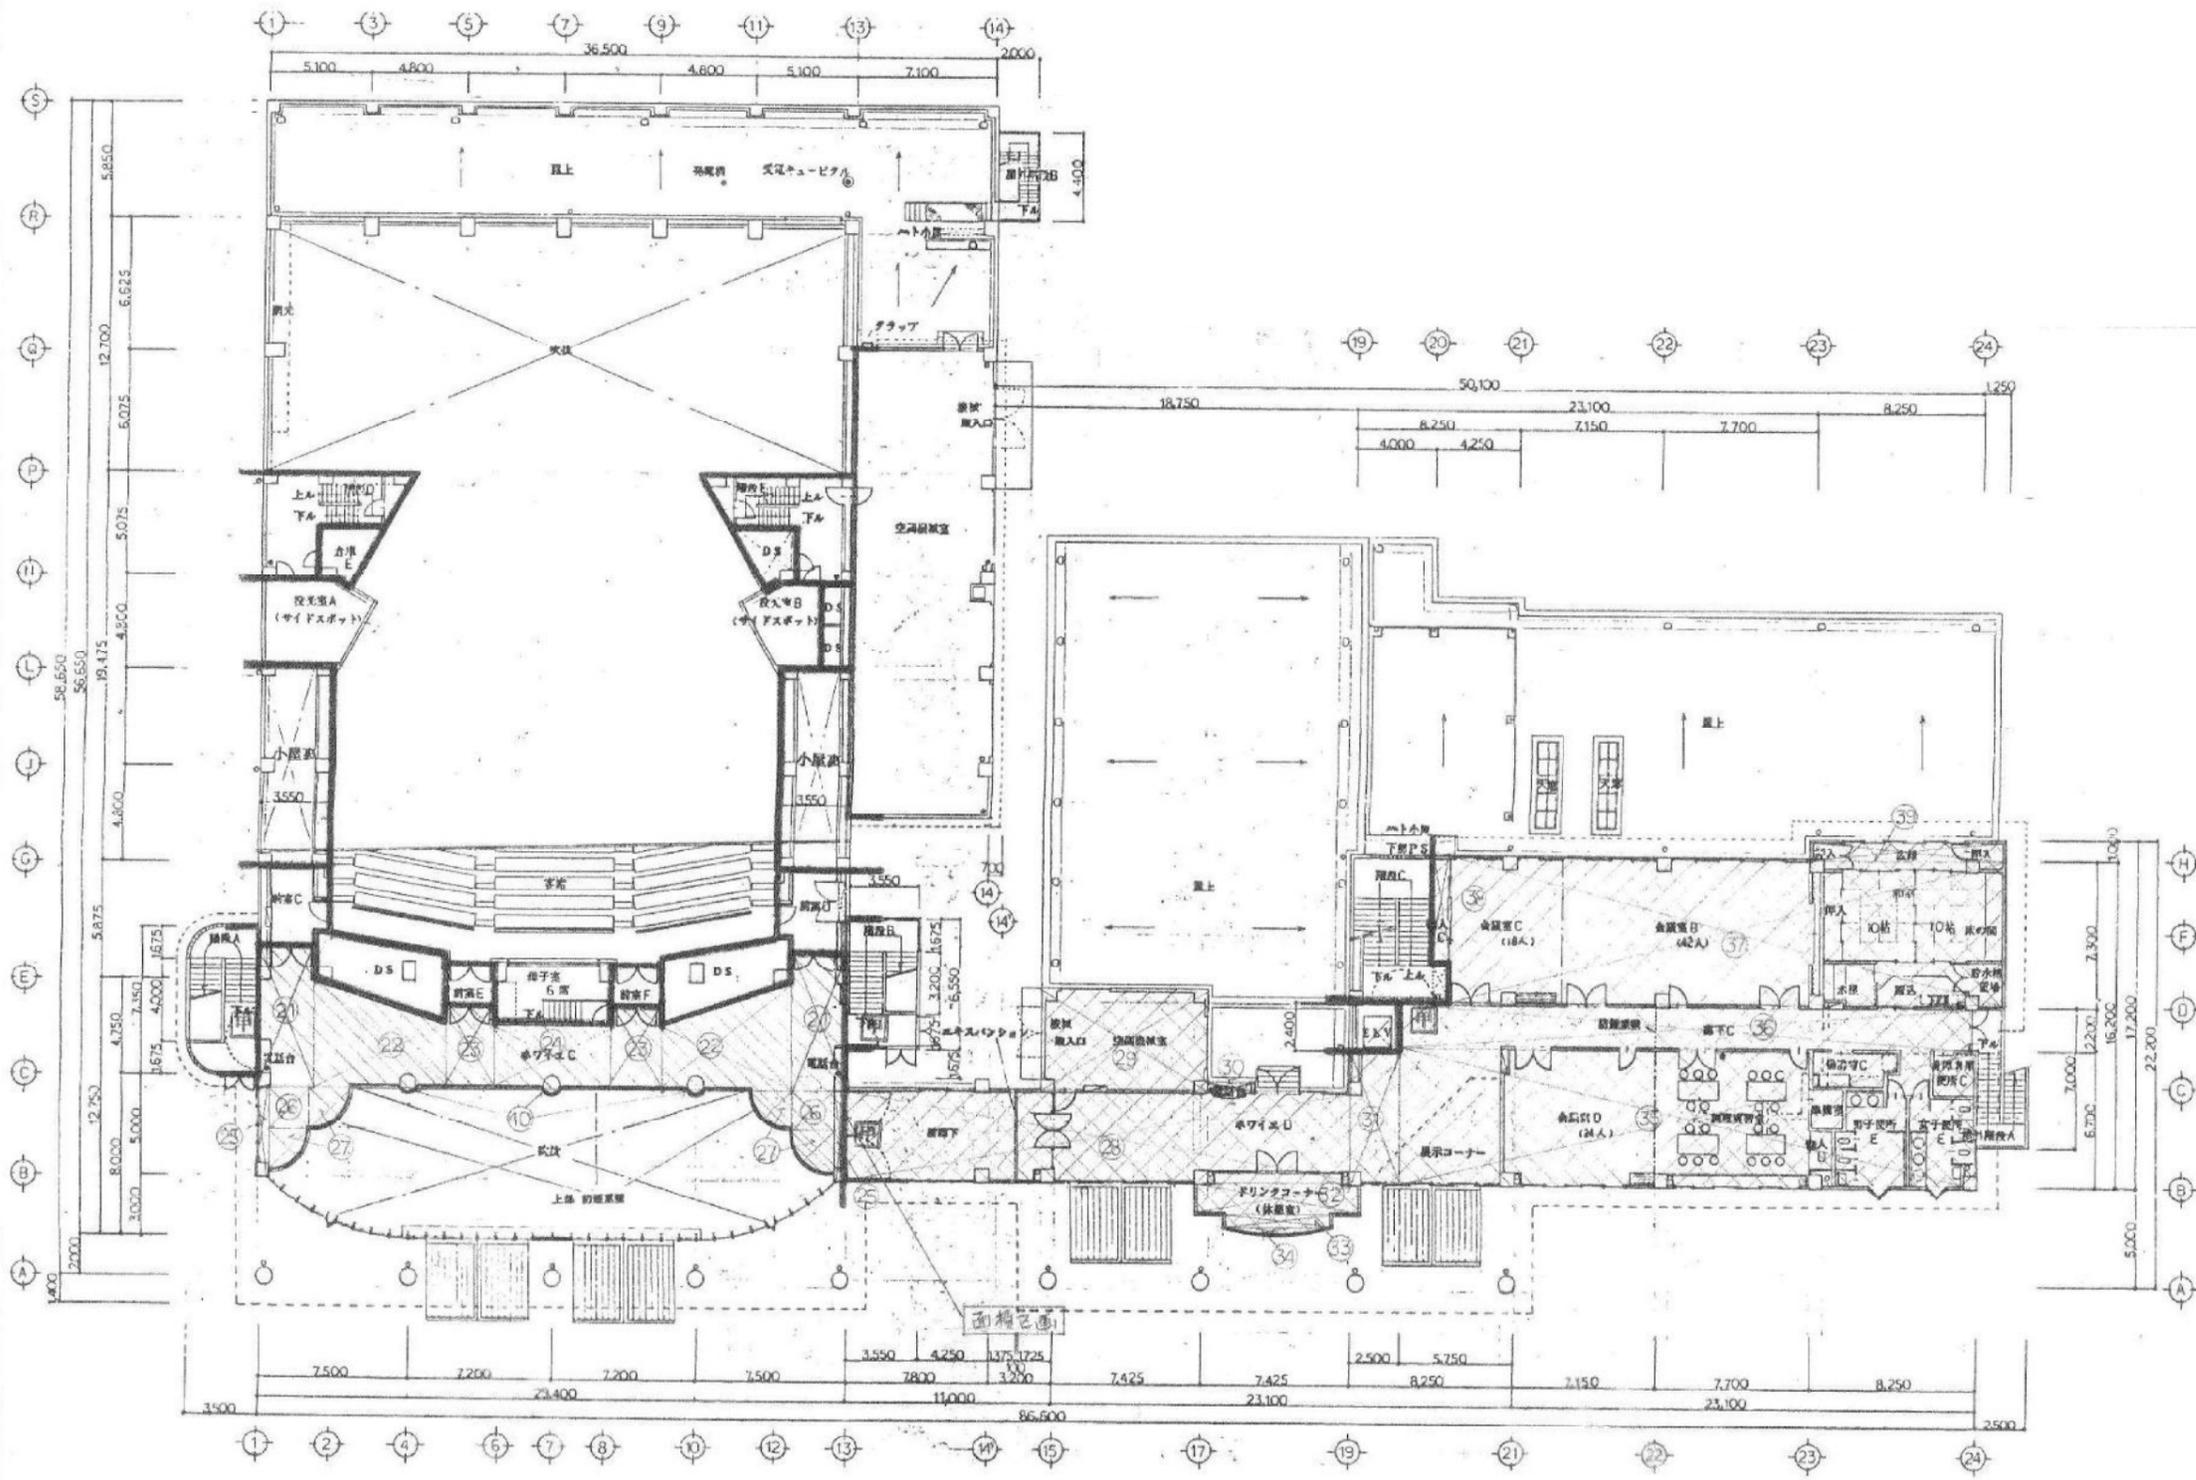

太線：防火区画

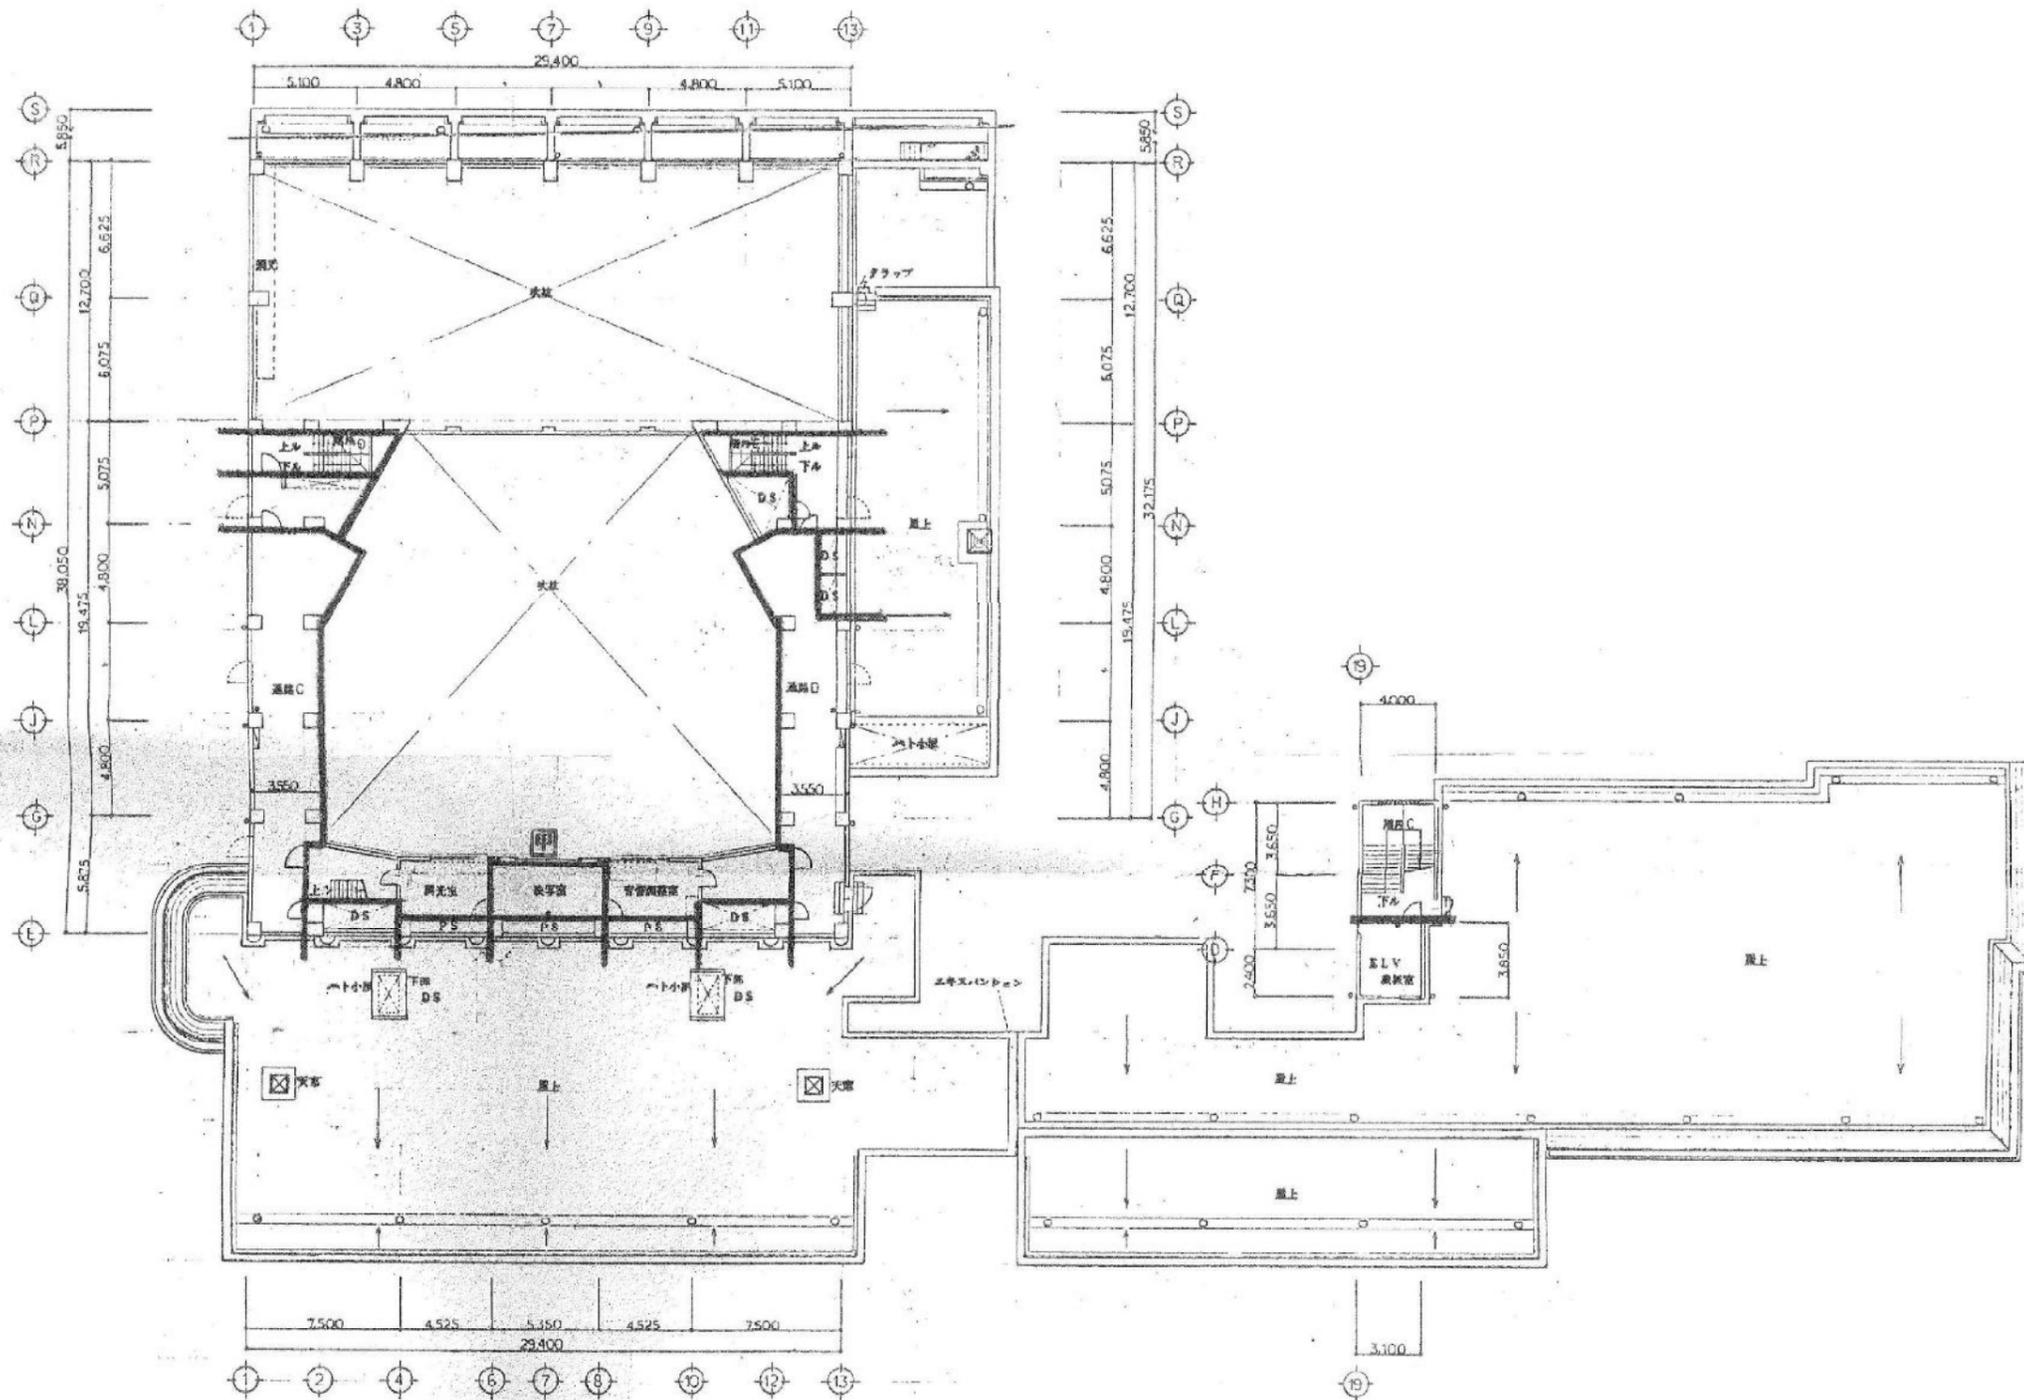

太線：防火区画

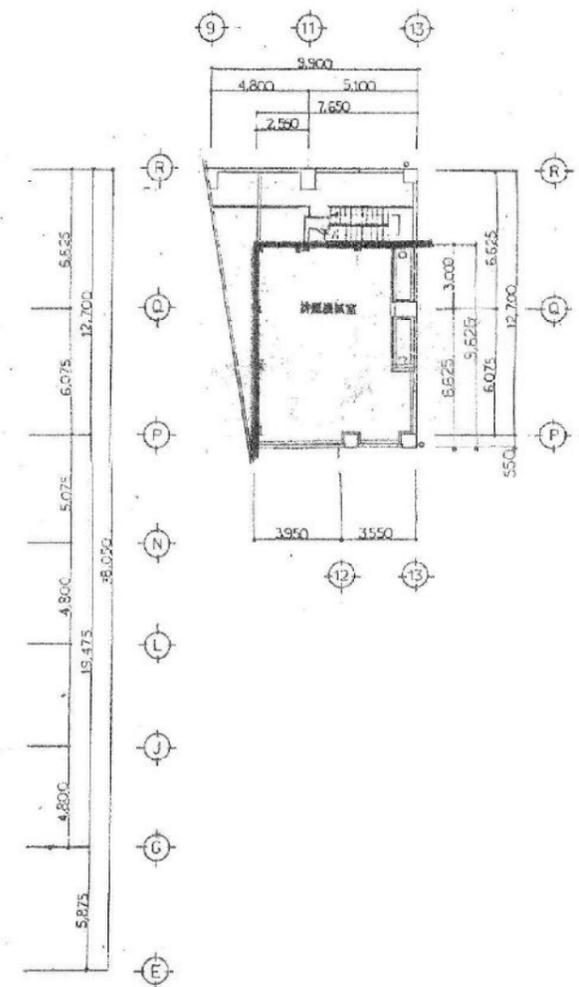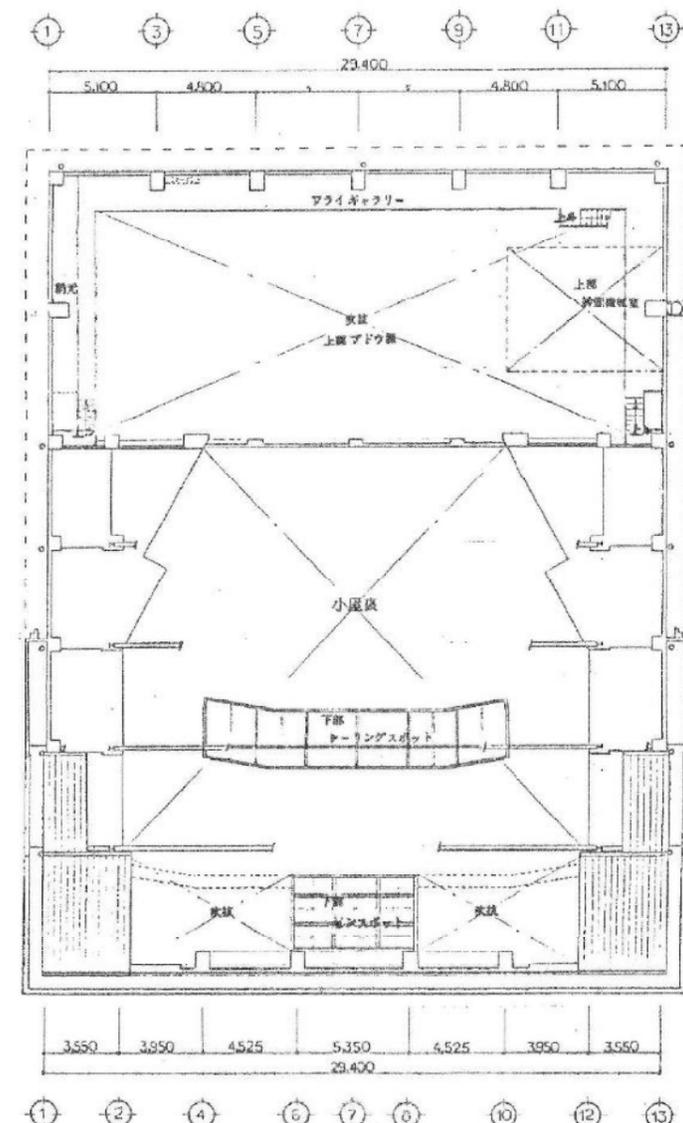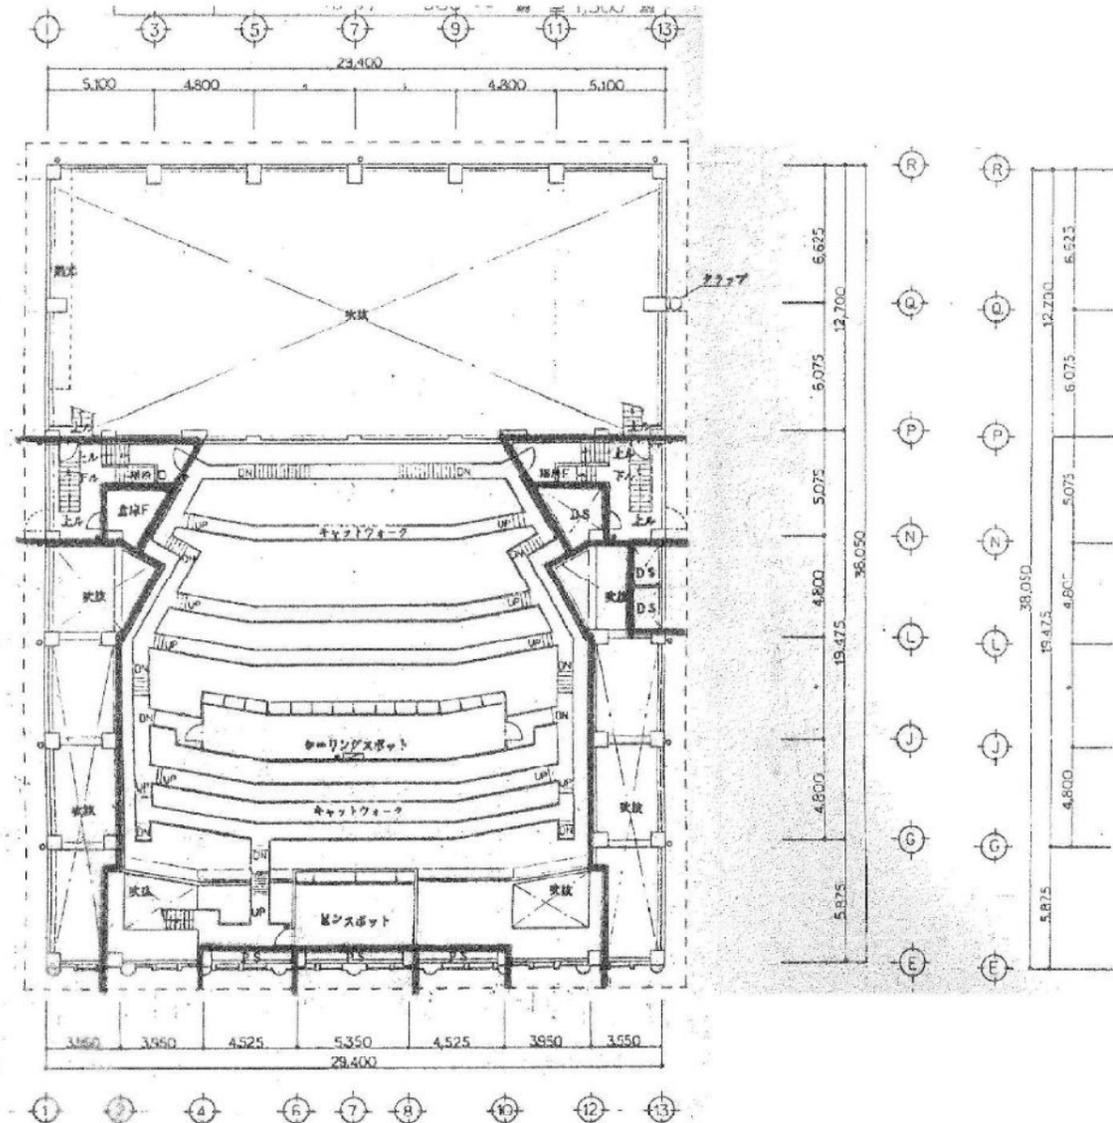

太線：防火区画

# 参 考 数 量 書

工事名称：令和7年度 生涯学習施設管理運営事業  
黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)

## <注意事項>

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。  
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「数量に関する参考質問応答書」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

## 数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和7年度 生涯学習施設管理運営事業 黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)

工事場所 東広島市黒瀬町菅田

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		











内装改修工事(研修棟) 中科目別内訳

トイレ改修 E					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
誘導設備	誘導設備	1	式		
計					

内装改修工事(研修棟) 中科目別内訳

内装改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
照明改修(電灯設備)	電灯分岐	1	式		
計					
全面改修	電灯分岐	1	式		
全面改修	コンセント分岐	1	式		
全面改修	構内交換設備	1	式		
全面改修	時刻表示設備	1	式		
全面改修	テレビ共同受信設備	1	式		
全面改修	拡声設備	1	式		
全面改修	自動火災報知設備	1	式		
計					
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					









内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0014
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
電線管		1	式			別紙 00-0016
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
ミキサ		1	台			
ハードモニターカー		2	台			
管理用ノートPC		1	台			
効果機器ワゴン		1	台			
電力増幅・入出力架		1	台			
プロセッサカー		1	台			
ステージサイドカー		2	台			
ステージフロントカー		4	台			
移動カー		2	台			
ルネ返りカー		2	台			
運営系カー	シーリングカー(2台1組)	5	組			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運営系カー	天井埋込型 ホリコンローラ6w含む	6	台			
運営系カー	天井埋込型,ATT付	6	台			
運営系カー	壁掛型 ホリコンローラ6w含む	6	台			
運営系カー	壁掛型,ATT付	2	台			
親子室カー	ホリコンローラ6w含む	1	台			
ワイヤレスアンテナ		4	個			
アモニアマイク	インストルメントマイク/ホリコンローラ6w含む	2	台			
サブミキサ		1	台			
I/Oラック		2	台			
床マイコン	2個用	6	個			
壁マイコン	2個用	2	個			
床スピーカーコン	2個用	4	個			
舞台上手袖コン	コネクタのみ交換	1	個			
舞台上手袖コン	コネクタのみ交換	1	個			
客席中央コン	コネクタのみ交換	1	個			



内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		舞台照明・インカム設備		インカム		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0023
電線管		1	式			別紙 00-0024
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
インターカム メインステーション		1	台			
インターカム パワーサプライ		1	台			
インターカム 壁コンセント		8	個			
ヘルトバック		7	個			
インターカム ヘッドセット		7	個			
機器取付結線費		1	式			
調整費		1	式			
消耗品雑材		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
撤去工事		1	式			別紙 00-0026
計						

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
金属線び		1	式			別紙 00-0028
照明器具 A41	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 A21	LED直付型 20形	8	個			
照明器具 A42	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 C42	LED直付型 40形 反射笠付	17	個			
照明器具 C21	LED直付型 20形 反射笠付	20	個			
照明器具 C21BT	LED非常灯 直付型 20形	2	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形	20	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形 (調光)	2	個			
照明器具 E41	LED直付型 40形 片反射	12	個			
照明器具 E21	LED直付型 20形	2	個			
照明器具 G18	LEDダウングライト 100形 (調光)	10	個			
照明器具 H6	LEDダウングライト 60形	4	個			
照明器具 I6	LEDシーリングライト	15	個			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 R65	LEDﾌﾗｯｸﾞ	10	個			
照明器具 T5	LEDﾌｯﾄﾗｲﾄ	4	個			
照明器具 U6	LEDｽﾀｯﾄﾗｲﾄ	25	個			
照明器具 742	SH1-FSF20-A	1	個			
照明器具 721	ST1-FSF22-BL 片面	3	個			
照明器具 721	ST1-FSF22-BL 両面	2	個			
照明器具 721	SH1-FSF20-BL	22	個			
照明器具 735	SH1-FSF20-BH	1	個			
照明器具 721	SH1-FBC20-BL	6	個			
照明器具 742W	ST1-FBF22-A	1	個			
照明器具 721	ST1-FBF22-BL	5	個			
照明器具 I11	ST1-FBC22-C	3	個			
照明器具 74	LED客席誘導灯 直付型	52	個			
照明器具 741	LDS2-SK1-LBF11	2	個			
照明器具 721	LED階段灯 一体型 20形 ミドル	2	個			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 741	LED階段灯 一体型 40形 ｸﾞﾗｲﾄ	4	個			
照明器具 72	LED赤色表示灯	1	個			
照明器具 74	LED非常灯 低・中天井用	41	個			
照明器具 72	LED非常灯 低・中天井用	2	個			
照明器具 710	LED非常灯 中・特高天井用	6	個			
照明器具 721	LED階段灯 一体型 20形 ミドル	4	個			
照明器具 74	K0-LRS11-D10	19	個			
照明器具 72	K0-LRS11-D10	4	個			
照明器具 78	LED非常灯 中・特高天井用 プレート付	6	個			
照明器具 d	LEDﾌﾗｯｸﾞ	3	個			
照明器具 f	LEDｸﾞﾗｲﾄ 20形	4	個			
照明器具 h	LED客席ｸﾞﾗｲﾄ 150形	14	個			
照明器具 DL30-1	LED客席ｸﾞﾗｲﾄ 350形 プレート付	36	個			
照明器具 DL30-2	LED客席ｸﾞﾗｲﾄ 350形 プレート付	36	個			
照明器具 DL45	LED客席ｸﾞﾗｲﾄ 350形 プレート付	28	個			





内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

トイレ改修 A		拡声・誘導設備		拡声・誘導設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
スピーカー再取付	天井埋込形 アッテナー付	4	個			
トイレ呼出ボタン	引き紐付き	1	個			
トイレ呼出表示灯	ブザー付	1	個			
トイレ呼出復旧ボタン		2	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0045
計						

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 B41	LED直付型 40形	16	個			
照明器具 C41	LED直付型 40形 反射笠付	3	個			
照明器具 G27	LEDダウライト 150形	3	個			
照明器具 G18	LEDダウライト 100形	2	個			
照明器具 G13	LEDダウライト 60形	2	個			
照明器具 I6	LEDシーリングライト	2	個			
照明器具 N14	LEDダウライト 350形	7	個			
照明器具 F42	SH1-FSF20-A	2	個			
照明器具 F21	SH1-FSF20-BL	4	個			
照明器具 I42	SH1-FBC20-BH	2	個			
照明器具 I11	ST1-FBC22-C	1	個			
照明器具 H41	LED階段灯 一体型 40形 ワイト	6	個			
照明器具 H4	K0-LRS11-D10	18	個			
照明器具 H8	LED非常灯 中・特高天井用 プレート付	3	個			
照明器具 H22	LED非常灯 埋込型 20型	2	個			















内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

内装改修		照明改修(電灯設備)			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 A41	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 A21	LED直付型 20形	1	個			
照明器具 A42	LED直付型 40形	3	個			
照明器具 B41	LED直付型 40形	60	個			
照明器具 B21	LED直付型 20形	3	個			
照明器具 C41	LED直付型 40形 反射笠付	9	個			
照明器具 C41BT	LED非常灯 直付型 40形 反射笠付	1	個			
照明器具 C21G	LED直付型 20形 反射笠付	23	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形	63	個			
照明器具 F41	LRS8-4-20	2	個			
照明器具 G27	LEDダウライト 150形	1	個			
照明器具 G18	LEDダウライト 100形	5	個			
照明器具 I6	LEDシーリングライト	2	個			
照明器具 M36	LEDスクエア^-サイト 埋込型	3	個			
照明器具 N14	LEDダウライト 350形	3	個			

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

内装改修		照明改修(電灯設備)			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 O21	LEDキックライト 20形	3	個			
照明器具 V42	LED和風^-サイト 直付型	8	個			
照明器具 W6	LEDダウライト 60形	3	個			
照明器具 Y41	LED埋込型 40形	20	個			
照明器具 742	ST1-FBF22-A	1	個			
照明器具 742	SH1-FSF20-A	1	個			
照明器具 721	SH1-FSF20-BL	6	個			
照明器具 735	SH1-FSF20-BH	2	個			
照明器具 742	SH1-FBC20-BH	2	個			
照明器具 721W	ST1-FSF23-BL	1	個			
照明器具 I11	ST1-FBC22-C	4	個			
照明器具 741	LDS2-SK1-LBF11	1	個			
照明器具 722	LED階段灯 一体型 20形 ワイド	2	個			
照明器具 74	K0-LRS11-D10	29	個			
照明器具 72	K0-LRS11-D10	5	個			



















屋根外壁改修		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
ケーブル取外し	6.6kVCVT60sq 管内	13	m			
厚鋼電線管取外し	(G82) 再使用する	13	m			
ブロッカス取外し	PBSS1000x1000x400-WP 再使用する	1	個			
ブロッカス取外し	PBSS1000x1000x800-WP 再使用する	1	個			
ブロッカス取外し	PBSS500x500x400WP-SUS 再使用する	1	個			
ケーブルラック取外し	1000mm幅 1段目 再使用する	18	m			
ケーブルラック取外し	800mm幅 1段目 再使用する	5	m			
ケーブルラック取外し	600mm幅 1段目 再使用する	12	m			
ケーブルラック取外し	300mm幅 1段目 再使用する	1	m			
計						

屋根外壁改修		避雷設備		避雷設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0006
電線再取付	IV2.0x1 管内	114	m			
電線再取付	IV38sqx1 管内	3	m			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0007
600V絶縁電線取外し	2.0mm × 1本 再使用する	114	m			
600V絶縁電線取外し	38mm2 × 1本 再使用する	3	m			
棟上導体取外し	アルミ導体 再使用する	114	m			
水切端子取外し	再使用する	4	個			
接続端子取外し	再使用する	24	個			
計						



外部改修工事 別紙明細

73

劇場棟・研修棟 ｷｰﾍﾞﾙ		受変電設備		受変電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費		1	式			別紙 00-0010
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.2	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.7	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.9	t			
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.8	t			
搬入費	複数搬入 3000kg以下	1.5	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.5	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.5	t			
計						

外部改修工事 別紙明細

74

劇場棟・研修棟 ｷｰﾍﾞﾙ		電力貯蔵設備		電力貯蔵設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0011
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	1	t			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0012
直流電源装置撤去	ｷｰﾍﾞﾙ式100Ah 再使用しない	1	台			
蓄電池処理費		1	式			
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0013
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	1	t			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

75

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0014
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	1,942	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	7	m			
ケーブル	4E5AT-EM ビット・天井	18	m			
ケーブル	4E5AT-EM 管内	1,296	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	306	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	291	m			
ケーブル	EM-STP Cat6 管内	355	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	20	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	169	m			
ケーブル	4E4-8AT-EM 管内	303	m			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

76

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管		1	式			別紙 00-0016
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	798	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	405	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	224	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	303	m			
計						
ホックス類		1	式			別紙 00-0017
金属製 アウトレットホックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	40	個			
アルホックス SS形	150 × 150 × 100	1	個			
アルホックス SS形	200 × 200 × 200	1	個			
アルホックス SS形	500 × 500 × 400	4	個			
計						

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
ケーブル撤去	CVV5.5sq-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-2C 管内 再使用しない	136	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-2C ダクト内 再使用しない	10	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-4C ビット・天井 再使用しない	7	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-4C 管内 再使用しない	400	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-4C ダクト内 再使用しない	30	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-6C 管内 再使用しない	15	m			
ケーブル撤去	CVV5.5sq-6C ダクト内 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ビット・天井 再使用しない	29	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT 管内 再使用しない	476	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ダクト内 再使用しない	35	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	320	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C 管内 再使用しない	308	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ダクト内 再使用しない	25	m			

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
ケーブル撤去	5C-FB 管内 使用しない	166	m			
ケーブル撤去	5C-FB ダクト内 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	L-4E4-8AT 管内 再使用しない	421	m			
ケーブル撤去	L-4E4-8AT ダクト内 再使用しない	25	m			
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	431	m			
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	24	m			
薄鋼電線管撤去	(C31) 再使用しない	356	m			
薄鋼電線管撤去	(C51) 再使用しない	90	m			
薄鋼電線管撤去	(C75) 再使用しない	107	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	40	個			
プレート撤去	SS150×150×100 再使用しない	2	個			
プレート撤去	SS200×200×200 再使用しない	1	個			
プレート撤去	SS500×500×400 再使用しない	4	個			
マイク台撤去	再使用しない	1	台			







せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P ビッド・天井	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9mm- 1P 管内	1	m			
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビッド・天井	1	m			
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0028
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個			
計						

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0029
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	30	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 BT付 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	22	個			
照明器具撤去	FDL18Wx1 ダウンライト 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	1L60Wx1 ダウンライト 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	1L150Wx1 ダウンライト 再使用しない	14	個			
照明器具撤去	1L350Wx1 ダウンライト 再使用しない	100	個			
照明器具撤去	1L60Wx1 シーリングライト 再使用しない	15	個			
照明器具撤去	1L40Wx1 スポットライト 再使用しない	25	個			
照明器具撤去	FL20Wx1 ブラケットライト 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	FL40Wx1 ブラケットライト 再使用しない	12	個			
照明器具撤去	JD65Wx1 ブラケットライト 再使用しない	10	個			





トイレ改修 A		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0034
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	120	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF-CD) 再使用しない	13	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	13	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	14	個			
配線器具取外し	天井内T/U4回路 再使用する	2	個			
タフラスイッチ撤去	1P15Ax1 新金P付 再使用しない	1	個			
照明器具D22撤去	埋込型20形 再使用しない	1	個			
照明器具G13撤去	ダウンライト60形 再使用しない	14	個			
照明器具G18撤去	ダウンライト100形 再使用しない	20	個			
照明器具X撤去	再使用しない	11	個			
計						

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0035
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	63	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0036
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	142	m			
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF-CD)	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0037
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	63	m			
計						

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			別紙 00-0038
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	15	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0039
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	21	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0040
コンセント(金属プレート付)	運用形2P15A×1 - 125V	15	個			
コンセント(金属プレート付)	運用形2P15A×2 - 125V	4	個			
ELCB2P50/20AT	既設器に増設	4	個			
計						

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0041
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	110	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	37	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	19	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
1種金属線び撤去	A型 25.4x12.0 再使用しない	13	m			
1種金属線び付属品撤去	A型 露出スイッチボックス1個用 再使用しない	6	個			
1種金属線び付属品撤去	A型 コーナーボックス 再使用しない	6	個			
位置ボックス撤去	再使用しない	33	個			
埋込コンセント撤去	2P15A×2 新金P付 再使用しない	12	個			
計						

トイレ改修 A		拡声・誘導設備			拡声・誘導設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0042	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	22	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m				
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m				
計							
ボックス類		1	式			別紙 00-0044	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個				
計							

トイレ改修 A		拡声・誘導設備			拡声・誘導設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事		1	式			別紙 00-0045	
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m				
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	22	m				
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m				
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m				
位置ボックス 撤去	再使用しない	8	個				
スピーカー取外し	天井埋込形 アッテナー付 再使用する	4	個				
トイレ呼出ボタンの撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個				
トイレ呼出表示灯撤去	ボタン付 再使用しない	1	個				
トイレ呼出復旧ボタンの撤去	再使用しない	2	個				
計							



イベントホール改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0047
ケーブル	4S6-EM ビット・天井	138	m			
ケーブル	4S6-EM 管内	12	m			
ケーブル	4E5AT-EM ビット・天井	59	m			
ケーブル	4E5AT-EM 管内	17	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	66	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	9	m			
ケーブル	4E4-12AT-EM 管内	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0048
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	24	m			
計						

イベントホール改修		音響設備		音響設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0049
ケーブル撤去	4S6 ビット・天井 再使用しない	138	m			
ケーブル撤去	4S6 管内 再使用しない	12	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ビット・天井 再使用しない	59	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT 管内 再使用しない	17	m			
ケーブル撤去	5C-FB ビット・天井 使用しない	66	m			
ケーブル撤去	5C-FB 管内 使用しない	9	m			
ケーブル撤去	L-4E4-12AT 管内 再使用しない	24	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	24	m			
ワゴン操作卓撤去	再使用しない	1	台			
アンプ収納ラック撤去	再使用しない	1	台			
メインスピーカー撤去	L・R 再使用しない	4	台			
シリーズスピーカー撤去	(2台1組) 再使用しない	8	組			
ワイヤレスマイク撤去	再使用しない	4	個			
壁マイクコンソート撤去	再使用しない	4	個			





トイレ改修 B		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0055
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF-CD) 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	6	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	9	個			
配線器具取外し	天井内T/U4回路 再使用する	2	個			
リモコンスイッチ撤去	3個用 再使用しない	2	個			
照明器具G13撤去	ダウンライト60形 再使用しない	4	個			
照明器具G18撤去	ダウンライト100形 再使用しない	8	個			
照明器具φ撤去	ランプ 再使用しない	3	個			
計						

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0056
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
600V耐火リフレックスケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井	100	m			
600V耐火リフレックスケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内	20	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0058
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
計						

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			別紙 00-0059
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0060
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0061
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個			
計						

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0062
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	113	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF-CD) 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	8	m			
1種金属線び撤去	A型 25.4x12.0 再使用しない	4	m			
1種金属線び付属品撤去	A型 露出スイッチボックス1個用 再使用しない	2	個			
1種金属線び付属品撤去	A型 コーナーボックス 再使用しない	2	個			
位置ボックス撤去	再使用しない	7	個			
埋込コンセント撤去	2P15Ax2 新金P付 再使用しない	2	個			
計						

トイレ改修 B		拡声設備		拡声設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
EM-AEケーブル	1.2mm-3C ビッド・天井	11	m			
計						
ホックス類		1	式			別紙 00-0064
金属製 アクトレットホックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0065
ケーブル撤去	AE 1.2-2C 再使用しない	11	m			
位置ホックス 撤去	再使用しない	2	個			
スピーカー取外し	天井埋込形 再使用する	2	個			
計						

トイレ改修 D		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0066
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C ビッド・天井	2	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-2C FEP内(PF-CD)	1	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C ビッド・天井	60	m			
600Vホリイフン絶縁 耐燃性ホリイフン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm-3C FEP内(PF-CD)	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0067
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ホックス類		1	式			別紙 00-0068
金属製 アクトレットホックス(加付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						



トイレ改修 D		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0071
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0072
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性耐火シリコンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 吊钩・天井	124	m			
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性耐火シリコンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0073
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
計						

トイレ改修 D		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			別紙 00-0074
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
金属製 アットレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0076
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	6	個			
ELCB2P50/20AT	既設盤に増設	1	個			
計						



トイレ改修 D		誘導設備		誘導設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0081
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	4	個			
トイレ呼出ボックス撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個			
トイレ呼出表示灯撤去	ブザー付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出復旧ボックス撤去	再使用しない	2	個			
計						

トイレ改修 E		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	61	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0083
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0084
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						

トイレ改修 E		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0085
切り替えスイッチ	(WTC5820相当) 金属プレート付	3	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付	1	個			
人感ヒガ	親機	3	個			
人感ヒガ	子機	6	個			
計						

トイレ改修 E		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0086
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	45	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	VVF 1.6-2C+3C ビット・天井 再使用しない	2	m			
ケーブル撤去	VVF 1.6-2C+3C PF内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	2	m			
位置マックス 撤去	再使用しない	12	個			
タプルスイッチ撤去	1P15Ax1 新金P付 再使用しない	2	個			
タプルスイッチ(確認標 示付)撤去	1P15Ax3 新金P付 再使用しない	2	個			
照明器具D22撤去	埋込型20形 再使用しない	1	個			
照明器具G13撤去	ダウンライト60形 再使用しない	5	個			
照明器具G18撤去	ダウンライト100形 再使用しない	11	個			
照明器具b撤去	ランプ 再使用しない	4	個			
計						

トイレ改修 E		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0087
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0088
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性耐火シリコンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 吊钩・天井	181	m			
600V耐火シリコン絶縁 耐燃性耐火シリコンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0089
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
計						

トイレ改修 E		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び		1	式			別紙 00-0090
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0091
金属製 アットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0092
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	6	個			
ELCB2P50/20AT	既設盤に増設	1	個			
計						



トイレ改修 E		誘導設備		誘導設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0097
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	4	個			
トイレ呼出ボックス撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個			
トイレ呼出表示灯撤去	ブザー付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出復旧ボックス撤去	再使用しない	2	個			
計						

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0098
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	76	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 BT付 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 1 黒板灯 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	63	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FPL 36W × 3 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	FDL13W×1 ダウンライト 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	FDL18W×1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	HICA140W×1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	IL50W×1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	IL60W×1 シーリングライト 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	FL20W×1 プラットライト 再使用しない	4	個			

内装改修		照明改修(電灯設備)			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0098
照明器具撤去	IL60Wx1 フラットライト 再使用しない	4	個			
避難口誘導灯撤去	FL20Wx1 露出 再使用しない	8	個			
避難口誘導灯撤去	FL20Wx2 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL35Wx1 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL40Wx2 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL10Wx1 埋込 再使用しない	3	個			
避難口誘導灯撤去	FL40Wx2 埋込 再使用しない	2	個			
通路誘導灯撤去	FL40Wx1 露出 再使用しない	1	個			
非常灯撤去	IL25Wx1 埋込 再使用しない	5	個			
非常灯撤去	IL40Wx1 埋込 再使用しない	29	個			
階段標示灯撤去	FL40Wx1 露出 再使用しない	1	個			
計						

内装改修		全面改修			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0099
600Vホリイレン絶縁 耐燃性ホリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vホリイレン絶縁 耐燃性ホリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0100
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0101
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

内装改修		全面改修			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配線器具		1	式			別紙 00-0102	
タフラス伊再取付	1P15Ax3 新金P付	2	個				
新金プレート	1連	3	個				
新金プレート	2連	3	個				
計							
撤去工事		1	式			別紙 00-0103	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	10	m				
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m				
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	3	m				
位置ボックス撤去	再使用しない	2	個				
タフラス伊取外し	1P15Ax3 新金P付 再使用する	2	個				
新金プレート	1連	3	個				
新金プレート	2連	3	個				
計							

内装改修		全面改修			コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケーブル		1	式			別紙 00-0104	
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	28	m				
600V耐火性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m				
計							
電線管		1	式			別紙 00-0105	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m				
計							
ボックス類		1	式			別紙 00-0106	
金属製アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	3	個				
計							





内装改修		全面改修		拡声設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビレット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0115
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0116
金属製 アクトレイトボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

内装改修		全面改修		拡声設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式			別紙 00-0117
新金プレート	1連	5	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0118
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビレット・天井 再使用しない	3	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C 管内 再使用しない	2	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
新金プレート撤去	1連	5	個			
ビレット撤去	天井埋込型 再使用しない	6	個			
アッテナー撤去	新金P付 再使用しない	2	個			
計						





E/V更新		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式			別紙 00-0125
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ シロ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	73	m			
600V耐燃性 <sup>ホ</sup> リイ シロ ン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	39	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
EM-CETケーブル	22mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	39	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	66	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0127
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	7	m			
計						

E/V更新		動力設備		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0128
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0129
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	90	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	39	m			
ケーブル撤去	CVT60sq 管内 再使用しない	4	m			
ケーブル撤去	CVT60sq FEP内 再使用しない	39	m			
ケーブル撤去	CVT60sq ラック 再使用しない	86	m			
薄鋼電線管 撤去	(C63) 再使用しない	4	m			
計						









