



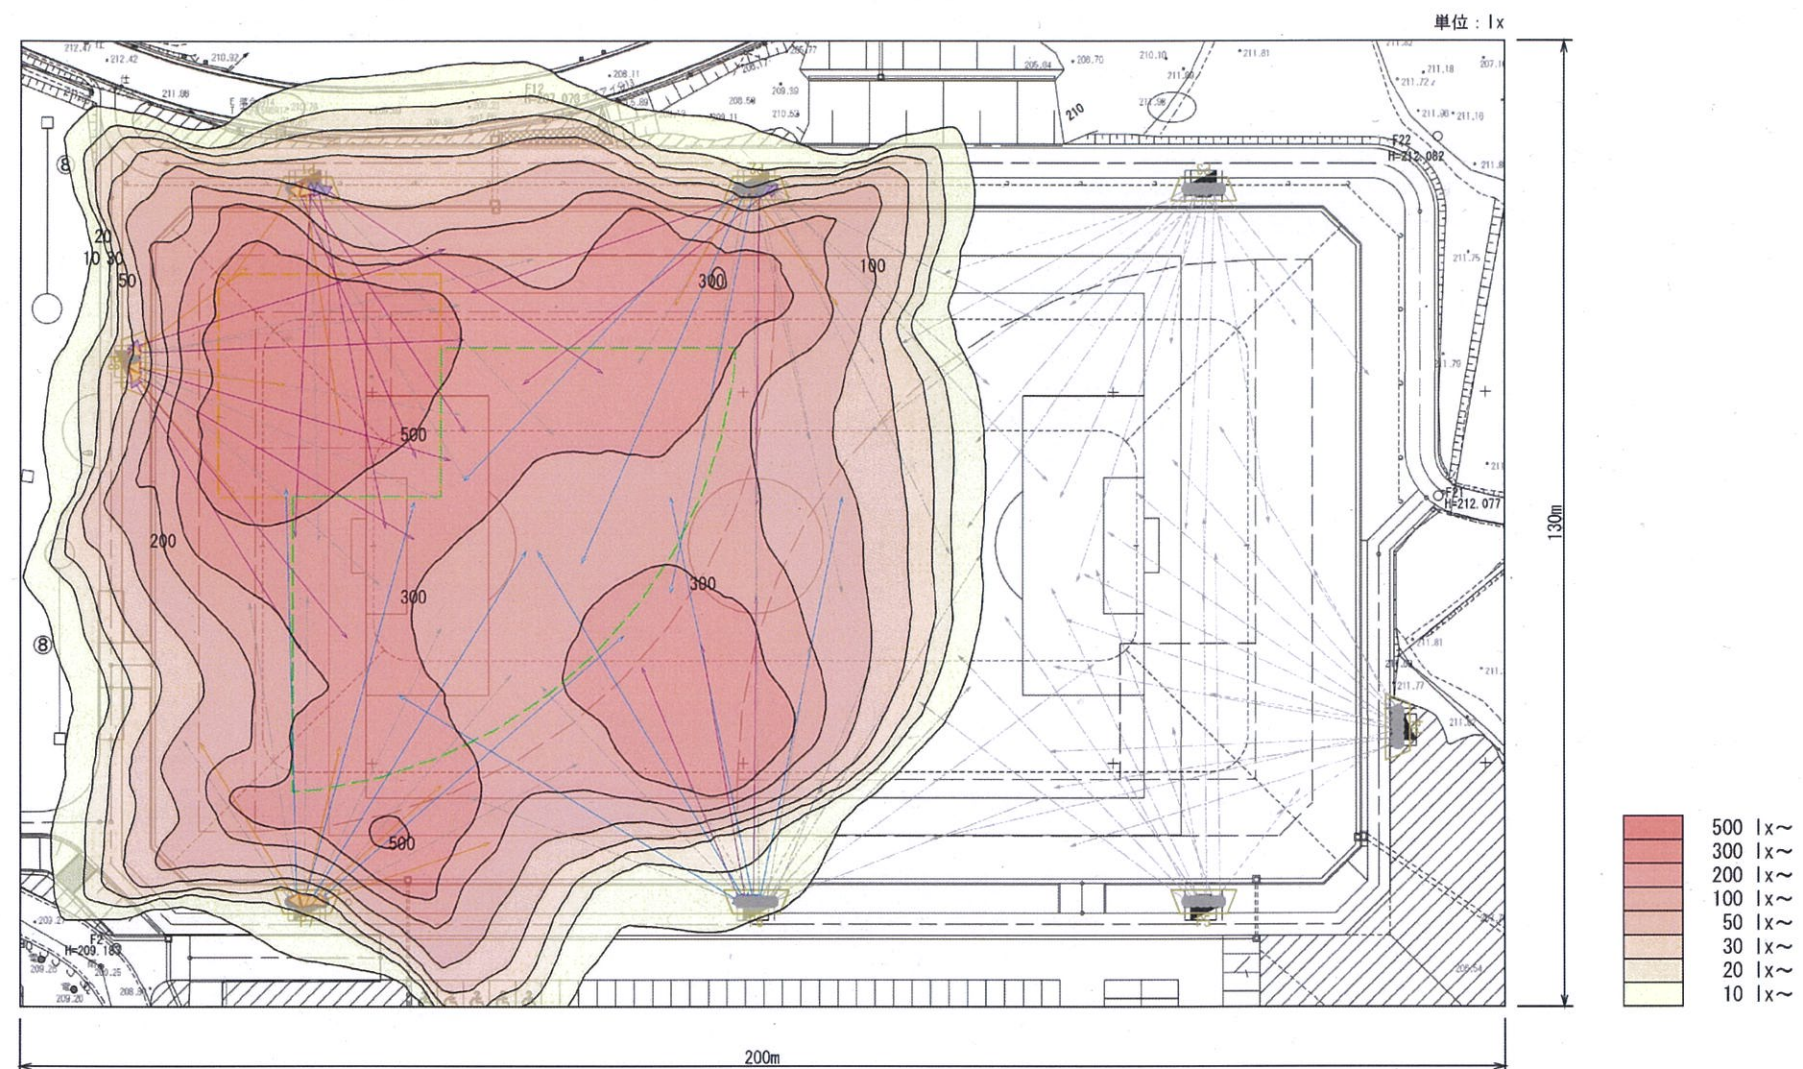

	内野エリア	外野エリア
平均照度	500 ≤ 639 lx	300 ≤ 324 lx
最小照度	386 lx	255 lx
最大照度	912 lx	545 lx
最小／平均	0.6 ≤ 0.605	0.5 ≤ 0.787
最小／最大	0.423	0.468

照明柱ごとの設置台数	NYS30667K-LF2	NYS30667K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P1	5 台	2 台	1 台	2 台	0 台	0 台	10 台
P2	3 台	6 台	4 台	2 台	3 台	0 台	18 台
P3	0 台	6 台	4 台	0 台	0 台	4 台	14 台
P4	0 台	10 台	1 台	0 台	0 台	3 台	14 台
P5	0 台	7 台	1 台	0 台	0 台	2 台	10 台
P6	3 台	6 台	3 台	0 台	4 台	2 台	18 台
P7	0 台	6 台	0 台	4 台	4 台	0 台	14 台
P8	6 台	4 台	1 台	3 台	0 台	0 台	14 台


パターン7：ソフトボール南側

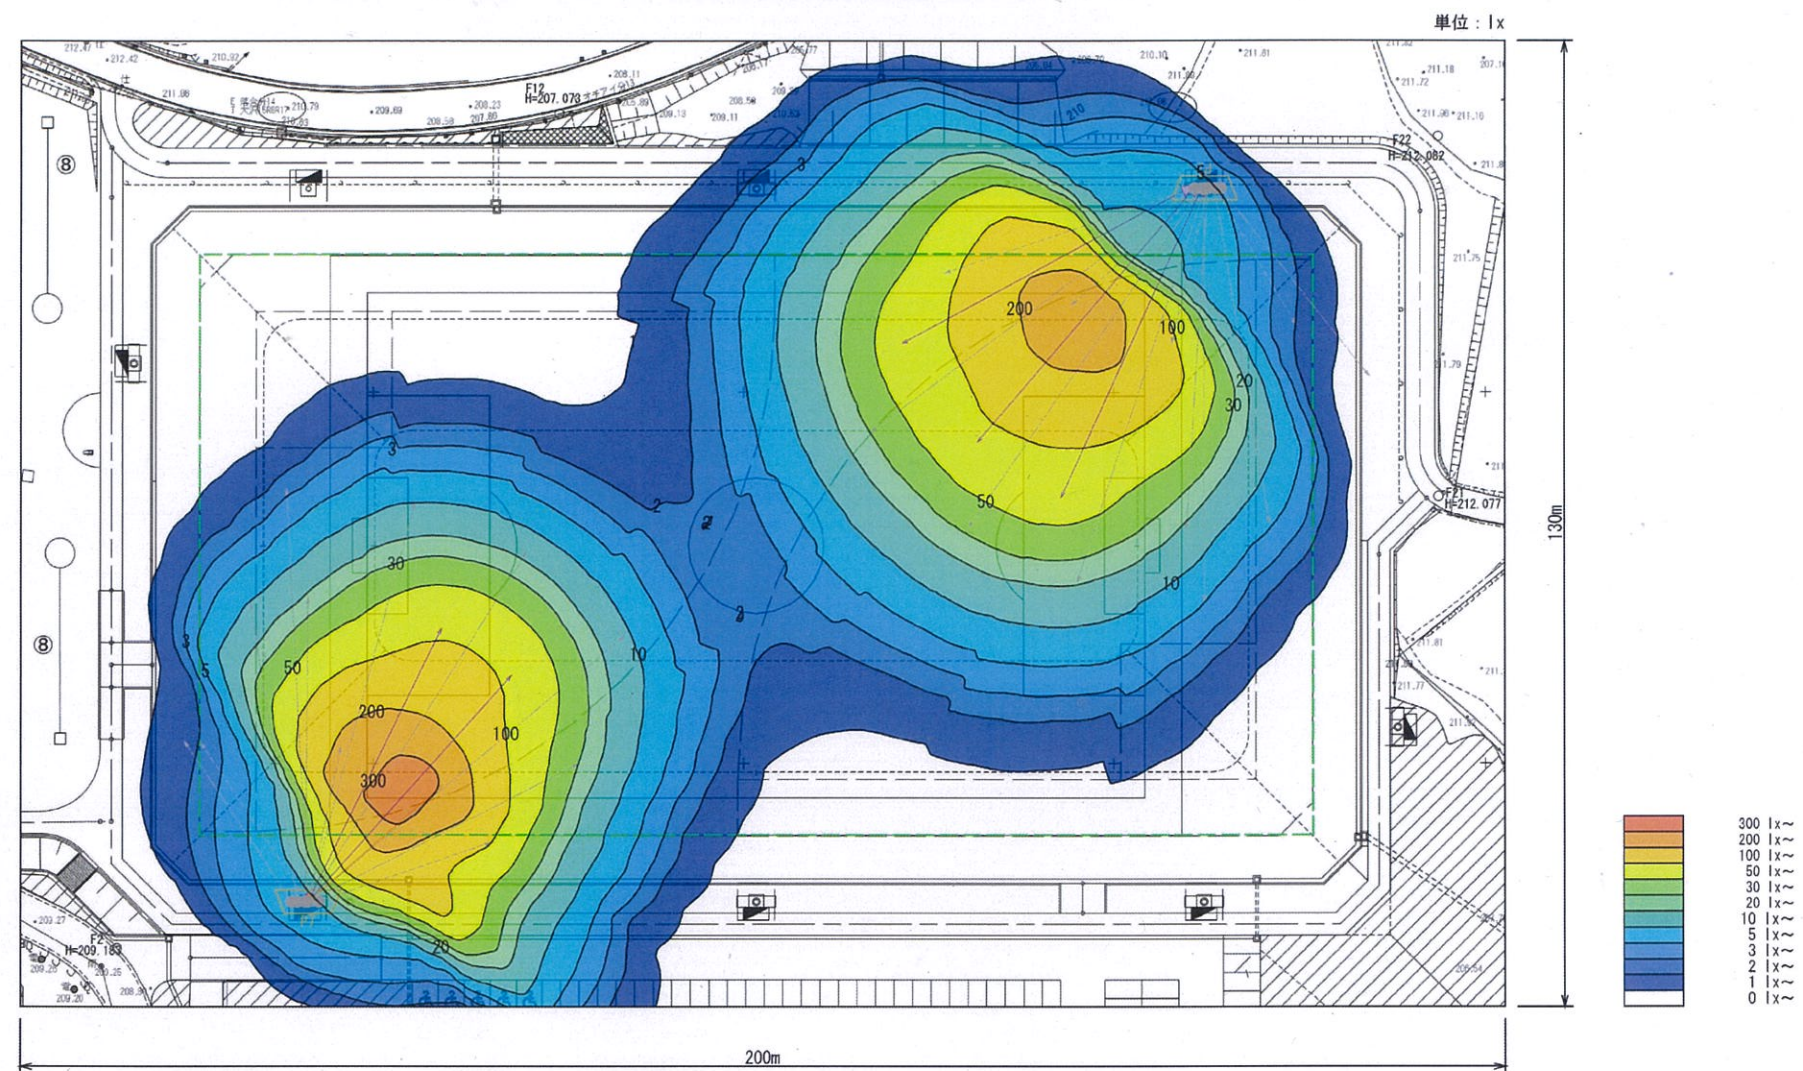

器具品番	【MN】 NYS30627K-LF2	【MN (消灯)】 NYS30627K-LF2	【M (消灯)】 NYS30667K-LF2	【M】 NYS30667K-LF2	【W (消灯)】 NYS30697K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長	投光型アルミビーム灯 投光型・照射距離 中・長
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188778	K0188778	K0188777	K0188777	K0188776	K0188776
取付高さ	-1.79769313486232E+308 m	19.9 m	19.9 m	19.9 m	19.9 m	19.9 m
取付台数	0 台	8 台	7 台	5 台	7 台	1 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	32.7 lx
最小照度	0.2 lx
最大照度	335.9 lx
最小/平均	0.005
最小/最大	0.001

パターン8: 残置

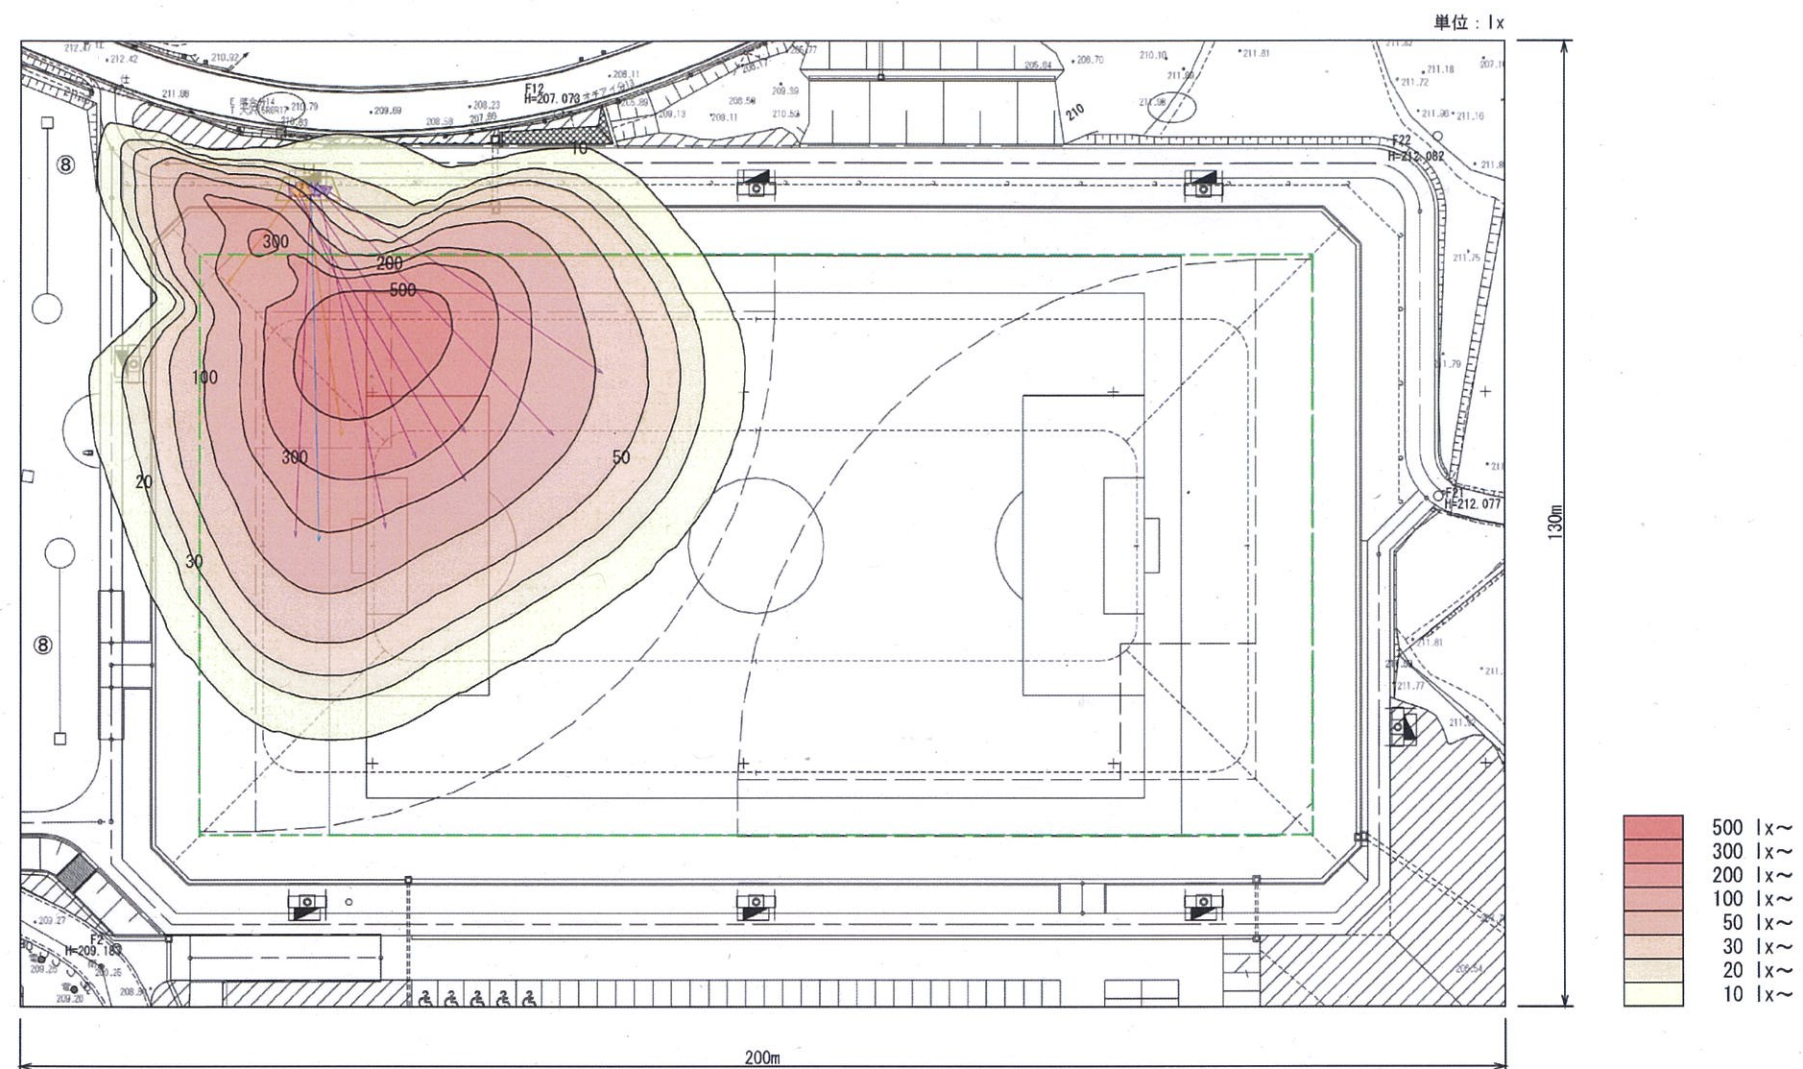


器具品番	【M】 NYS30667K-LF2	【MN】 NYS30627K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中狭角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188777	K0188778	K0188776
取付高さ	18.58~19.38 m	19.38 m	18.58 m
取付台数	7 台	1 台	2 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	56.4 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	717.8 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000

照明柱ごとの設置台数	NYS30667K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P1	7 台	1 台	2 台	10 台

パターン9 : P1

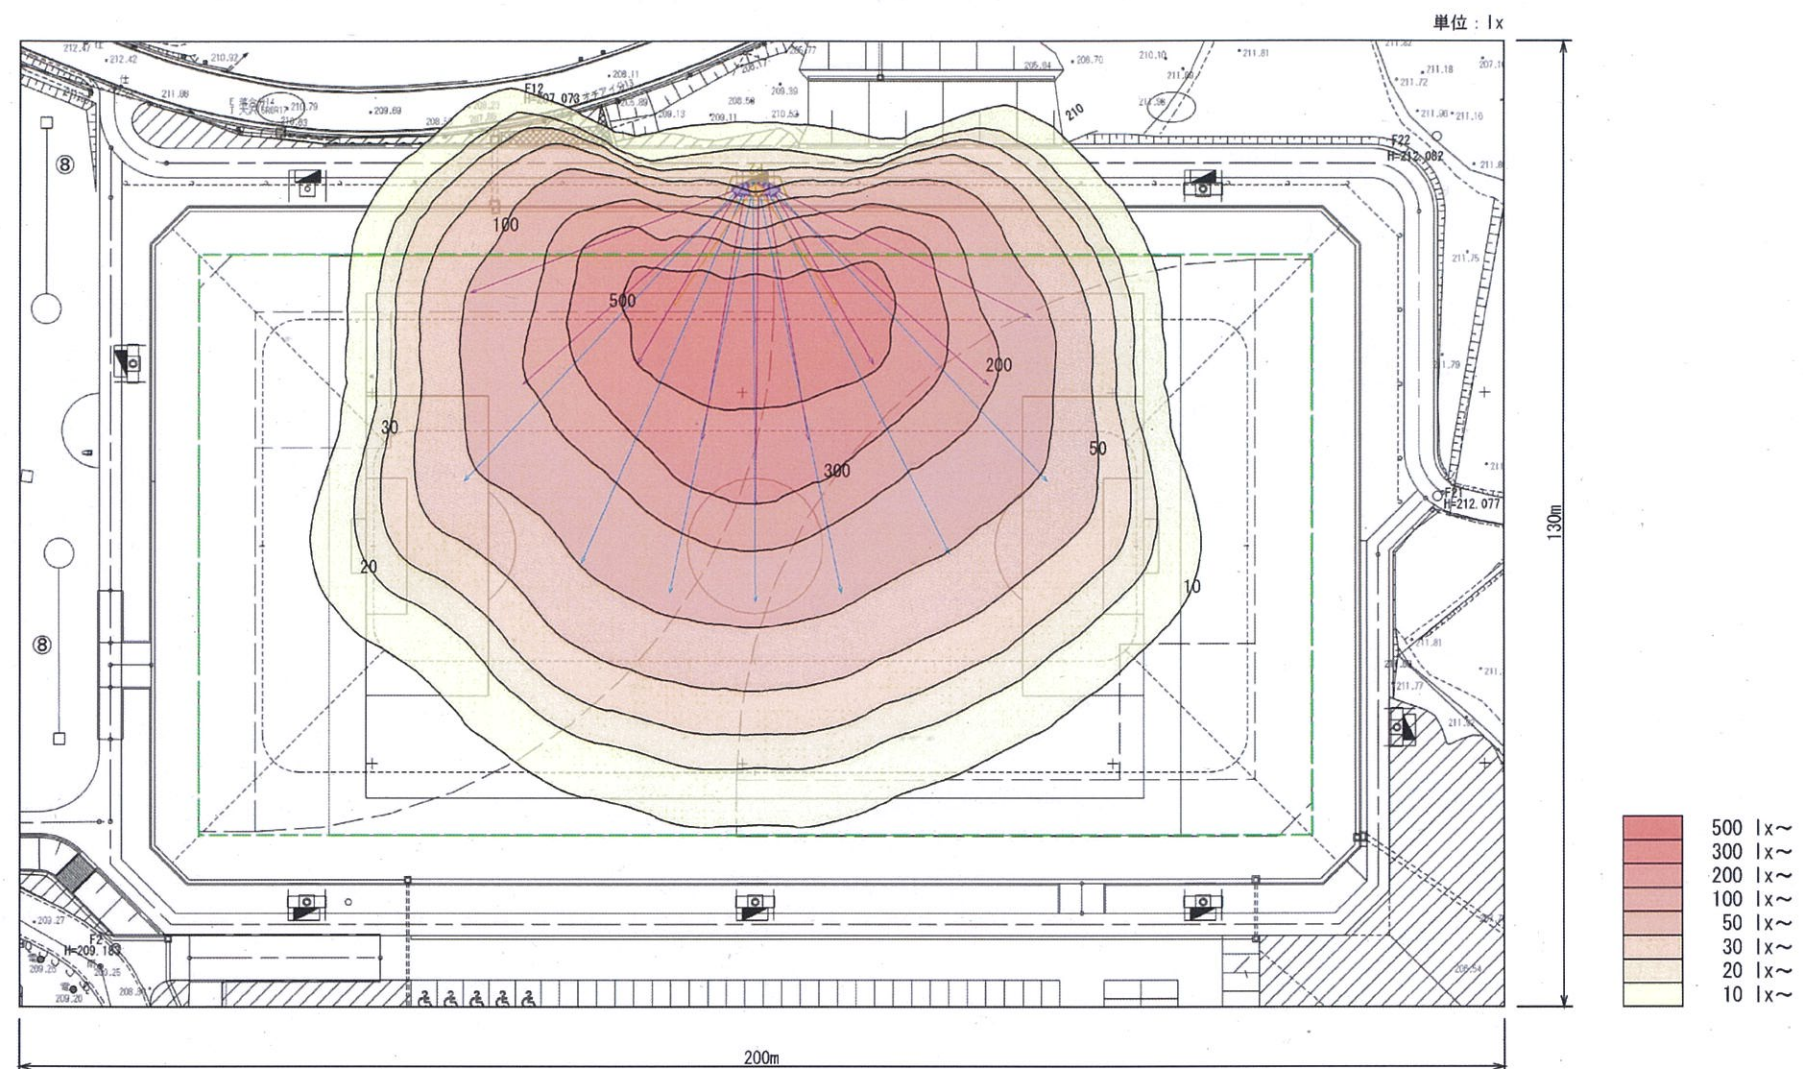


器具品番	【MN】 NYS30627K-LF2	【M】 NYS30667K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中照角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188778	K0188777	K0188776
取付高さ	19.38~20.18 m	18.58~19.38 m	18.58 m
取付台数	7 台	9 台	2 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	102 lx
最小照度	1 lx
最大照度	740 lx
最小/平均	0.006
最小/最大	0.001

照明柱ごとの設置台数	NYS30627K-LF2	NYS30667K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P2	7 台	9 台	2 台	18 台

パターン10 : P2

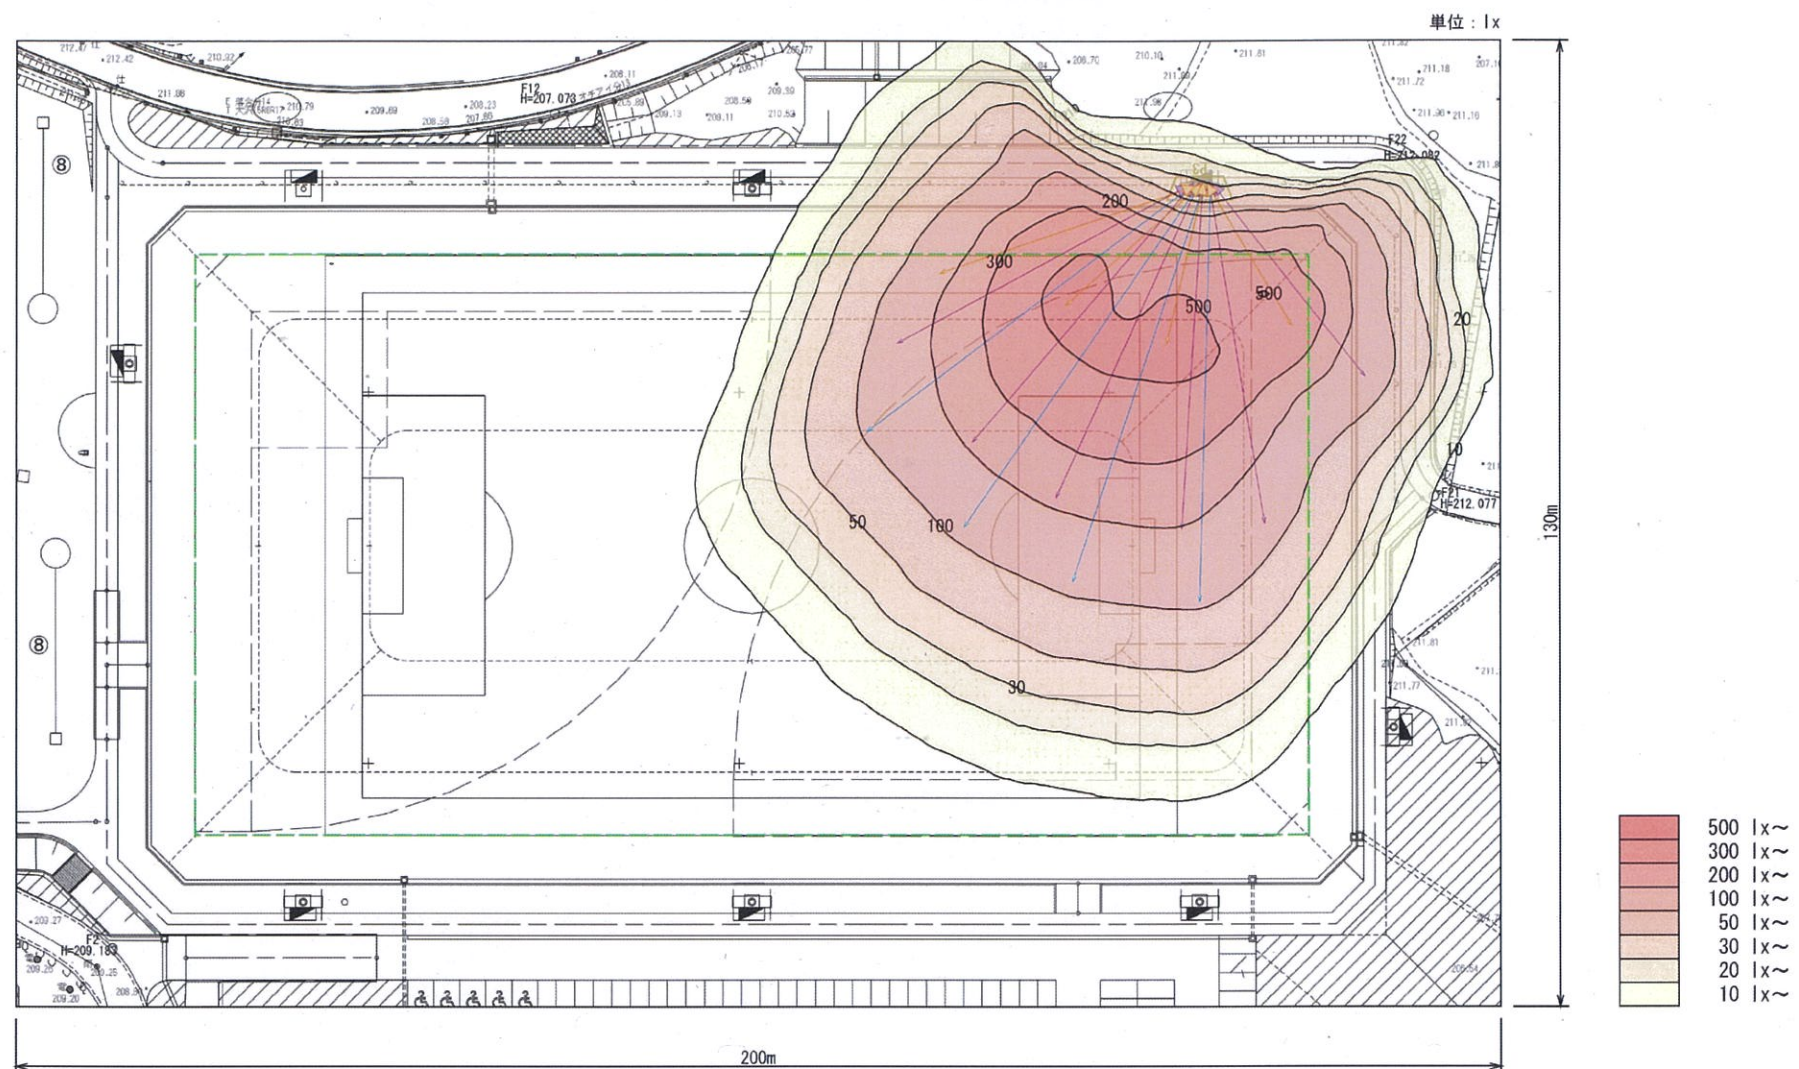


	←	←	←
器具品番	【MN】 NYS30627K-LF2	【M】 NYS30667K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中投角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188778	K0188777	K0188776
取付高さ	20.18 m	19.38 m	18.58 m
取付台数	4 台	6 台	4 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	70.5 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	621.9 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000

照明柱ごとの設置台数	NYS30627K-LF2	NYS30667K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P3	4 台	6 台	4 台	14 台

パターン11: P3

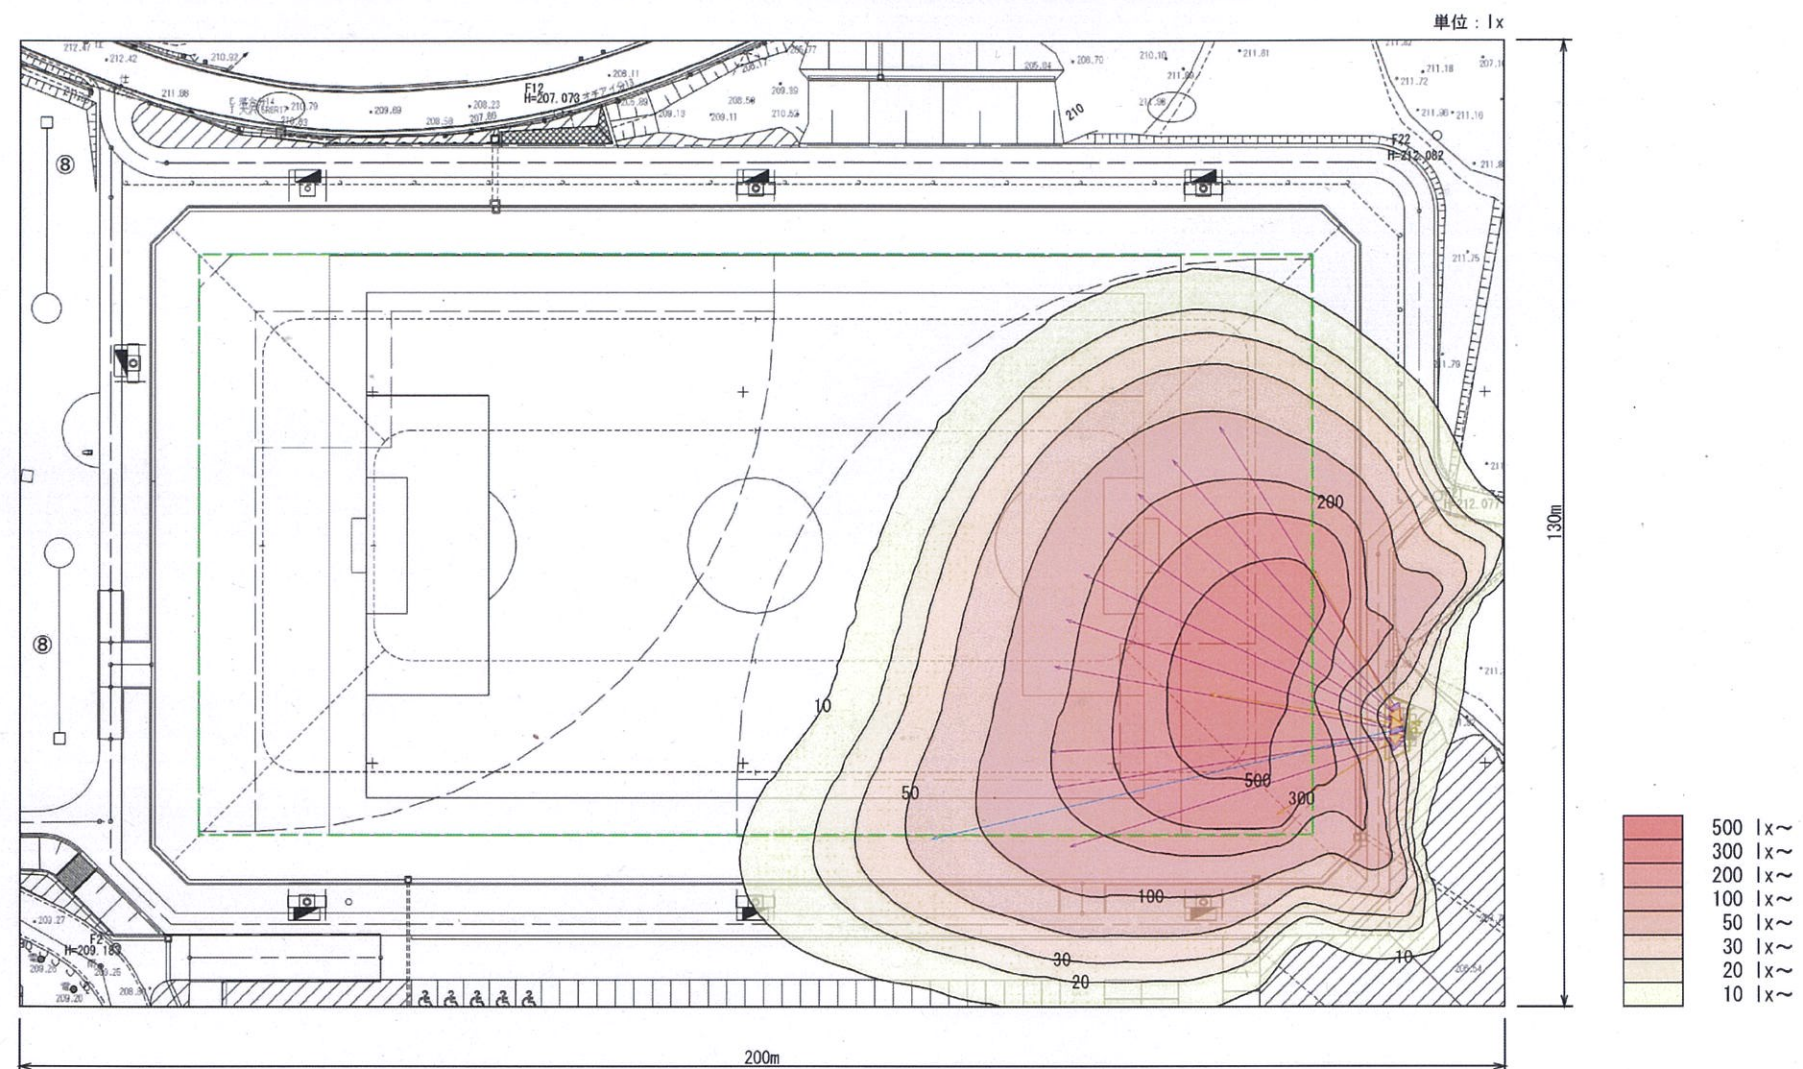


器具品番	【M】 NYS30667K-LF2	【MN】 NYS30627K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中狭角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188777	K0188778	K0188776
取付高さ	18.58~20.18 m	20.18 m	18.58 m
取付台数	10 台	1 台	3 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	67.6 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	730.7 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000

照明柱ごとの設置台数	NYS30667K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P4	10 台	1 台	3 台	14 台

パターン12: P4

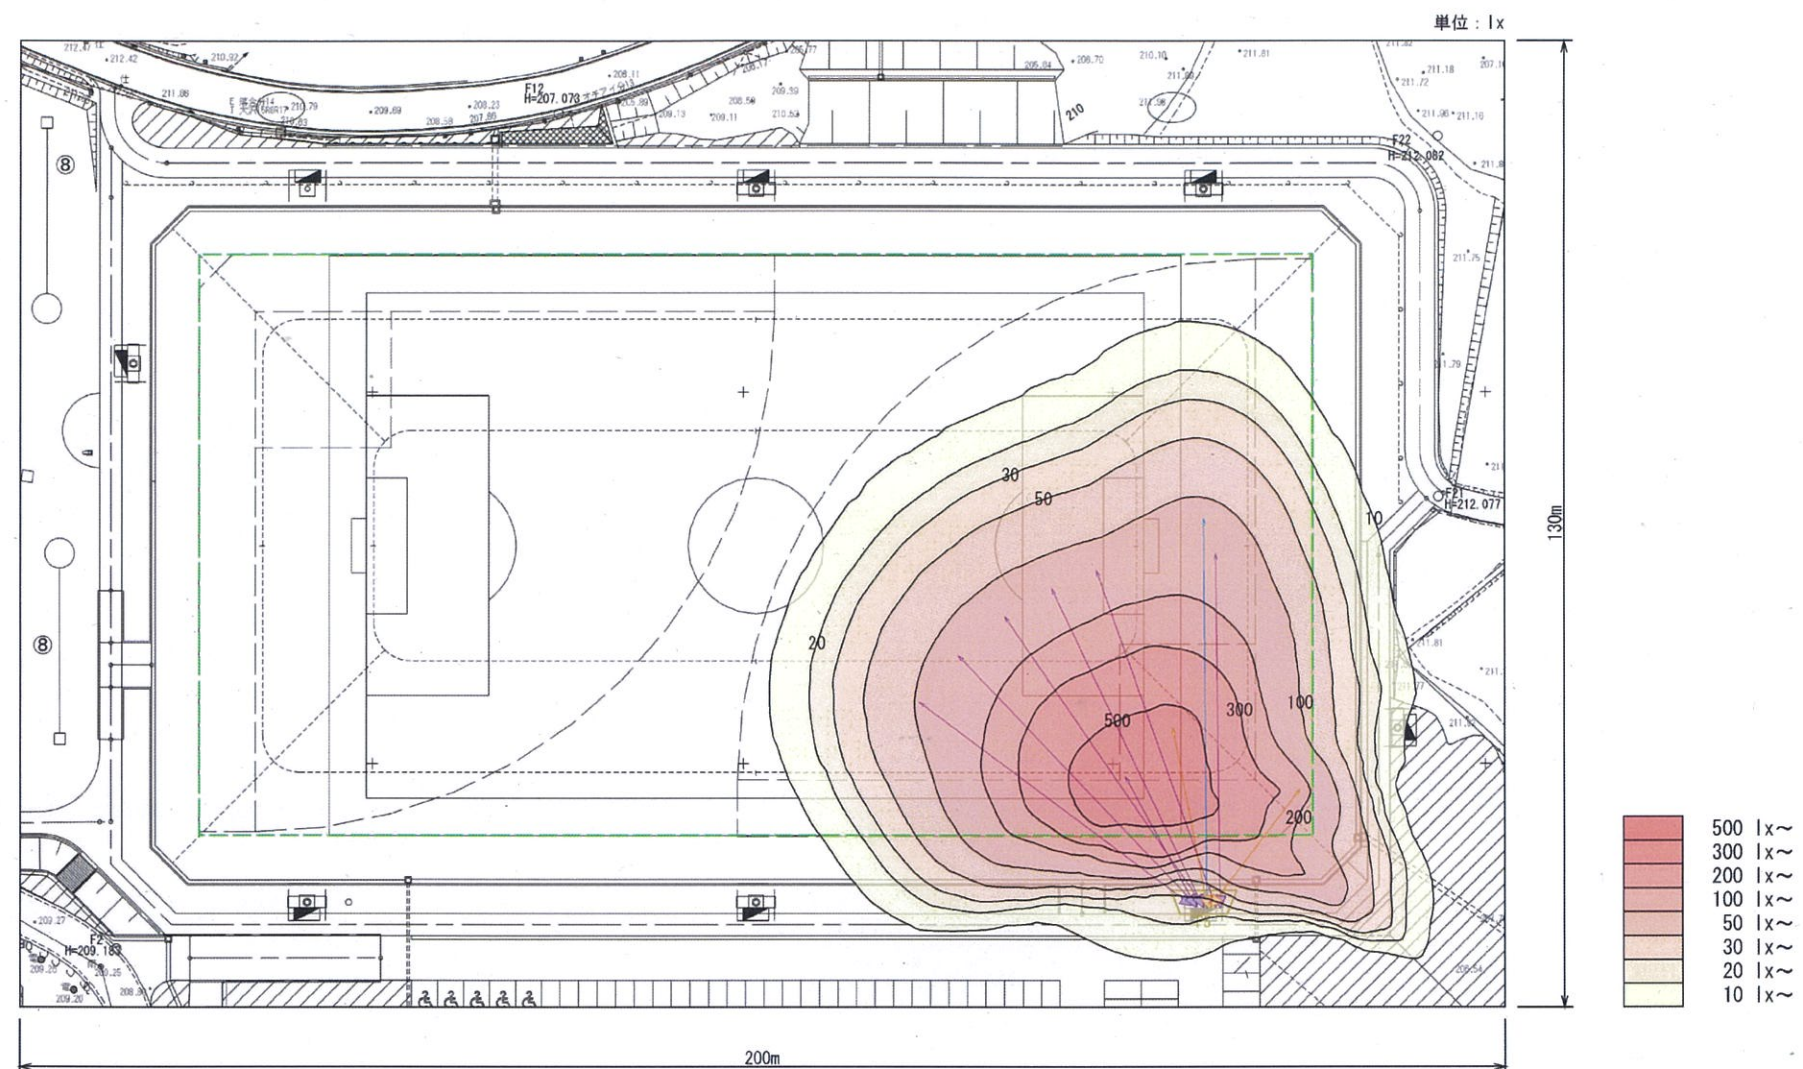


	←	←	←
器具品番	【M】 NYS30667K-LF2	【MN】 NYS30627K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アルビームER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アルビームER 光害対策・防眩仕様 中狭角	投光器アルビームER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188777	K0188778	K0188776
取付高さ	18.58~19.38 m	19.38 m	18.58 m
取付台数	7 台	1 台	2 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	54.5 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	744.8 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000

照明柱ごとの設置台数	NYS30667K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P5	7 台	1 台	2 台	10 台

パターン13 : P5

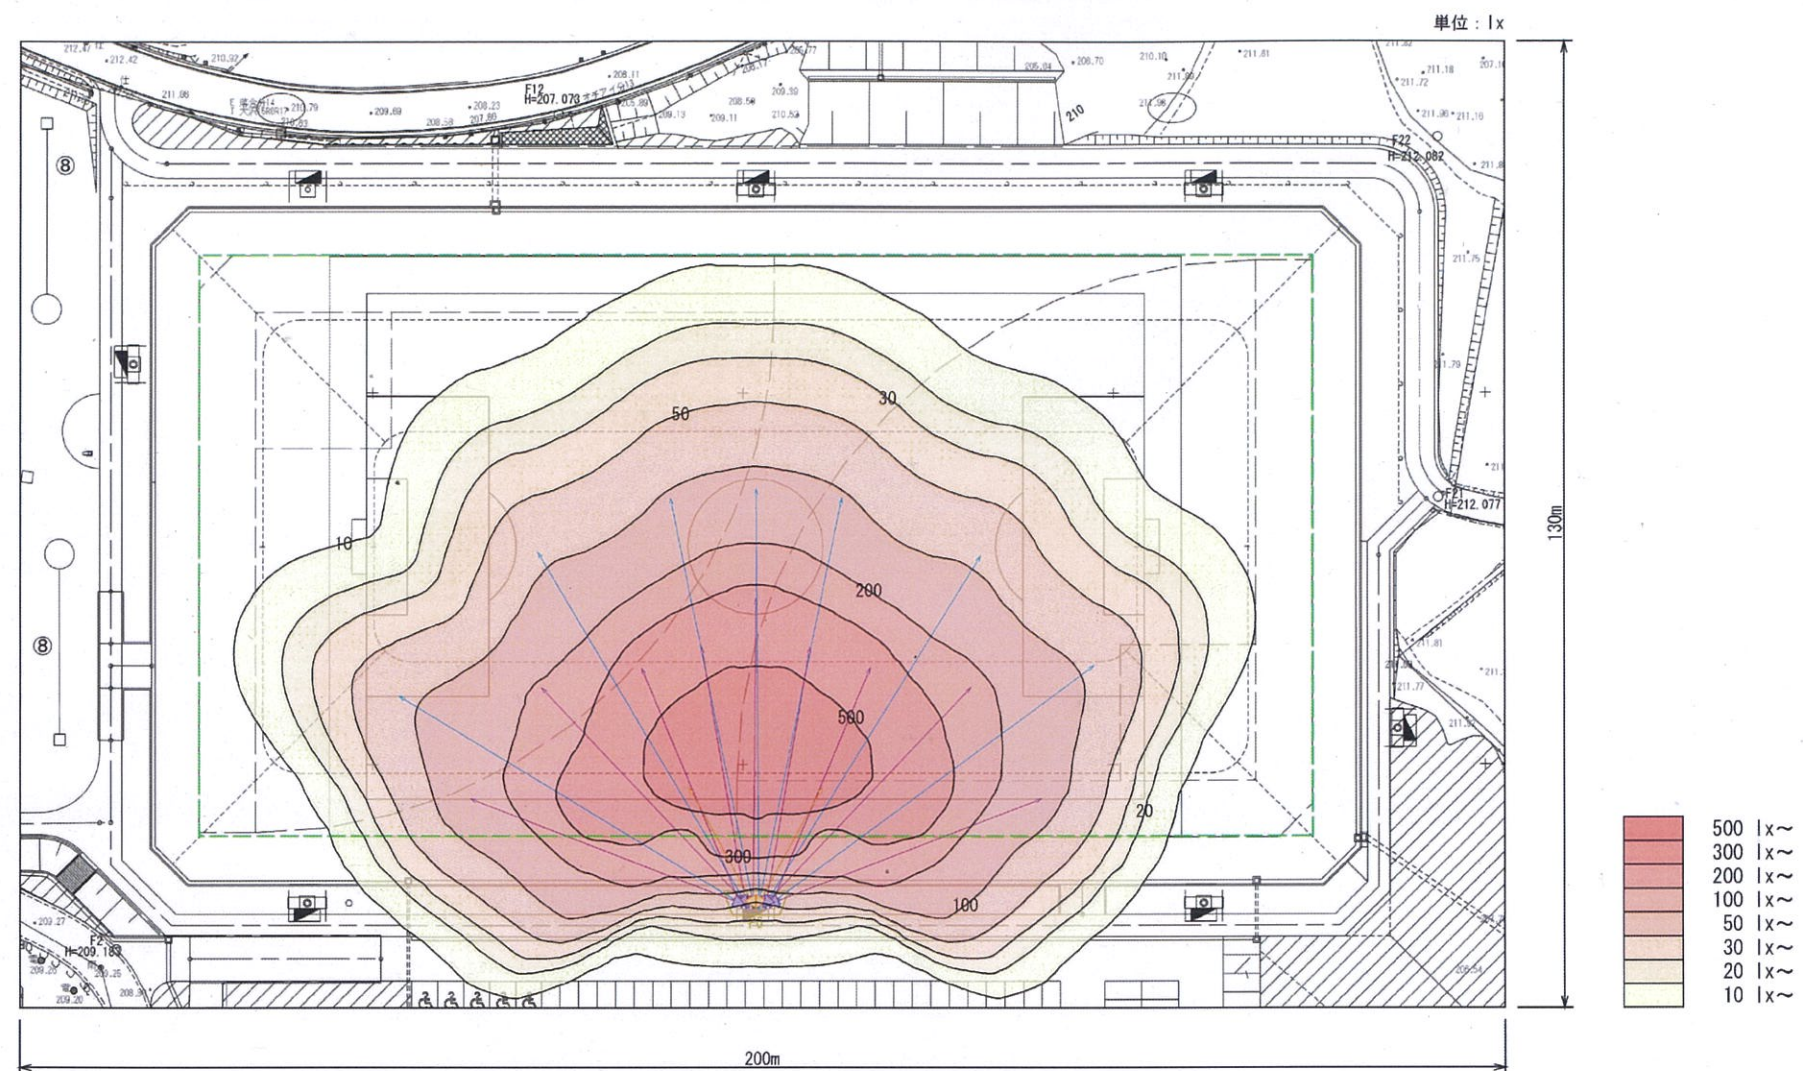


器具品番	【MN】 NYS30627K-LF2	【M】 NYS30667K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中視角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188778	K0188777	K0188776
取付高さ	19.38~20.18 m	18.58~19.38 m	18.58 m
取付台数	7 台	9 台	2 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	101 lx
最小照度	1 lx
最大照度	753 lx
最小/平均	0.005
最小/最大	0.001

照明柱ごとの設置台数	NYS30627K-LF2	NYS30667K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P6	7 台	9 台	2 台	18 台

パターン14 : P6

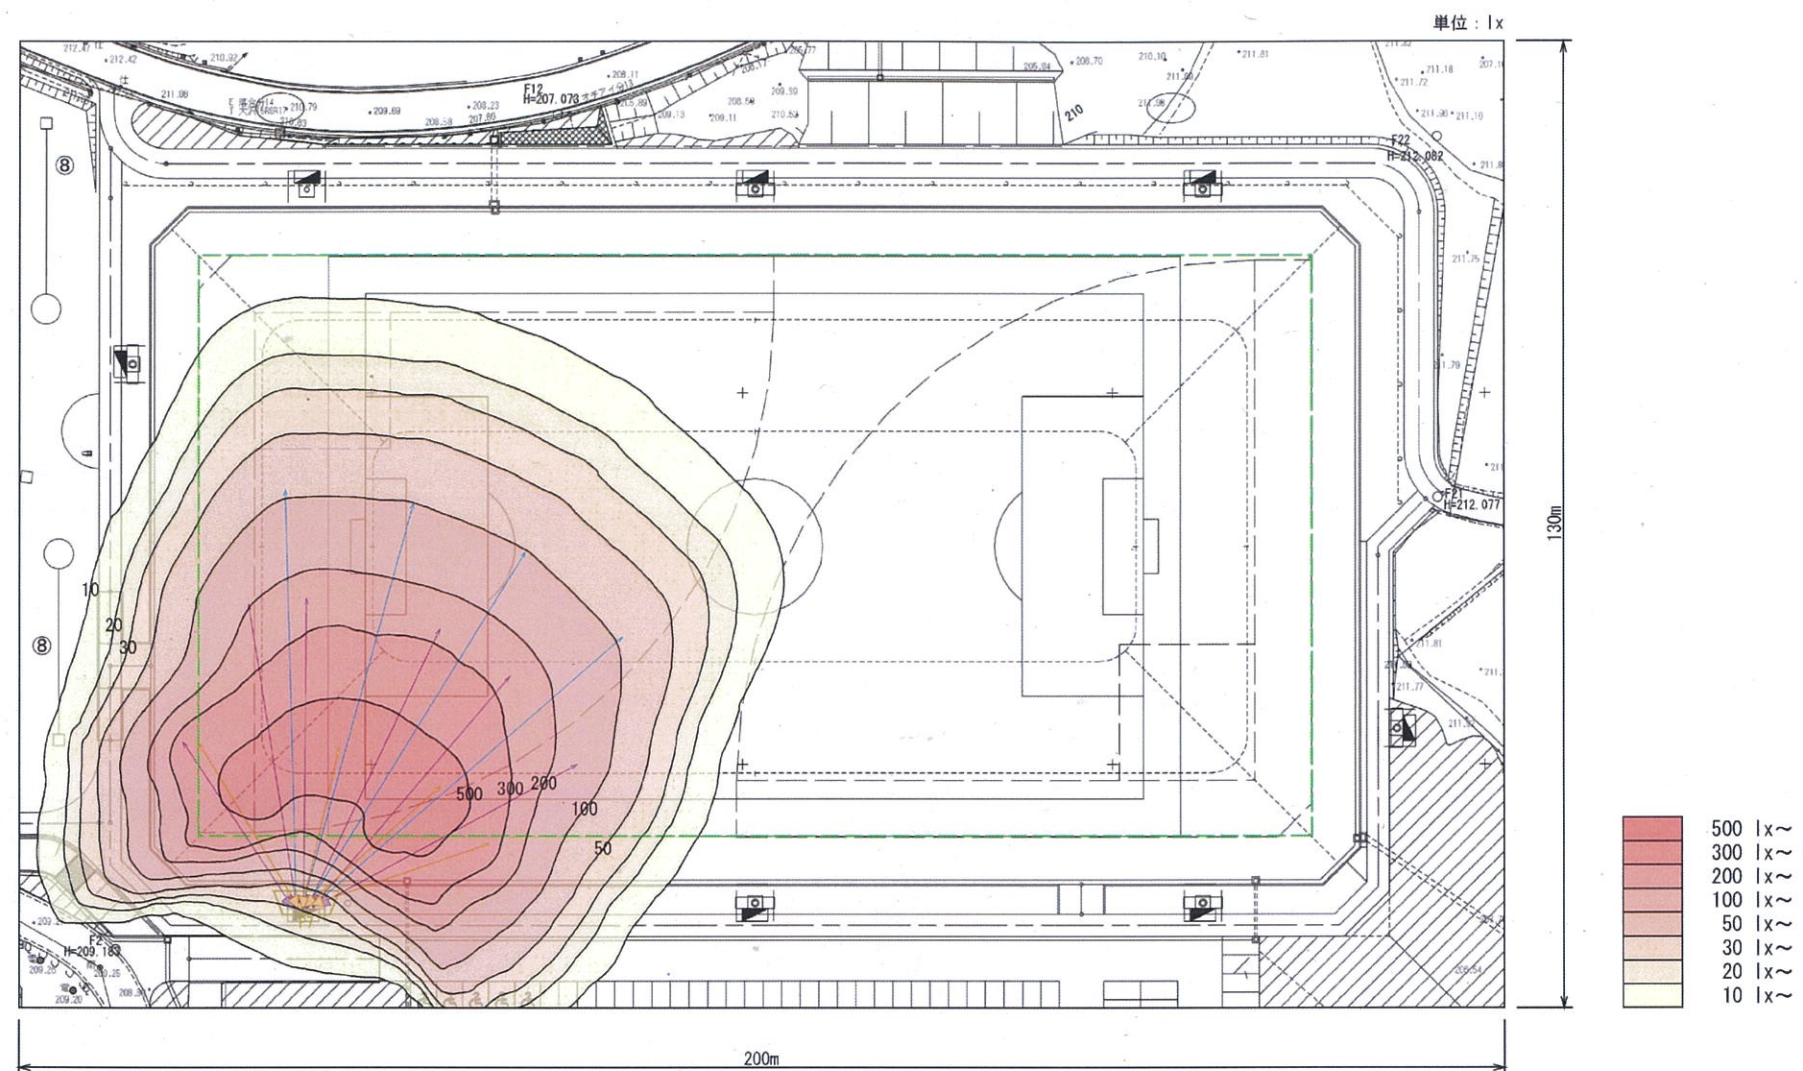


器具品番	【MN】 NYS30627K-LF2	【M】 NYS30667K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2
器具種類	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中視角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アルビウムER 光害対策・防眩仕様 広角
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm
保守率	0.81	0.81	0.81
器具コード	K0188778	K0188777	K0188776
取付高さ	20.18 m	19.38 m	18.58 m
取付台数	4 台	6 台	4 台

エリア	グラウンド全体
平均照度	69.1 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	703.8 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000

照明柱ごとの設置台数	NYS30627K-LF2	NYS30667K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P7	4 台	6 台	4 台	14 台

パターン15: P7

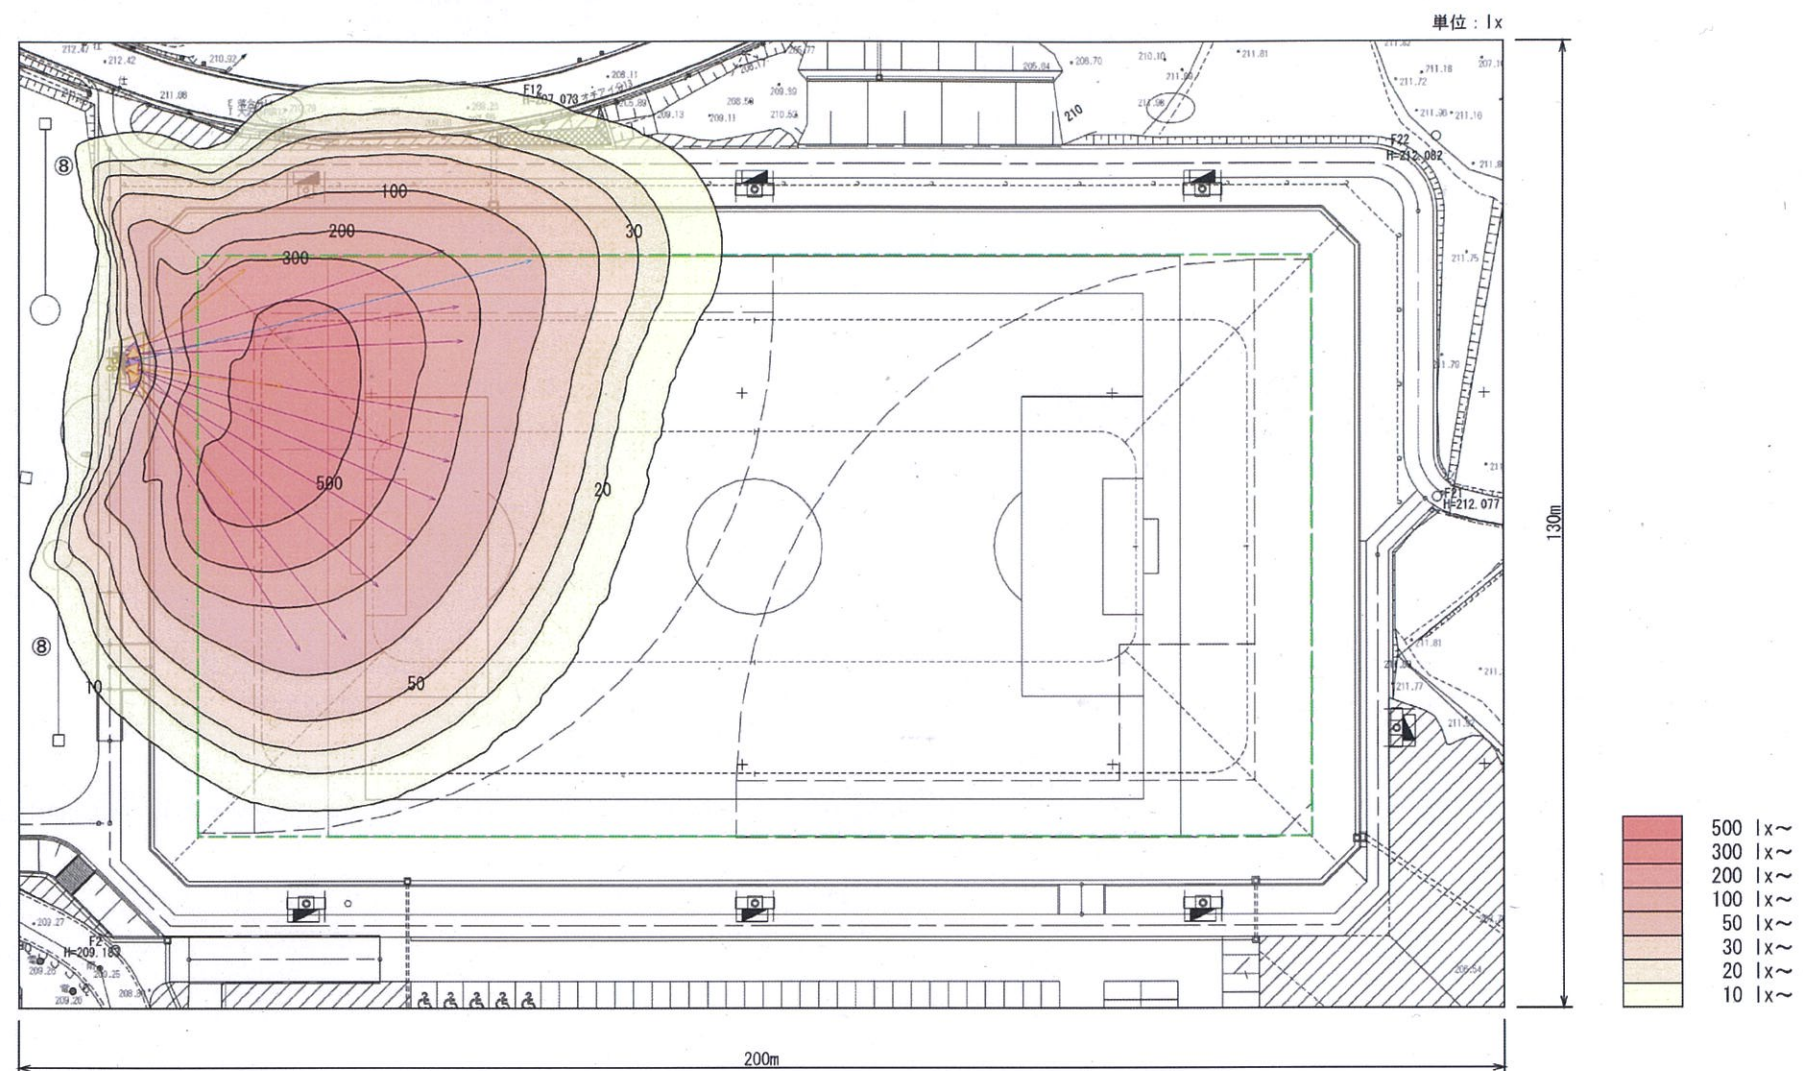



	←	→	←	→
器具品番	【M】 NYS30667K-LF2	【MN】 NYS30627K-LF2	【W】 NYS30697K-LF2	
器具種類	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 中角	投光器アウルビームER 光害対策・防眩仕様 広角	
ランプ	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	LED5000_85_101000	
全光束	101,000 lm	101,000 lm	101,000 lm	
保守率	0.81	0.81	0.81	
器具コード	K0188777	K0188778	K0188776	
取付高さ	18.58~20.18 m	20.18 m	18.58 m	
取付台数	10 台	1 台	3 台	

エリア	グラウンド全体
平均照度	70.8 lx
最小照度	0.1 lx
最大照度	798.5 lx
最小/平均	0.001
最小/最大	0.000


照明柱ごとの設置台数	NYS30667K-LF2	NYS30627K-LF2	NYS30697K-LF2	合計台数
P8	10 台	1 台	3 台	14 台

パターン16 : P8

園路照明灯 (標準)

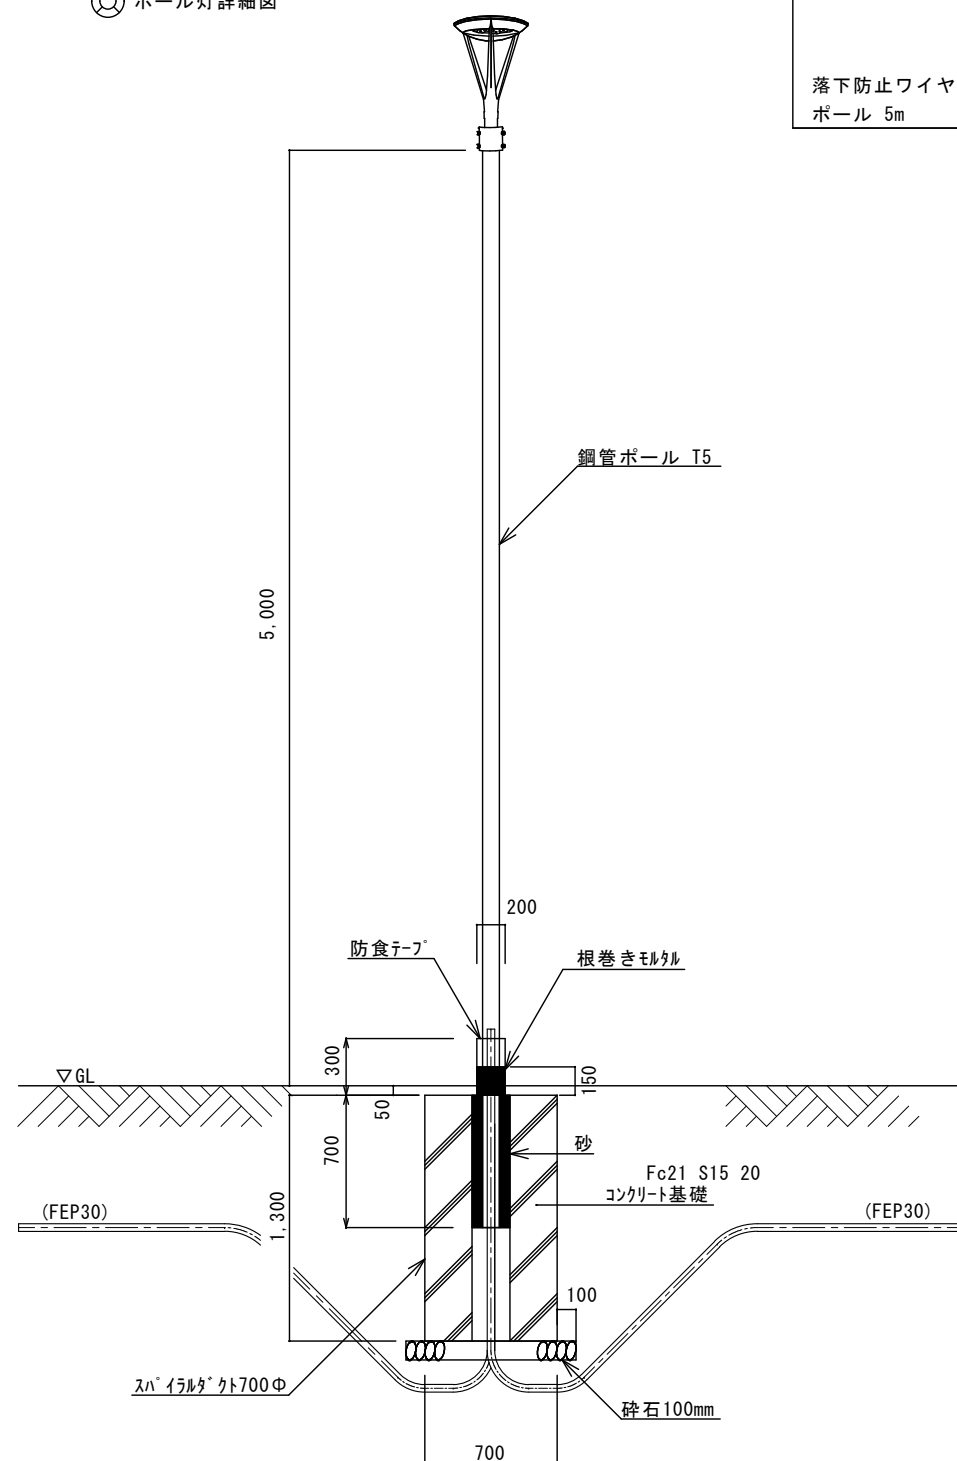



LED 街路灯 水銀灯 250 形相当





落下防止ワイヤー付 本体:NNY22521LF9 同等品
ポール 5m ホール:YD5070K 同等品

園路照明灯
(スピーカー・カメラ添架)

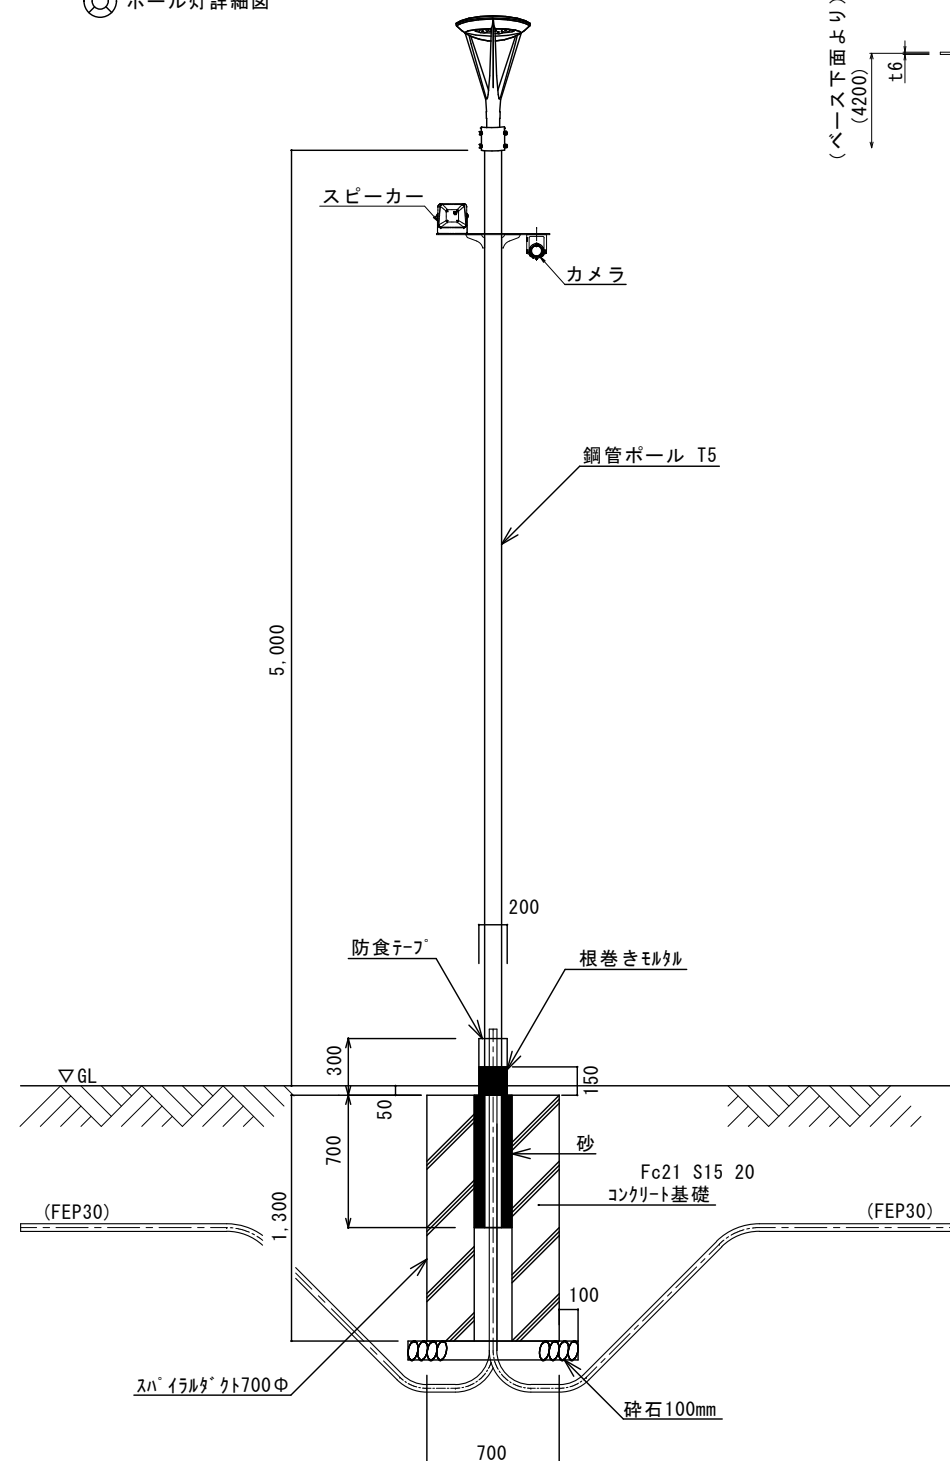


スピーカー・カメラ取付台詳細 1:10

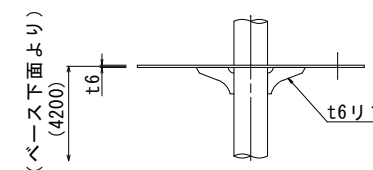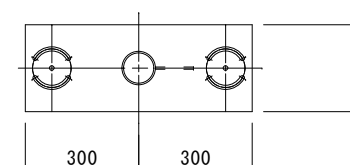


記事		設計年月日	工事名 令和8年度公園整備事業東広島運動公園 第二多目的グラウンド夜間照明設備設置工事(電気)	A 1版	100%	図面No E-30
				A 3版	50%	
				縮 尺		
				1/20		

ITV設備 システム系統図


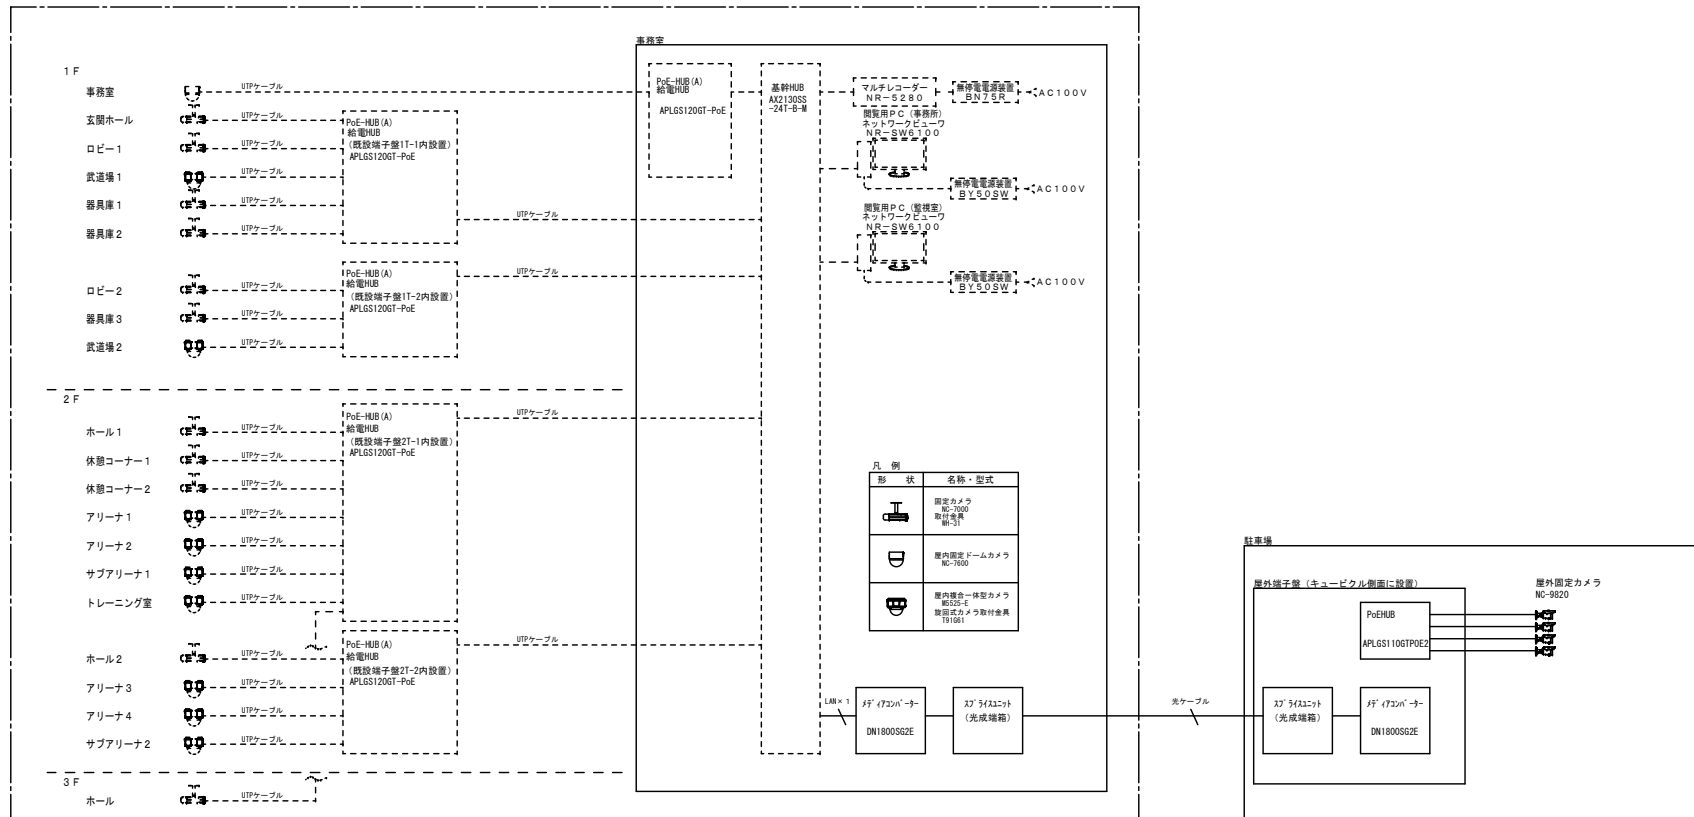


SPM-SA4-SC

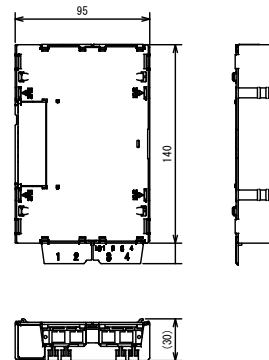


設置場所	屋内用
色	Nホワイトグレー(N8.5)
材質	PP樹脂


DN1800SG2E

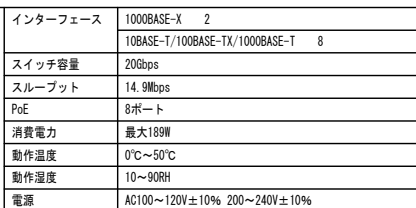

スピーカー柱外形図 1/20

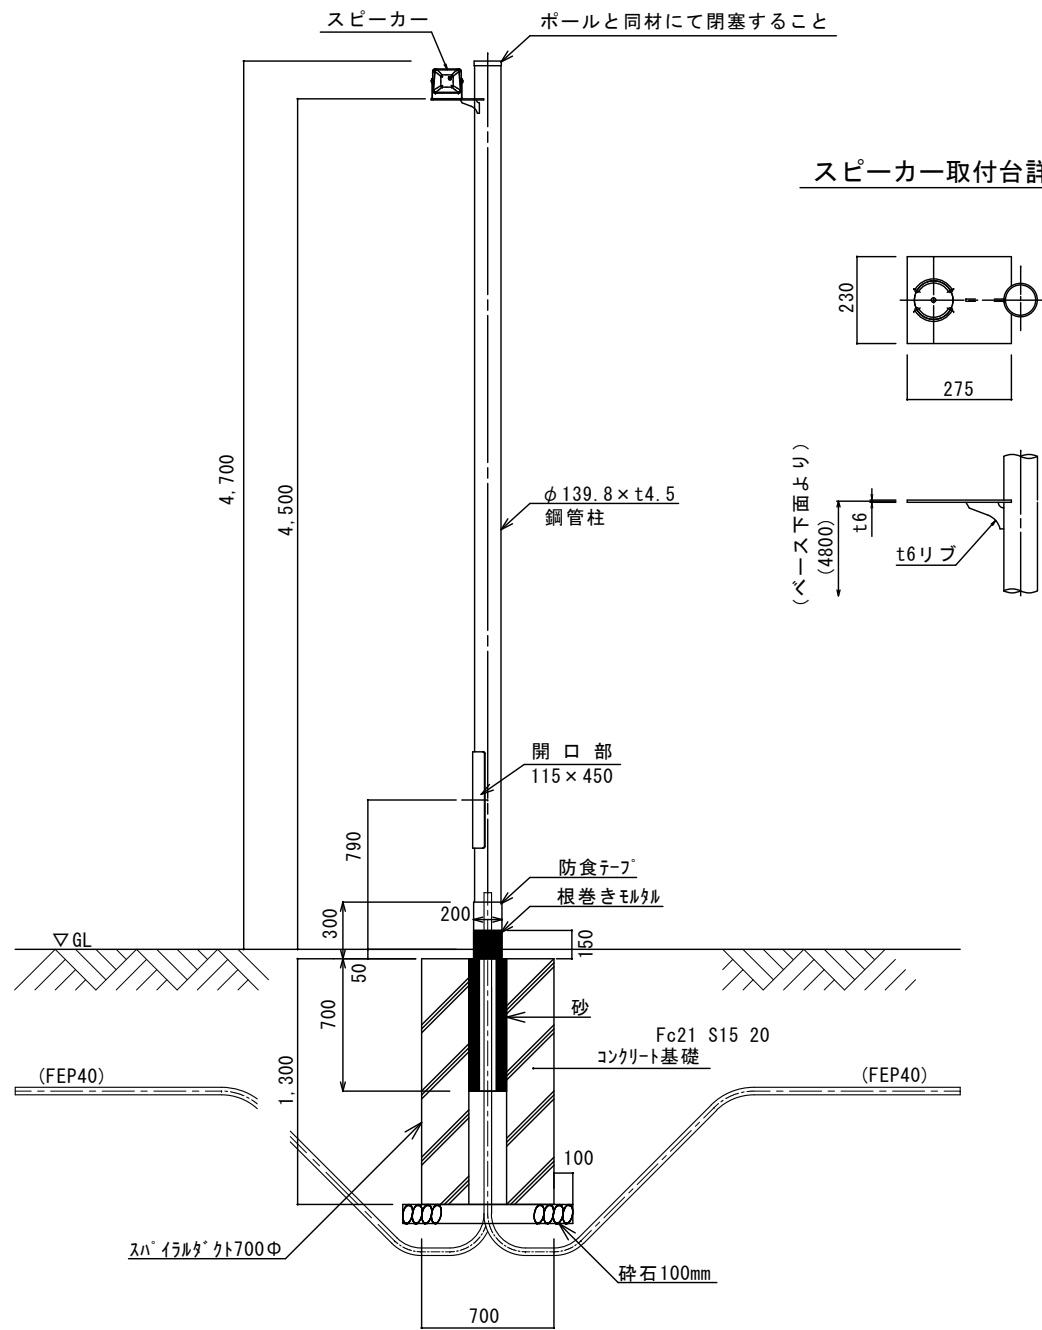


スピーカー取付台詳細 1/10

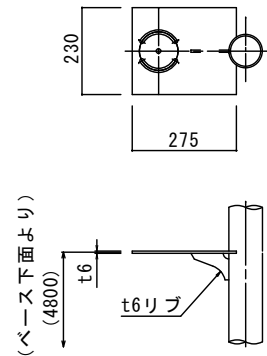


ポール機器取付図


※型番は参考とする

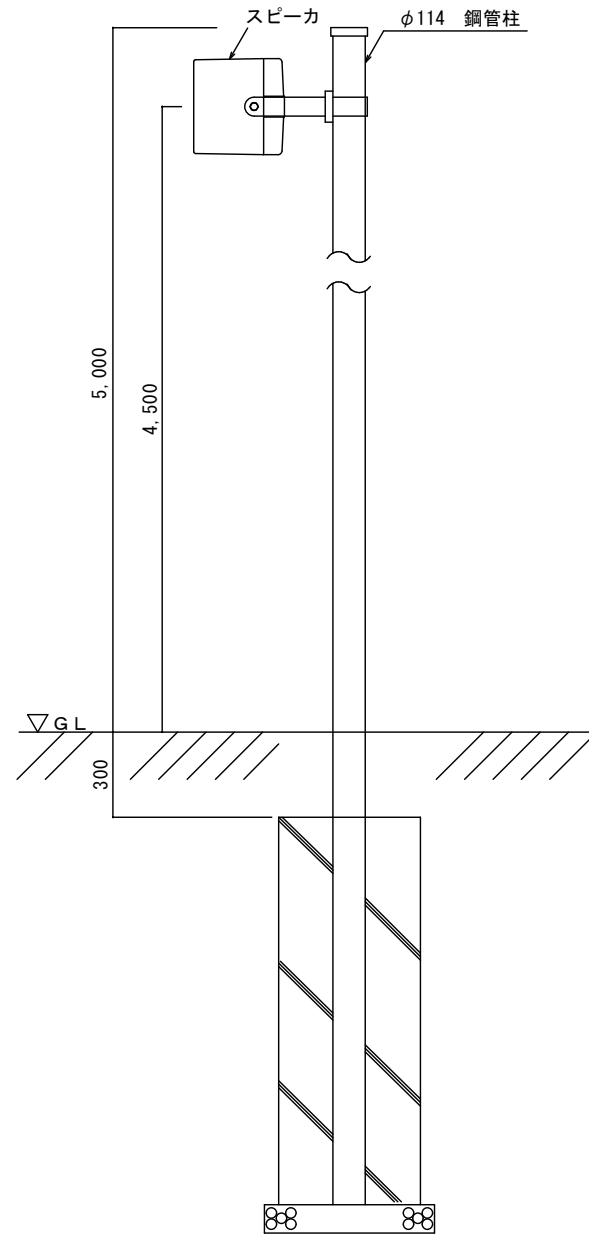


□ 30W	ソフトホーンスピーカー (20W)
□ 20W	ソフトホーンスピーカー (30W)
*ポール取付金具共	
スピーカーユニット	12 cm防滴型コーンスピーカー
定格入力	30 W
出力音圧レベル	101 dB/W (1 m)
周波数特性	150 Hz~15 kHz
入力インピーダンス	1 kΩ (10 W) 、500 Ω (20 W) 、300 Ω (30 W)
防水保護等級	IPX4 準拠 (JIS C 0920-2003)
指向角度	水平 : 近距離80° ~遠距離50° 、垂直 : 60°
質量	4.2 kg

中央管理室配管配線図

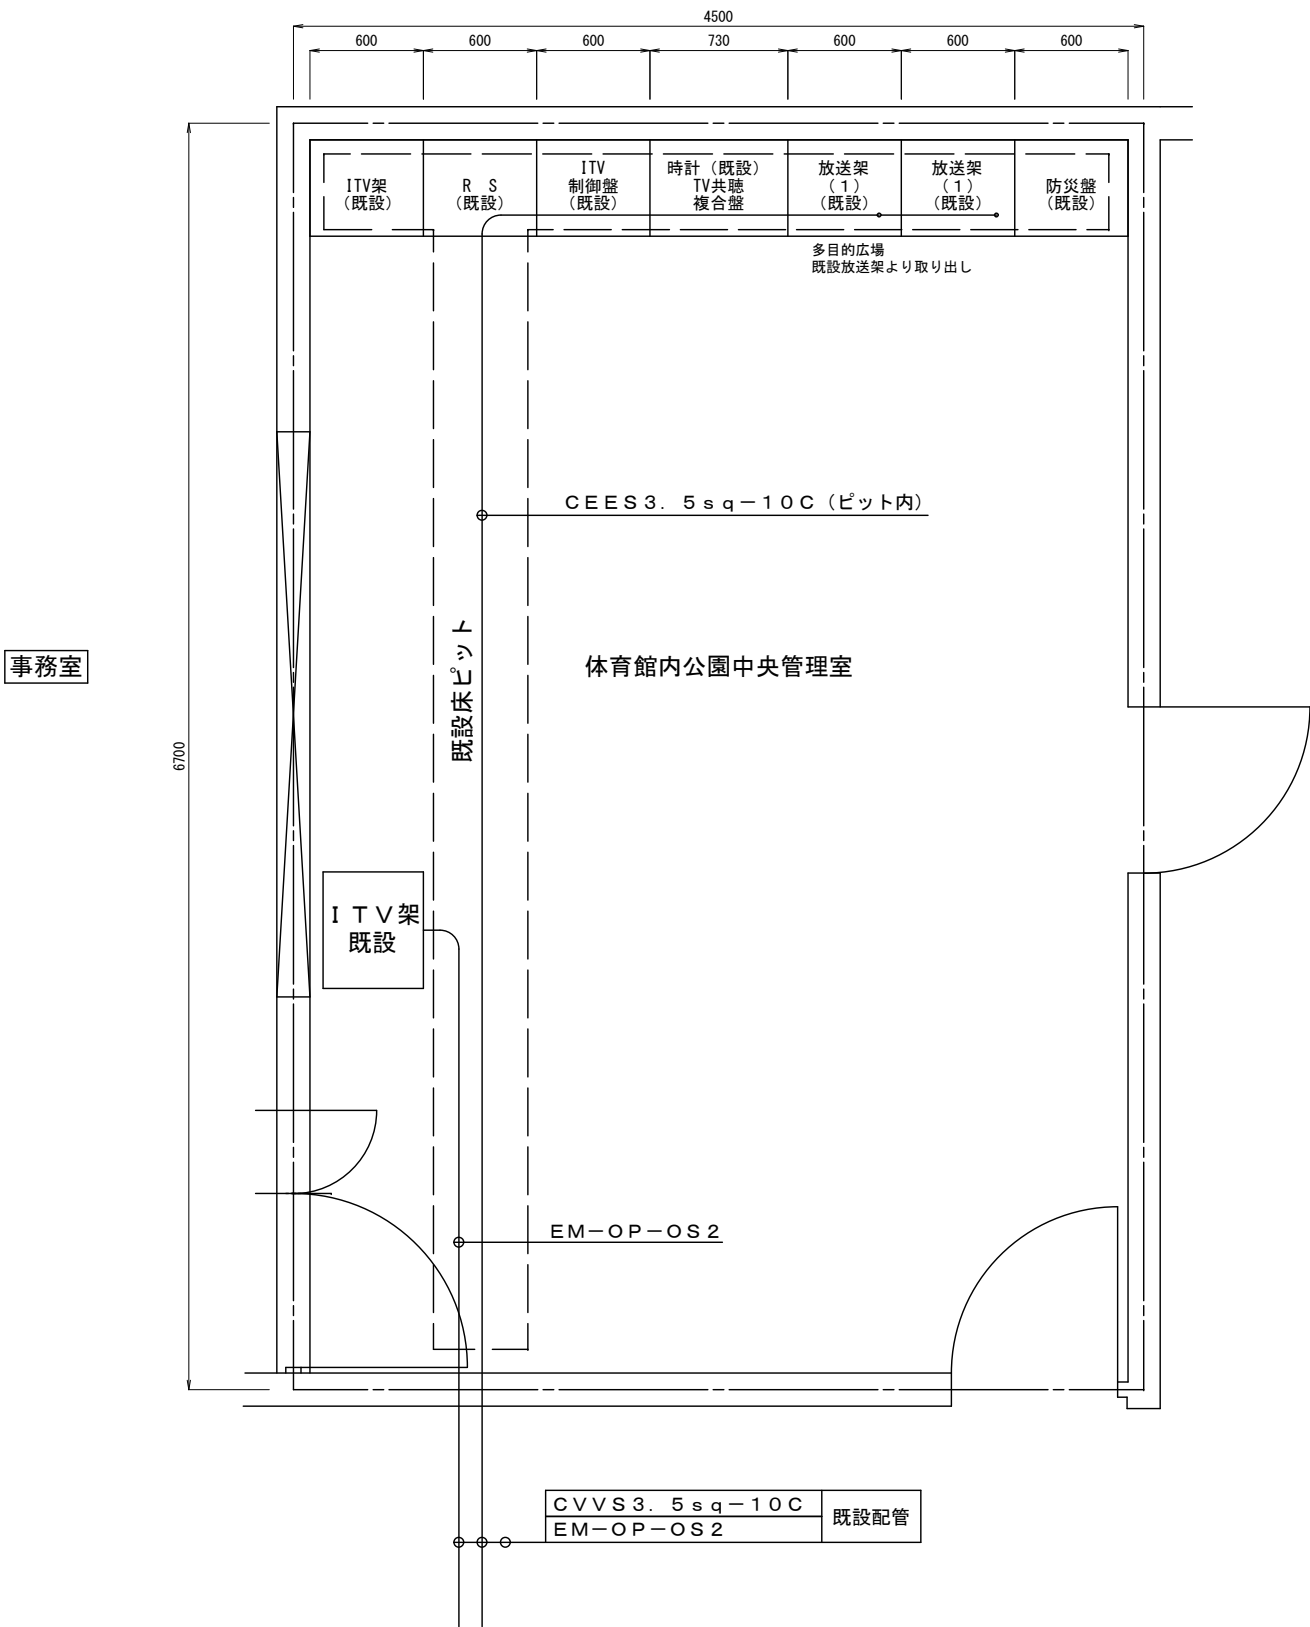

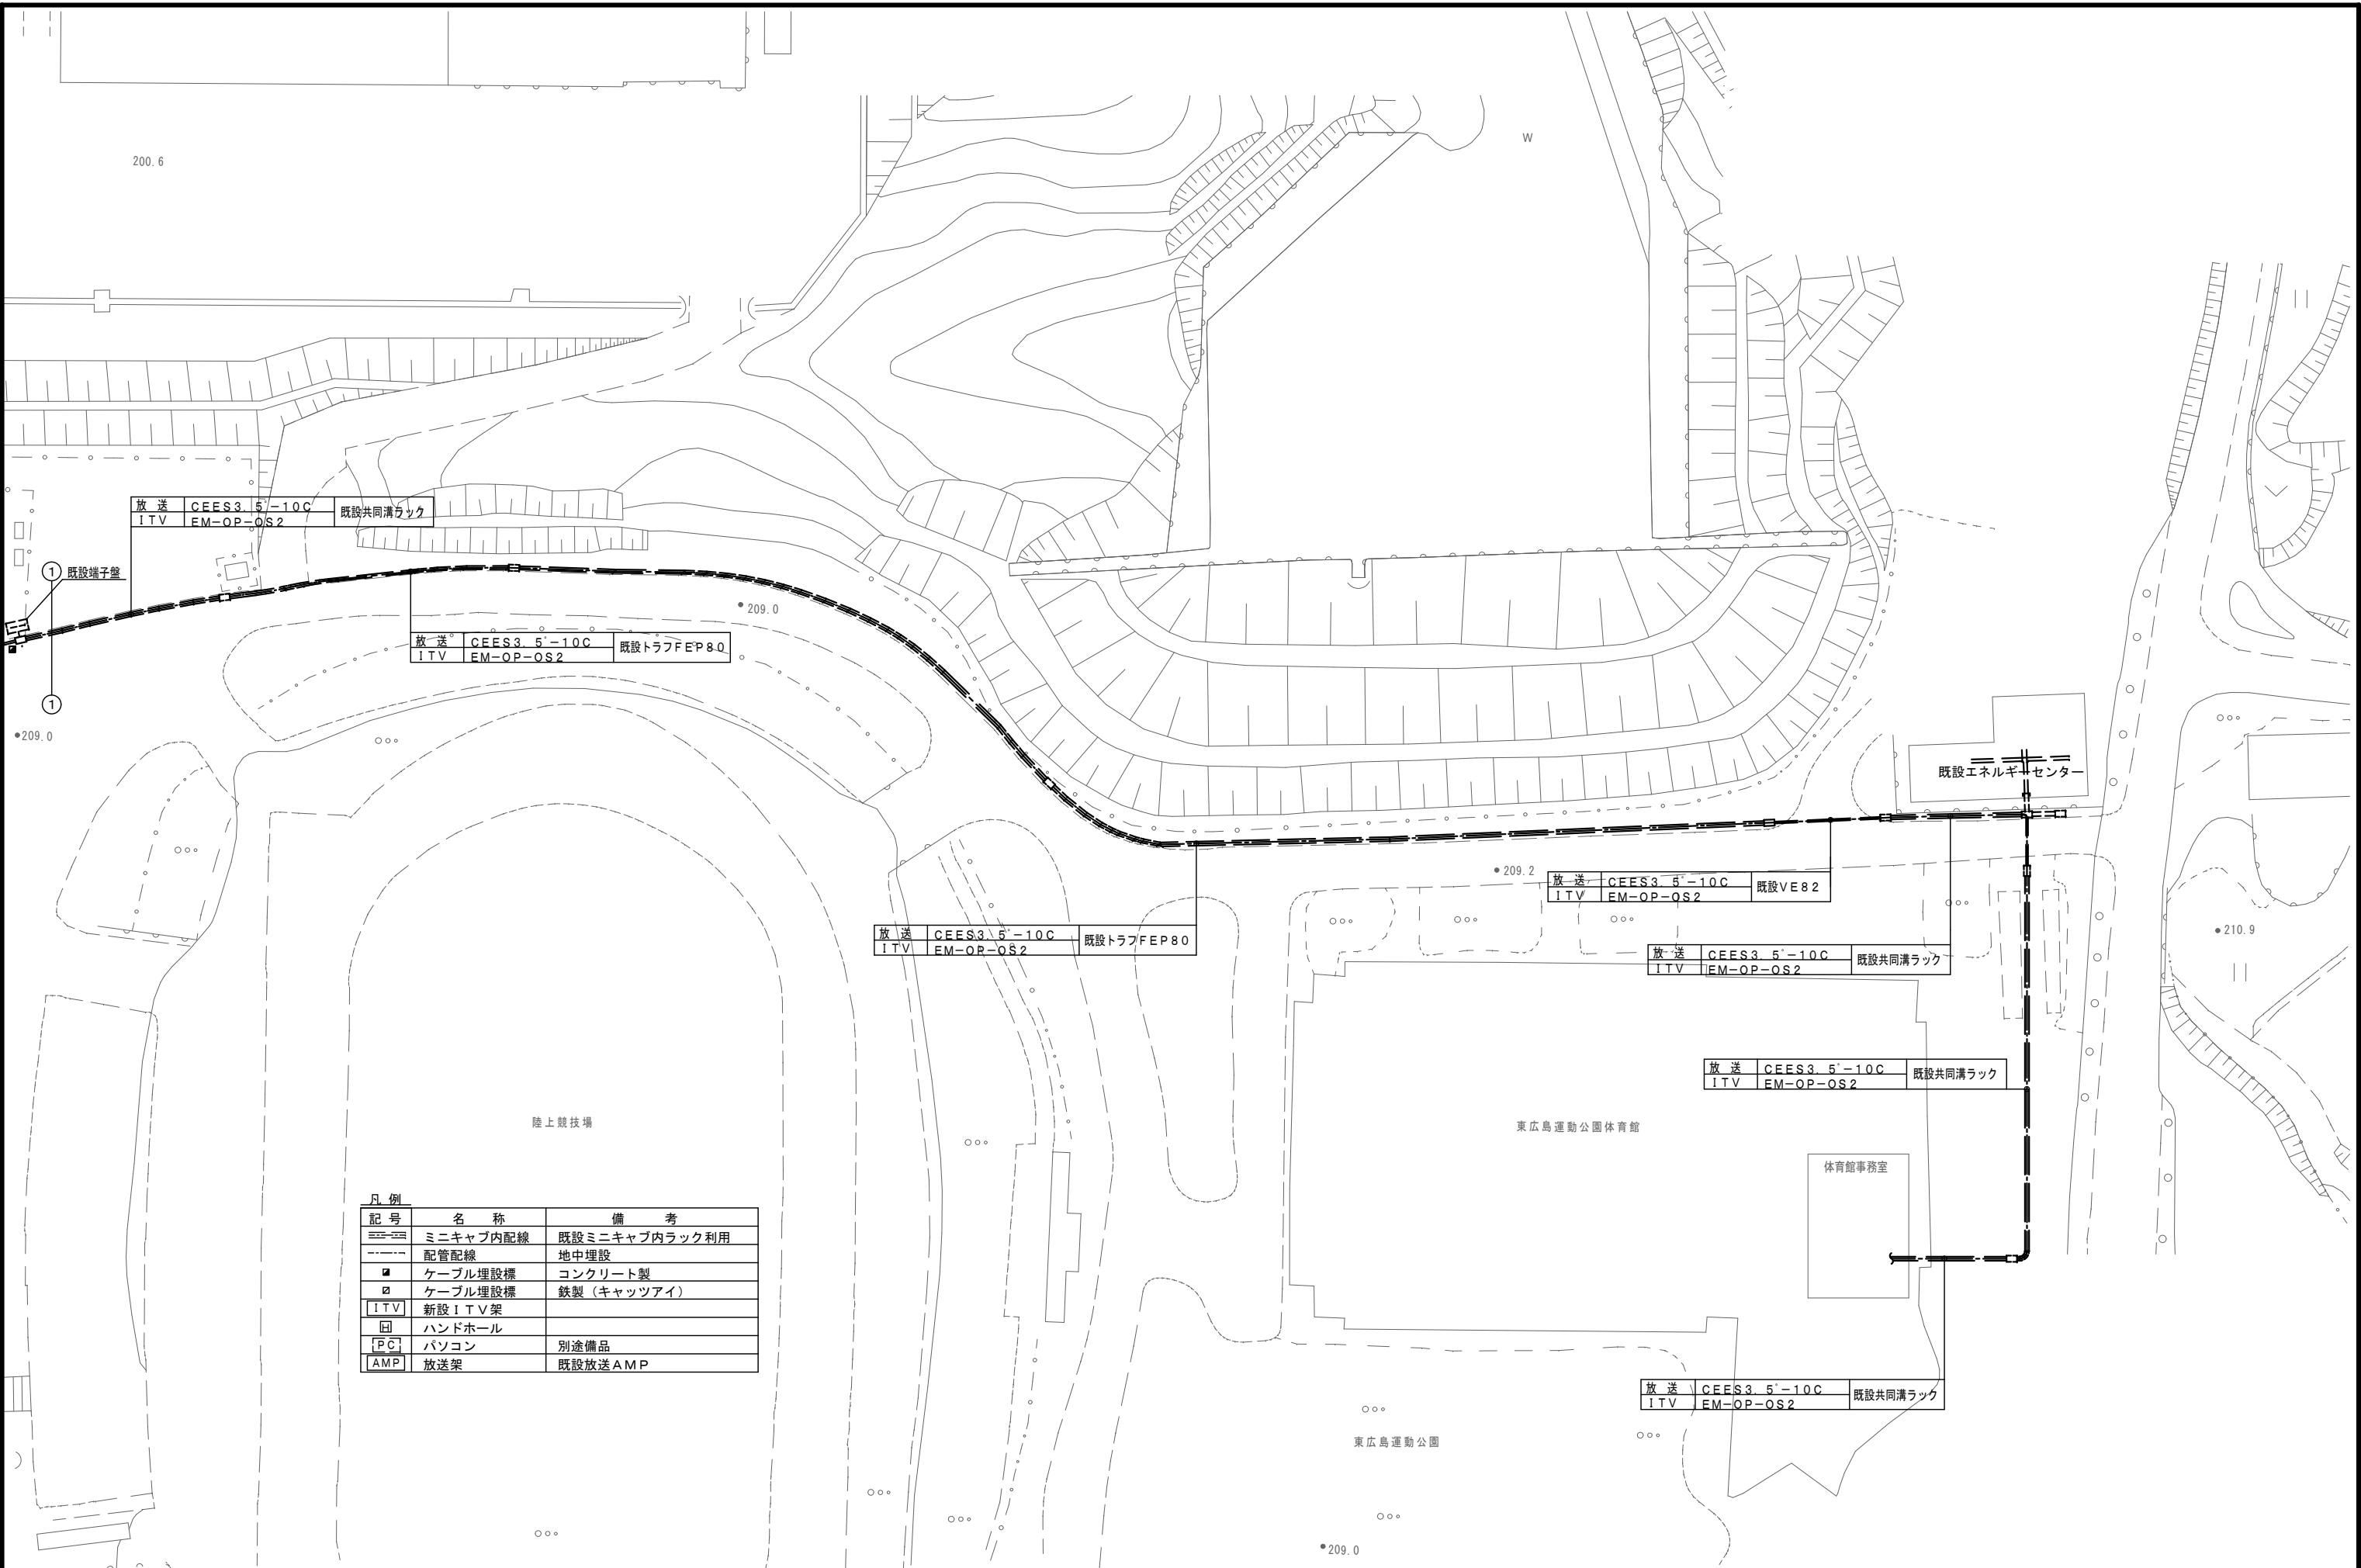

凡 例		
記 号	名 称	備 考
	ミニキャブ内配線	既設ミニキャブ内ラック利用
	配管配線	地中埋設
	ケーブル埋設標	コンクリート製
	ケーブル埋設標	鉄製（キャッツアイ）
	新設 ITV 架	
	ハンドホール	
	パソコン	別途備品
	放送架	既設放送 AMP

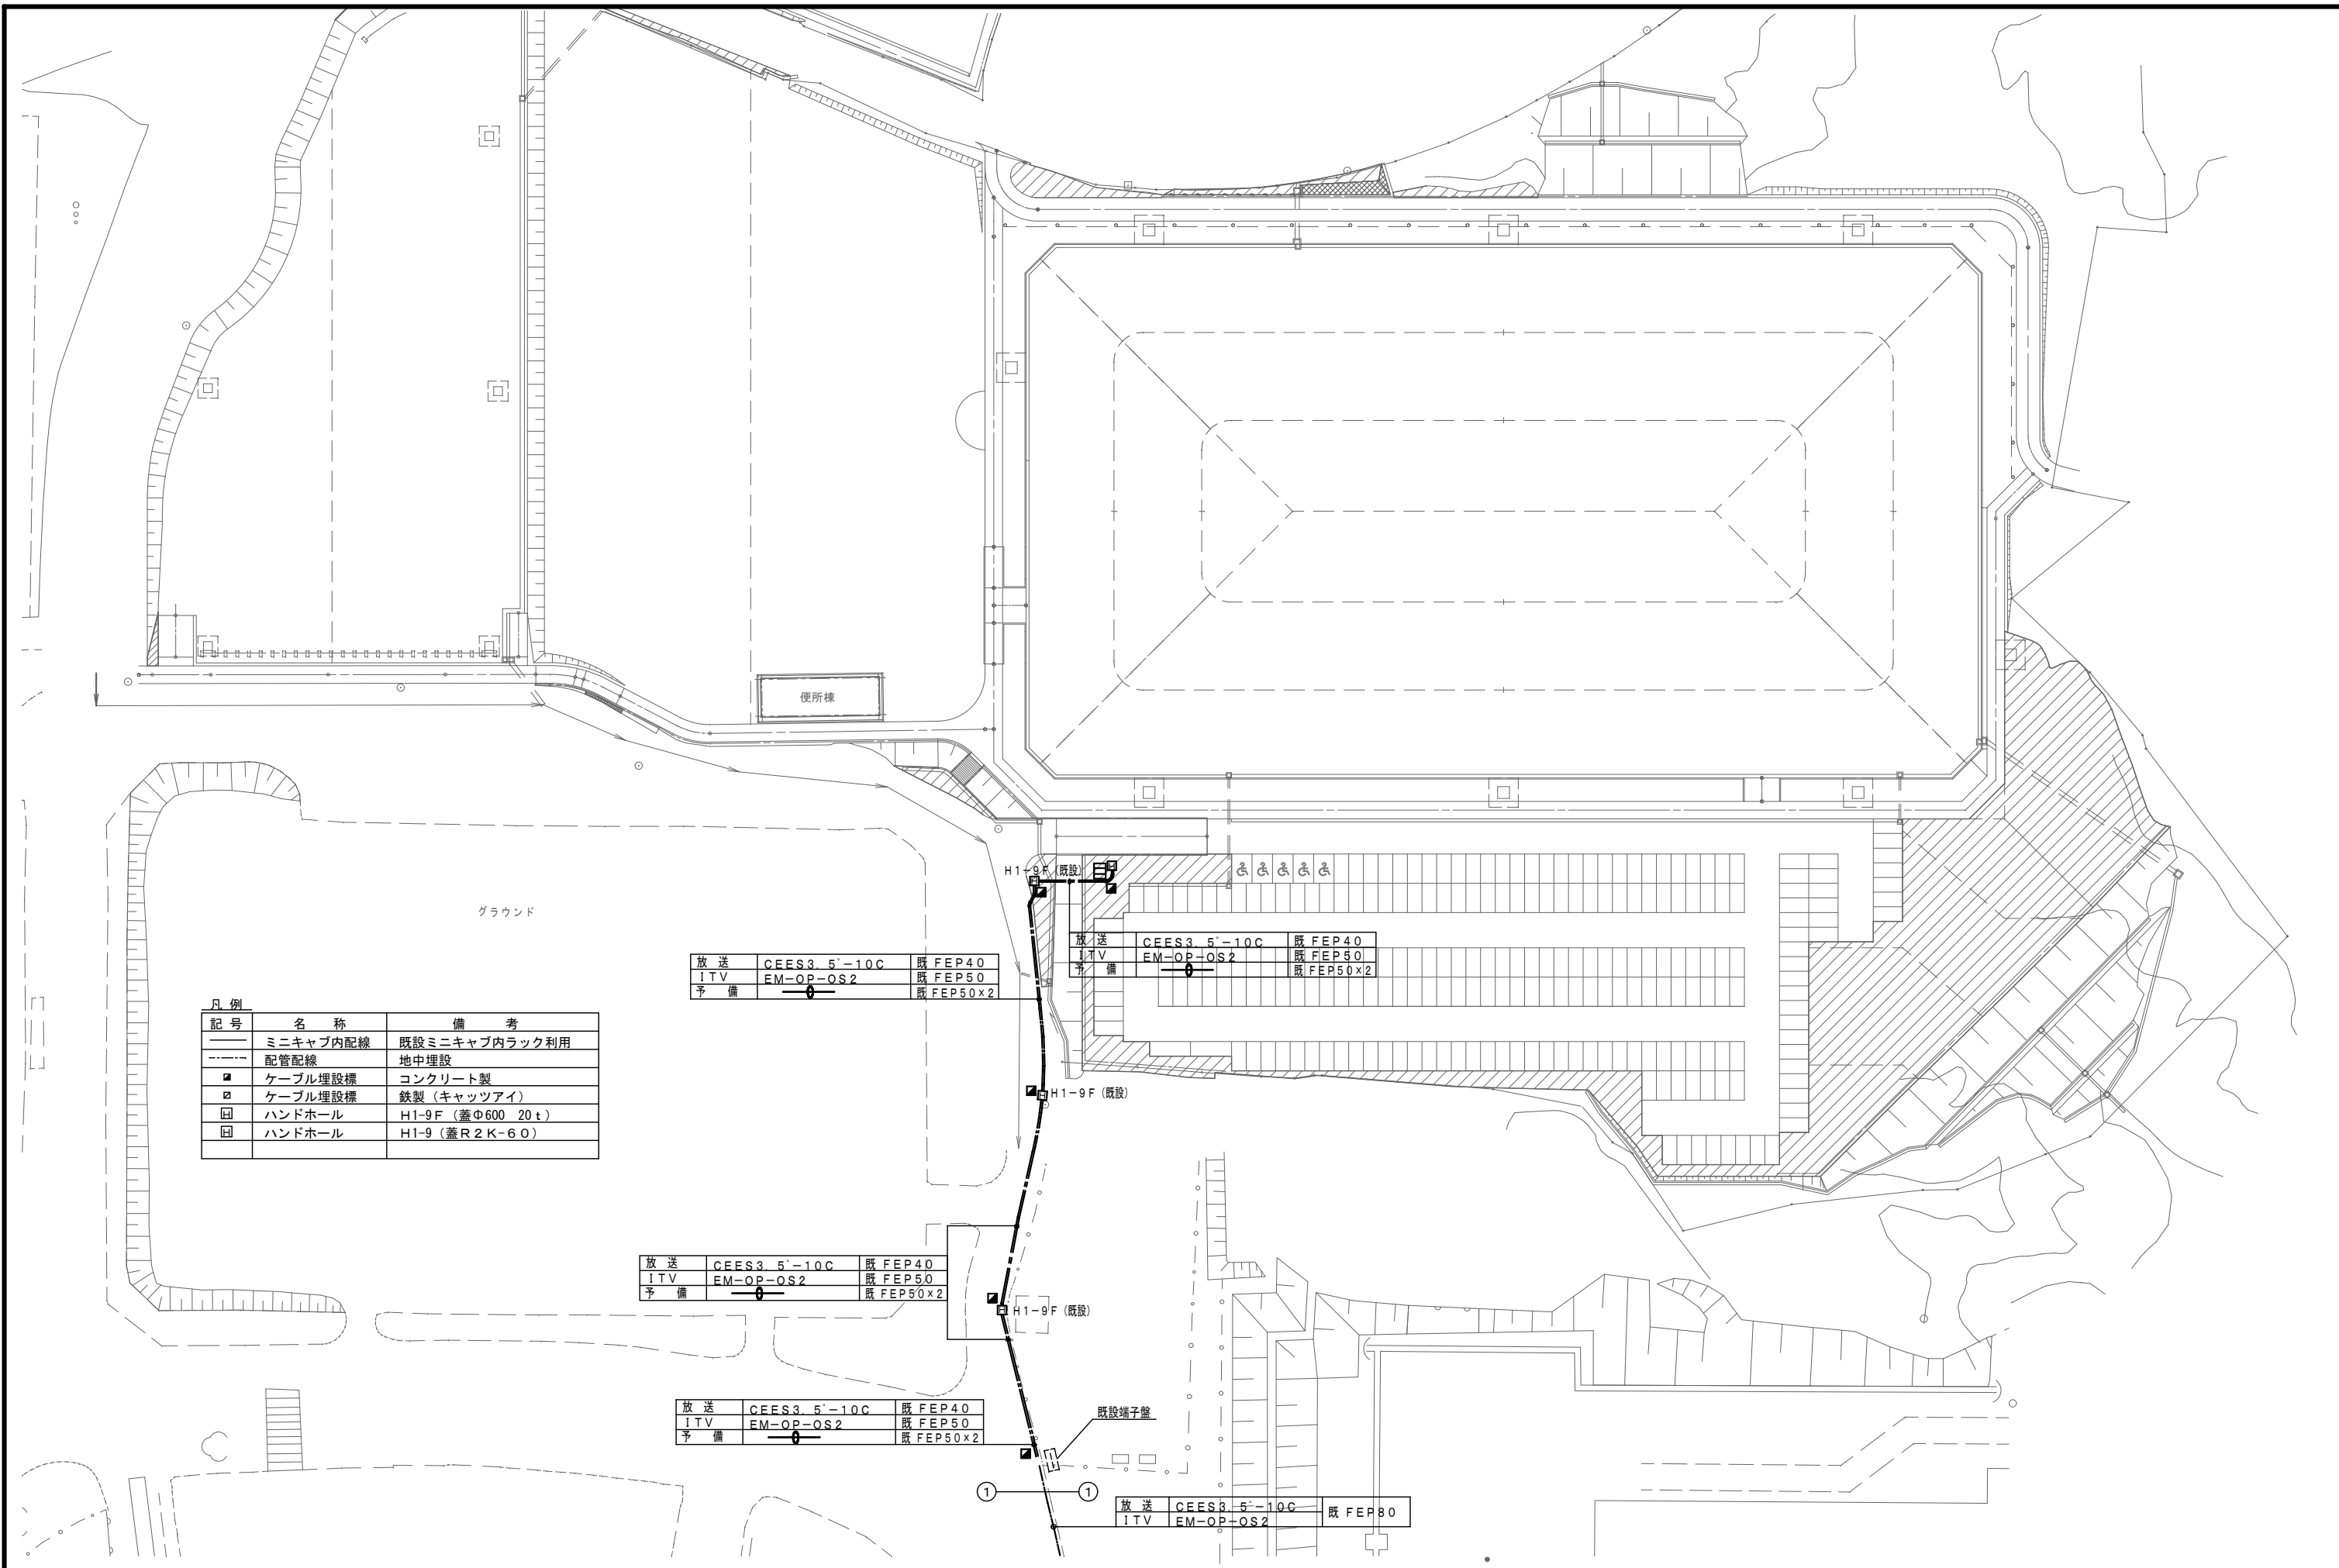

凡 例		
記 号	名 称	備 考
——	ミニキャブ内配線	既設ミニキャブ内ラック利用
----	配管配線	地中埋設
■	ケーブル埋設標	コンクリート製
□	ケーブル埋設標	鉄製 (キャッツアイ)
⊕	ハンドホール	H1-9F (蓋Φ600 20t)
⊕	ハンドホール	H1-9 (蓋R2 K-60)


放 送	CEES3, 5'-10C	既 FEP40
ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予 備	—	既 FEP50x2

放 送	CEES3, 5'-10C	既 FEP40
ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予 備	—	既 FEP50x2

放 送	CEES3, 5'-10C	既 FEP40
ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予 備	—	既 FEP50x2

放 送	CEES3, 5'-10C	既 FEP40
ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予 備	—	既 FEP50x2

放 送	CEES3, 5'-10C	既 FEP80
ITV	EM-OP-OS2	

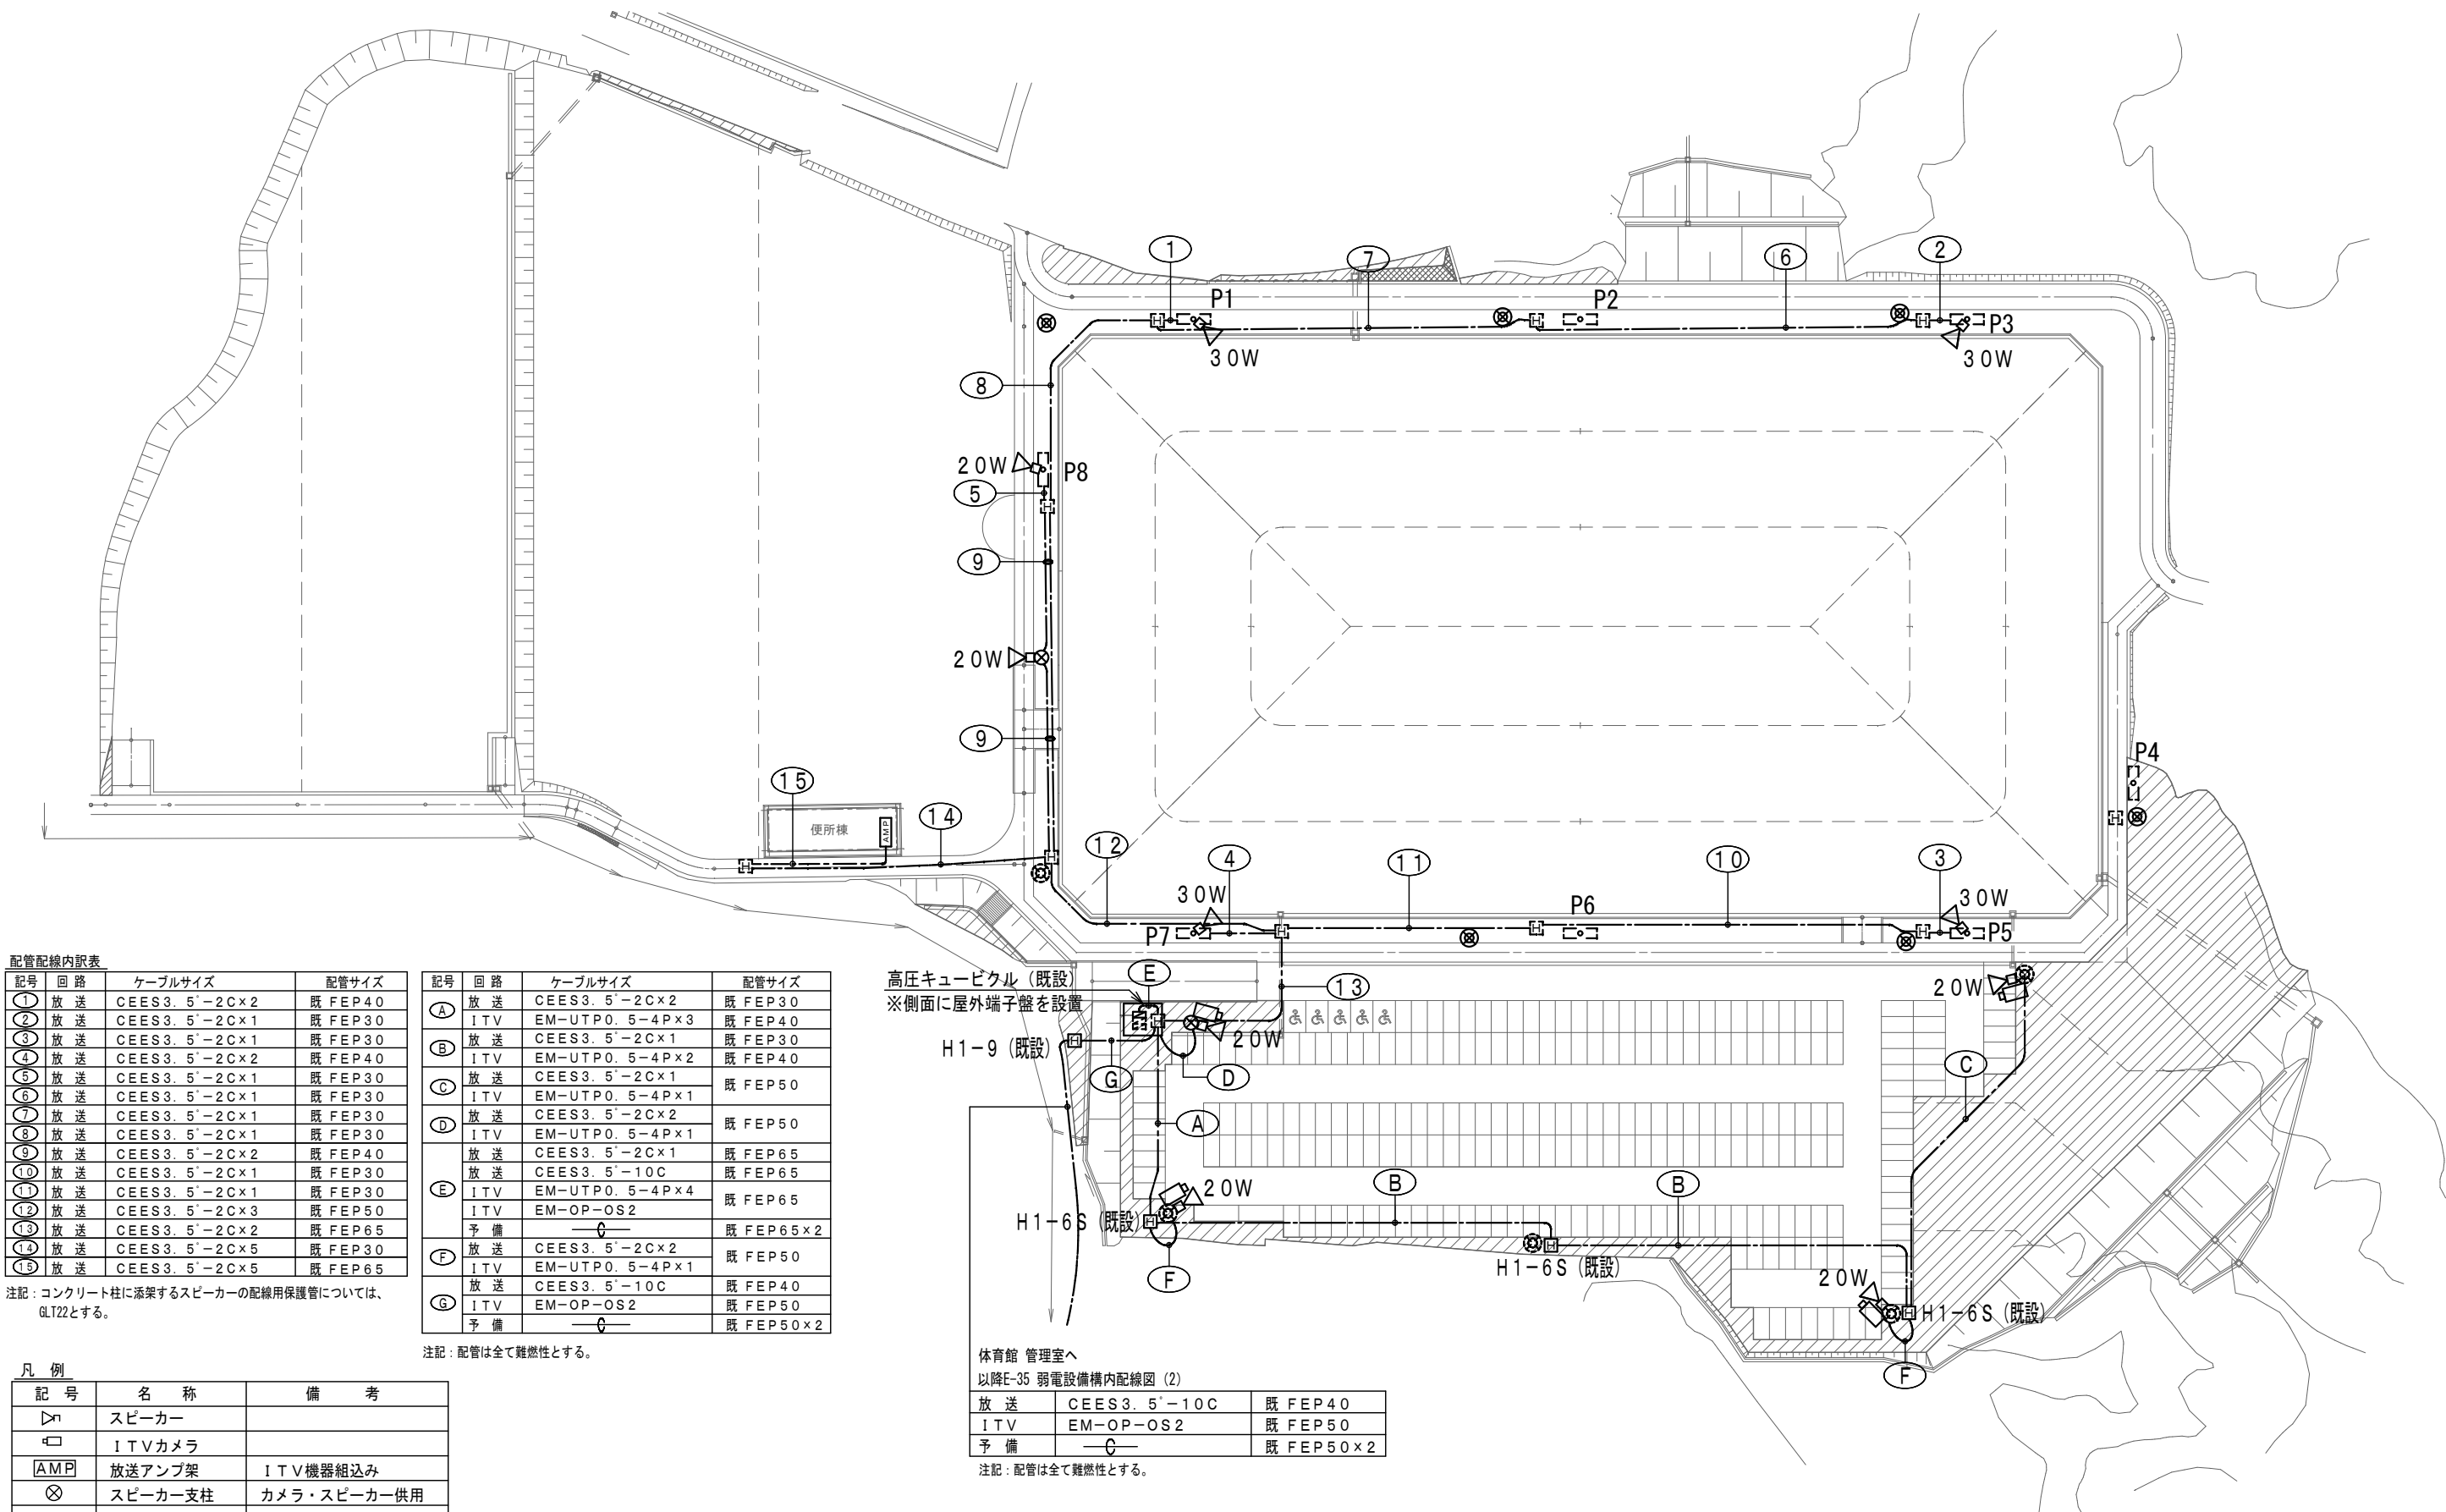

配管配線内訳表

記号	回路	ケーブルサイズ	配管サイズ
①	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP40
②	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
③	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
④	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP40
⑤	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑥	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑦	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑧	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑨	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP40
⑩	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑪	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
⑫	放送	CEES3. 5'-2C×3	既 FEP50
⑬	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP65
⑭	放送	CEES3. 5'-2C×5	既 FEP30
⑮	放送	CEES3. 5'-2C×5	既 FEP65

注記：コンクリート柱に添架するスピーカの配線用保護管については、GLT22とする。

記号	回路	ケーブルサイズ	配管サイズ
Ⓐ	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP30
	ITV	EM-UTP0. 5-4P×3	既 FEP40
Ⓑ	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
	ITV	EM-UTP0. 5-4P×2	既 FEP40
Ⓒ	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP30
	ITV	EM-UTP0. 5-4P×1	既 FEP50
Ⓓ	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP50
	ITV	EM-UTP0. 5-4P×1	既 FEP50
	放送	CEES3. 5'-2C×1	既 FEP65
	放送	CEES3. 5'-10C	既 FEP65
Ⓔ	ITV	EM-UTP0. 5-4P×4	既 FEP65
	ITV	EM-OP-OS2	既 FEP65×2
予備			既 FEP65×2
Ⓕ	放送	CEES3. 5'-2C×2	既 FEP50
	ITV	EM-UTP0. 5-4P×1	既 FEP50
Ⓖ	放送	CEES3. 5'-10C	既 FEP40
	ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予備			既 FEP50×2

注記：配管は全て難燃性とする。

凡 例

記 号	名 称	備 考
▷	スピーカー	
□	ITVカメラ	
AMP	放送アンプ架	ITV機器組込み
⊗	スピーカー支柱	カメラ・スピーカー供用
⊞	ハンドホール	セパレート付
⊙	園路灯	
□	ナイター照明塔	
⊞	照明操作盤	屋外防水自立型
---	配管配線	地中埋設

高圧キュービクル（既設）
※側面に屋外端子盤を設置

H1-9（既設）

H1-6S（既設）




H1-6S（既設）


H1-6S（既設）

体育館 管理室へ
以降E-35 弱電設備構内配線図 (2)

放送	CEES3. 5'-10C	既 FEP40
ITV	EM-OP-OS2	既 FEP50
予備		既 FEP50×2

注記：配管は全て難燃性とする。

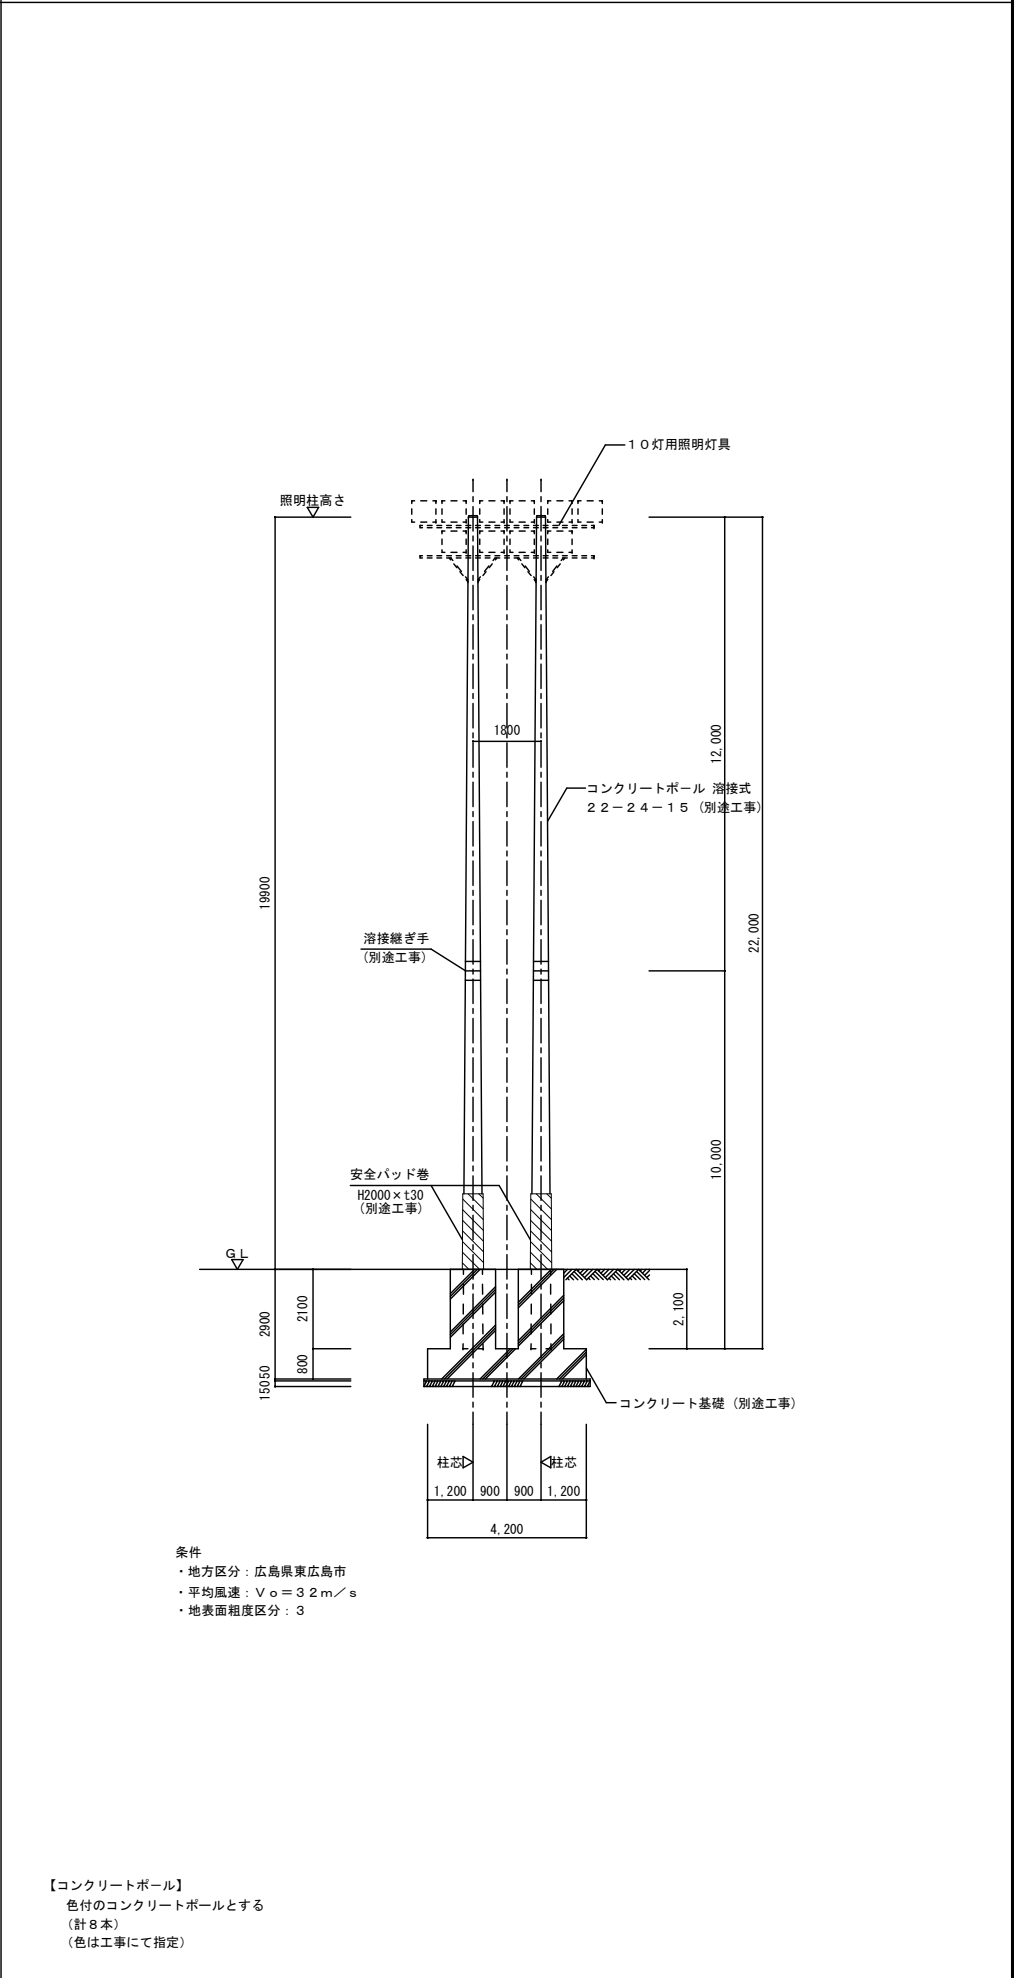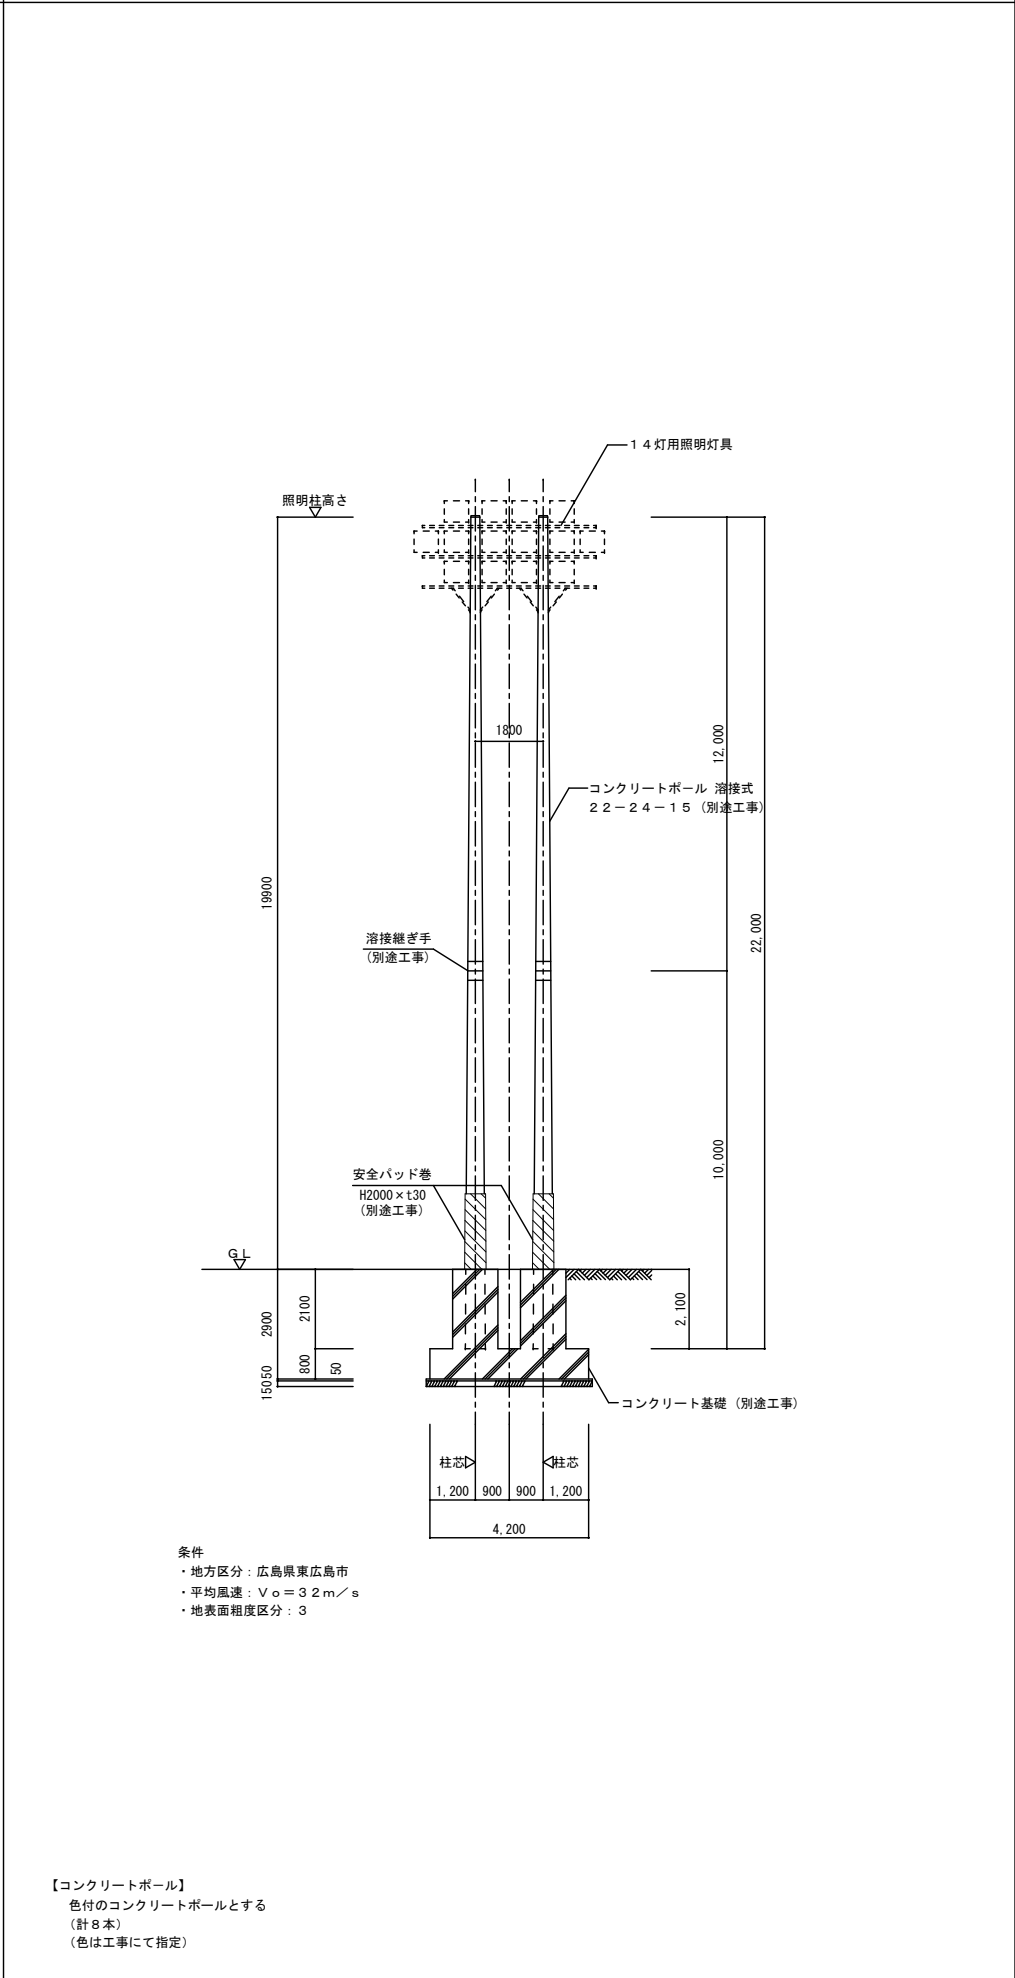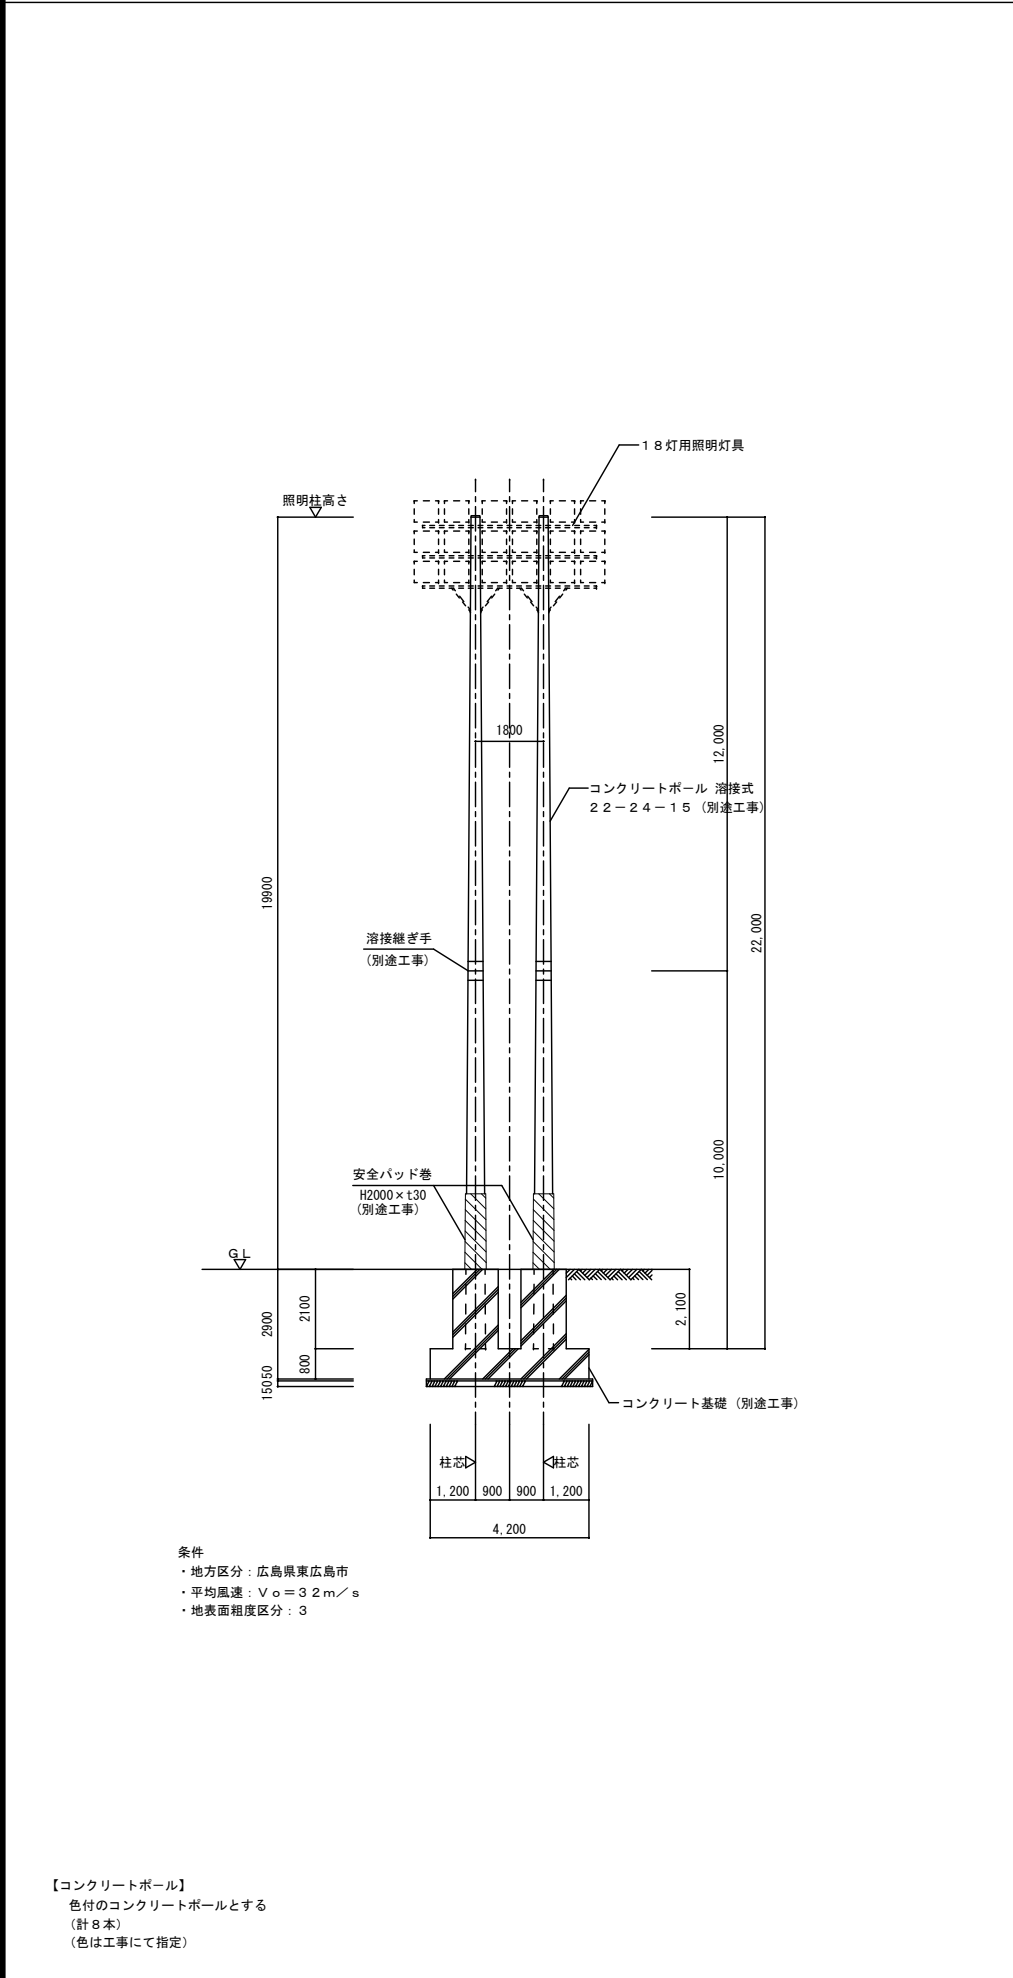

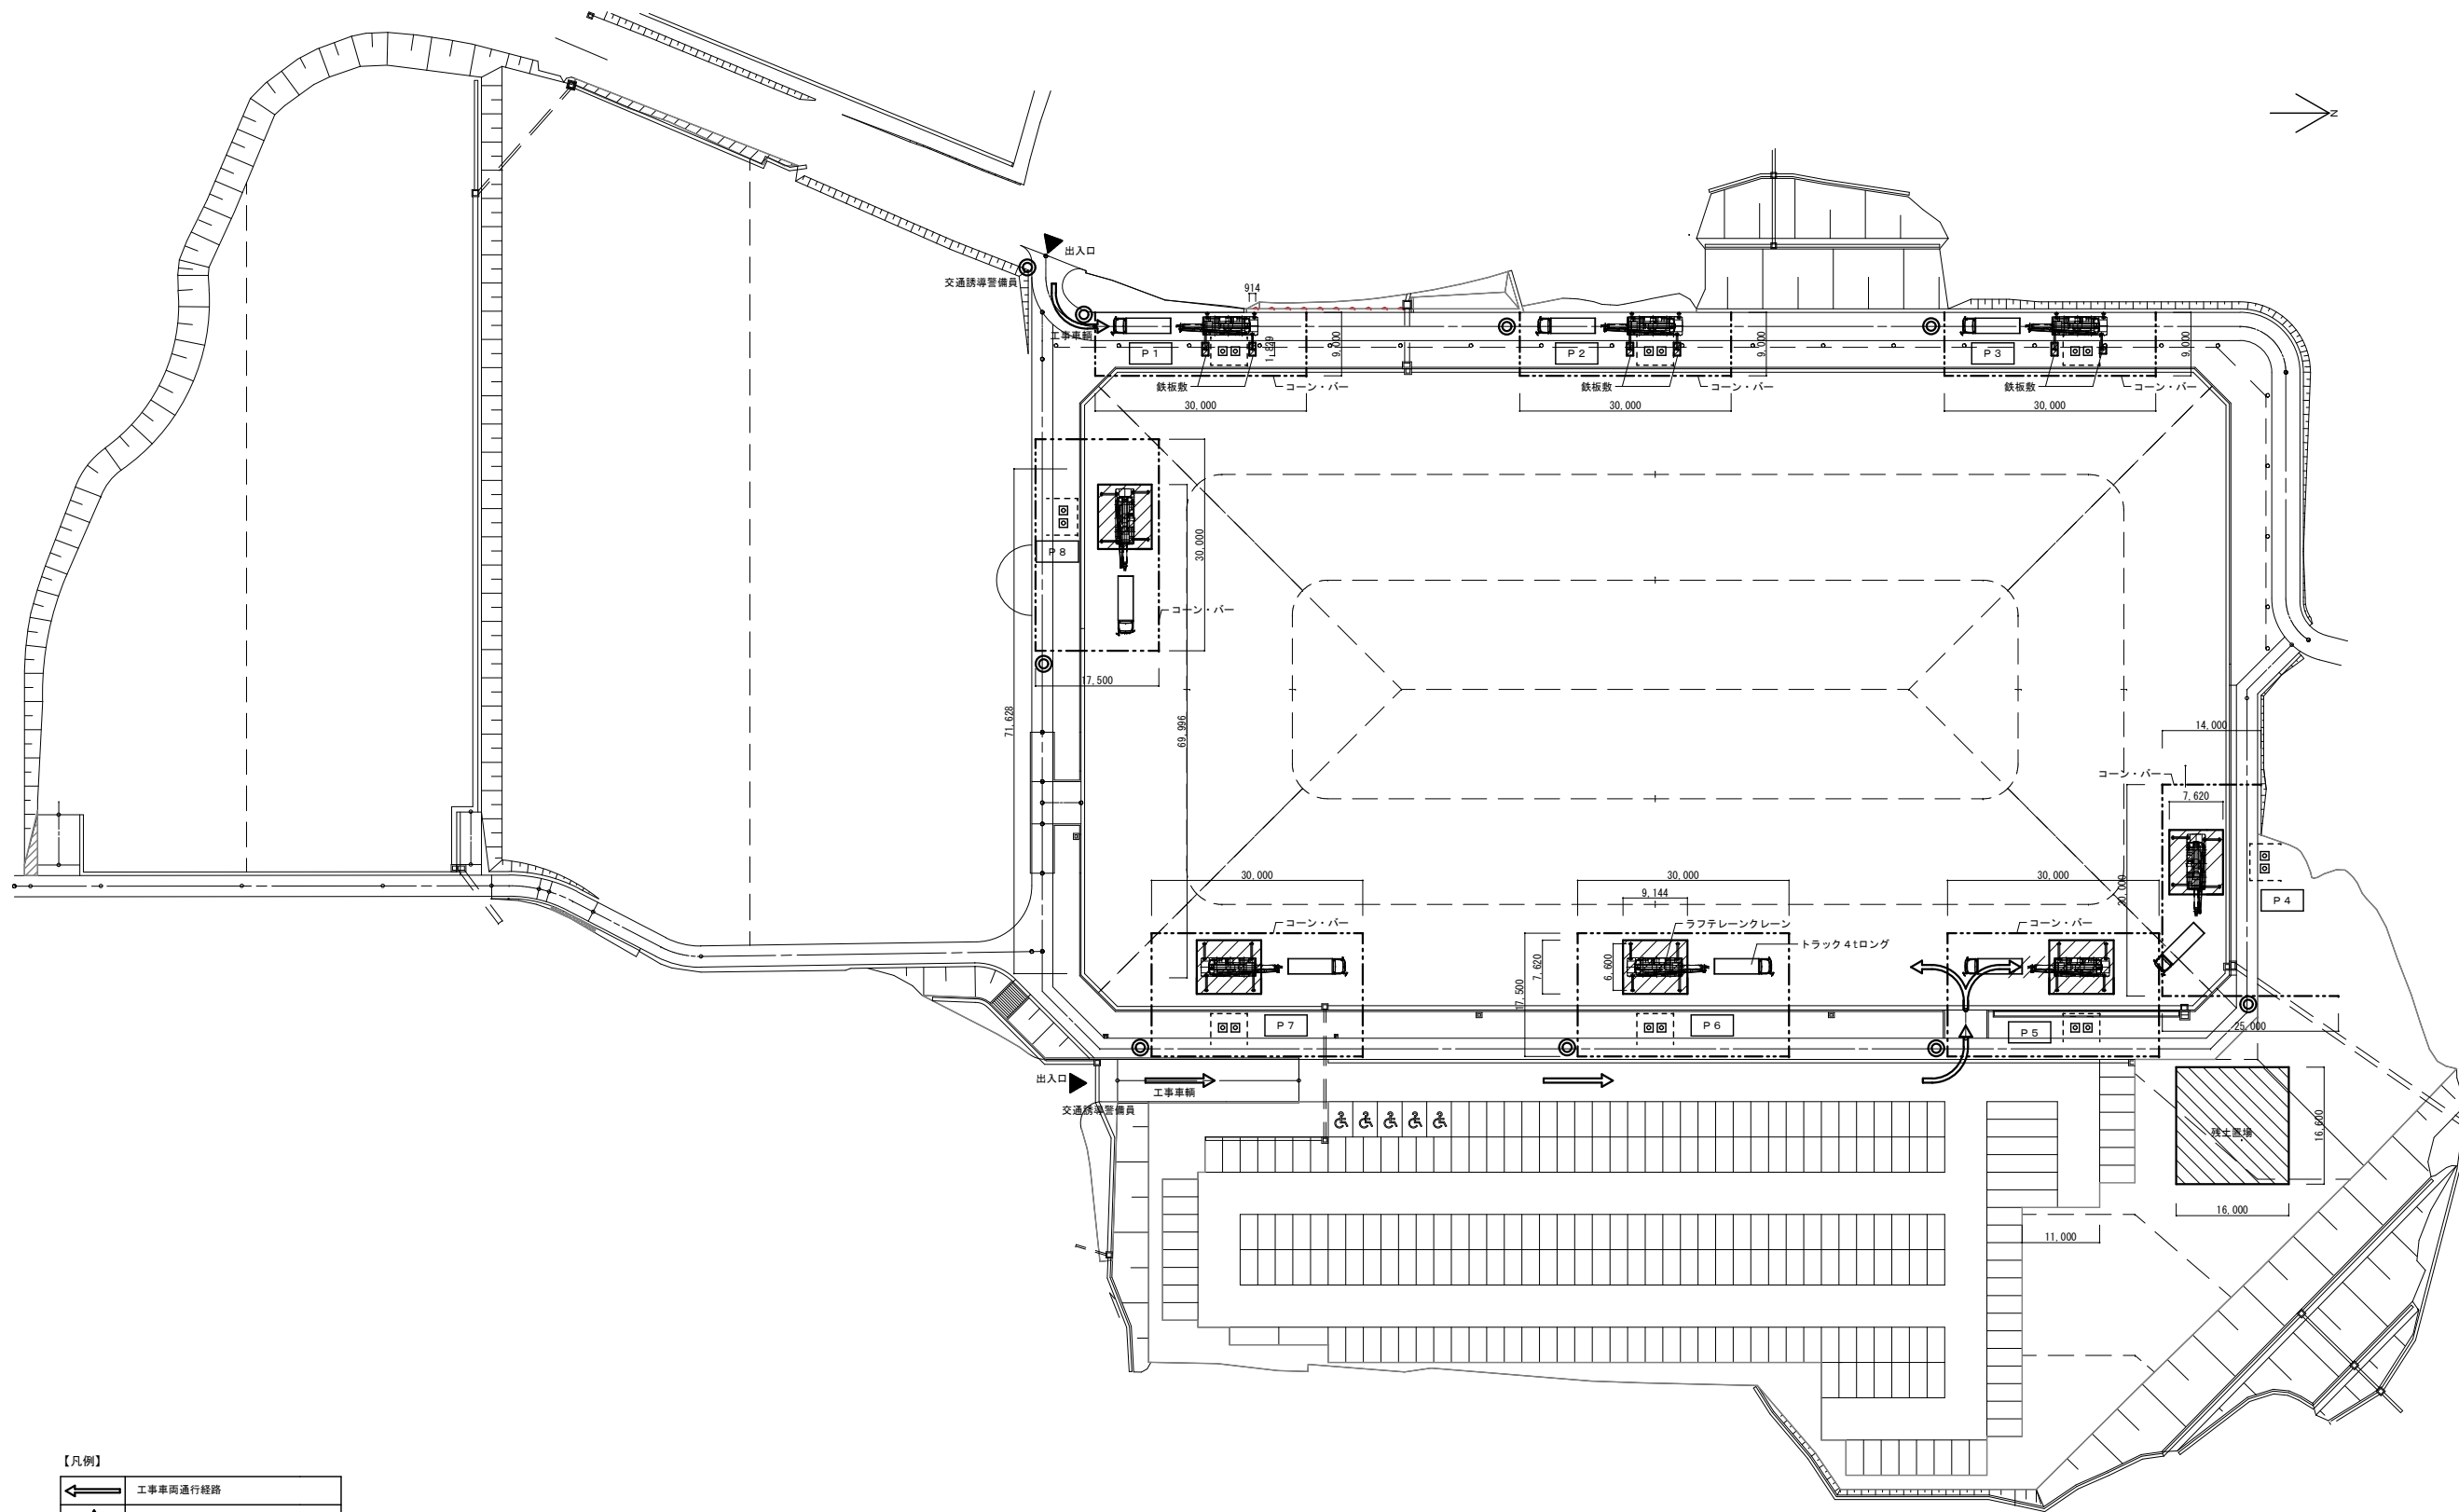

【凡例】

	工事車両通行経路
	工事車両進入口
	交通誘導警備員 計88人（指定仮設）
	鉄板敷 (t22) 範囲 計358m2（指定仮設） 鉄板敷撤去後は整地すること
	残土置場
	カラーコーン・パー

- ・本図以外の照明灯設置中や弱電工事中も安全確保を目的に必要に応じて交通誘導警備員を配置すること。
- ・現地着手後から完了までは、安全対策として施工箇所をカラーコーン・コーンパー等で隔離すること。（照明灯設置中や弱電工事中等も含む）
- ・グラウンド利用者の多い日（土日・祝日含む）は、掘削や建柱等の作業を行わないこととし、施設管理者・監督員と協議の上、施工日を決めること。
- ・作業中の土砂等がグラウンド表層の真砂土に混ざらないように留意すること。
- ・工事完了後に重機等の通行によりグラウンド表層が乱れた箇所の整地を行うこと。

仮設計画図 1/500

参 考 数 量 書

工事名称：令和８年度 公園整備事業

東広島運動公園第二多目的グラウンド`夜間照明設備設置工事(電気)

＜注意事項＞

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「**数量に関する参考質問応答書**」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和 8 年度 公園整備事業 東広島運動公園第二多目的グラウンド夜間照明設備設置工事(電気)	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 令和8年度 公園整備事業
東広島運動公園第二多目的グラウンド夜間照明設備設置工事(電気)
工事場所 広島県東広島市西条町田口

《単価適用年月日》
・営繕工事市場単価 令和8年春号
・営繕工事複合単価 令和8年3月労務
・刊行物価 2026-6月号
建設物価 2026-6月号
積算資料 2026-4月号 (春号)
建築コスト情報 2026-4月号 (春号)
建築施工単価 2026-4月号 (春号)
・公共工事設計労務単価 (令和8年3月)
・広島県 令和7年～8年度 建設発生土処分先一覧表 (令和8年6月改定)
・広島県 令和7年度 再資源化施設一覧表
【コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊】 (令和8年6月一部改定)
・広島県 令和7年度 再資源化施設一覧表
【建設発生木材】 (令和8年1月一部改定)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備	1	式		
計				

電気設備					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
受変電設備		1	式		
拡声設備		1	式		
監視カメラ設備		1	式		
発生材処理		1	式		
構内通信線路		1	式		
計					

電気設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
構内通信線路	通信	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塔下分電盤	P-1	1	面			
塔下分電盤	P-2	1	面			
塔下分電盤	P-3	1	面			
塔下分電盤	P-4	1	面			
塔下分電盤	P-5	1	面			
塔下分電盤	P-6	1	面			
塔下分電盤	P-7	1	面			
塔下分電盤	P-8	1	面			
LED照明器具	LED投光器 中狭角タイプ	26	台			
LED照明器具	LED投光器 中角タイプ	64	台			
LED照明器具	LED投光器 広角タイプ	22	台			
LED照明器具	LED誘虫器	8	台			
LED照明器具	LED回転灯	2	台			
照明器具架台	10灯用	2	基			
照明器具架台	14灯用	4	基			

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具架台	18灯用	2	基			
LED照明器具	街路灯	10	灯			
高所作業車	～22m	16	日			
揚重機賃料	トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t	8	台・日			
配線器具		1	式			別紙 00-0001
電線		1	式			別紙 00-0002
ケーブル		1	式			別紙 00-0003
電線管		1	式			別紙 00-0004
金属線び		1	式			別紙 00-0005
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
土工事		1	式			別紙 00-0007
コンクリート工事		1	式			別紙 00-0008
砂利地業	再生クラッシュ	0.6	m ³			
整地	工事車両等通行部	2,520	m ²			
計						

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キュービクル	改造	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソフトホーンスピーカー	20W	6	個			
ソフトホーンスピーカー	30W	4	個			
鋼管柱	6m	2	本			
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
電線管		1	式			別紙 00-0010
土工事		1	式			別紙 00-0011
コンクリート工事		1	式			別紙 00-0012
砂利地業	再生クラッシュラン	0.1	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外固定カメラ		4	台			
屋外端子盤		1	面			
光成端箱		2	台			
給電HUB	8ポート	1	台			
ポテンチアコンバーター		2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0013
計						

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間無し 10.0km以下	6.2	m3			
建設発生土処分		6.2	m3			
計						

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0001
フル2線式リモコンスイッチ	1回路 ブレーク含む	18	個			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	0.1	m ²			
計						
電線		1	式			別紙 00-0002
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	191	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (ころがし)	5.5mm2	342	m			
DV電線 (ころがし)	3.2mm -2R	342	m			
計						

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0003
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	168	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	734	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	435	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	18	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	611	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	193	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	553	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P 管内	51	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P ビット・天井	3	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	773	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	10	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

15

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0004
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	23	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	48	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	148	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	60	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	30	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0005
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プラッシング	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 5個用スイッチボックス	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

16

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
アルボックスSS形 屋外(SUS)	400× 400× 300	8	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0007
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	39	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	33.8	m3			
計						
コンクリート工事		1	式			別紙 00-0008
コンクリート	生コン 人力打設	4.6	m3			
スパイラルダクト	700 φ	13	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

17

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0009
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 2C 管内	68	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	1,306	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C FEP内 (PF・CD)	19	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0010
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) -	23	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0011
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.8	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6.8	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

18

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事		1	式			別紙 00-0012
コンクリート	生コン 人力打設	0.9	m3			
スプレッド	700 φ	2.6	m			
計						

電気設備		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0013
光ファイバケーブル 施工費	16C以下 管内	19	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	18	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	439	m			
計						

電気設備		構内通信線路			通信	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0014
光ファイバケーブル 施工費	16C以下 ビット・天井	150	m			
光ファイバケーブル 施工費	16C以下 管内	30	m			
光ファイバケーブル 施工費	16C以下 FEP内 (PF・CD)	396	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C ビット・天井	155	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C 管内	30	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 10C FEP内 (PF・CD)	396	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カラーコーン	2か月	307	個			
コーンパー	2か月 L=2000	297	本			
鉄板敷き	敷鉄板 設置・撤去・運搬共 1524×6096×22mm - 場内通路 1ヶ月	358	m ²			
交通誘導警備員B	2か月	88	人			
工事中情報共有システム		1	式			
計						